
KOSHA GUIDE C - 25 - 2018

## 7.2 통로용 작업발판

## 1) 도식

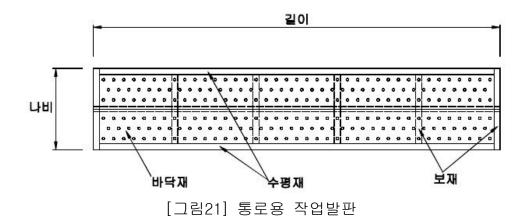

2) 점검기준

점검부위		점검항목		점검 종류		점검	떼기기즈	ш¬
				일상	정기	방법	폐기기준	비고
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림		0		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비 가 불가능한 것	
		용접부 부식		0		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능 한 것[균열이 있는 것]	
		콘크리트 등의 부착물		0		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품	바닥재	구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹 들어감		0		육안	움푹 들어감이 현저하여 정비가 불가능한 것	
	수평재 및 보재	구부러짐		0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		균열		0		육안 NDT	균열이 있는 것	
		움푹 들어감		0		육안	움푹들어감이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			1종	0	0	성능시험	18mm를 초과하는 것	
3. 성능기준		수직 처짐량	2종	0	0	성능시험	L/100mm를 초과하는 것(최대 20mm를 초과하는 것)[L : 통로용 작업발판의 지 점거리]	방호장치 의무안전
		휨강도		0	0	성능시험	나비(mm)×11N 미만인 것	인증고시
		바닥재	수직 처짐량	0	0	성능시험	10.0mm를 초과하는 것	
4. 안전인증 및 자율안전확인의 표시		"안", [ⓒs		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거 나 망실되어 확인이 불가능한 것	
		안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시		0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법 에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	