
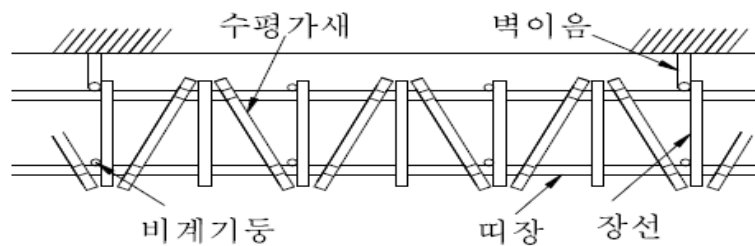


- (1) 교차가새는 비계의 외면에 45° 정도로 교차하여 두 방향에 설치하며, 교차하는 모든 비계기둥에 체결한다.
- (2) 가새와 비계기둥과의 교차부는 전용 클램프(회전형)로 체결하며, 300~350kgf·cm 이상의 조임토크로 균일하게 체결하여야 한다.
- (3) 수평 가새는 <그림 2>과 같이 벽이음을 부착한 높이의 각 스펠마다 설치하여 보강하여야 한다.

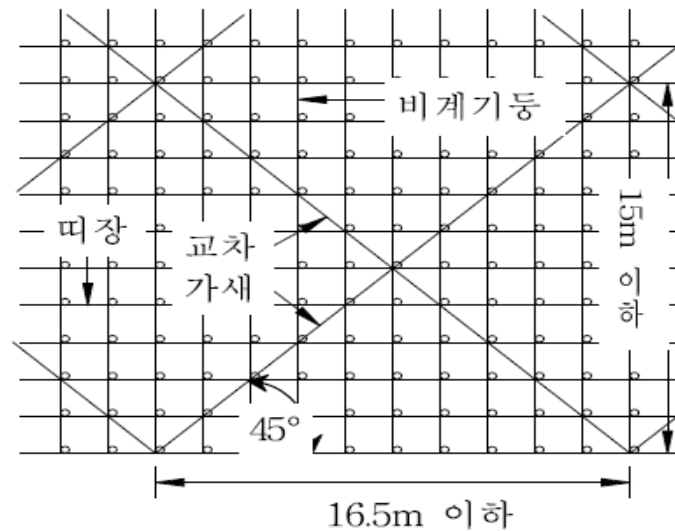

<그림 2> 교차가새 및 수평가새 설치(참조그림)

7.7 벽이음

- (1) 벽이음재는 안전인증품을 사용하고, 설치간격은 해당 전문가의 안전 확인을 받은 경우 구조검토 결과 조립 간격을 준수하고, 최대 수직방향 5m 이하, 수평방향 5m 이하로 설치하여야 한다.