


- (4) 계단의 지지대는 비계 등에 견고하게 고정되어야 한다.
- (5) 계단발판은 항상 건조상태를 유지하고 미끄러짐 방지효과가 있는 것이어야 하며, 물건을 적치하거나 방치하지 않아야 한다.
- (6) 계단의 끝단과 만나는 통로나 작업발판의 측면이 개방될 경우에는 안전난간을 설치하여야 한다.


4.3 기타 작업발판

4.3.1 달(달대)비계용 발판

- (1) 작업발판은 폭을 40cm 이상으로 하고 틈새가 없도록 한다.
- (2) 작업발판의 재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 비계의 보 등에 연결하거나 고정하여야 하고, 난간의 설치가 가능한 구조의 경우에는 안전난간을 설치한다.
- (3) 달기와이어로프·달기체인·달기강선 또는 달기섬유로프는 한 쪽 끝을 비계의 보 등에 다른 쪽 끝을 내민보·앵커볼트 또는 건축물의 보 등에 풀리지 않도록 설치한다.

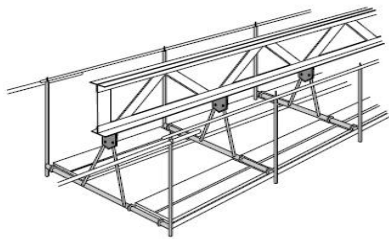

〈그림4〉 달비계용 발판(예)

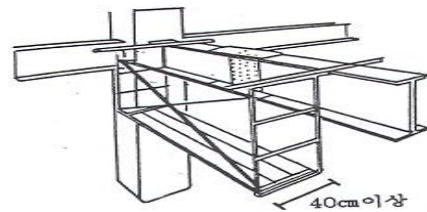

〈그림5〉 달대비계용 발판(예)

4.3.2 말비계형 발판

- (1) 작업발판은 충분히 넓이를 확보하고 3점 이상 고정하여야 한다.