


등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 하여야 한다.

- (라) 작업 중에 지반의 침하, 아웃트리거의 손상 등에 의하여 콘크리트 펌프 카가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 하여야 한다.



<그림 10> 레이턴스 제거 작업

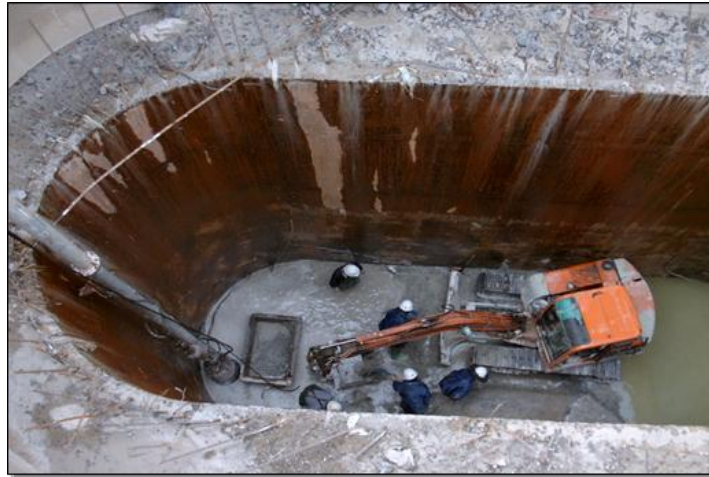

<그림 11> 내부 채움 및 Cap 콘크리트 타설

8. 침강식 우물통기초 안전조치 사항

8.1 날끝(shoe) 거치

- (1) 날끝 거푸집은 제작사양과 조립도의 순서를 준수하고 해체할 때에는 부재