


- (2) 작업발판 설치 높이는 수직고 1.2m 미만 이어야 한다.
- (3) 작업발판의 돌출길이는 5~10cm 이내로 하며 각각의 각주 사다리는 벌어짐을 방지하기 위한 활동방지조치를 하여야 한다.
- (4) 지주 부재와 수평면과의 기울기를 75° 이하로 하고, 지주 부재와 지주 부재 사이를 고정시키는 보조 부재를 설치하여야 한다.
- (5) 말비계에 사용되는 작업발판은 KS F 8012 또는 방호장치 의무안전인증기준에 적합하여야 한다.

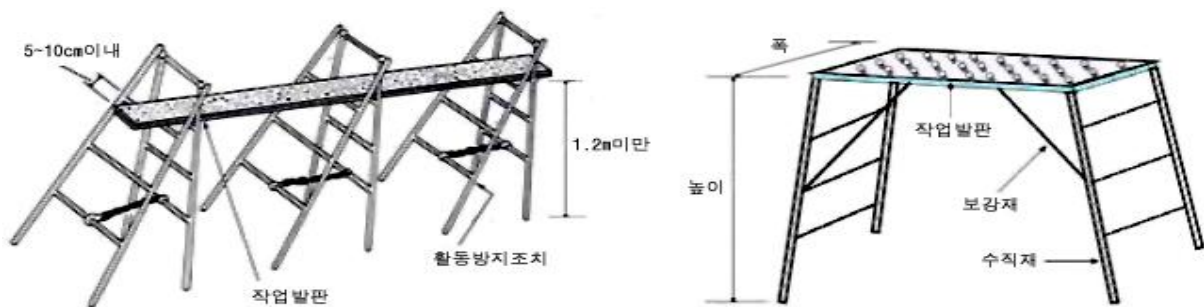


〈그림 6〉 말비계형 발판(예)

5. 작업발판의 재료

5.1 목재 작업발판

- (1) 작업발판으로 사용하는 제재목은 나뭇결이 곧은 장섬유질의 것으로서 경사가 〈그림 7〉과 같이 1 : 15 이하이어야 한다.

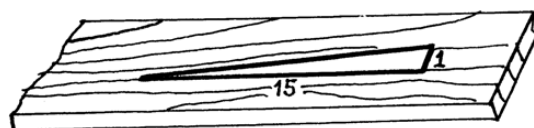

〈그림 7〉 나뭇결의 경사