


7.11 가설계단

가설계단의 설치기준은 KOSHA GUIDE 「가설계단의 설치 및 사용 안전보건 작업 지침」에 따른다.

7.12 출입구 보강

- (1) 비계의 출입구 등은 사재에 의한 보강 및 비계기둥에 비계용 강관을 덧붙여 보강하여야 한다.
- (2) 비계의 높이가 15 m 이상일 경우 출입구 양측의 비계기둥에 비계용 강관을 덧붙여 보강하여야 한다.
- (3) 출입구 상부의 비계 전·후면에는 가새로 <그림 9>과 같이 수평재를 보강하여야 한다

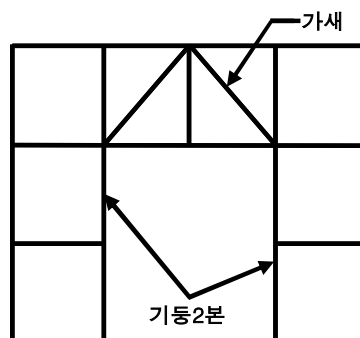

<그림 9> 출입구 보강(참조그림)

7.13 우각부 보강

- (1) 우각부는 개구부를 없애기 위해 양변의 비계기둥을 근접하도록 배치하여야 한다.
- (2) 우각부는 비계의 2층마다 비계용 강관과 연결철물(클램프)로 체결하여야 한다.
- (3) 우각부는 개구부로부터 추락방지를 위해 <그림 10>와 같이 작업발판을 수평으로 설치하여야 한다.