


(5) 가새는 방호선반에 대각선으로 설치되는 구조이어야 한다.

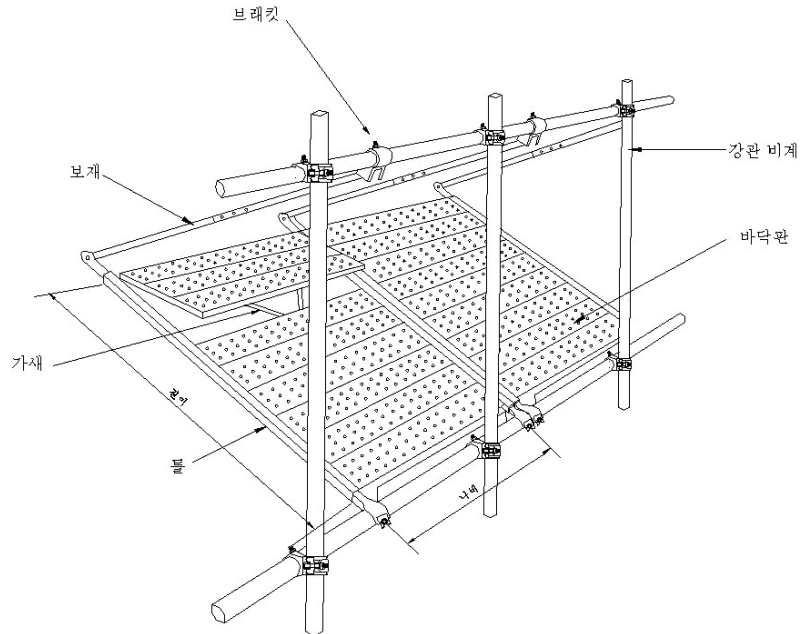

<그림 1> 방호선반의 구조

<표 2> 방호선반 부재의 치수

(단위: mm)

구성 부분		치 수
틀	외형	길이 : 3,000mm 이상, 3,100mm 이하 나비 : 1,000mm 이상, 2,000mm 이하
	ㄷ 형강	65×65, 두께 3.2mm 이상
보재		Φ25, 두께 2.1mm 이상 또는 와이어로프 Φ9mm 이상
가새		Φ25, 두께 2.1mm 이상
바닥판		길이 : 1,000mm 이상, 2,000mm 이하 나비 : 250mm 이상, 500mm 이하
상·하 브래킷		철판 두께 4.5mm 이상

6. 강 도

방호선반의 강도 및 시험방법은 자율안전규격의 시험성능기준과 시험방법에 따른다.