


(2) 측정 결과 분석 예

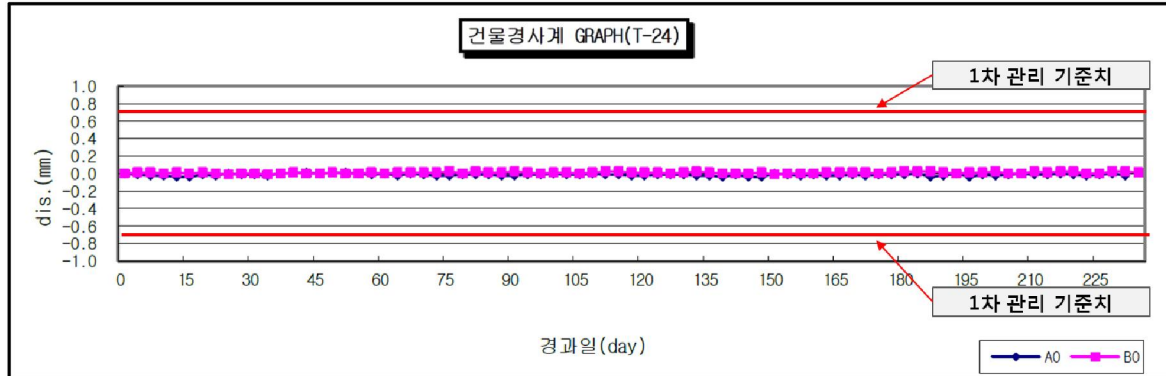

측정일	경과일	측정치				degree		rad.		dis. (mm/100mm)		비고
		A0	A180	B0	B180	(°)		각 변위(A)	각 변위(B)	변위(A)	변위(B)	
14/01/15	0	-87	139	89	-41	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	초기치
14/01/18	3	-88	139	89	-42	-0.007	0.007	1 / -8306	1 / 8306	-0.012	0.012	
14/01/21	6	-89	139	89	-42	-0.014	0.007	1 / -4153	1 / 8306	-0.024	0.012	
14/01/24	9	-89	139	88	-42	-0.014	0.000	1 / -4153	0	-0.024	0.000	
14/01/27	12	-90	139	89	-42	-0.021	0.007	1 / -2769	1 / 8306	-0.036	0.012	
14/01/30	15	-90	139	88	-42	-0.021	0.000	1 / -2769	0	-0.036	0.000	
14/02/02	18	-89	138	89	-42	-0.007	0.007	1 / -8306	1 / 8306	-0.012	0.012	
14/02/05	21	-90	138	89	-41	-0.014	0.000	1 / -4153	0	-0.024	0.000	
14/02/08	24	-88	138	89	-40	0.000	-0.007	0	1 / -8306	0.000	-0.012	
14/02/11	27	-89	138	89	-41	-0.007	0.000	1 / -8306	0	-0.012	0.000	
14/02/14	30	-89	138	89	-41	-0.007	0.000	1 / -8306	0	-0.012	0.000	
14/02/17	33	-90	138	89	-40	-0.014	-0.007	1 / -4153	1 / -8306	-0.024	-0.012	
14/02/20	36	-89	137	89	-41	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	
14/02/23	39	-89	136	89	-42	0.007	0.007	1 / 8306	1 / 8306	0.012	0.012	
14/02/26	42	-89	136	89	-41	0.007	0.000	1 / 8306	0	0.012	0.000	
14/03/01	45	-89	137	89	-41	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	
14/03/04	48	-89	136	89	-42	0.007	0.007	1 / 8306	1 / 8306	0.012	0.012	
14/03/07	51	-89	136	89	-41	0.007	0.000	1 / 8306	0	0.012	0.000	
14/03/10	54	-90	136	89	-41	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	
14/03/13	57	-90	137	90	-41	-0.007	0.007	1 / -8306	1 / 8306	-0.012	0.012	
14/03/16	60	-90	136	89	-41	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000	
14/03/19	63	-90	138	90	-41	-0.014	0.007	1 / -4153	1 / 8306	-0.024	0.012	
14/03/22	66	-89	137	90	-41	0.000	0.007	0	1 / 8306	0.000	0.012	
14/03/25	69	-90	137	89	-42	-0.007	0.007	1 / -8306	1 / 8306	-0.012	0.012	
14/03/28	72	-90	138	89	-42	-0.014	0.007	1 / -4153	1 / 8306	-0.024	0.012	
14/03/31	75	-90	138	90	-42	-0.014	0.014	1 / -4153	1 / 4153	-0.024	0.024	
14/04/03	78	-90	137	89	-41	-0.007	0.000	1 / -8306	0	-0.012	0.000	
14/04/06	81	-90	137	90	-42	-0.007	0.014	1 / -8306	1 / 4153	-0.012	0.024	
14/04/09	84	-90	137	89	-42	-0.007	0.007	1 / -8306	1 / 8306	-0.012	0.012	

- 각 변위로부터 환산한 수평변위가 관리 기준치 안에 있으므로 현 상태에서는 안전성에 문제가 없음