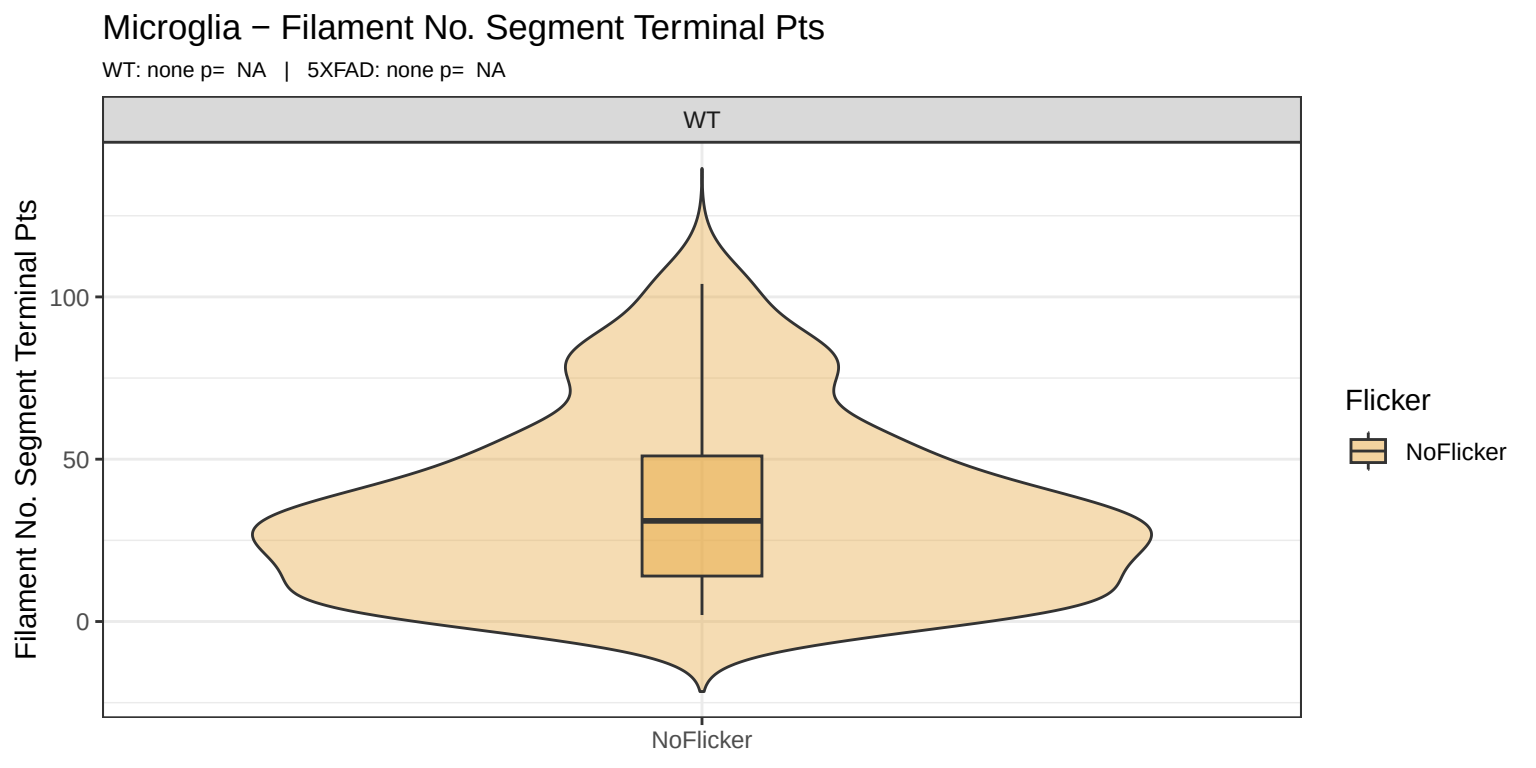
Microglia − Filament No. Segment Terminal Pts
WT: none p= NA | 5XFAD: none p= NA
WT
Filament No. Segment Terminal Pts
100
50
0
NoFlicker
Flicker
NoFlicker