


RESERVATÓRIO PRAÇA DA BANDEIRA

ENTRADA DE ENERGIA



Painel Completo

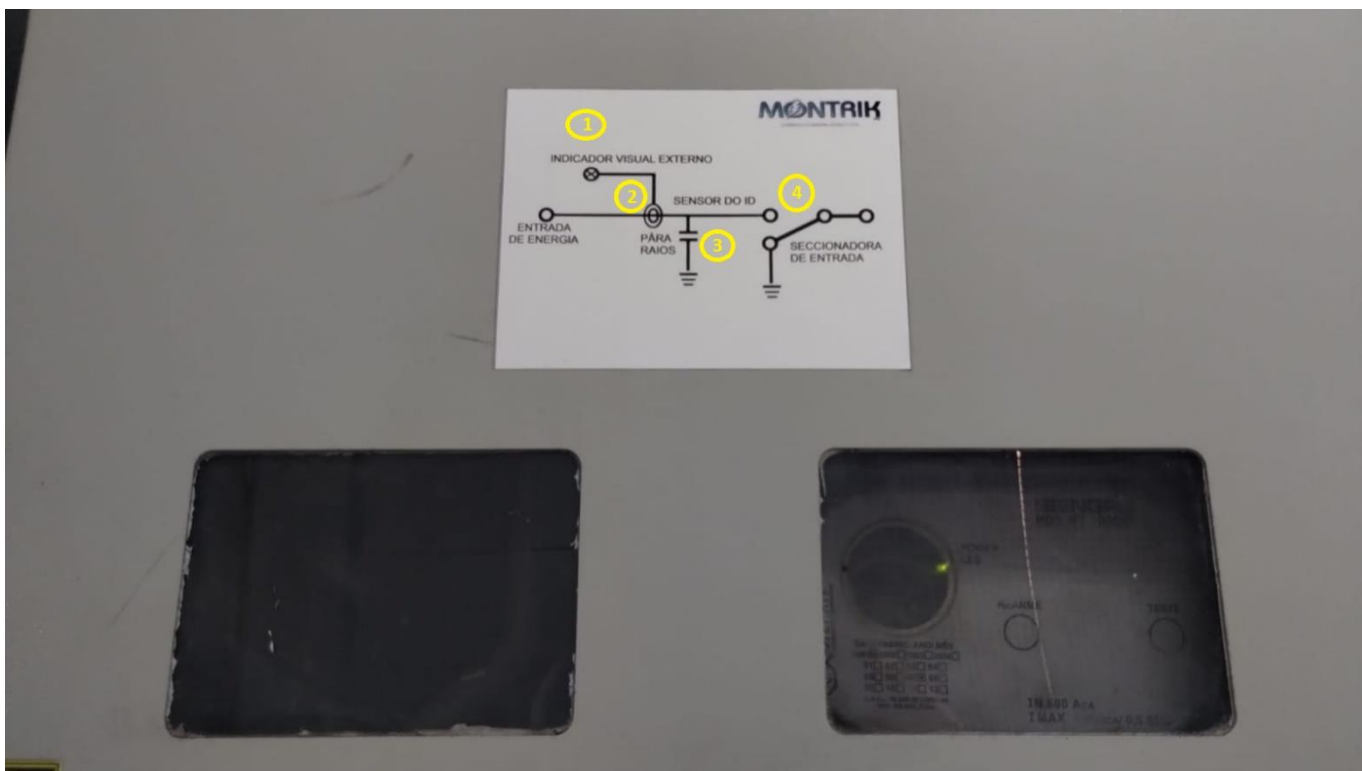

Painel superior esquerdo – Entrada da energia

- 1 – Sensor visual de externo
- 2 – Sensor de defeito
- 3 – Para raio
- 4 – Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga



Painel superior direito – disjuntores


- 5 – Transformador de corrente (TC) 25/5 A
- 6 – Relé de proteção URPE 6104
- 7 - Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga



Painel inferior esquerdo – medição

8 - Transformador de potencial (TP) 13800/115 V

9 – Transformador de corrente (TC) 25/5 A

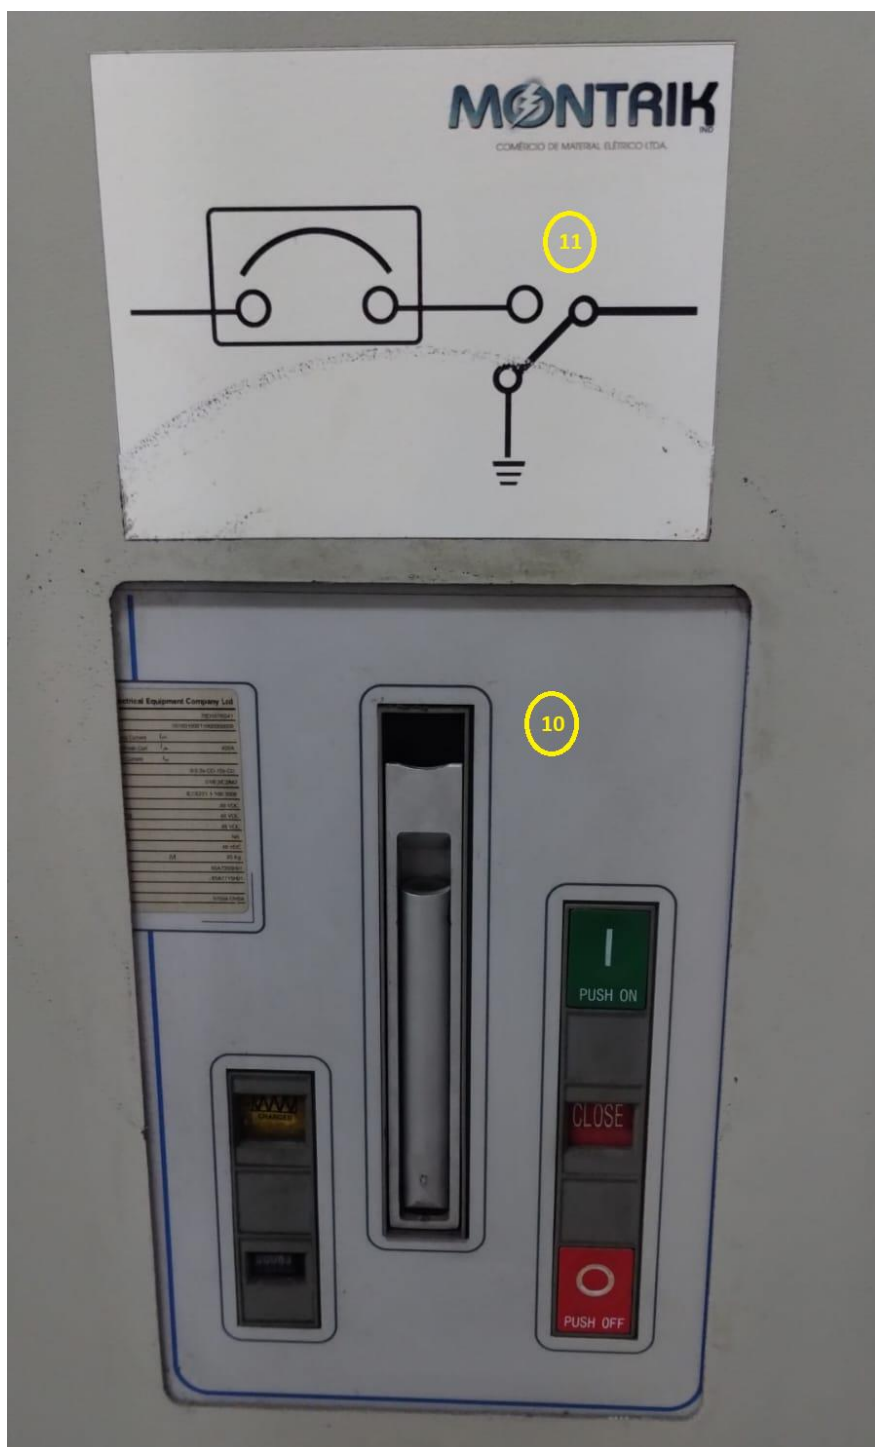

Painel inferior direito – disjuntor a vácuo

10 – Disjuntor a vácuo 1250 A


11 - Chave seccionadora tripolar 17.5 kV 400 A com abertura em carga

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA



Potência 500 kVA

Tensão 13800 V / 380 V

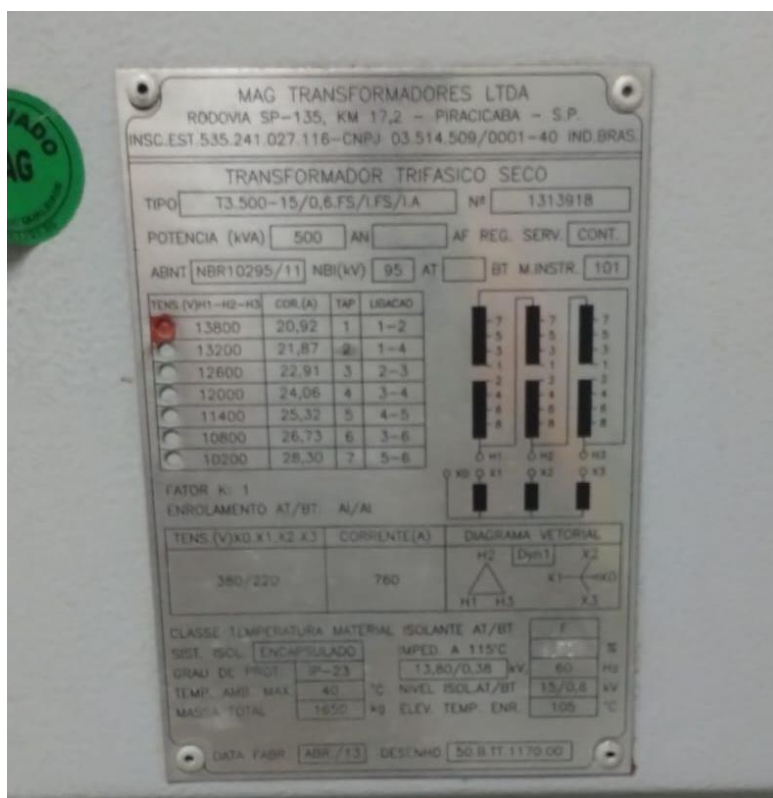

Placa do transformador