



RAPPORT DES TRAVAUX TELECOM DE LA CENTRALE DE KOMSILGA

1. Travaux et Prestation réalisés

La centrale de Komsilga

- ✓ Installation et raccordement des convertisseurs AC/DC 220V/48V
- ✓ Raccordement du câble entre Sopho IS3000 et ETL640 (4fils E&M)
- ✓ Raccordement du câble V.24 entre les ETL640
- ✓ Raccordement du Numéro 420 en salle Commande
- ✓ Raccordement du numéro 426 en direction de OUAGA2000
- ✓ Mise en service de l'autocom de sécurité SOPHO IS3000
- ✓ Mise en service des CPL ETL640 en direction de Zagtoui et OUAGA2000
- ✓ Installation et mise en route de la CPL Areva T390 en provenance de OUAGA2000

Le poste de Zagtoui

- ✓ Raccordement du câble entre Sopho 2000IPS et ETL640 (4fils E&M)
- ✓ Raccordement des câbles V.24 entre l'ETL640 et le DXC5000
- ✓ Mise en service de la CPL ETL640 en direction de Komsilga
- ✓ Programmation de la direction Komsilga dans le Sopho 2000IPS

Le poste de OUAGA2000

- ✓ Installation et raccordement de l'ETL640
- ✓ Mise en service de la CPL ETL640 en direction de Komsilga
- ✓ Raccordement du câble du CCN sur le Port1 V.24 de l'ETL640
- ✓ Raccordement du numéro 426 en provenance de la centrale de Komsilga

2. Conclusion

Essais concluants de téléphonie entre la centrale de Komsilga et le réseau téléphonique de la SONABEL.


Essais concluants des données entre Ouaga2000 et le dispatching en transit à la centrale de Komsilga.

Essais concluants avec le Modem Testeur du port2 V.24 de l'ETL640 dédié à la communication entre le RTU de la centrale de Komsilga et le Dispatching.

Essais concluants de la programmation de la teleprotection entre les equipements ETL640
des liaisons Komsilga-Zagtouli et Komsilga-Ouaga2000

Pour ETEL-CI


Ouaga le 23 Mai 2013



ETEL-CI
22 BP 305 ABIDJAN 22
TEL 22 40 - 92 25
FAX 22 - 40 - 92 27

R. KOUTOUAN

Pour SONABEL/TELECOM

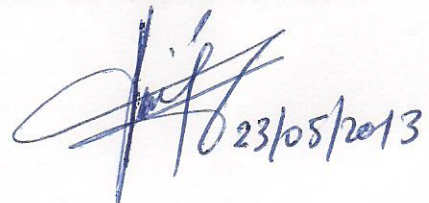

23/05/2013

B. TONDE