



1. Installatie

Naam installateur :
Telefoonnummer installateur :
Naam klant :
Telefoonnummer klant :
Projectinfo :
Weekenddagen :
Locatie van het project :

Thuis



Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
C:\Users\Gijp\Documents\Nikobus\lab

2. Stuklijst


Ref. Nummer	Omschrijving	Aantal	Opmerkingen
05-000-02	Schakelmodule	3	
05-060	Busdrukknop, 2 bedieningspunten	18	
05-061	Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED	2	
05-064	Busdrukknop, 4 bedieningspunten	13	
05-207	Feedback Module (met/zonder scherm)	1	Optie: Aanraakscherm (05-096)
virt-64	Generieke bedieningspunten (64)	1	

3. Plaatsen


Groepen




Zolder - chauffage




Bureau




Kamer Woon




Gang Boven




Badkamer




Slaapkamer Veerle/Gijs




WC- Boven




S3: Schakelmodule (05-000-02 : Schakelmodule) 4DA




BP3: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Deur (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3C96A6




BP5: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Woon (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3EFDC1




BP6: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Badkamer (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3EF0AB




BP7: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Veerle/Gijs (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3D15AC




BP8: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bus - onderaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3C954C




BP10: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC (05-061 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED) 3C9155




BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bus - bovenaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3ED269




BP34: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Trap/bureau bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BC297




BP35: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Trap/Bureau onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3E74CC




BP15: Busdrukknop, 4 bedieningspunten (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3B940A












BP13: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Deur (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BC17E




BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BC044




BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BBD93

	Kamer Bas	
		BP14: Busdrukknop, 2 bedieningspunten (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3F00AC
	Zolder Gang	
		BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3C05DE
	Speelkamer	
		BP17: Busdrukknop, 2 bedieningspunten (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3EED98
	Zolder Berging	
	Berging	
		BP29: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur keuken (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3ED8CA
		BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BBF3D
		BP31: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur tuin onderaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3ED131
	Keuken	
		BP27: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur oorkamer (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3EB58A
		BP28: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur berging (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3ED24B
	Eetkamer	
		BP25: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BBE6E
		BP26: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BBD6D
	Zitkamer	
		BP23: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldour bovenaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3EFB29
		BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldour onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten) 3BC4FC
	Hal beneden	
		BP19: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Garagedeur (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten) 3E3587
		BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur (05-061 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED) 3C912A


OO2: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen



BP6: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Badkamer (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)




AB: Ingang




OO2: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)


Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen



BP7: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Veerle/Gijs (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)




AB: Ingang




OO2: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)


Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen



BP8: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - onderaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)




AB: Ingang




OO2: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang




OO8: Kamer Bas (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



BP10: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC (05-061 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED)




A: Ingang




O12: WC Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

Verbindingsmode = M06 (Vertraagd afvallend (lang on 2h))
Lange tijden (tot 2u.) = 8 m
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang




O12: WC Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen



BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)




A: Ingang





OO5: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen






Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen





Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Zolder Chausfage+kleine berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chausfage)




Verbindingsmode = M03 (Ult, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen






Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen






Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
 AB voorwaarde = Geen
 O02: Slaapkamer Veerle/Gijs geschakeld contact Veerle (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
 AB voorwaarde = Geen
 O11: Verlichting bodkamer (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur (05-061 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED)

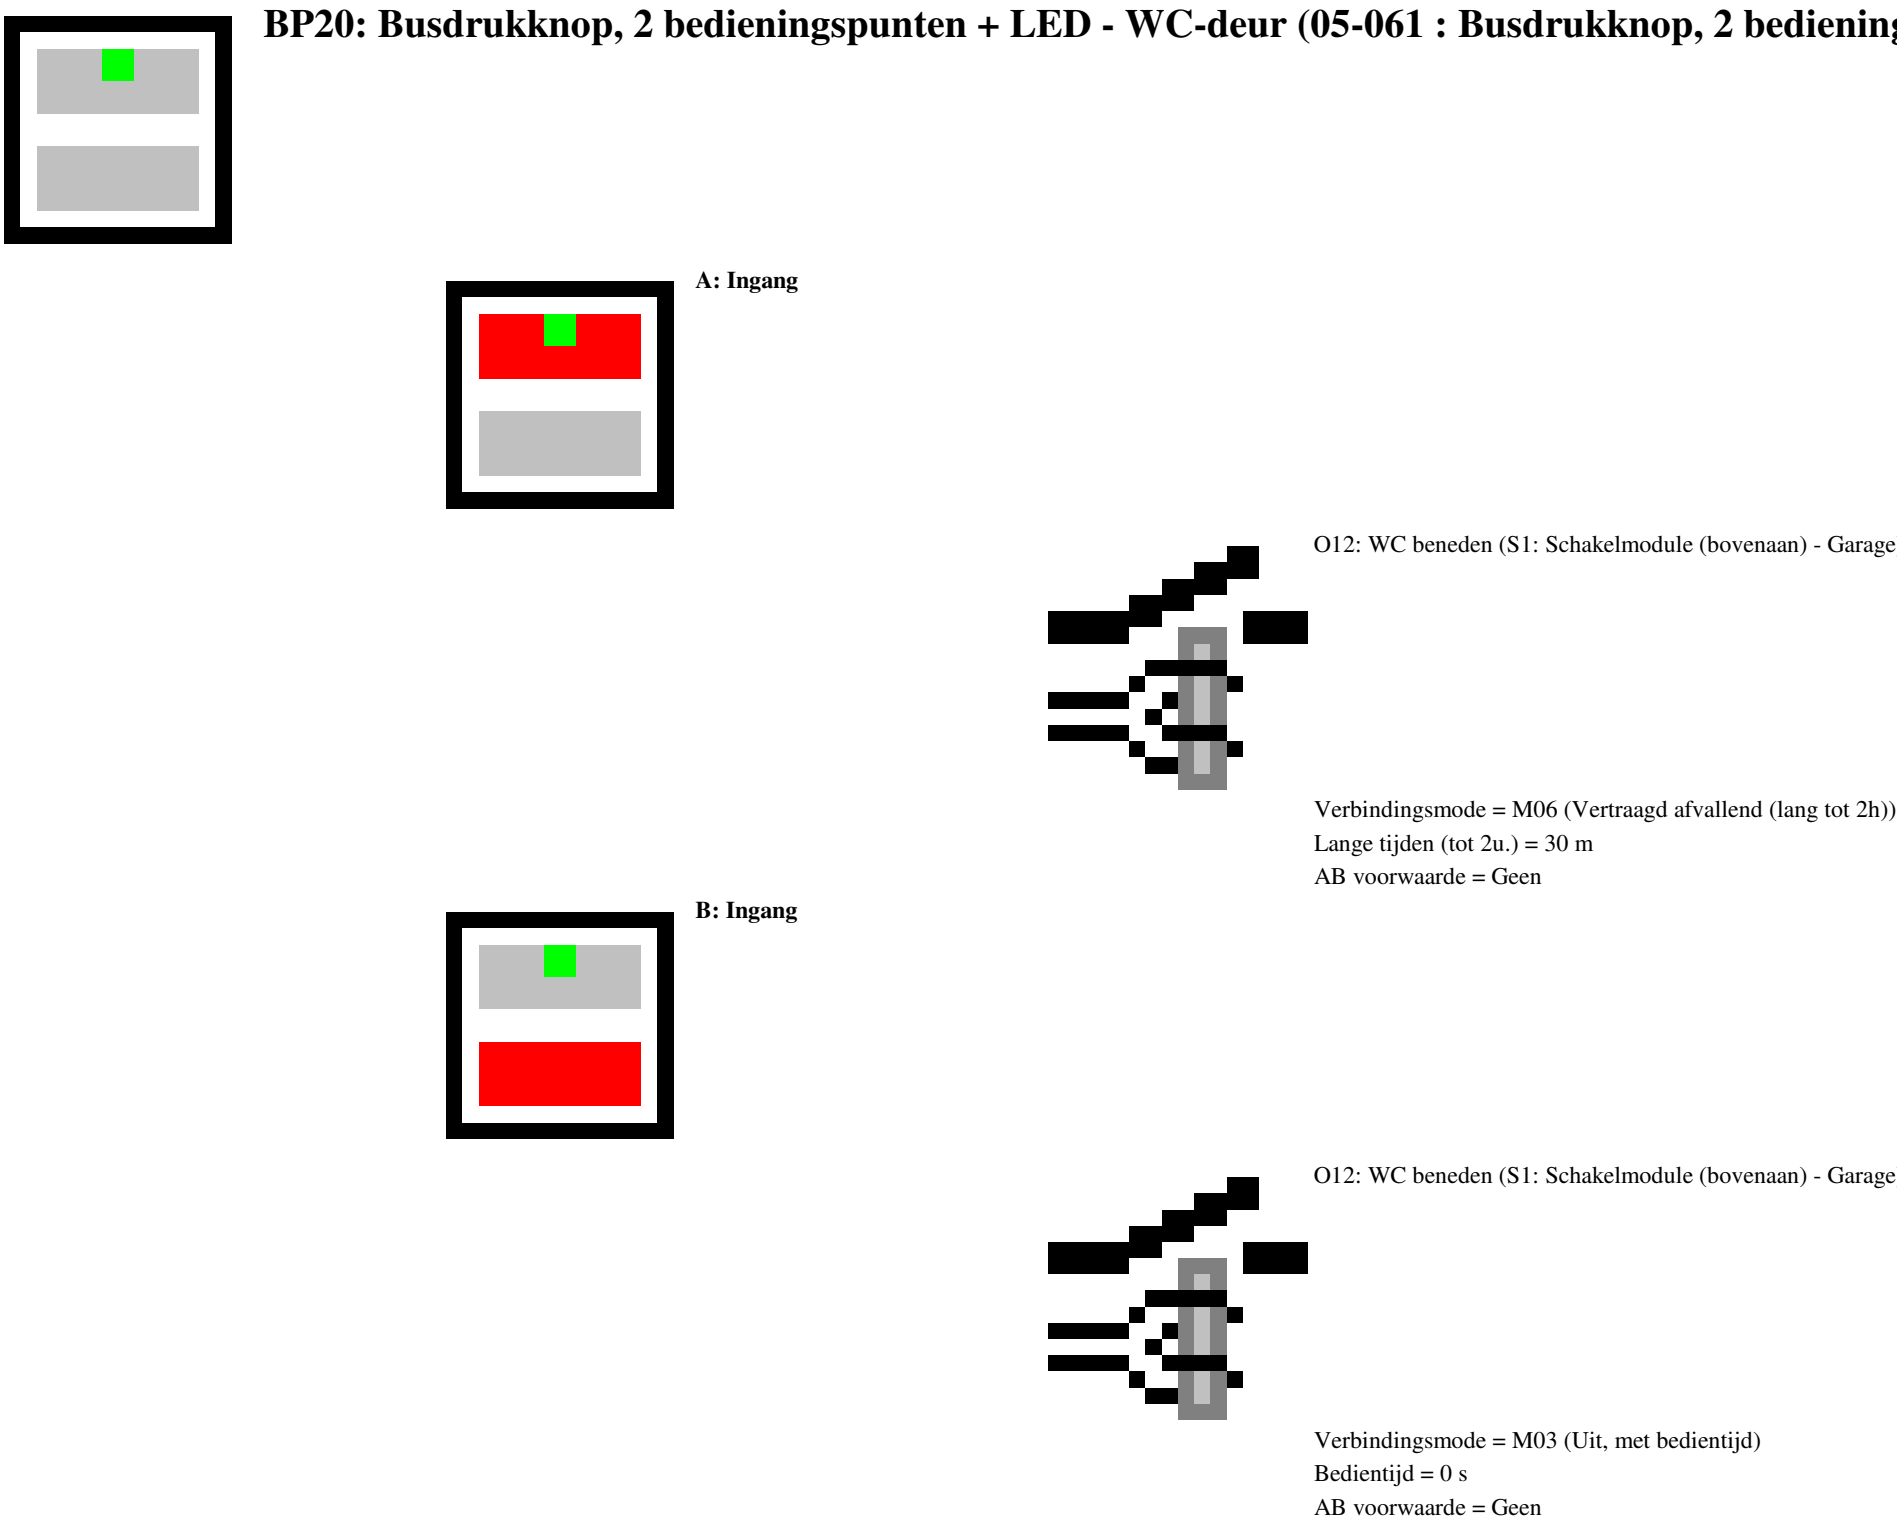


BP21: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - zitkamerdeur - bovenaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)

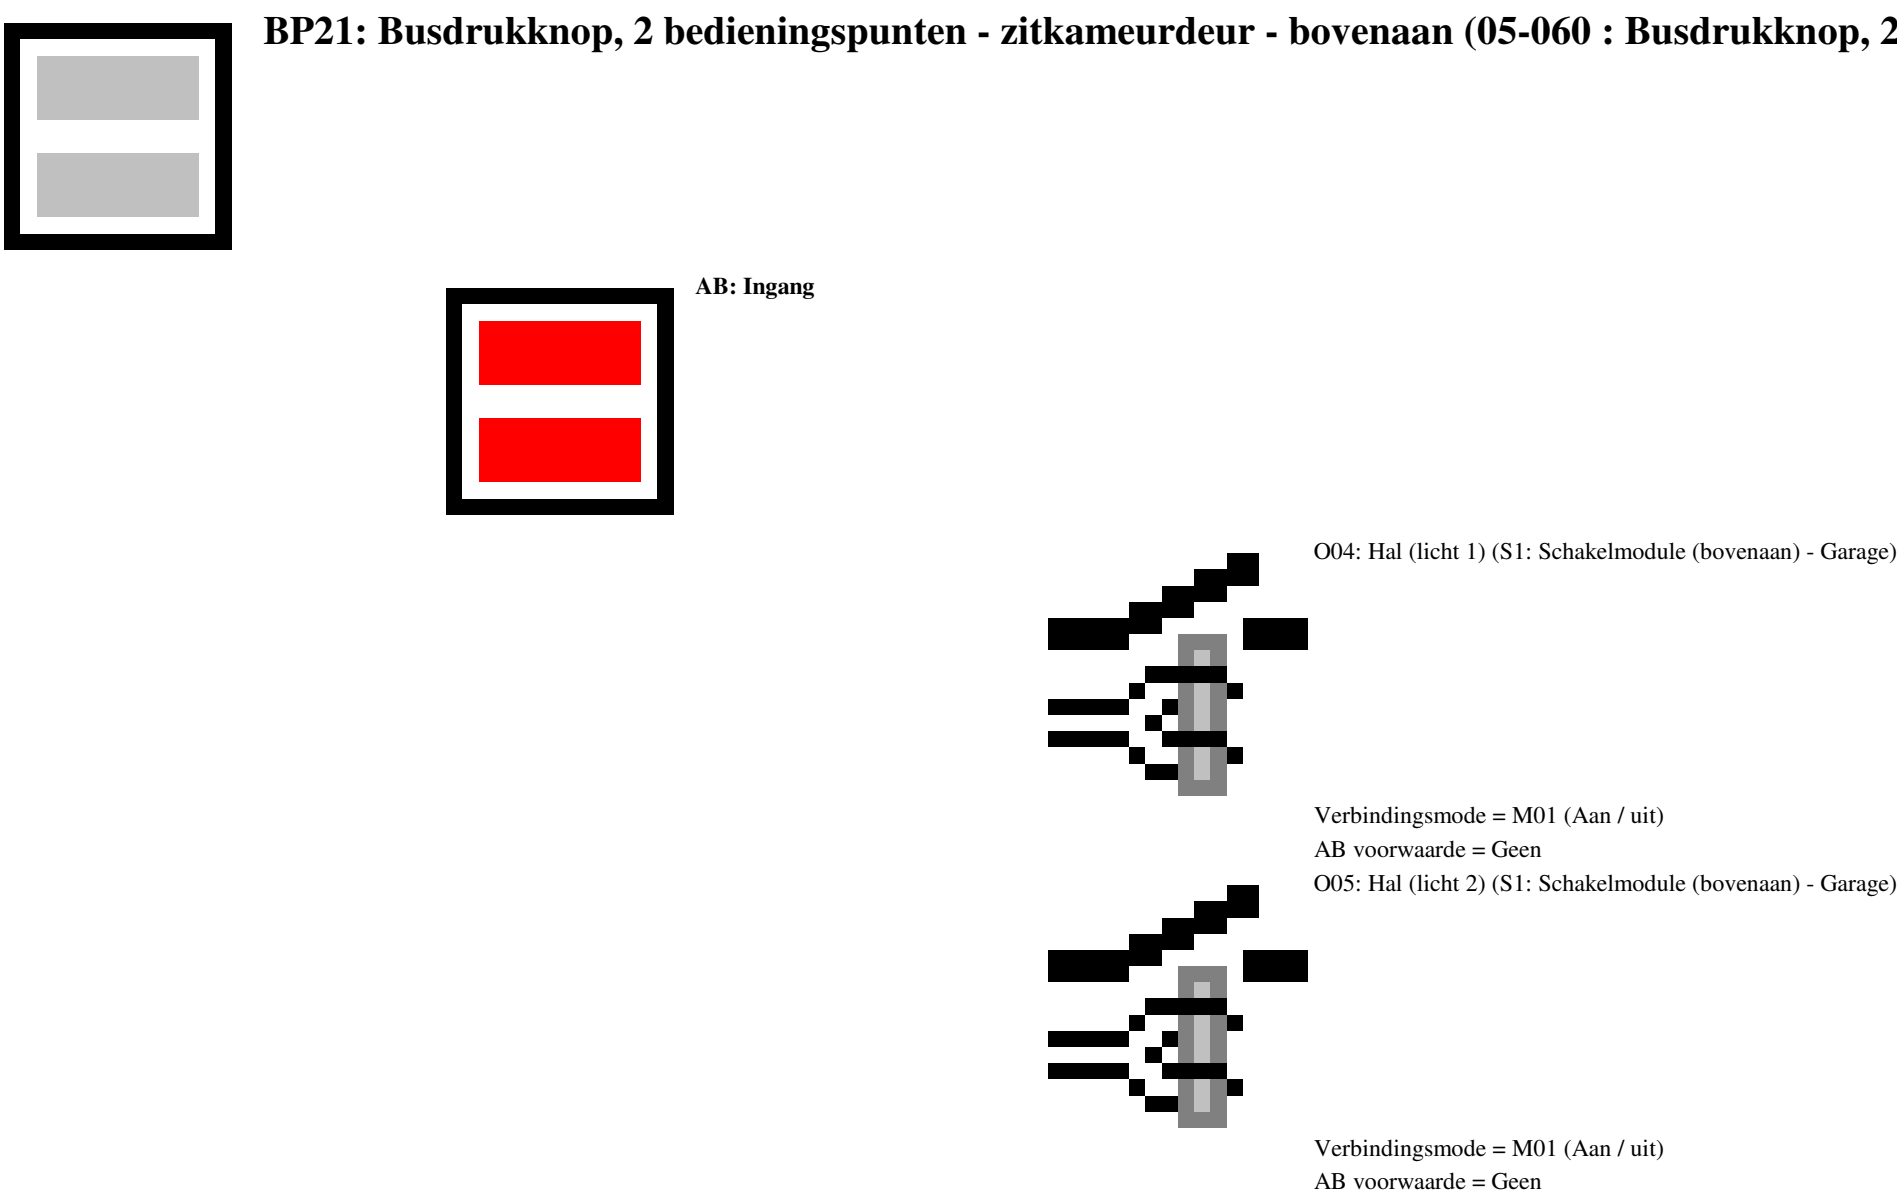


BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

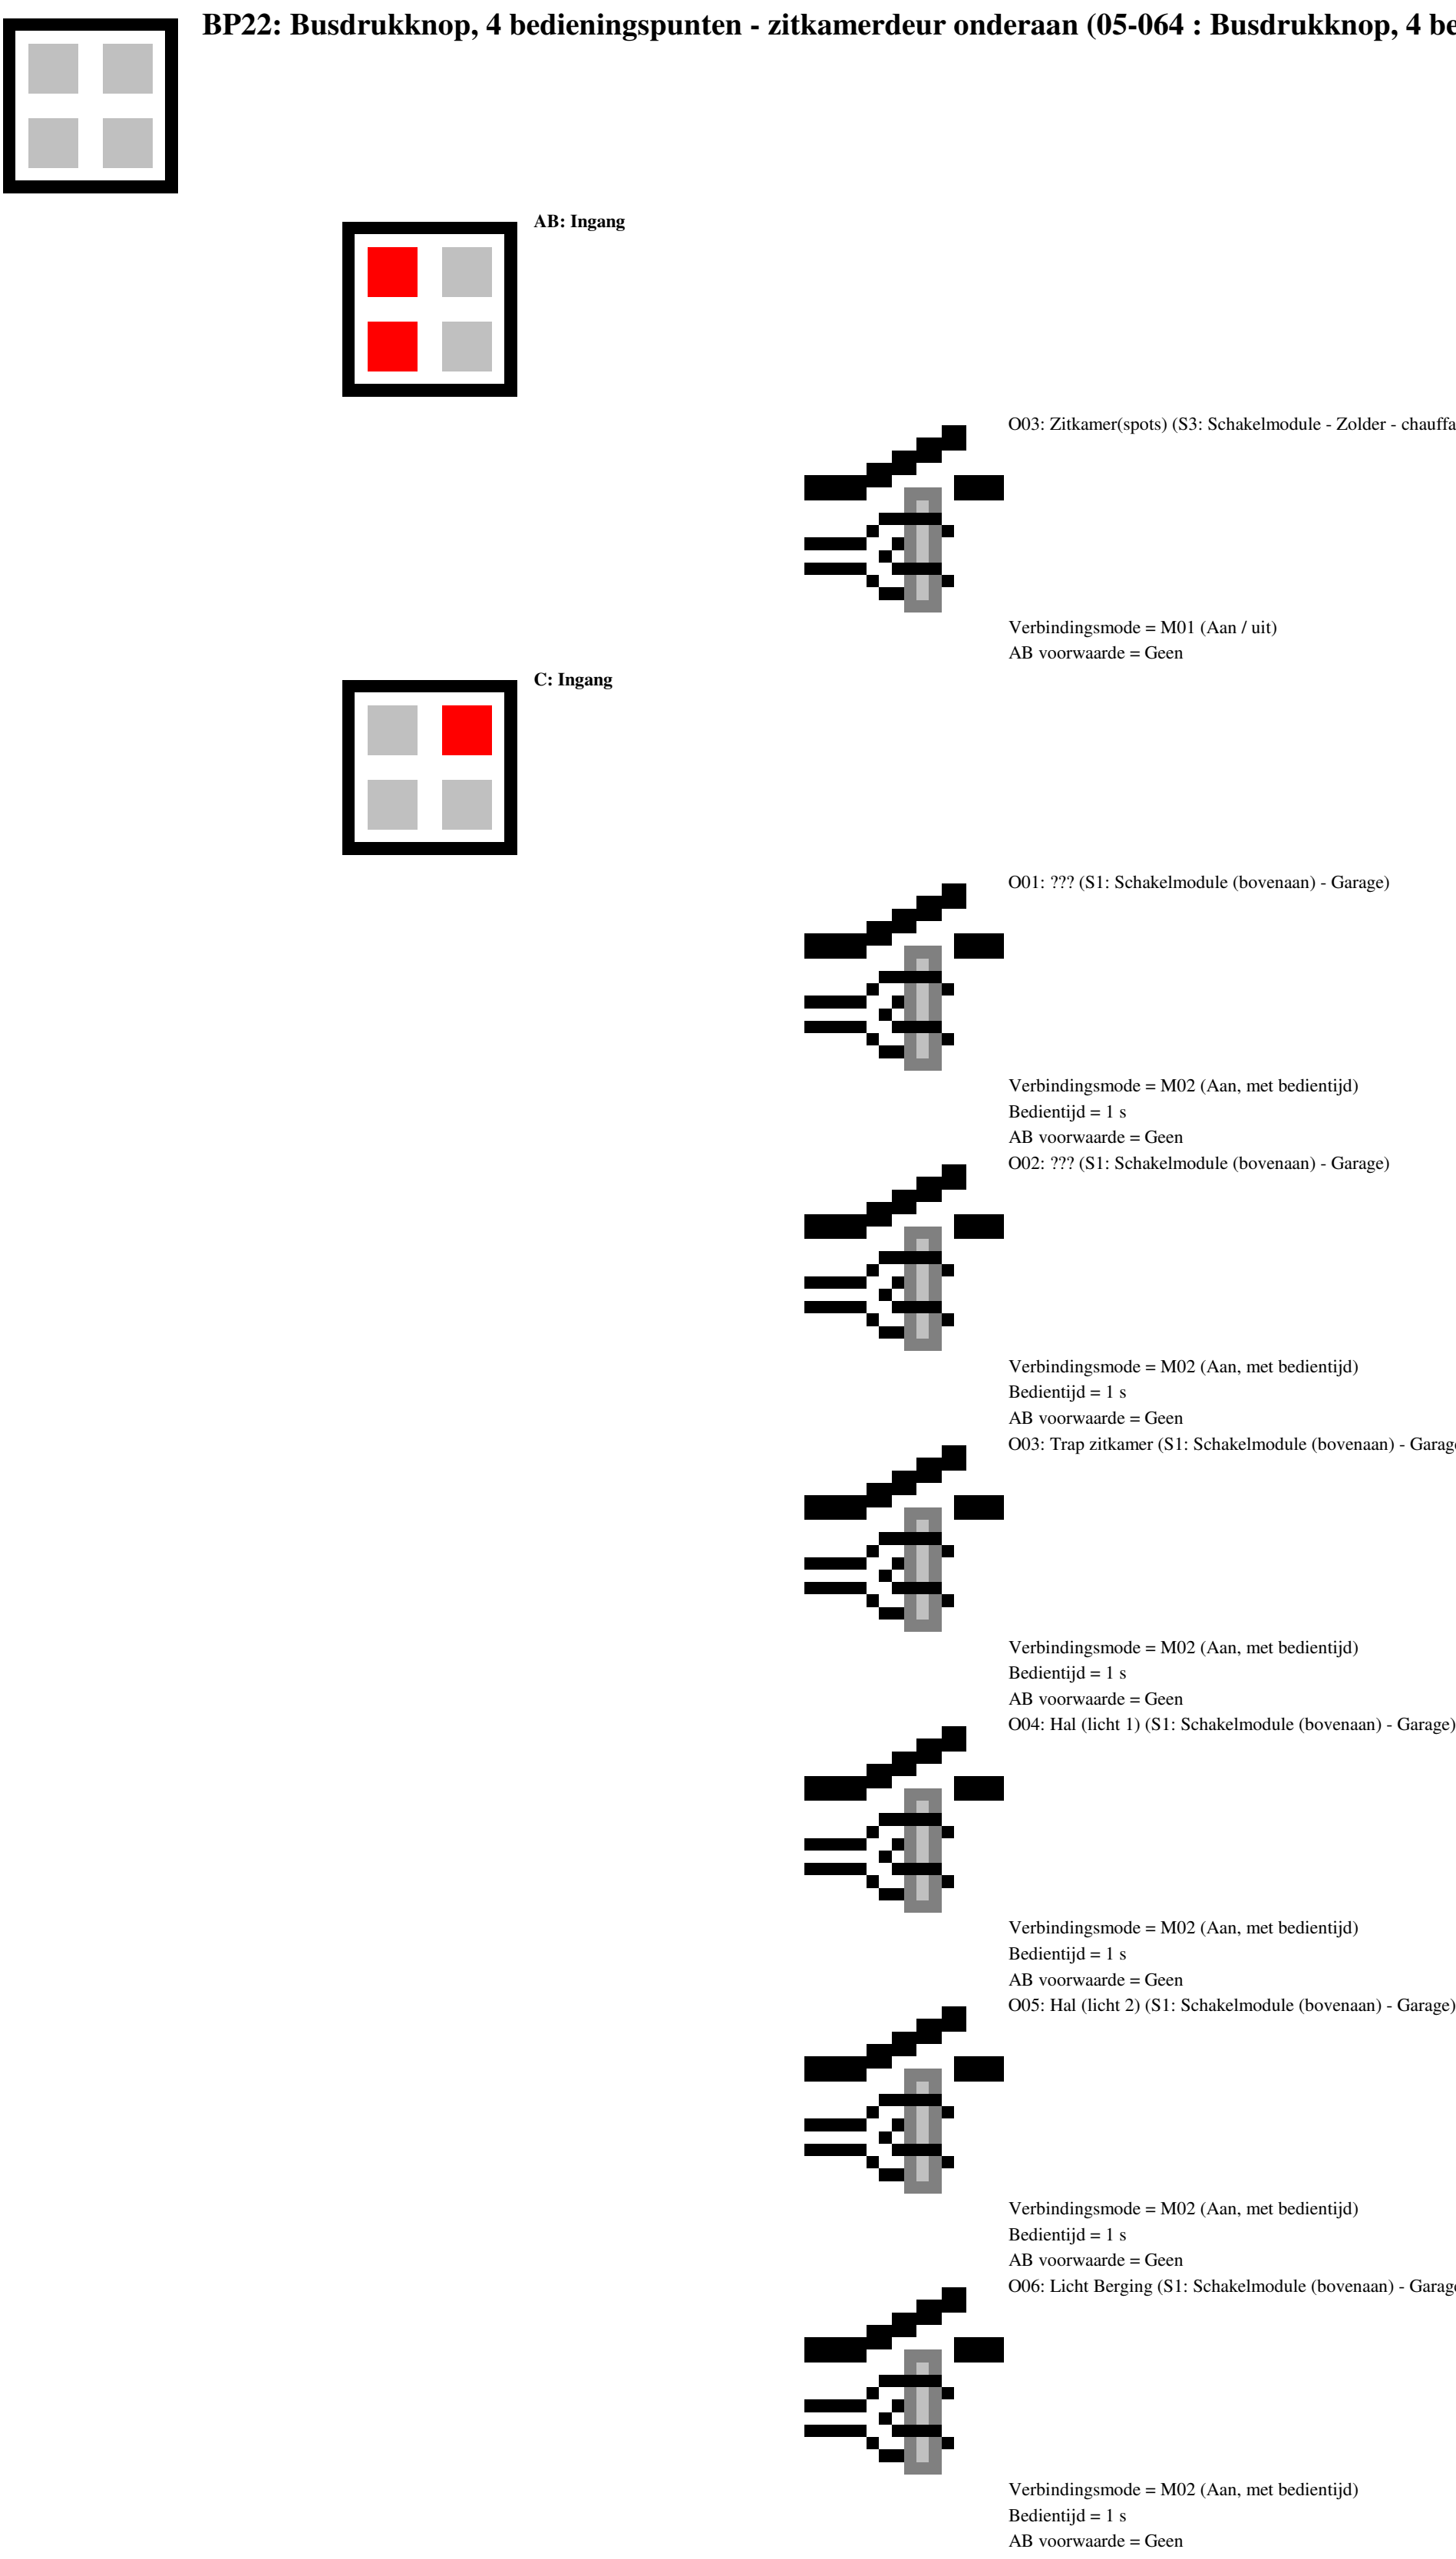


007: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
008: Eetkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
009: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
010: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
011: Geschakeld stopcontact zitkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
012: WC beneden (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
001: Slaapkamer VeeleGij's geschakeld contact Gij's (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
002: Slaapkamer VeeleGij's geschakeld contact Veele (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
003: Keuken aantrecht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
004: Schakelgang - Garagelicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
005: Keuken tafel (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
006: Keuken aantrecht raam (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
007: Verlichting buiten 1 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
008: Verlichting buiten 2 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
009: Verlichting buiten 3 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
010: Verlichting balkkamer (spiegel) (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: Stopcontact buiten (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O01: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O03: Zijkamer(spo) (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O04: Slaapkamer Verbo/Gijs Midden (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O05: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O06: Douch (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O08: Kamer Bas (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Zolder Chaffage-kleine berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Gang - zolder (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: WC Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chaffage)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O01: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O02: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O03: Trap zijkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O04: Hal (licht 1) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O01: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




D: Ingang


005: Hal (Licht 2) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
006: Licht Berging (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
007: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
008: Eetkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
009: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
010: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
011: Geschakeld stopcontact zitkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
012: WC beneden (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
001: Slaapkamer Vreerlo/Gips geschakeld contact Gips (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
002: Slaapkamer Vreerlo/Gips geschakeld contact Vreerle (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
003: Keuken antreicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
004: Schakelgang - Garagelicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
005: Keuken uits (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
006: Keuken antreicht raam (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)



















Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
007: Verlichting buiten 1 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
008: Verlichting buiten 2 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)







Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen











	009: Verlichting buiten 3 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage) Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O10: Verlichting badkamer (spiegel) (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O11: Verlichting badkamer (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O12: Stopcontact buiten (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O01: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O03: Zitkamer(oppo) (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O04: Slaapkamer Veele/Gijs Midden (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O05: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O06: Douche (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O07: Speelkamer (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O08: Kamer Bas (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O09: Kamer Wout (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O10: Zolder Chauffage+kleine berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O11: Gang - zolder (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen O12: WC Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)
	Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd) Bedientijd = 1 s AB voorwaarde = Geen









BP23: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur bovenaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)

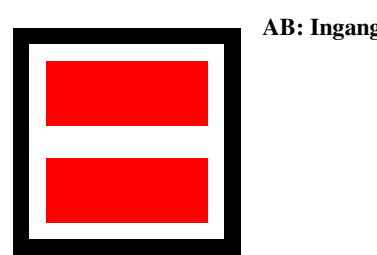





BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

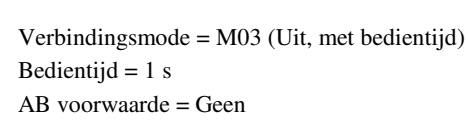


BP25: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)




BP26: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)



OO8: Eetkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




BP27: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur eetkamer (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)


AB: Ingang



OO5: Keuken tafel (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




BP28: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur berging (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)

AB: Ingang




OO3: Keuken aanrecht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

OO5: Keuken tafel (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

OO6: Keuken aanrecht raam (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




BP29: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur keuken (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)


AB: Ingang



OO6: Licht Berging (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

AB: Ingang




O12: Stopcontact buiten (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

CD: Ingang




OO7: Verlichting buiten 1 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

OO8: Verlichting buiten 2 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

OO9: Verlichting buiten 3 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen



BP31: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur tuin onderaan (05-060 : Busdrukknop, 2 bedieningspunten)

AB: Ingang

006: Licht Berging (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

BP32: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - knop1 (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

AB: Ingang

001: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

BP33: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - knop2 (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

AB: Ingang

005: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

CD: Ingang

005: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

BP34: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Trap/bureau bovenaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)

AB: Ingang

002: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

CD: Ingang

001: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

BP35: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Trap/Bureau onderaan (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)



AB: Ingang

003: Trap zitkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)


AB: Ingang

002: Slaapkamer Veele/Gijs geschakeld contact Veele (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




001: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
002: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
003: Trap zijkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
004: Hal (licht 1) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
005: Hal (licht 2) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
006: Licht Berging (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
007: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
008: Eetkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
009: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
010: 777 (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
011: Geschakeld stopcontact zijkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
012: WC beneden (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
001: Slaapkamer Veerlo/Gijs geschakeld contact Gijs (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
002: Slaapkamer Veerlo/Gijs geschakeld contact Veerle (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
003: Keuken antreicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
004: Schakelgang - Garagedicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O05: Keuken tafel (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O06: Keuken aanrecht raam (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O07: Verlichting buiten 1 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O08: Verlichting buiten 2 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O09: Verlichting buiten 3 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Verlichting badkamer (spiegel) (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Verlichting badkamer (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: Stopcontact buiten (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O01: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O02: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O03: Zijkamer(spoor) (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O05: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O06: Douche (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O08: Kamer Bas (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Zolder Chauffage-kleine berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Gang - zolder (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



CD: Ingang



D: Ingang

O12: WC Boven (S1: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

O04: Slaapkamer VervloGij's Midden (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

O01: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O02: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O03: Trap zijkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O04: Hal (licht 1) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O05: Hal (licht 2) (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O06: Licht Berging (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O07: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O08: Eetkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O09: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: ??? (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Geschakeld stopcontact zijkamer (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: WC beneden (S1: Schakelmodule (bovenaan) - Garage)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O01: Slaapkamer VervloGij's geschakeld contact Gij's (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


OO2: Slaapkamer Veele/Gijs geschakeld contact Veele (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO3: Keuken aanrecht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO4: Schakelgang - Garagelicht (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO5: Keuken tafel (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO6: Keuken aanrecht raam (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO7: Verlichting buiten 1 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO8: Verlichting buiten 2 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO9: Verlichting buiten 3 (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Verlichting badkamer (spiegel) (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Verlichting badkamer (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: Stopcontact buiten (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO1: Bureau (S3: Schakelmodule - Zolder - chuffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO2: Gang Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chuffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO3: Zijkamer (S3: Schakelmodule - Zolder - chuffage)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO5: Zolder Grote berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chuffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
OO6: Douche (S3: Schakelmodule - Zolder - chuffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


O07: Speelkamer (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O08: Kamer Bas (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O09: Kamer Wout (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O10: Zolder Chauffage+kleine berging (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O11: Gang - zolder (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
O12: WC Boven (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs (05-064 : Busdrukknop, 4 bedieningspunten)




AB: Ingang



CD: Ingang




O04: Slaapkamer Veerlo/Gijs Midden (S3: Schakelmodule - Zolder - chauffage)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

O01: Slaapkamer Veerlo/Gijs geschakeld contact Gijs (S2: Schakelmodule (onderaan) - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

7. Actoren


S1: Schakelmodule (bovenaan) (05-000-02 : Schakelmodule)



O01: ???




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerlo/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerlo/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

O02: ???






003: Trap zitkamer



C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen


C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s


AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen


D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen


AB: Ingang (BP25: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - trap bovenaan - Eetkamer)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen


AB: Ingang (BP35: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Trap/Bureau onderaan - Gang Boven)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen


C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s


AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen



004: Hal (licht 1)




AB: Ingang (BP19: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Garagedeur - Hal beneden)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen


AB: Ingang (BP21: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - zitkamerdeur - bovenaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen


C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s

AB voorwaarde = Geen


D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s


AB voorwaarde = Geen

AB: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)

AB voorwaarde = Geen




005: Hal (licht 2)




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerie - Slaapkamer Veerie/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP19: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Garagedeur - Hal beneden)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP21: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - zijkamerdeur - bovenaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zijkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zijkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zijkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerie - Slaapkamer Veerie/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerie - Slaapkamer Veerie/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




006: Licht Berging




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zijkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zijkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP29: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur keuken - Berging)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP31: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur tuin onderaan - Berging)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerie - Slaapkamer Veerie/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerie - Slaapkamer Veerie/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



007: ???

C: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

CD: Ingang (BP24: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

CD: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - trap onderaan - Eetkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

O11: Geschakeld stopcontact zitkamer

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP23: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Haldeur bovenaan - Zitkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
B: Ingang (BP24: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Haldeur onderaan - Zitkamer)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

O12: WC beneden

A: Ingang (BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur - Hal beneden)

Verbindingsmode = M06 (Vertraagd afvallend (lang tot 2h))
Lange tijden (tot 2u.) = 30 m
AB voorwaarde = Geen
B: Ingang (BP20: Busdrukknop, 2 bedieningspunten + LED - WC-deur - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

S2: Schakelmodule (onderaan) (05-000-02 : Schakelmodule)

O01: Slaapkamer Veele/Gijs geschakeld contact Gijs

CD: Ingang (BP13: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Deur - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

CD: Ingang (BP37: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Gijs - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

O02: Slaapkamer Veele/Gijs geschakeld contact Veele

CD: Ingang (BP13: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Deur - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen

C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen


O03: Keuken aanrecht

C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




004: Schakeluitgang - Garsgeticht




D: Ingang (BP22: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)


Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP28: Busdrakkoep, 2 bedieningspunten - deur berging - Keuken)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP2: Busdrakkoep, 2 bedieningspunten - Haldeur - Garage)


Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP18: Busdrakkoep, 2 bedieningspunten - Berging deur - Garage)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP22: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




005: Keuken tafel




C: Ingang (BP22: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP27: Busdrakkoep, 2 bedieningspunten - deur eekamer - Keuken)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP28: Busdrakkoep, 2 bedieningspunten - deur berging - Keuken)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrakkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



O06: Keuken aanrecht raam




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP28: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - deur berging - Keuken)




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O07: Verlichting buiten 1




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




CD: Ingang (BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan - Berging)




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O08: Verlichting buiten 2




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




CD: Ingang (BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan - Berging)




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



O09: Verlichting buiten 3




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)
Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




CD: Ingang (BP30: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - deur tuin bovenaan - Berging)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O10: Verlichting badkamer (spiegel)




AB: Ingang (BP15: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Badkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O11: Verlichting badkamer




AB: Ingang (BP15: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Badkamer)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veerle - Slaapkamer Veerle/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen







AB: Ingang (BP7: Busdrakloop, 2 bedieningspunten - Kamer Veele/Gijs - Gang Boven)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP8: Busdrakloop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - onderaan - Gang Boven)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP22: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
CD: Ingang (BP25: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - trap bovenaan - Eetkamer)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP34: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Trapbureau bovenaan - Gang Boven)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

003: Zitkamer(spots)






AB: Ingang (BP22: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP22: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP23: Busdrakloop, 2 bedieningspunten - Haldeur bovenaan - Zitkamer)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP26: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - trap onderaan - Eetkamer)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)



Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

004: Slaapkamer Veele/Gijs Midden




AB: Ingang (BP13: Busdrakloop, 4 bedieningspunten - Deur - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen


Nikobus database

30 / 34

29/12/2011




005: Zolder Grote berging




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)


Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
CD: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




A: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bus - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bus - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen




A: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP33: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - knop2 - Reserve)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
CD: Ingang (BP33: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - knop2 - Reserve)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)



C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




CD: Ingang (BP15: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Badkamer)


Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




006: Douche




007: Speelkamer




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



AB: Ingang (BP17: Busdrukkoep, 2 bedieningspunten - Speelkamer)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




008: Kamer Bas




B: Ingang (BP8: Busdrukkoep, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - onderaan - Gang Boven)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
AB: Ingang (BP14: Busdrukkoep, 2 bedieningspunten - Kamer Bas)




Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)



Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
C: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP36: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)




Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



009: Kamer Wout



AB: Ingang (BP3: Busdrukkoep, 2 bedieningspunten - Deur - Kamer Wout)



Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen
D: Ingang (BP22: Busdrukkoep, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O10: Zolder Chauffage+kleine berging




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O11: Gang - zolder




A: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen




A: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




B: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 0 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




O11: Gang - zolder




AB: Ingang (BP12: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Kamer Bas - bovenaan - Gang Boven)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




AB: Ingang (BP16: Busdrukknop, 2 bedieningspunten - Zolder Gang)

Verbindingsmode = M01 (Aan / uit)
AB voorwaarde = Geen




C: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP22: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - zitkamerdeur onderaan - Hal beneden)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen



C: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M02 (Aan, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen




D: Ingang (BP36: Busdrukknop, 4 bedieningspunten - Bed kant Veele - Slaapkamer Veele/Gijs)

Verbindingsmode = M03 (Uit, met bedientijd)
Bedientijd = 1 s
AB voorwaarde = Geen

Nikobus database


33 / 34

29/12/2011




Lange tijden (tot 20.) = 8 m

B: Ingang (BP10: Busd




Bedientijd = 0 s

C: Ingang (BP22: Busd




Bedientijd = 1 s

D: Lingang (BP22 Bus)




Bedientijd = 1 s

C. Ingallg (BF 30, Bæsa)



Bedientijd = 1 s

D. Lingang (BP36; Busa



Bedientijd = 1 s