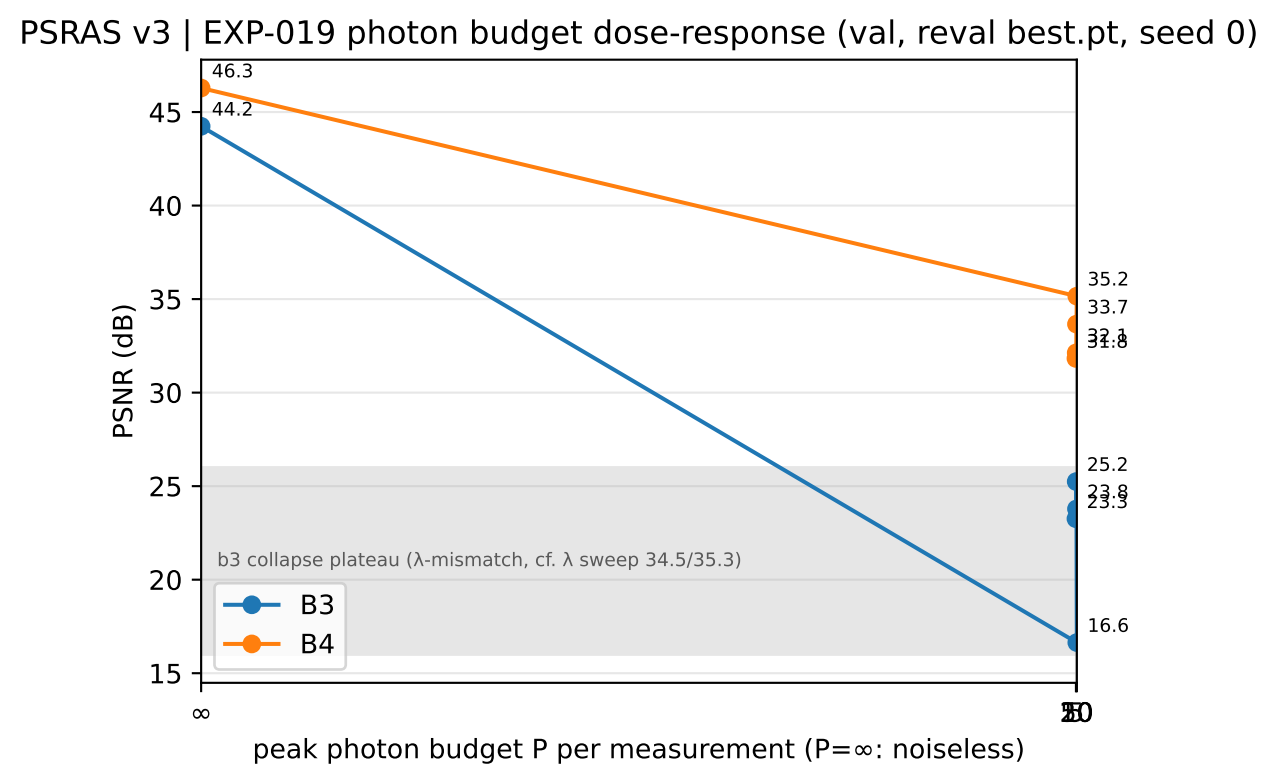
PSRAS v3 | EXP-019 photon budget dose-response (val, reval best.pt, seed 0)
PSNR (dB)
peak photon budget P per measurement (P=∞: noiseless)
B3
B4
b3 collapse plateau (λ-mismatch, cf. λ sweep 34.5/35.3)
46.3
44.2
35.2
33.7
16.6
45
40
35
30
25
20
15
∞