

心於至善

大跨越输电塔结构在龙卷风作用下的响应分析

王勇

东南大学

学校代码: 10286
分类号: 000
密级: 公开
UDC: 000
学号: 140926



SOUTHEAST UNIVERSITY

东南大学 硕士学位论文

大跨越输电塔结构在龙卷风作用下的 响应分析

研究生姓名: 王勇

导师姓名: 吕令毅 教授

申请学位类别 工学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 土木工程 论文答辩日期 2016年7月19日

二级学科名称 结构工程 学位授予日期 2016年7月19日

答辩委员会主席 评阅人



2016年7月19日

学校代码: 10286
分类号: 000
密 级: 公开
U D C: 000
学 号: 140926



东南大学

硕士学位论文

大跨越输电塔结构在龙卷风作用下的 响应分析

研究生姓名: 王勇

导师姓名: 吕令毅 教授

申请学位类别 工学硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 土木工程 论文答辩日期 2016 年 7 月 19 日

二级学科名称 结构工程 学位授予日期 2016 年 7 月 19 日

答辩委员会主席 评 阅 人

2016 年 7 月 19 日

東南大學

硕士学位论文

大跨越输电塔结构在龙卷风作用下的
响应分析

专业名称: 土木工程

研究生姓名: 王 勇

导师姓名: 吕令毅 教授

DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF LONG SPAN TRANSMISSION TOWER STRUCTURE UNDER TORNADO WIND LOADING

A Thesis submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of Engineering

BY

Wang Yong

Supervised by:

Prof. Ling-yi Lv

School of Civil Engineering

Southeast University

2016/7/19

东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：_____ 日期：_____

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

关键词:

Abstract

Keywords:

目录

摘 要	I
Abstract	III
第一章 龙卷风数值模拟	1
1.1 龙卷风的特性及描述	1
1.1.1 龙卷风的强度等级	1
1.1.2 龙卷风的特征参数	1
1.1.3 龙卷风的 Rankine 涡模型	1
1.2 龙卷风的数值模拟	2
1.2.1 风场几何区域	3
1.2.2 网格划分	3
1.2.3 湍流模型	4
1.2.4 边界条件	4
1.2.5 控制方程及求解选项	5
参考文献	7

第一章 龙卷风数值模拟

1.1 龙卷风的特性及描述

无论是模拟龙卷风，还是评估龙卷风对结构的影响，都需要对龙卷风的风场特性进行研究。人们采用龙卷风的强度级数来衡量龙卷风造成的破坏的程度。但由于龙卷风风场的复杂性，实际工程的抗龙卷风设计中，一般对其进行简化。目前工程界主要通过给定龙卷风的特征参数以及通过 Rankine 涡模型中给定的龙卷风切向速度和压强等详细流场信息，来确定龙卷风对结构的影响。

1.1.1 龙卷风的强度等级

1970 年，美国芝加哥大学的藤田（T. Theodore Fujita）教授提出将龙卷风按最大风速划分为 7 个等级，这种等级划分方法即为藤田级数。但要直接测量龙卷风的最大风速并不容易，一般是根据龙卷风带来的破坏程度来估计龙卷风的最大风速，进而确定它的强度等级。

2007 年 2 月 1 日起，美国气象部门采用改进的藤田级数（The Enhanced F-scale^[1]）。改进的藤田级数见表 1.1，分为 EF0 到 EF5 级。它考虑了建筑物的坚固程度，对物体进行分类，共包括 23 种房屋以及 5 种非房屋类，如树木、桅杆等。通过对给定各类物体的破坏描述，来估计龙卷风的最大风速，确定龙卷风的强度等级。因此，改进的藤田级数能更准确地评估龙卷风的强度^[2]。

1.1.2 龙卷风的特征参数

工程计算采用的龙卷风风场模型，具有如下参数：（1）最大旋转风速 V_R ；（2）龙卷风涡的平移速度 V_T ；（3）最大旋转风速的半径 R ；（4）气压降 ΔP ；（5）气压降速率 dP/dt 。

我国《三十万千瓦压水堆核电站安全重要土建结构抗龙卷风设计规定》中根据我国国情给出的两组龙卷风设计参数，如表 1.2 所示。除龙卷风发生概率低于 10^{-7} 的地区以外，根据厂址所在地区龙卷风资料的调研结果，从安全角度出发，选用一组合适的设计参数作为设计基准龙卷风^[3]。

1.1.3 龙卷风的 Rankine 涡模型

为了描述龙卷风风场的相关详细信息，工程界采用较多的是由 Depperman^[4] 于 1947 年提出的 Rankine 涡模型。Rankine 涡模型是满足 Navier-Stokes 方程的最简单的模型，仅

表 1.1: 龙卷风强度级数的划分

等级	风速 (m/s)	破坏程度
EF0	29.2 – 38.1	轻度破坏：烟囱被损坏；刮断树枝；浅根系树木倾斜；毁坏商店招牌
EF1	38.3 – 49.4	中度破坏：掀起屋顶的砖瓦；掀翻移动住房；行动汽车被刮离路面
EF2	49.7 – 60.6	较严重破坏：刮走屋顶；摧毁活动住房；掀翻火车车厢；连根拔起大树；空中轻物乱飞；汽车被卷起
EF3	60.8 – 73.9	严重破坏：坚固房屋屋顶和墙壁被刮走；掀翻火车；森林中大多数树木被连根拔起；重型汽车被卷离地然后被抛起
EF4	74.2 – 89.4	毁灭性破坏：坚固房屋被整体刮倒；基础不牢的建筑物被刮跑；汽车被抛向空中，空中比较大的物件横飞
EF5	> 89.4	极度破坏：坚固房屋框架被刮走；汽车大小的物件在空中横飞超过 100 米；飘飞碎片挂树梢；出现很罕见的现象

表 1.2: 设计基准龙卷风特性

组别	最大风速 $V(\text{m/s})$	旋转风速 $V_R(\text{m/s})$	平移风速 $V_T(\text{m/s})$	最大旋转半径 $R(\text{m})$	压力降 $\Delta P(\text{Pa})$	降压时间 $t(\text{s})$
A	107.3	84.9	22.4	45.7	8620	2.5
B	134.1	107.3	28.8	45.7	13500	1.875

由切向速度控制。它不考虑径向速度，并假定风速和压强不随高度变化，这在实际情况中是并不存在的。但研究者最关心的也正是龙卷风的切向速度，因为相比于切向速度，龙卷风的径向速度和竖向速度较小。其切向速度与离漩涡中心径向位置的关系曲线见图1.1所示：强制涡区域内 ($r \leq R$) 切向速度与半径成正比，而在自由涡区域内 ($r > R$) 成反比。Rankine 涡的切向速度表达式为^[5]：

$$\begin{aligned}
 V_r &= \frac{r}{R} V_R, \quad r \leq R \\
 V_r &= \frac{R}{r} V_R, \quad r > R
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

式中： V_r 是距涡中心为 r 处的切向风速， V_R 为 Rankine 涡中的最大切向风速， R 为最大切向风速对应的旋转半径。

1.2 龙卷风的数值模拟

采用计算流体力学软件 FLUENT 模拟缩尺龙卷风数值模型。

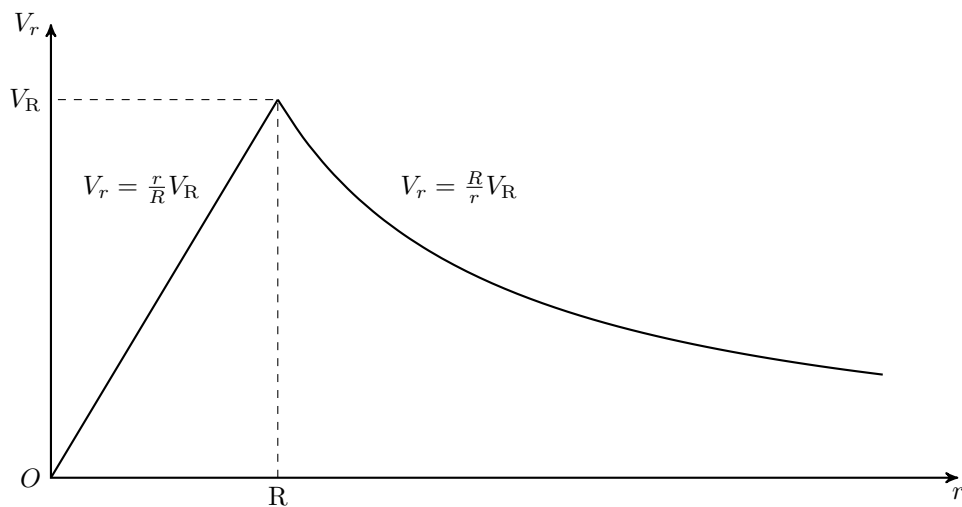


图 1.1: Rankine 涡模型中切向速度沿涡半径的变化曲线图

1.2.1 风场几何区域

为了与 Baker^[6] 的实验进行对比以验证数值风场的正确性，将风场几何区域设置为与其实验装置尺寸类似的圆柱体，具体尺寸及边界设置见图1.2。其中 X 轴对应龙卷风风场的径向， Z 轴对应龙卷风风场的竖向。

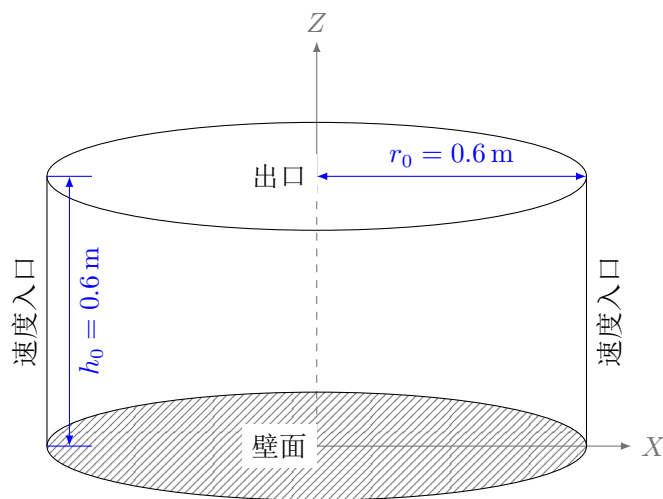


图 1.2: 龙卷风数值模型的几何区域

1.2.2 网格划分

采用适应性良好的六面体结构化网格进行计算流域的划分。由于工程实际主要关注近地面附近龙卷风对结构的作用，故对近地面流域处的网格进行了细分。进行初步的网

格收敛性研究后，最终采用的结构化网格的数量为 3×10^5 。

1.2.3 湍流模型

龙卷风风场是旋流流场，根据 Launder^[7] 的研究，采用雷诺应力方程模型（RSM）较为合适。模型参数为： $C_\mu = 0.09$; $C_{1\varepsilon} = 1.44$; $C_{2\varepsilon} = 1.92$; $C1-ps = 1.8$; $C2-ps = 0.6$; $C1'-ps = 0.5$; $C2'-ps = 0.3$ 。湍流动能（TKE）普朗特数为 1; 湍动耗散率（TDR）普朗特数为 1.3。

1.2.4 边界条件

速度入口处径向和切向速度分布采用如下形式：

$$V_r(z) = V_0 \times (z/z_0)^{1/7} \quad (1.2)$$

$$V_t(z) = 2 \times S \times V_r(z) \quad (1.3)$$

式中， V_r 为径向速度， V_t 为切向速度， V_0 为参考速度， z_0 为参考高度， S 为涡流比。

图1.3为公式(1.2)和(1.3)所定义的风速分布与 Baker^[6] 试验的对比。注意到试验风速分布与试验装置有关，而非实际的大气边界层风速分布。公式(1.2)和(1.3)类似于大气边界层风速分布，并尽可能与 Baker^[6] 试验保持一致。

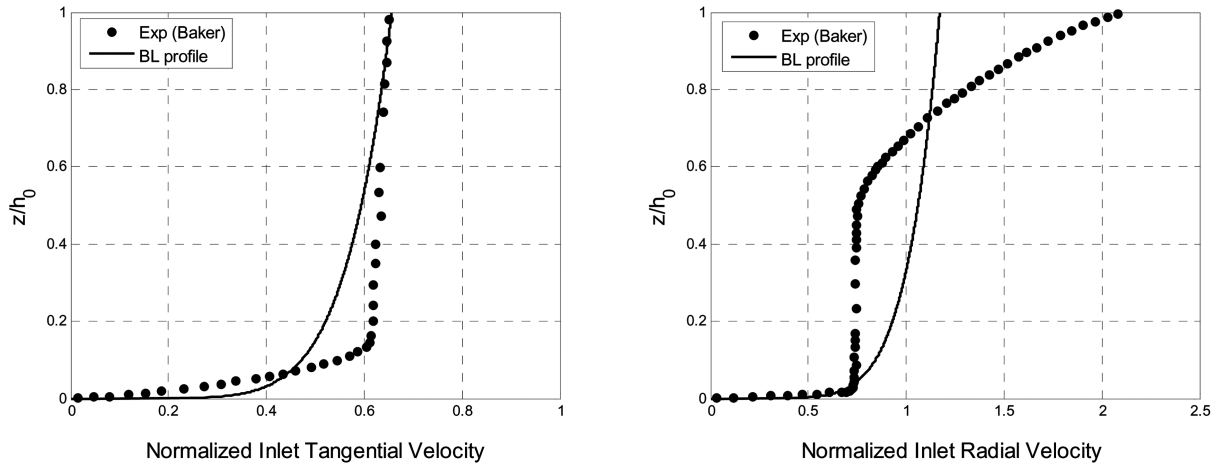


图 1.3: 入口处规格化切向和径向速度与 Baker^[6] 试验的对比

计算流域上边界采用出口边界条件。此边界条件假设除压强外的所有物理量在边界的法向梯度为零^[8]。

试验表明，沿壁面法线方向的不同距离，可以将近壁面区域分成三层区域。最里层，又称粘性底层，流动区域很薄，粘性力在动量、热量及质量交换中都起主导作用；最外层为对数率层，粘性力不起主要作用；两层之间的区域为过渡层，粘性力作用与湍流作用相当。

为描述粘性底层和对数率层内的流动，现引入无量纲参数 u^+ 和 y^+ ：

$$u^+ = \frac{u}{u_\tau} \quad (1.4)$$

$$y^+ = \frac{y u_\tau}{\nu} = \frac{y}{\nu} \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \quad (1.5)$$

式中： u 是流体的时均速度、 $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ 为壁面摩擦速度、 τ_w 为壁面处切应力、 ν 为空气粘度系数、 y 为壁面第一层节点到壁面的距离。

以 y^+ 的对数为横坐标，以 u^+ 为纵坐标，可将壁面区域内的三个区域表示为图1.4所示^[9]。

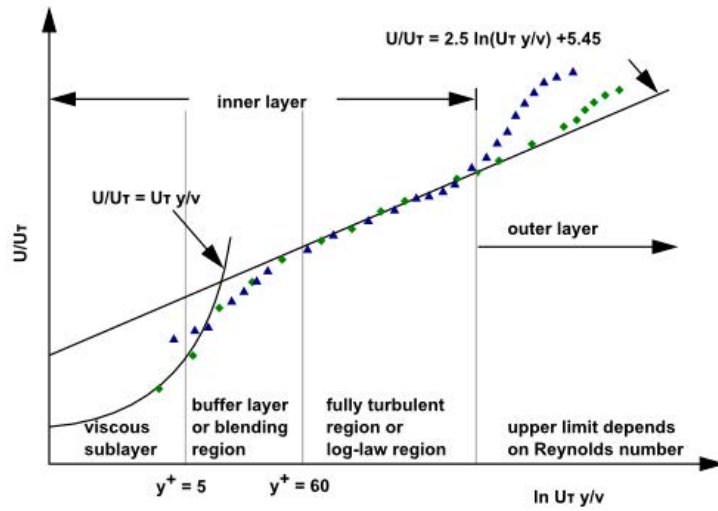


图 1.4: 近壁面区域划分

通常有两种方法模拟近壁面区域：一种采用“壁面方程”的半经验公式模拟受粘性力影响较大的区域，能够较好地修正湍流模型，解决壁面的存在对流场的影响；另一种方法采用低 Re 数的 $k-\epsilon$ 模型来求解粘性底层和过渡层，越靠近壁面，网格划分就越细，这种方法被称为“近壁面模型”法。图1.5为两种方法的对比^[9]。

本文壁面处采用强化壁面函数（Enhanced wall treatment^[8]），需要对近壁面的网格进行细化。边界层网格节点是否合适需要检查计算后的 y^+ 值。 $y^+ = u_\tau y/\nu$ 小于 1.5 能取得较好效果。

1.2.5 控制方程及求解选项

控制方程采用非定常雷诺平均纳维—斯托克斯方程（Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes, RANS）。时间离散采用一阶隐式格式，压强速度场的耦合采用压力修正的分离式算法，SIMPLEC 算法。动量、TKE、TDR 和雷诺应力采用二阶迎风格式。

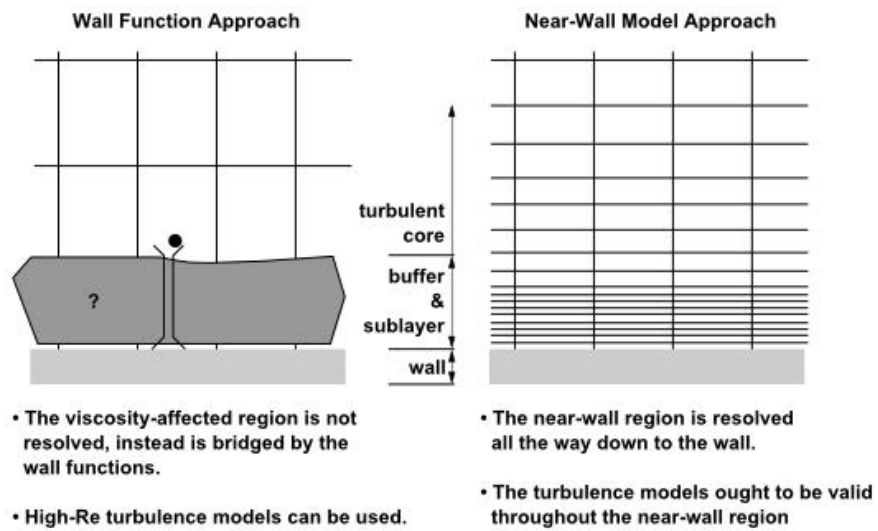


图 1.5: 近壁面区域处理方法

参考文献

- [1] Marshall, Timothy P, McDonald, JR, and Forbes, GS. The enhanced Fujita (EF) scale[C]. In: Preprints, 22d Conf. on Severe Local Storms, Hyannis, MA, Amer. Meteor. Soc., CD-ROM B. 2004.
- [2] Doswell, Charles A, Brooks, Harold E, and Dotzek, Nikolai. On the implementation of the enhanced Fujita scale in the USA[J]. Atmospheric Research, 2009, 93(1):554–563.
- [3] 中国核工业总公司. 三十万千瓦压水核电厂安全重要土建结构抗龙卷风设计规定[S]. 核工业标准化所, 1989.
- [4] Depperman, C. E. Notes on the origin and structure of Philippine typhoons[J]. Bull. Amer. Meteor. Soc, 1947, 28:399–404.
- [5] Commission, U. S. Nuclear Regulatory. Design-Basis Tornado and Tornado Missiles for Nuclear Power Plants[EB/OL]. 2007.
- [6] Baker, GL. Boundary layers in laminar vortex flows[D]: [PhD thesis]. Ph. D. dissertation, Purdue University, 1981.
- [7] Launder, Brian Edward. Second-moment closure and its use in modelling turbulent industrial flows[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1989, 9(8):963–985.
- [8] Fluent, ANSYS. ANSYS Fluent 16.0 User's Guide[M]. 2015.
- [9] Fluent, ANSYS. ANSYS Fluent 16.0 Theory Guide[M]. 2015.

心於至善

