



장애인·노인·임산부 등과 동행하는 **모두를 위한**
편의시설 설치 매뉴얼

2023. 12.



장애인·노인·임산부 등과
동행하는
모두를 위한
편의시설 설치
매뉴얼



[목 차]

장애인·노인·임산부 등과 동행하는 모드를 위한 편의시설 설치 매뉴얼

I 장. 장애인등 편의시설이란	5
1. 장애인등 편의시설의 개념	7
2. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	7
3. 장애인등 편의시설의 종류	9
II 장. 장애인편의증진기술지원센터 안내	11
1. 장애인편의증진기술지원센터	13
2. 주요업무 및 역할	13
3. 기준적합성 확인업무 대행 수행과정	14
4. 대행기관 기준적합성 확인업무 수행 절차	14
III 장. 장애인등 편의시설 설치 대상시설 및 대상시설별 편의시설 종류	17
IV 장. 장애인등 편의시설 설치 세부 기준	43
1. 장애인등의 통행이 가능한 접근로	46
2. 장애인전용주차구역	55
3. 주출입구 높이차이제거	64
4. 장애인등의 출입이 가능한 출입구(문)	73
5. 장애인등의 통행이 가능한 복도 및 통로	84
6. 장애인등의 통행이 가능한 계단	89
7. 장애인용 승강기	96
8. 장애인용 에스컬레이터	103
9. 휠체어리프트	104
10. 경사로	108

11. 장애인등의 이용이 가능한 화장실	111
12. 장애인등의 이용이 가능한 욕실	135
13. 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실	140
14. 점자블록	147
15. 시각장애인 유도·안내 설비	151
16. 시각 및 청각장애인 경보·피난 설비	155
17. 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실	157
18. 장애인등의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석	164
19. 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대	169
20. 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대	172
21. 임산부 등을 위한 휴게시설	178
22. 장애인등의 이용이 가능한 공중전화	181
23. 장애인등의 이용이 가능한 우체통	182
 V장. 장애인등 편의시설 설치 기준 적용 사례	 183
 별첨1. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	 193
별첨2. 장애인등 편의시설 관련 자주하는 질문 및 설치 오류	257
별첨3. 전국 장애인편의증진기술지원센터 연락처	265



I 장
장애인등
편의시설이란



I 장. 장애인 등 편의시설이란



1. 장애인 등 편의시설의 개념

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면 “장애인등”이란 장애인·노인·임산부 등 일상생활에서 이동, 시설의 이용 및 정보 접근 등에서 불편을 느끼는 사람을 말하며, “편의시설”이란 장애인등이 일상생활에서 이동하거나 시설을 이용할 때 편리하게 하고, 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위한 시설과 설비를 의미합니다.

2. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

장애인 등 편의시설의 기본원칙 및 접근권 확보

■ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」

● 제3조(편의시설 설치의 기본 원칙)

장애인등이 공공건물 및 공중이용시설을 이용할 때 가능하면 최대한 편리한 방법으로 최단 거리로 이동할 수 있도록 편의시설을 설치하여야 한다.

● 제4조(접근권)

장애인등은 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복을 추구할 권리를 보장받기 위하여 장애인등이 아닌 사람들이 이용하는 시설과 설비를 동등하게 이용하고, 정보에 자유롭게 접근할 수 있는 권리를 가진다.

장애인 등 편의시설 의무 설치 대상시설 적용 기준

■ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행령

● 제3조(대상시설)

- [별표1] 편의시설 설치 대상시설

1.공원 2.공공건물 및 공중이용시설 3.공동주택 4.통신시설 5.그 밖의 편의시설이 필요한 시설

● 제4조(편의시설의 종류)

- [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치 기준

● 제5조(대상시설의 변경)

공원시설, 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택의 신축과 대상시설의 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경

장애인등 편의증진 제도 및 장애인등편의법 연혁

해당 연도	장애인등 편의시설 관련 법률 및 제도 구분
1997	「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제정(1998년 시행)
1998	1998년 장애인 편의시설 전수조사
2000	2000년 ~ 2004년 제1차 편의증진 국가종합 5개년 계획 수립 및 시행
2003	2003년 장애인 편의시설 전수조사
2005	「교통약자의 이동편의 증진법」 제정(2006년 시행)
	2005년 ~ 2009년 제2차 편의증진 국가종합 5개년 계획 수립 및 시행
2007	「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제정(2008년 시행)
	장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도 도입·시행
2008	2008년 장애인 편의시설 전수조사
2010	2010년 ~ 2014년 제3차 편의증진 국가종합 5개년 계획 수립 및 시행
2013	2013년 장애인 편의시설 전수조사
2015	2015년 ~ 2019년 제4차 편의증진 국가종합 5개년 계획 수립 및 시행
	기준적합성 확인 및 BF인증제 의무 시행
2016	「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 장애인등 편의 시설 적합성 확인업무 대행기관 선정 ⇒ 한국지체장애인협회 [장애인편의증진기술지원센터]
2018	2018년 장애인 편의시설 전수조사
2022	「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행령 개정 ⇒ 소규모 공중이용시설 면적 기준 강화
2023	2023년 장애인 편의시설 전수조사
	편의증진의 날 제정

[참고]

1998 공원, 공공건물 및 공공이용시설, 공동주택 및 통신시설의 편의증진 관련
장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 - 소관부처 : 보건복지부

2006 도로, 교통수단 및 여객시설의 이동편의증진 관련
교통약자의 이동편의 증진법 - 소관부처 : 국토교통부

2008 정당한 편의 제공으로 장애인차별을 금지하고 권리를 구제하기 위한
장애인차별금지 및 권리구제에 관한 법률 - 소관부처 : 보건복지부

2012 보도, 이면도로, 횡단보도, 지하도, 육교 등의 보행안전 및 편의증진 관련
보행안전 및 편의증진에 관한 법률 - 소관부처 : 행정안전부

2012 주거약자용 주택의 주거안정과 주거수준 향상 관련
장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률 - 소관부처 : 국토교통부

3. 장애인등 편의시설의 종류

구분	세부 항목
매개시설	주출입구 접근로
	장애인전용주차구역
	주출입구 높이차이제거
내부시설	출입구(문)
	복도
	계단 또는 승강기
위생시설	대변기
	소변기
	세면대
	욕실
	샤워실 및 탈의실
안내시설	점자블록
	유도 및 안내설비
	경보 및 피난설비
기타시설	객실 및 침실
	관람석 및 열람석
	접수대 및 작업대
	매표소 · 판매기 · 음료대
	임산부 등을 위한 휴게시설




II장
장애인편의증진
기술지원센터
안내



- 기준적합성 확인 등 편의증진을 위한 연구개발
- 기준적합성 확인업무 등 편의증진 활성화를 위한 홍보
- 확인자 및 관련자 대상의 확인업무에 대한 기본·보수교육
- 기타 기준적합성 확인 및 편의증진 등과 부수된 업무
- 기준적합성 확인업무에 대한 적합성 모니터링


3. 기준적합성 확인업무 대행 수행과정

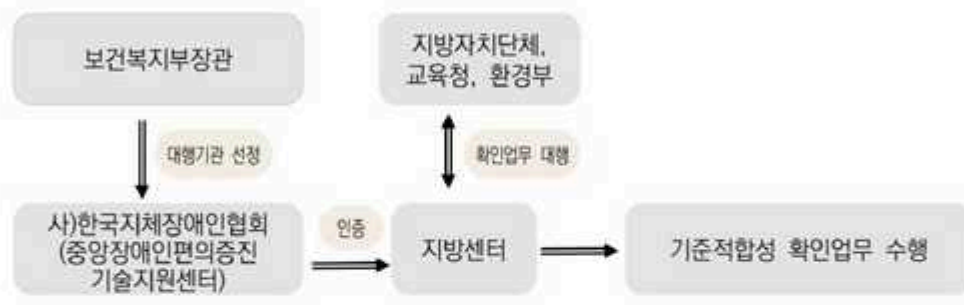

[※ 출처 - 보건복지부 2023년 장애인복지사업안내 2권]

4. 대행기관 기준적합성 확인업무 수행 절차

가. 세움터 사용 시 업무절차

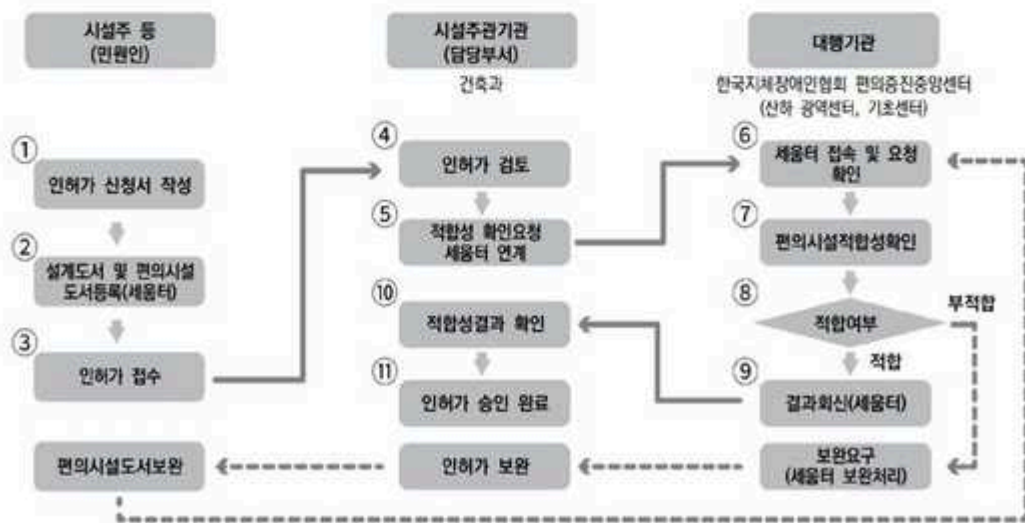

나. 세움터 미사용 시 업무절차



[※ 출처 - 보건복지부 2023년 장애인복지사업안내 2권]



III장
장애인등
편의시설 설치
대상시설 및
대상시설별
편의시설 종류



III장. 장애인등 편의시설 설치 대상시설 및 대상시설별 편의시설 종류



- ☑ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행령
· [별표1] 편의시설 설치 대상시설

1. 공원

2. 공공건물 및 공공이용시설

가. 제1종 근린생활시설

- (1) 슈퍼마켓·일용품(식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등을 말한다. 이하 같다¹⁾) 등의 소매점으로서 동일한 건축물(하나의 대지 안에 2동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 동일한 건축물로 본다. 이하 같다) 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 시설²⁾
- (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상 300제곱미터 미만인 시설³⁾
- (3) 이용원·미용원⁴⁾으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상인 시설⁵⁾
- (4) 목욕장으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설⁶⁾
- (5) 지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관⁷⁾, 국민건강보험공단⁸⁾·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단⁹⁾의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 시설

1) 등 → 등을 말한다. 이하 같다 (2018.1.30.시행)-개정
 2) 300제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 시설 → 50제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 시설 (2022.5.1.시행)-개정
 3) [제1종근린생활시설] 휴게음식점·제과점 등 (2022.5.1.시행)-신설
 4) 이용원·미용원 (2005.7.1.시행)-신설
 5) 500제곱미터 이상인 시설 → 50제곱미터 이상인 시설 (2022.5.1.시행)-개정
 6) 500제곱미터 이상인 시설 → 300제곱미터 이상인 시설 (2022.5.1.시행)-개정
 7) 지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관 (정비대상시설 연도무관)
 8) [제1종 근린생활시설] 의료보험조합 → 국민건강보험공단의 지사 (2005.7.1.시행)-개정
 9) [제1종 근린생활시설] 국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사 (2012.8.24.시행)-신설

- (6) 대피소
- (7) 공중화장실
- (8) 의원·치과의원·한의원¹⁰⁾·조산원·산후조리원¹¹⁾으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 시설¹²⁾
- (9) 지역아동센터¹³⁾로서 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

나. 제2종 근린생활시설

- (1) 일반음식점으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상인 시설¹⁴⁾
- (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서¹⁵⁾ 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설¹⁶⁾
- (3) 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서커스장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상 500제곱미터 미만인 시설¹⁷⁾
- (4) 안마시설소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

다. 문화 및 집회시설

- (1) 공연장¹⁸⁾으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (2) 집회장(예식장·공회당·회의장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다¹⁹⁾)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 관람장(경마장·자동차 경기장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (4) 전시장(박물관·미술관·과학관·기념관·산업전시장·박람회장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

10) 의원·치과의원·한의원 (2005.7.1.시행)-신설

11) 조산원(산후조리원) (2008.1.1.시행)-신설

12) 500제곱미터 이상인 시설 → 100제곱미터 이상인 시설 (2022.5.1.시행)-개정

13) 지역아동센터 (2008.1.1.시행)-신설

14) 300제곱미터 이상인 시설 → 50제곱미터 이상인 시설 (2022.5.1.시행)-개정

15) 제과점 (2008.1.1.시행)-신설

휴게음식점·제과점으로서 → 휴게음식점·제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서 (2018.1.30.시행)-개정

16) 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설 → 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설 (2022.5.1.시행)-개정

17) [제2종근린생활시설] 공연장 (2018.1.30.시행)-신설

18) 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서커스장 기타 이와 유사한 것을 말한다)으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설 → 공연장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설 (2018.1.30.시행)-개정

19) 기타 이와 유사한 것을 말한다 → 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다 (2018.1.30.시행)-개정

- (5) 동·식물원(동물원·식물원·수족관 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

라. 종교시설

종교집회장(교회·성당·사찰·기도원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

마. 판매시설

도매시장·소매시장·상점²⁰⁾으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

바. 의료시설

- (1) 병원(종합병원²¹⁾·병원·치과병원·한방병원·정신병원 및 요양병원을 말한다. 이하 같다)
- (2) 격리병원(전염병원·마약진료소 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (3) 삭제 (2012.8.22.)

사. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다)

- (1) 학교²²⁾(유치원²³⁾·초등학교·중학교·고등학교·전문대학·대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다. 이하 같다)
- (2) 교육원(연수원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)·직업훈련소·학원(자동차학원과 무도학원을 제외한다. 이하 같다) 기타 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 도서관으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

아. 노유자시설

- (1) 아동관련 시설(어린이집·아동복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것)
- (2) 노인복지시설 및 장애인복지시설²⁴⁾
- (3) 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설

20) 상점 (2005.7.1.시행)-신설

21) 종합병원 (정비대상시설 연도무관)

22) 학교-특수학교 포함 / 특수학교 (정비대상시설 연도무관)

23) 아동 관련 시설(2008.1.1.이전) / 노유자시설 - 아동 관련 시설(유치원) (2008.1.1.시행) / 교육연구시설 - 유치원 (2012.8.24.시행)

24) 장애인복지시설 (정비대상시설 연도무관) / 2008.1.1.이전 : 장애종별에 따라 설치기준 완화 가능
2009.12.31.이전 : 장애인지역사회재활시설 중 장애인 주간 및 단기보호 시설 등은 제외 (장애인복지법 시행규칙 별표5 참고)

자. 수련시설

- (1) 생활권수련시설(청소년수련관·청소년문화의 집·유스호텔 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (2) 자연권수련시설(청소년수련원·청소년 야영장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)

차. 운동시설(동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설에 한한다)

- (1) 체육관
- (2) 운동장(육상·구기·볼링·수영·스케이트·롤러스케이트²⁵⁾·승마·사격·궁도·골프 등의 운동장을 말한다. 이하 같다)과 운동장에 부수되는 건축물

카. 업무시설

- (1) 공공업무시설 중 국가 또는 지방자치단체의 청사로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
- (2) 일반업무시설로서 금융업소·사무소·신문사·오피스텔(업무를 주로 하는 건축물이고, 분양 또는 임대하는 기획에서 일부 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토해양부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다) 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 일반업무시설로서 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사²⁶⁾(동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 시설만 해당한다)

타. 숙박시설

- (1) 일반숙박시설 및 생활숙박시설²⁷⁾(객실 수가 30실 이상인 시설에 한정한다. 이하 같다)
- (2) 관광숙박시설(관광호텔·수상관광호텔·한국전통호텔·가족호텔·호스텔·소형호텔·의료관광호텔²⁸⁾ 및 휴양콘도미니엄을 말한다. 이하 같다)

파. 공장

물품의 제조·가공(염색·도장·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다) 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설

25) 로울러스케이트 → 롤러스케이트 (2018.1.30.시행)

26) 업무시설-국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사 (2012.8.24.시행)-신설

27) 일반숙박시설(호텔 및 여관으로서 객실수가 30실 이상인 시설에 한한다) → 일반숙박시설 및 생활숙박시설(객실수가 30실 이상인 시설에 한정한다. 이하 같다) (2018.1.30.시행)-개정

28) 가족호텔 및 휴양콘도미니엄 → 가족호텔·호스텔·소형호텔·의료관광호텔 및 휴양콘도미니엄을 말한다. 이하 같다 (2018.1.30.시행)-개정

하. 자동차관련시설

- (1) 주차장
- (2) 운전학원

거. 교정시설

교도소 및 구치소²⁹⁾

너. 방송통신시설

방송국·전신전화국 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

더. 묘지관련시설³⁰⁾

- (1) 화장시설
- (2) 봉안당(종교시설에 해당하는 것을 제외한다)

러. 관광휴게시설

- (1) 야외음악당·야외극장·어린이회관 기타 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설
- (2) 휴게소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

머. 장례식장³¹⁾[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다. 이하 같다]으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

3. 공동주택

가. 아파트

나. 연립주택(세대수가 10세대 이상인 주택에 한한다)

다. 다세대주택(세대수가 10세대 이상인 주택에 한한다)

라. 기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용되는 것으로서 공동취사 등을 할 수 있는 구조이되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것으로 30인 이상이 기숙하는 시설에 한한다.

29) 교도소 및 구치소(2005.7.1.시행)-신설

30) 묘지관련시설-화장시설, 봉안당 (2008.1.1.시행)-신설

31) 장례식장(1999.6.8.이전) / 의료시설-장례식장(1999.6.8.시행) / 장례식장(2012.8.24.시행)

4. 통인시설

가. 공중전화

나. 우체통

비고

제5조제3호 단서에 따른 공중이용시설은 다음 각 호에 해당하는 시설을 말한다.

1. 제2호가목(1)·(2)·(3) 및 같은 호 나목(1)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 미만인 시설
2. 제2호가목(4)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 시설
3. 제2호가목(8)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 100제곱미터 미만인 시설

※ 상기 비고 관련 구체적인 적용 기준

- ▶ [첨부] 보건복지부 「소규모 근린생활시설의 편의시설 의무설치 적용기준 안내」 - 참조

※ [첨부] 보건복지부 장애인권익지원과-2353(2022.5.4.)호, 「장애인등편의법 시행령」 개정 · 시행
내용 알림

소규모 근린생활시설의 편의시설 의무설치 적용기준 안내

편의시설 설치 대상시설 (「장애인등편의법 시행령」 [별표 1] 제2호)	해당 용도의 바닥면적 합계	편의시설 의무설치 대상이 되는 건축행위	의무설치 편의시설 유형
① 가목 (1) - 슈퍼마켓, 일용품(식품·잡화·의료· 완구·서적·건축자재·의약품·의료 기기 등) 등 소매점	50㎡미만	미대상	미대상
	50㎡이상~300㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	300㎡이상~1,000㎡미만	신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경	
② 가목 (2) - 휴게음식점·제과점	50㎡미만	미대상	미대상
	50㎡이상~300㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	50㎡미만	미대상	미대상
③ 가목 (3) - 이용원·미용원	50㎡이상~500㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	500㎡이상	신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경	
④ 가목 (4) - 목욕장	300㎡미만	미대상	미대상
	300㎡이상~500㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	500㎡이상	신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경	
⑤ 가목 (8) - 의원·치과의원·한의원·조산원·산후 조리원	100㎡미만	미대상	미대상
	100㎡이상~500㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	500㎡이상	신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경	주출입구 접근로, 장애인전 용주차구역, 주출입구 높이 차이 제거, 출입구(문), 복 도, 계단 또는 승강기, 장애 인용화장실(대변기)
⑥ 나목 (1) - 일반음식점	50㎡미만	미대상	미대상
	50㎡이상~300㎡미만	신축, 증축(별동), 개축 (전부), 재축	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)
	300㎡이상	신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경	주출입구 접근로, 장애인전 용주차구역, 주출입구 높이 차이 제거, 출입구(문)

※ 이 안내는 「장애인등편의법 시행령」 개정·시행(대통령령 제32607호, 2022.4.27. 공포, 2022.5.1.
시행)으로 소규모 근린생활시설의 주요부분 변경(신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변
경)에 따라 달리 적용하는 각 설치대상별 편의시설 설치의무 적용기준에 대한 이해를 돕기 위해
서 작성됨

※ 적용 사례(일반음식점)

- ① 최초 신축 면적 또는 기존 건축물이 50㎡ 미만은 편의시설 설치의무 미대상이나, 이후 건축행위로 해당 용도의 면적이 증가하는 경우, 대상면적에 해당하는 건축행위를 판단하여 의무설치하는 편의시설을 판단함
 ex) 50㎡ 미만 시설이 해당 용도 면적이 증가해도 300㎡ 미만인 경우 : 편의시설 미설치
 50㎡ 미만 시설이 해당 용도 면적이 증가해서 300㎡ 이상인 경우 : 주출입구 접근로, 장애인 전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)을 의무설치함(종전과 동일)
- ② 신축, 증축(별동), 개축(전부), 재축에 따라 해당 일반음식점 용도의 바닥면적 합계가 50㎡ 이상 ~ 300㎡ 미만이 되는 경우 주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)을 의무설치함(시행령 개정에 따라 새로 적용하는 내용)
- ③ 신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경에 따라 해당 일반음식점 용도의 바닥면적 합계가 300㎡ 이상이 되는 경우 주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입구(문)을 의무설치함(종전과 동일하게 적용하는 내용)

[※ 출처 - 보건복지부 2023년 장애인복지사업안내 2권]

㉔ 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 시행령

• [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준

1. 삭제 <2006.1.19>

2. 공원

편의시설의 종류	설치기준
가. 장애인등의 출입이 가능한 출입구	공원 외부에서 내부로 이르는 출입구는 주출입구를 포함하여 적어도 하나 이상을 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.
나. 장애인등의 통행이 가능한 보도	공원시설(공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)에 접근할 수 있는 공원안의 보도중 적어도 하나는 장애인등이 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다.
다. 장애인등의 이용이 가능한 화장실	장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다.
라. 점자블록	공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.
마. 시각장애인 유도 및 안내설비	시각장애인의 공원이용 편의를 위하여 공원의 주출입구 부근에 점자안내판·촉지도식 안내판·음성안내장치 또는 기타 유도신호장치를 설치할 수 있다.
바. 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대	매표소(장애인등의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대 이상을 각각 설치하는 경우에는 그중 1곳 또는 1대만을 장애인등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
사. 장애인등의 이용이 가능한 공원시설	(1) 「자연공원법」 제2조제10호에 따른 공원시설과 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공원시설에 대하여는 공원시설의 종류에 따라 제3호 및 제6호에 따른 공공건물 및 공중이용시설과 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다. (2) 공원의 효용증진을 위하여 설치하는 주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 구분·설치하여야 한다.

3. 공공건물 및 공공이용시설

가. 일반사항

편의시설의 종류	설치기준
(1) 장애인등의 통행이 가능한 접근로	(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.
(2) 장애인전용주차구역	(가) 부설주차장에는 장애인전용주차구역을 주차장법령이 정하는 설치 비율에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외 하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다. (나) 자동차관련시설 중 특별시장·광역시장·시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장에는 장애인전용주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다.
(3) 높이차이가 제거된 건축물 출입구	(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다. (나) (가)의 주출입구의 높이차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이차이를 없앨 수 있다.
(4) 장애인등의 출입이 가능한 출입구 등 ³²⁾	건축물의 주출입구와 건축물 안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입구(문) 중 적어도 하나는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. 이 경우 제7조의2제6호에 따른 국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설만 해당한다) 중 「건축법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 시설의 경우에는 장애인등의 출입이 가능하도록 설치하는 출입구를 자동문 형태로 하여야 한다.

32) (4) (나) 교통시설 기준 삭제 (2018.1.30.시행)-개정

편의시설의 종류	설치기준
(5) 장애인등의 통행이 가능한 복도 ³³⁾	복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.
(6) 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로 ³⁴⁾	(가) 장애인등이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다³⁵⁾) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인등이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다. (나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는³⁶⁾ 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.
(7) 장애인등의 이용이 가능한 화장실	장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 ³⁷⁾ 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다.
(8) 장애인등의 이용이 가능한 욕실	욕실은 1개실 이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다.
(9) 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실	샤워실 및 탈의실은 1개 이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.
(10) 점자블록	건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.

33) (5) (나) 교통시설 기준 삭제 (2018.1.30.시행)-개정

34) (6) (다), (라), (마) 교통시설 기준 삭제 (2018.1.30.시행)-개정

35) 휠체어리프트 → 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) (2018.1.30.시행)-개정

36) [6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물]에 [근린공공시설, 노유자시설 중 노인복지시설 및 장애인복지시설, 의료시설, 교육연구시설 중 학교 및 도서관, 공공업무시설, 숙박시설, 판매시설, 문화 및 집회시설 중 공연장·관람장·전시장, 방송통신시설중 방송국, 수련시설이 있는 경우에는 → [6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물]의 경우에는 (2018.1.30.시행)-개정

37) 영유아용 거치대 : 남자용 및 여자용 장애인용 대변기에 각 1개 이상 설치 (2012.8.24.시행)-개정

편의시설의 종류	설치기준
(11) 시각 및 청각장애인 유도·안내설비	(가) 시각장애인의 시설이용 편의를 위하여 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안내장치 또는 그 밖의 유도 신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하여야 한다. (나) 삭제(2007.2.12) (다) 공원·근린공공시설·장애인복지시설·교육연구시설·공공업무시설, 시각장애인 밀집거주지역 등 시각장애인의 이용이 많거나 타당성이 있는 설치요구가 있는 곳에는 교통신호기가 설치되어 있는 횡단 보도에 시각장애인을 위한 음성신호기를 설치하여야 한다. (라) 청각장애인의 시설이용 편의를 위하여 청각장애인 등의 이용이 많은 곳에는 전자문자안내판 또는 기타 전자문자안내설비를 설치하여야 한다.
(12) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비	(가) 시각 및 청각장애인들이 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치하여야 한다. (나) 장애인등이³⁸⁾ 추락할 우려가 있는 경우에는 난간 등 추락방지설비를 갖추어야 한다.
(13) 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실	기숙사 및 숙박시설등의 전체 침실수 또는 객실의 1퍼센트 이상(관광 숙박시설은 3퍼센트 이상³⁹⁾)은 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하되, 산정된 객실 또는 침실수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1실로 본다.
(14) 장애인등의 이용이 가능한 관람석, 열람석 또는 높이 차이가 있는 무대	(가) 공연장, 집회장⁴⁰⁾, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치⁴¹⁾ 등을 고려하여 설치하되, 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 본다. (나) 공연장, 집회장 및 강당 등에 설치된 무대에 높이 차이가 있는 경우에는 장애인등이 안전하게 이용할 수 있도록 경사로 및 휠체어리프트 등을 설치하여야 한다. 다만, 설치가 구조적으로 어려운 경우에는 이동식으로 설치할 수 있다.⁴²⁾

38) (12) (나) 교통시설의 승강장에서 장애인등이 → 장애인등이 (2018.1.30.시행)-개정

39) (13) 숙박시설은 0.5퍼센트 이상 → 관광숙박시설은 3퍼센트 이상 (2018.1.30.시행)-개정

40) (14) (가) 관람장 및 도서관 → 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 (2018.1.30.시행)-개정

41) (14) (가) 구조등 → 구조와 위치 (2018.1.30.시행)-개정

42) (14) (나) 항목 (2018.1.30.시행)-신설 / 부칙 〈제28615호〉 제3조에 의거 시설주가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관인 경우는 시행 이후 2년 이내 설치 의무

편의시설의 종류	설치기준
(15) 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대	지역자치센터 및 장애인복지시설 등의 접수대 또는 작업대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 각각 2대 이상을 설치하는 경우에는 그 중 1대만을 장애인등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
(16) 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대	매표소 ⁴³⁾ (장애인등의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설 관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대 이상을 각각 설치하는 경우에는 그 중 1곳 또는 1대만을 장애인 등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
(17) 임산부 등을 위한 휴게시설 등	임산부와 영유아가 편리하고 안전하게 휴식을 취할 수 있도록 구조와 재질 등을 고려하여 휴게시설을 설치하고, 휴게시설 내에는 모유수유를 위한 별도의 장소를 마련하여야 한다. 다만, 「문화재보호법」 제2조에 따른 지정문화재(보호구역을 포함한다)에 설치하는 시설물은 제외한다.

43) (16) 교통시설등의 매표소 → 매표소 (2018.1.30.시행)-개정

※ 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류 관련

▶ [법률 개정 표기 주석 안내 - 의무 여부 해석 예시]

편의시설 대상시설		매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		그 밖의 시설							
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차 구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임상부동을 위한 휴게 시설
제1종근린 생활시설	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무 05*** 12**	의무 05*** 12**	의무 05*** 12**	의무 05*** 12**	의무 05*** 12**	의무 05*** 12**	권장	권장		의무 05*** 12**	권장				08** 12**		
												14						

- 05***-의료보험조합은 2005.7.1.이전에도 의무이나 2005.7.1.이후 의료보험조합→국민건강보험공단 개정
- 08**- (공공도서관) 관람석·열람석 의무 삭제 2008.1.1.시행
- 12**- (제1종근린생활시설 : 국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 신설) 2012.8.24.시행
- 14-2014.12.29.시행

▶ 위의 표 '의무' 여부 해석

98.4.11 ~ 05.6.30	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 의료보험조합 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무		
	공공도서관	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
05.7.1 ~ 07.12.31	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 국민건강보험공단 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
	공공도서관	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
08.1.1. ~ 12.8.23	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
14.12.29 ~ 현재	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무					의무					의무	의무	

나. 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류

대상시설		편의시설	매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		그 밖의 시설											
			주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임상부 등을 위한 휴게시설		
									대변기	소변기	세면대												
제1종근린 생활시설	수퍼마켓·일용품 등의 소매점, 이용원·미용원·목욕장	의무 05 22	권장	의무 05 22	의무 05 22	권장	권장	권장	권장	권장													
	휴게음식점·제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설	의무 22	권장	의무 22	의무 22	권장	권장	권장	권장	권장													
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무 05 12	의무 05 12	의무 05 12	의무 05 12	의무 05 12	의무 05 12	의무 05 12	권장	권장	의무 05 12	권장	의무 14					의무 08 12					
	대피소	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08							권장											
	공중화장실	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08			의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08		의무 05 08											
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(500제곱미터이상만 해당한다)	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	의무 05 08	권장	권장													
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(100제곱미터 이상 500제곱미터 미만만 해당한다)	의무 22	권장	의무 22	의무 22	권장	권장	권장	권장	권장													

- 05-2005.7.1.시행
- 05**- (이용원, 미용원 신설) 2005.7.1.시행
- 05***- (의료보험조합) 2005.7.1.이전에도 의무이나 2005.7.1.이후 의료보험조합→국민건강보험공단 개정
- 08**- (공공도서관) 관람석·열람석 의무 삭제 2008.1.1.시행
- 08***- (조산소[산후조리원] 신설) 2008.1.1.시행
- 12**- (제1종근린생활시설 : 국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 신설) 2012.8.24.시행
- 14-2014.12.29.시행
- 22-2022.5.1.시행
- 22**- (소매점 등, 의원 등) 2022.5.1.이전에도 의무이나 2022.5.1.이후 소규모 건축물 포함

대상시설		편의시설	매개시설		내부시설		위생시설			안전시설		그 밖의 시설									
			주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	사위실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
제1종근린 생활시설	지역아동센터 (300제곱미터 이상만 해당한다)		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	권장	권장	권장			권장	의무 14						
제2종근린 생활시설	일반음식점, 휴게음식점·제과점·등·음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(300제곱미터 이상만 해당한다)		의무 08 18	의무 08 18	의무 08 18	의무 08 18	권장	권장	권장	권장	권장										
	일반음식점(50제곱미터 이상 300제곱미터 미만만 해당한다)		의무 22	권장	의무 22	의무 22	권장	권장	권장	권장	권장										
	공연장(관람석 바닥면적 300 이상 500미만 제곱미터만 해당한다)		의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18			의무 18	의무 18	의무 18			의무 18	의무 18	의무 18
	안마시설소		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	권장	권장	권장			권장	권장	의무 14					
문화 및 집회시설	공연장 및 관람장(관람석 바닥면적 500제곱미터 이상만 해당한다)		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08			의무 08	의무 08	의무 08		의무 08	의무 08	의무 08	의무 18	의무 18
	집회장		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장			의무 14							
	전시장, 동·식물원		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장			의무 08	권장	의무 14			권장	의무 18	의무 18

- 08-2008.1.1.시행
- 08**- (제과점 신설) 2008.1.1.시행
- 08****-2008.1.1.이전: 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 경우 권장 / (공연장 및 관람장) 2008.1.1.이전: 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만이거나 관람석을 1층에 배치할 경우 권장
- 14-2014.12.29.시행
- 18-2018.1.30.시행
- 18**- (제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설 신설) 2018.1.30.시행
- 22**- (일반음식점) 2022.5.1.이전에도 의무이나 2022.5.1.이후 소규모 건축물 포함

편의시설 대상시설		매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		그 밖의 시설									
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차 구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	점수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임상부 등을 위한 휴게 시설
								대변기	소변기	세면대										
종교 시설	종교집회장(교회·성당·사찰·기도원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설을 말하며, 500제곱미터 이상만 해당한다)	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	권장	권장	권장	권장	권장				의무 14			권장			권장
판매 시설	도매시장·소매시장·상점(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	권장	권장				권장	의무 14						권장 18
의료 시설	병원·격리병원	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	의무 08	의무 08	의무 08			권장	권장		
교육 연구 시설	학교 (특수학교를 포함하며, 유치원은 제외한다)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장 08 08			의무 08	의무 08	의무 08		권장 08 08	권장 08 08		권장
	유치원	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장										권장
	교육원·직업훈련소·학원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장		권장	권장	의무 14			권장	권장		권장
	도서관(1천제곱미터 이상만 해당한다)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08		권장	권장	의무 14			의무 08	권장		권장

- 05**-(상점 신설) 2005.7.1.시행
- 08-2008.1.1.시행
(특수학교 외 학교) 일부 항목 2008.1.1.시행
(유치원) 2008.1.1.이전 : 아동관련시설 기준 적용
- 08**-(특수학교) 2008.1.1.이전에도 의무인 항목이며, 2008.1.1.이전까지 장애종별에 따라 설치기준 완화 가능
- 08***-(특수학교) [세면대/관람석·열람석/점수대·작업대] 의무 → 권장 2008.1.1.개정
- 08****-(학교) 2008.1.1.이전 : 장애인 학생을 위한 교실, 화장실을 1층에 모두 배치한 경우 계단 또는 승강기 권장 / (교육원·직업훈련소·학원, 그 밖에 이와 유사한 용도) 2008.1.1.이전 : 1천제곱미터 미만인 경우 복도, 계단 또는 승강기 권장
- 14-2014.12.29.시행

편의시설 대상시설		매개시설		내부시설		위생시설			안내시설			그 밖의 시설								
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	점수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
노유자 시설	아동관련시설 (어린이집·아동복지시설)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장											권장
	노인복지시설 (경로당을 포함한다)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	권장				권장					
	사회복지시설 (장애인복지시설을 포함한다)	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09	의무 08 08 09
수련 시설	생활권수련시설, 자연권수련시설	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장		권장	의무 14	의무 08						
운동시설 (500제곱미터 이상만 해당한다)		의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	권장	의무 08	권장	권장					권장				권장

- 08-2008.1.1.시행
(장애인복지시설 외 사회복지시설) 일부 항목 2008.1.1.시행
- 08**- (장애인복지시설) 2008.1.1.이전에도 의무인 항목이며, 2008.1.1.이전까지 장애종별에 따라 설치 기준 완화 가능
- 08***- (경로당) [장애인전용주차구역/대변기] 노인복지시설은 2008.1.1.이전에도 의무이나, 경로당은 2008.1.1.시행
- 08****- (아동관련시설/경로당/장애인복지시설 외 사회복지시설) 2008.1.1.이전 : 500제곱미터 미만인 경우 복도, 계단 또는 승강기 권장
- 09**-2009.12.31.이전 : 장애인지역사회재활시설 중 장애인 주간 및 단기보호 시설 등은 제외
- 14-2014.12.29.시행

대상시설		편의시설	매개시설	내부시설			위생시설			안내시설			그 밖의 시설							
			주출입구 접근로 장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문) 복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	점수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임상부 등을 위한 휴게 시설	
							대변기	소변기	세면대											
업무 시설	국가 또는 지방자치단체의 청사	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18		의무 18	의무 18	의무 18				의무 18		의무 18	
	금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설 (500제곱미터 이상만 해당한다)	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	권장 08	권장 08							권장 12		권장 18	
	국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사 (1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12	의무 12		의무 12	의무 12	의무 12				의무 12		권장 18
숙박 시설	일반숙박시설 및 생활숙박시설	의무 18	권장 18	의무 18	의무 18	권장 18	권장 18	권장 18	권장 18	권장 18				의무 14	의무 18	의무 18		권장 12		
	관광숙박시설	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	권장 18	의무 18	권장 18	의무 14	의무 18	의무 18		권장 12		권장 18	
공 장		의무 18	의무 18	의무 18	의무 18	권장 18	권장 18	의무 18	의무 08	권장 18	권장 18	권장 18		권장 18			권장 12		권장 18	

- 08-2008.1.1.시행
- 08****-(금융업소 등) 2008.1.1.이전 : 1천제곱미터 미만인 경우 복도, 계단 또는 승강기는 권장
- 12**-*(업무시설: 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 신설 / 1천제곱미터 이상) 2012.8.24.시행
- 14-2014.12.29.시행
- 18-2018.1.30.시행
- 18**-*(생활숙박시설 신설) 2018.1.30.시행

편의시설 대상시설		매개시설	내부시설		위생시설			안내시설			그 밖의 시설								
		주출입구 접근로 장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실	관람석·열람석	점수대·작업대	대표소·판매기·음료대	임상부 등을 위한 휴게시설
자동차 관련시설	주차장	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹		권장													
	운전학원	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	권장	권장								권장		
방송통신 시설	방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	권장	권장			권장	의무 14						권장
	전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	권장	권장			권장	의무 14				권장		권장
교정 시설	교도소·구치소	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	의무 05	권장	의무 05		권장						권장	권장	권장
묘지 관련시설	화장시설, 봉안당 (종교시설에 해당하는 것은 제외한다)	의무 08	의무 08	의무 08	의무 08	권장	권장	의무 08	권장	권장			권장						
관광휴게 시설	야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	권장	권장	의무 ☹	권장	권장		권장	권장			권장	권장	권장	
	휴게소	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	권장	권장	의무 ☹	권장	권장		권장					권장	의무 18	
장례식장		의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 ☹	의무 08	의무 08		의무 08	권장	의무 14				권장	권장	

- 05-2005.7.1.시행
- 08-2008.1.1.시행
- 08****-2008.1.1.이전: 1천제곱미터 미만인 경우 복도, 계단 또는 승강기는 권장
(교도소·구치소) 2008.1.1.이전: 장애인수용자 거실을 1층에 모두 배치할 경우 계단 또는 승강기는 권장사항 / 수용시설 내는 교정시설의 특성을 감안하여 의무와 권장사항의 조정이 가능
- 14-2014.12.29.시행
- 18-2018.1.30.시행

4. 공동주택

가. 일반사항

편의시설의 종류	설치기준
(1) 장애인등의 통행이 가능한 접근로	(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.
(2) 장애인전용주차구역	(가) 부설주차장에는 장애인전용주차구역을 주차장법령이 정하는 설치 비율에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1 대로 본다. (나) 장애인전용주차구역은 입주한 장애인가구의 동별 거주현황 등을 고려하여 설치한다.
(3) 높이차이가 제거된 건축물 출입구	(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다. (나) (가)의 주출입구의 높이 차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이 차이를 없앨 수 있다.
(4) 장애인등의 출입이 가능한 출입구(문)	(가) 건축물의 주출입구는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 장애인전용주택의 세대내 출입문은 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.
(5) 장애인등의 통행이 가능한 복도	복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.

편의시설의 종류	설치기준
(6) 장애인들의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로	아파트는 장애인들이 건축물의 1개층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.
(7) 장애인들의 이용이 가능한 화장실 및 욕실	장애인전용주택의 화장실 및 욕실은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.
(8) 점자블록	시각장애인을 위한 장애인전용주택의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치할 수 있다.
(9) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비	시각 및 청각장애인을 위한 장애인전용주택에는 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치할 수 있다.
(10) 장애인들의 이용이 가능한 부대시설 및 복리시설	(가) 「주택법」 제2조제12호44)에 따른 주택단지안의 관리사무소·경로당·의원·치과의원·한의원·조산소·약국·목욕장·슈퍼마켓, 일용품 등의 소매점, 일반음식점·휴게음식점·제과점·학원·금융업소·사무소 또는 사회복지관이 있는 건축물에 대하여는 제3호가목(1) 및 (3)부터 (7)까지45)의 규정을 적용한다. 다만, 당해 주택단지에 건설하는 주택의 총세대수가 300세대 미만인 경우에는 그러하지 아니하다. (나) 「주택법」 제2조제13호 또는 제14호46)에 따른 부대시설 및 복리시설 중 (가)에 따른 시설을 제외한 시설(별표 1 제2호 및 제4호에 따른 편의시설 설치 대상시설에 해당하는 경우로 한정한다)에 대해서는 용도 및 규모에 따라 별표 1 제2호 및 제4호에 따른 공공건물·공중이용시설 및 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다.

44) 「주택법」 제2조제6호 → 제2조제12호 (2018.1.30.시행)-개정

45) 제3호가목(1), (3) 내지 (7) → 제3호가목 (1) 및 (3)부터 (7)까지 (2018.1.30.시행)-개정

46) 주택법」 제2조제8호 또는 제9호 → 제2조제13호 또는 제14호 (2018.1.30.시행)-개정

나. 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류

편의시설 대상시설	매개시설			내부시설		위생시설			안내시설		기타시설					비고				
	주출입구 접근도로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실·침실		관람석·열람석	점수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
아파트	의무 05	의무 05	의무 05	의무 18	의무 18	의무 18	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무 18	권장					
연립주택	의무 12	의무 12	의무 12	의무 18	의무 18	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무 18	권장					세대수가 10세대 이상만 해당
다세대주택	의무 12	의무 12	의무 12	의무 18	의무 18	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	권장	의무 18	권장					세대수가 10세대 이상만 해당
기숙사	의무 12	의무 12	의무 12	의무 18	의무 18	권장	의무 권장	의무 권장	의무 권장	의무 권장	의무 권장	의무 권장	의무 18	의무 18	의무 권장					기숙사가 2동 이상의 건축물로 이루어져 있는 경우 장애인용 침실이 설치된 동에만 적용한다. 다만, 장애인용 침실수는 전체 건축물을 기준으로 산정하며, 일반 침실의 경우 출입구(문)는 권장사항임

- 05-2005.7.1.시행
(※ 참고:「장애인동편의법」시행령[별표2] 4.공동주택 나.장애인전용주차구역-아파트의 부설주차장)
- 12-2012.8.24.시행
- 18-2018.1.30.시행

5. 삭제 (2006.1.19.)

6. 통신시설

편의시설의 종류	설 치 기 준
가. 장애인들의 이용이 가능한 공중전화	(1) 공원, 공공건물 및 공공이용시설과 공동주택에 공중전화를 설치하거나, 장애인의 타당성 있는 설치요구가 있는 경우에는 휠체어사용자등이 이용할 수 있는 전화기를 1대 이상 설치하여야 한다. 다만, 주변소음도가 75데시벨이상인 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 장애인들의 이용이 많은 곳에는 시각 및 청각장애인을 위하여 점자표시 전화기, 큰문자버튼전화기, 음량증폭전화기, 보청기 호환성 전화기, 골도 전화기(청각장애인을 위하여 머리뼈에 진동을 주는 방법으로 통화가 가능한 전화기를 말한다)등을 설치할 수 있다.
나. 장애인들의 이용이 가능한 우체통	우체통은 장애인들의 접근 및 이용이 용이하도록 위치 및 구조등을 고려하여 설치하여야 한다.



IV장
장애인등
편의시설 설치
세부 기준



1. 장애인들의 통행이 가능한 접근로

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 기울기 등 □ 경계 □ 재질과 마감 □ 보행장애물		

(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인들이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감등을 고려하여 설치하여야 한다.

(나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인들의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.

□ 유효폭 및 활동공간

구분	설치기준
유효폭	휠체어사용자가 통행할 수 있도록 접근로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다.
교행구역	휠체어사용자가 다른 휠체어 또는 유모차 등과 교행할 수 있도록 50미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 교행구역을 설치할 수 있다. (권장)
휴식장 설치	경사진 접근로가 연속될 경우에는 휠체어사용자가 휴식할 수 있도록 30미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 수평면으로 된 장을 설치할 수 있다. (권장)

□ 기울기 등

구분	설치기준
기울기	접근로의 기울기는 18분의 1이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 곤란한 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다.
높이차이	대지 내를 연결하는 주접근로에 단차가 있을 경우 그 높이 차이는 2센티미터 이하로 하여야 한다.

□ 경계

구분	설치기준
경계석 등 설치	접근로와 차도의 경계부분에는 연석·울타리 기타 차도와 분리할 수 있는 공작물을 설치하여야 한다. 차도와 구별하기 위한 공작물을 설치하기 곤란한 경우에는 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감을 달리하여야 한다.
연석 등 설치	연석의 높이는 6센티미터 이상 15센티미터 이하로 할 수 있으며, 색상과 질감은 접근로의 바닥재와 다르게 설치할 수 있다. (권장)

□ 재질과 마감

구분	설치기준
재질 및 마감	접근로의 바닥표면은 장애인들이 넘어지지 아니하도록 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
이음새	블록 등으로 접근로를 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 면이 평탄하게 시공하여야 한다.
틈새 및 덮개	덮개에 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 2센티미터 이하가 되도록 하여야 한다.


구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
세부항목	☐ 유효폭 및 활동공간	☐ 기울기 등	☐ 경계 ☐ 재질과 마감 ☐ 보행장애물

☐ 보행장애물

구분	설치기준
보행장애물	가로등·전주·간판 등을 설치하는 경우에는 장애인들의 통행에 지장을 주지 아니 하도록 설치하여야 한다.
가로수 가지치기	가로수는 지면에서 2.1미터까지 가지치기를 하여야 한다.

▶ 상세 적용 기준

[대지경계선부터 주출입구까지 연결되는 접근로 설치]

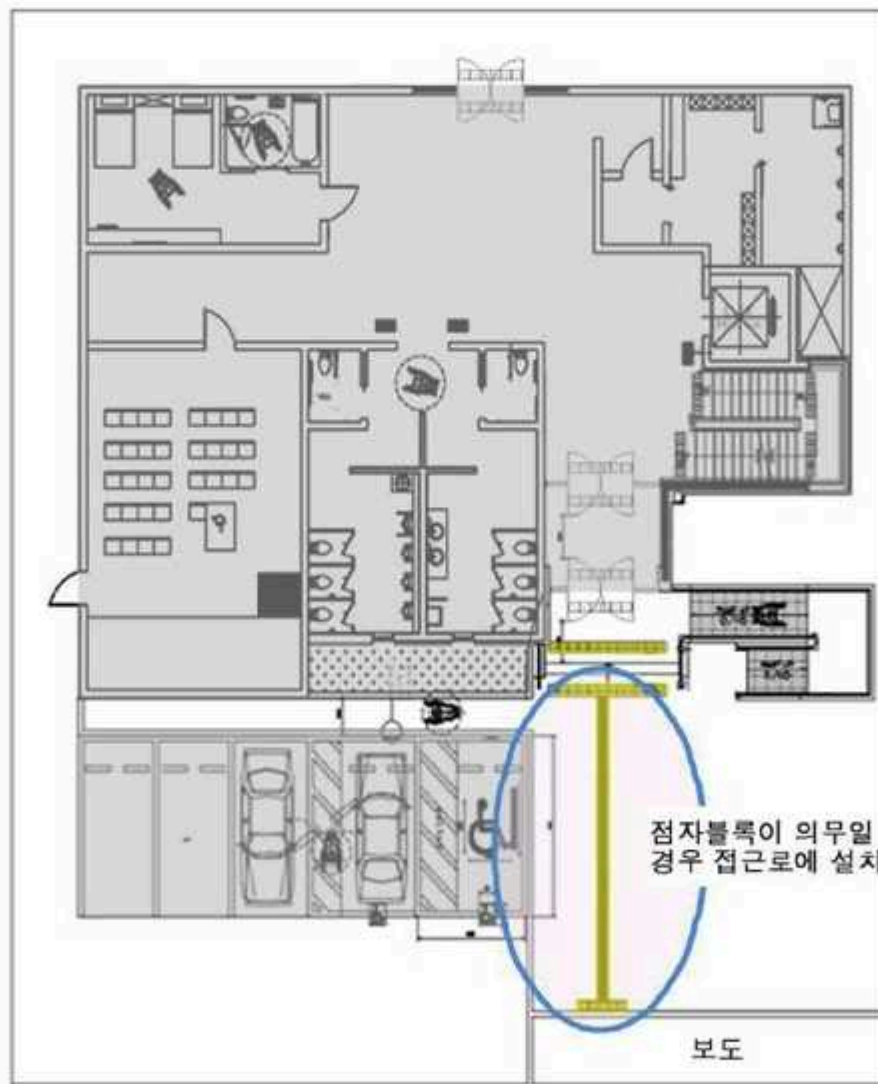


점자블록이 의무일
경우 접근로에 설치

보도

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 상세 적용 기준

[접근로 유효폭 확보 / 기울기 / 틈새 덮개 설치]

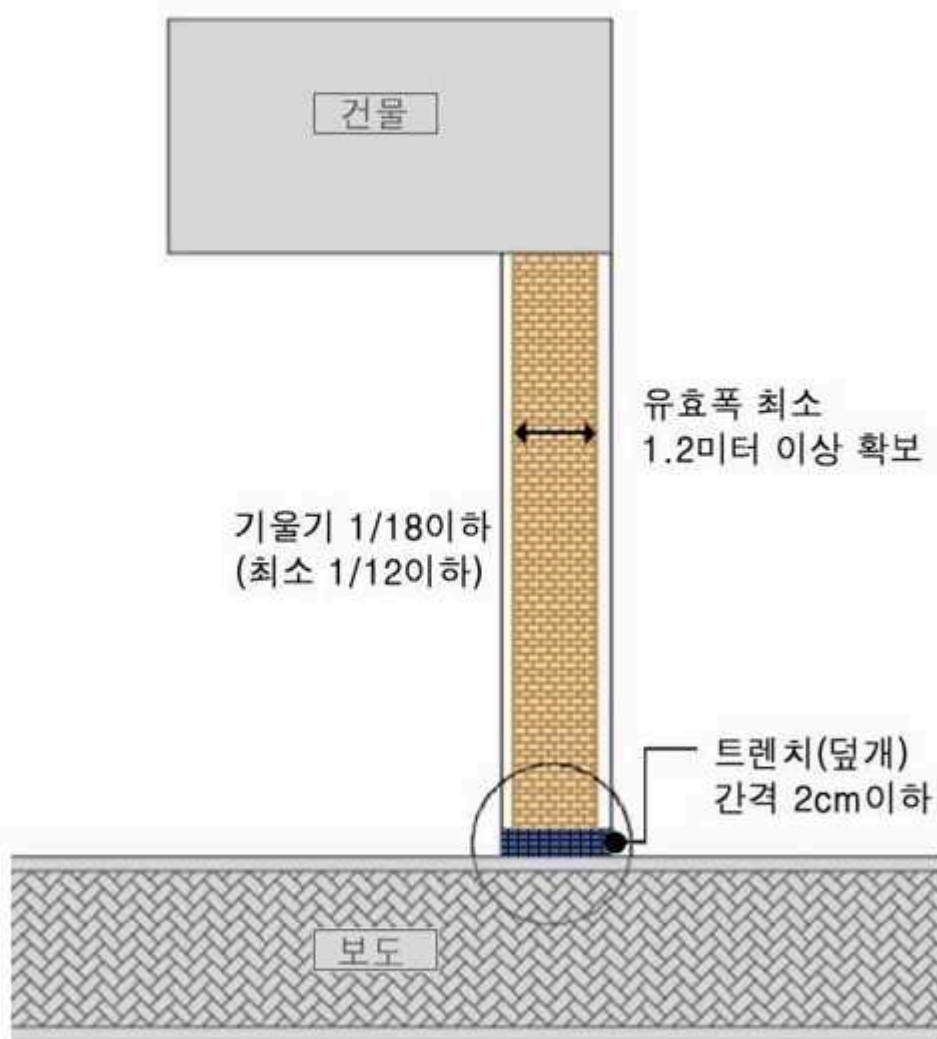


구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------


▶ 상세 적용 기준

[접근로 유효폭 확보 / 기울기 / 틈새 덮개 설치]

- 덮개 간격 2cm 이하
- 유효폭 최소 1.2미터 이상
- 평탄하게 마감
(블록 이음새 1cm 이하)

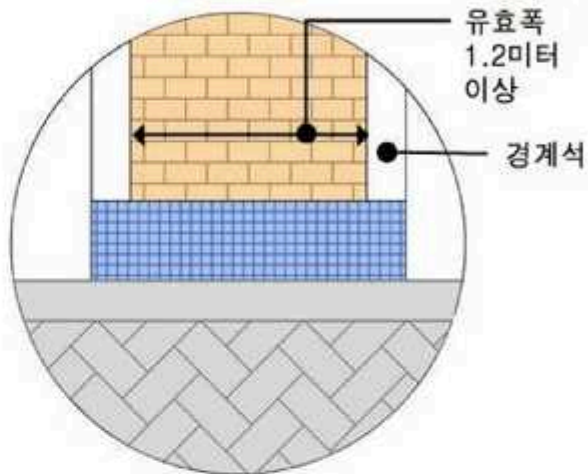


- 진행 방향이 한 방향일 경우
진행 방향만 2cm 이하
설치 가능

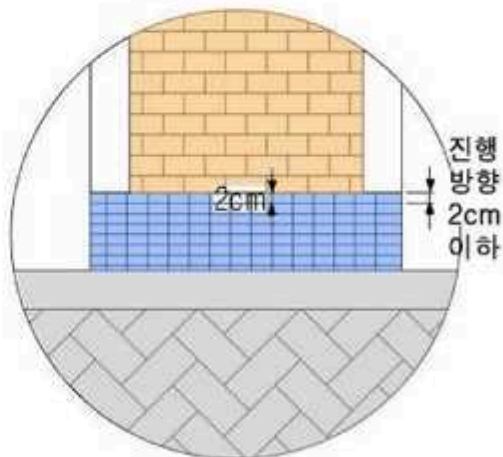

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 적용 예시

[건축물 전면 접근로가 넓은 경우]

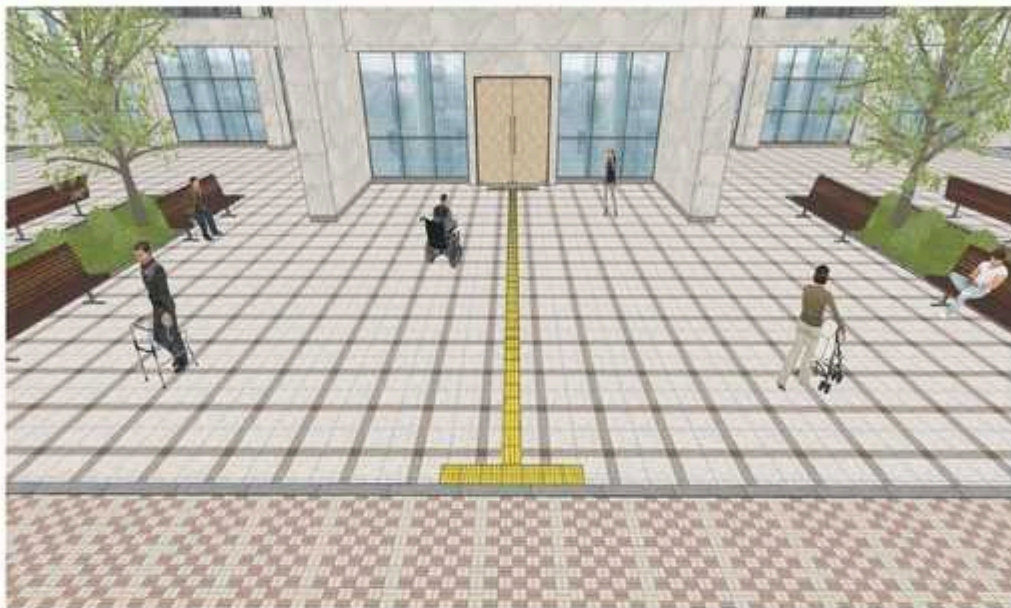

[건축물 전면에 1.2m의 접근로를 확보한 경우]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 적용 예시

[건축물 전면 접근로에 단차가 있는 경우 - 직선경사로 및 계단]



[건축물 전면 접근로에 단차가 있는 경우 - 편인형 경사로 및 계단]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 적용 예시

[접근로 상 단차가 없는 경우]




[접근로 상 단차가 있는 경우 2센티미터 이하만 허용 가능]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 적용 예시

[접근로 상 틈새가 있는 경우 덮개 설치]

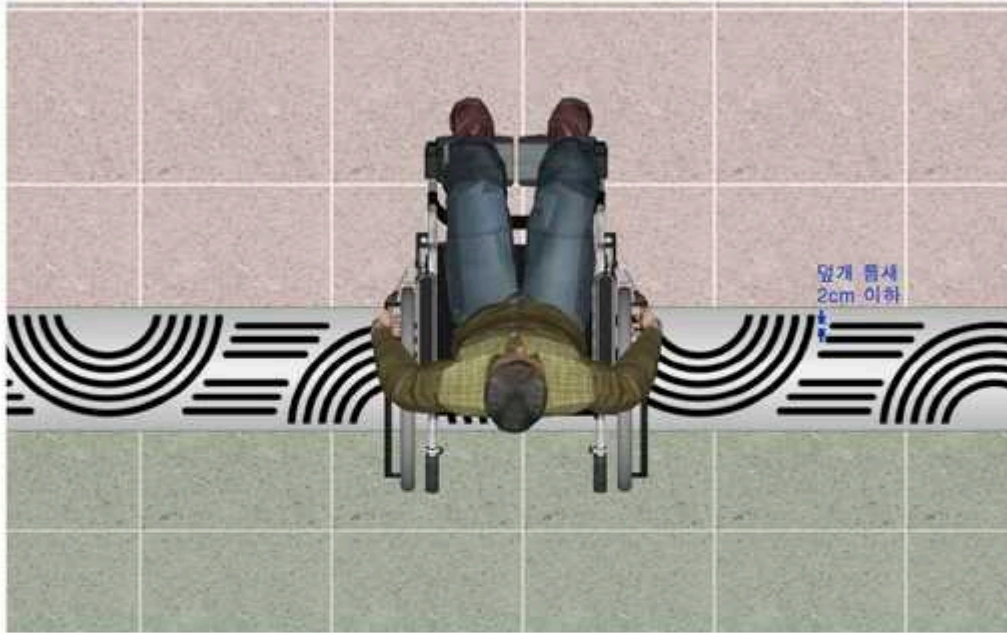

[접근로 상 틈새가 있는 경우 덮개 설치 - 틈새 2센티미터 이하만 허용 가능]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 접근로
----	------	---------	-------------------

▶ 적용 사례



2. 장애인전용주차구역

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
세부항목	□ 설치장소 □ 주차 공간 □ 유도 및 안내표시		

- (가) 부설주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치비용에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수중 소수점이하의 끝수는 이를 1대로 본다.
- (나) 자동차관련시설중 특별시장·광역시장·시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다.

□ 설치장소

구분	설치기준
접근성 고려	장애인전용주차구역은 장애인등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치하여야 한다.
보행안전통로 높이차이 제거	장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르는 통로는 장애인이通行할 수 있도록 높이차이가 없어야 한다.
보행안전통로 유효폭	건물을 신축하는 경우 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여 자동차가 다니는 길과 분리하여 설치하여야 한다.
보행안전통로 구분	기존시설의 경우 유효폭 1.2미터 이상 확보하되, 자동차가 다니는 길과 구분하여 별도로 설치하는 것은 권장만 가능하다.
	통로와 자동차가 다니는 길이 교차하는 부분의 색상과 질감은 바닥재와 다르게 하여야 한다.
	기존 건축물에 설치된 지하주차장의 경우 바닥재의 질감을 다르게 하기 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 바닥재의 색상만을 다르게 할 수 있다.

□ 주차공간

구분	설치기준
주차공간의 크기	장애인전용주차구역의 크기는 주차대수 1대에 대하여 폭 3.3미터 이상, 길이 5미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 평행주차형식인 경우에는 주차대수 1대에 대하여 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상으로 하여야 한다.
높이차이	주차공간의 바닥면은 장애인등의 승하차에 지장을 주는 높이차이가 없어야 하며, 기울기는 50분의 1 이하로 할 수 있다.
재질 및 마감	주차공간의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

□ 유도 및 안내표시

구분	설치기준
장애인전용표시	바닥면과 주차구역선에는 식별하기 쉬운 색상으로 장애인전용표시(ISA)를 하여야 한다.
	바닥면에 설치되는 장애인전용표시: 가로 1.3미터, 세로 1.5미터
	주차구역선에 설치되는 장애인전용표시: 가로 50cm, 세로 58cm
안내표지	장애인전용주차구역 안내표지는 주차장 안의 식별하기 쉬운 장소에 부착하거나 설치하되, 보행자의 통행을 방해하지 않아야 한다.
	안내표지 규격: 가로 0.7미터, 세로 0.6미터, 높이 1.5미터


구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
세부항목	☐ 설치장소	☐ 주차 공간	☐ 유도 및 안내표시

☐ 유도 및 안내표시

구분	설치기준
안내표지 기재 내용	장애인전용주차구역 도움이 필요한 경우: (지역번호) 0000 - 0000 - 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어있는 자동차로서 보행에 장애가 있는 사람이 타고 있는 자동차만 주차할 수 있습니다. 이를 위반한 사람에 대해서는 10만원의 과태료를 부과합니다. - 장애인전용주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 한 사람에 대해서는 50만원의 과태료를 부과합니다. - 위반사항을 발견하신 분은 신고전화번호 (지역번호) 0000-00000로 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 상세 적용 기준


[장애인전용주차구역]

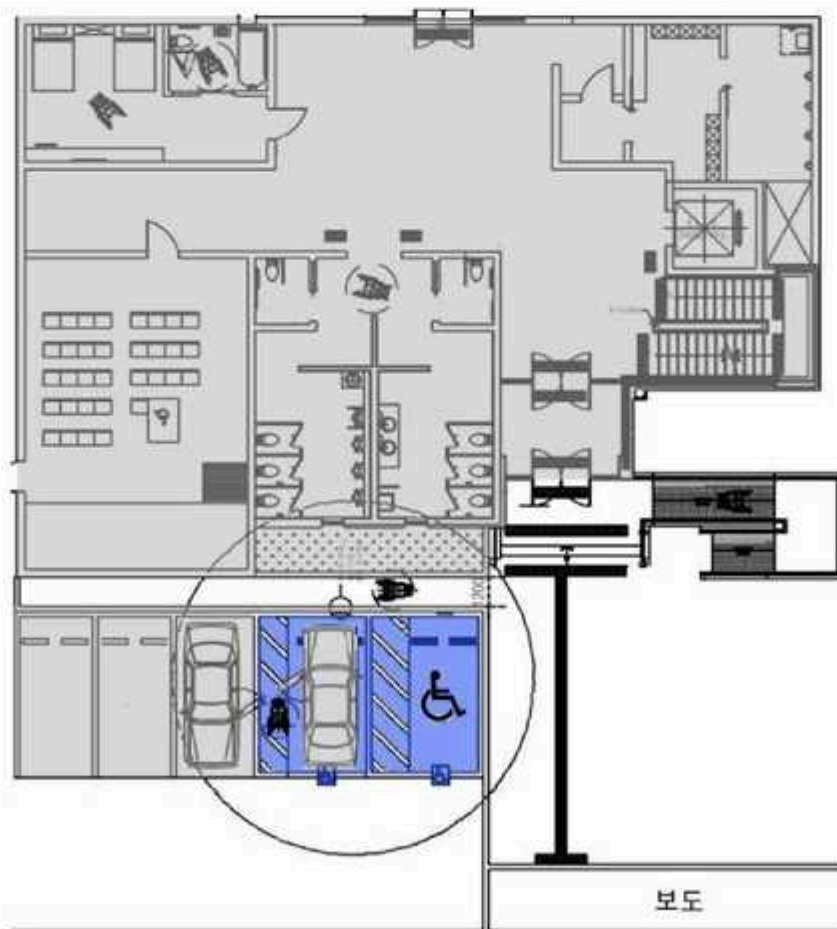

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 상세 적용 기준

[장애인전용주차구역 - 출입구에서 가장 가까운 위치에 설치]

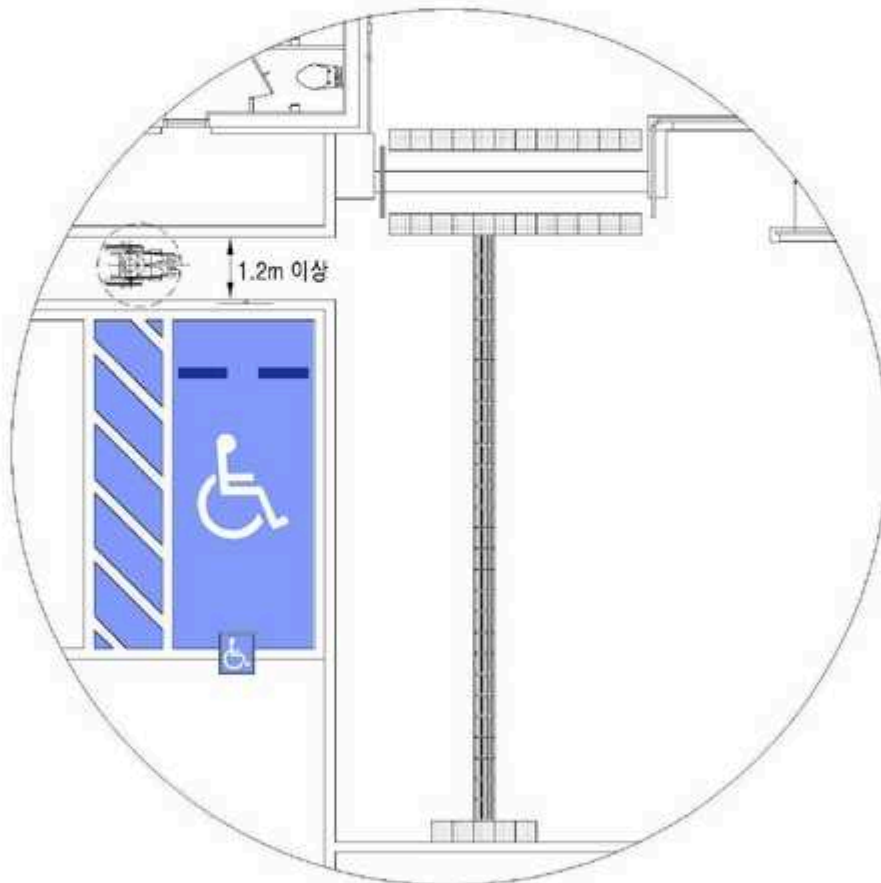

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 상세 적용 기준

[장애인전용주차구역 - 주차공간의 크기]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 상세 적용 기준

[장애인전용주차구역 - 안내표지판]

※ 안내표지판 내 해당 지방자치단체 관련 부서의 신고 전화번호 기입 필수



[장애인전용주차구역 - 안내표지판 설치 높이]



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 상세 적용 기준

[장애인전용주차구역 - 보행안전통로]

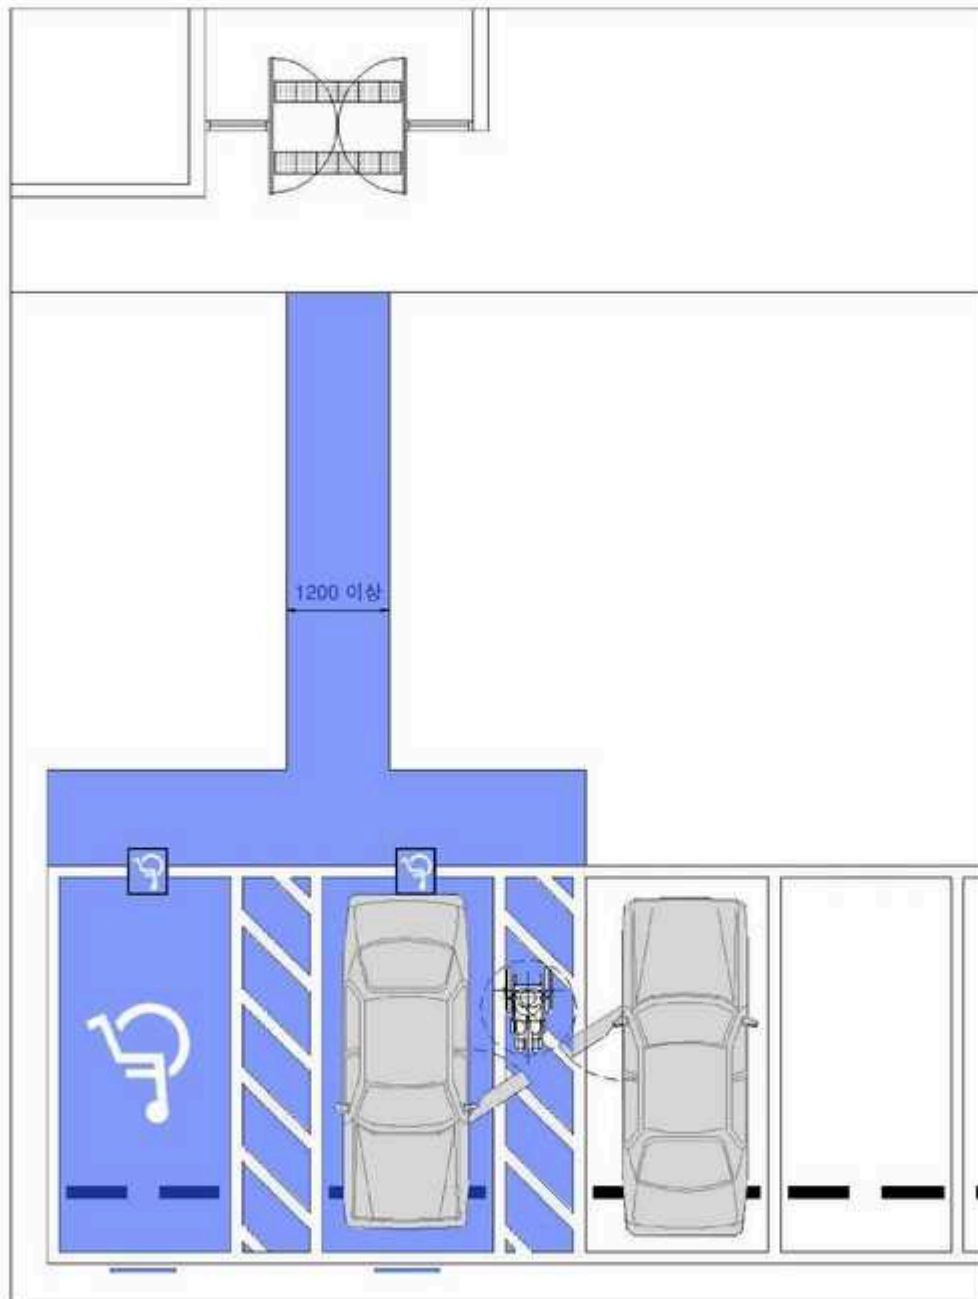

구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 적용 예시

[주출입구에/서 가장 가까운 위치에 장애인전용주차구역 설치 - 전면 보행안전통로]



[장애인전용주차구역 안내표지판]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 적용 예시

[주출입구에서 가장 가까운 위치에 장애인전용주차구역 설치 - 주차장 내 보행안전통로 확보]



구분	매개시설	편의시설 항목	장애인전용주차구역
----	------	---------	-----------

▶ 적용 사례



I 장애인용
편의시설이란

II 장애인
편의공간과 장애인 편의시설의 안내

III 장애인용 편의시설 설치
대상시설 및 편의시설 종류

IV 장애인용 편의시설
설치 세부기준

V 장애인용 편의시설
설치 기준 적용 사례

3. 주출입구 높이차이제거

구분	매개시절	편의시절 항목	주출입구 높이차이제거
세부항목	☐ 턱낮추기 ☐ 휠체어리프트 또는 경사로 설치		

(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다.

(나) (가)의 주출입구의 높이차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이차이를 없앨 수 있다.

☐ 턱낮추기

구분	설치기준
턱낮추기	건축물의 주출입구와 통로의 높이차이는 2센티미터 이하가 되도록 설치하여야 한다.
휠체어 리프트 또는 경사로 설치	휠체어리프트 및 경사로에 관한 세부기준은 제11호 및 제12호의 휠체어리프트 및 경사로에 관한 규정을 각각 적용한다.

구분	매개시절	편의시절 항목	주출입구 높이차이제거 - 휠체어리프트
세부항목	☐ 일반사양 ☐ 경사형 휠체어리프트 ☐ 수직형 휠체어리프트		

☐ 일반사양

구분	설치기준
승강장 설치	계단 상부 및 하부 각 1개소에 탑승자 스스로 휠체어리프트를 사용할 수 있는 설비를 갖춘 1.4미터×1.4미터 이상의 승강장을 갖추어야 한다.
호출벨 설치	승강장에는 휠체어리프트사용자의 이용편의를 위하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 설치하고, 작동설명서를 부착하여야 한다.
작동설명서	승강장에는 작동설명서를 부착하여야 한다.
비상정지장치	운행중 돌발상태가 발생하는 경우 비상정지시킬 수 있고, 과속을 제한할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

☐ 경사형 휠체어 리프트

구분	설치기준
유효바닥면적	휠체어받침판의 유효면적을 폭 0.76미터 이상, 길이 1.05미터 이상으로 하여야 하며, 휠체어사용자가 탑승가능한 구조로 하여야 한다.
자동정지 장치	운행중 휠체어가 구르거나 장애물과 접촉하는 경우 자동정지가 가능하도록 감지 장치를 설치하여야 한다.
내부잠금 장치	안전판이 열린 상태로 운행되지 아니하도록 내부잠금 장치를 갖추어야 한다.
보관	휠체어리프트를 사용하지 아니할 때에는 지정장소에 접어서 보관할 수 있도록 하되, 벽면으로부터 0.6미터 이상 돌출되지 아니하도록 하여야 한다.

☐ 수직형 휠체어 리프트

구분	설치기준
유효바닥면적	내부의 유효바닥면적을 폭 0.9미터 이상, 길이 1.2미터 이상으로 하여야 한다.

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거 - 경사로
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 기울기 □ 손잡이 □ 재질과 마감		
□ 유효폭 및 활동공간			
구분	설치기준		
유효폭	경사로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. (손잡이 설치 시 유효폭은 양측면에 설치된 손잡이 간의 간격으로 한다.)		
	건축물을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경하는 경우로서 1.2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 0.9미터까지 완화할 수 있다.		
휴식장 설치	바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로된 참을 설치하여야 한다.		
활동공간	경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.		
	경사도가 직선인 경우에 참의 활동공간의 폭은 경사로의 유효폭과 같게 할 수 있다.		
□ 기울기			
구분	설치기준		
기울기	경사로의 기울기는 12분의 1 이하로 하여야 한다.		
	다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 경사로의 기울기를 8분의 1까지 완화할 수 있다.		
	(가) 신축이 아닌 기존시설에 설치되는 경사로일 것		
	(나) 높이가 1미터 이하인 경사로로서 시설의 구조 등의 이유로 기울기를 12분의 1이하로 설치하기가 어려울 것		
(다) 시설관리자 등으로부터 상시보조서비스가 제공될 것			
□ 손잡이			
구분	설치기준		
손잡이 설치	경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.		
수평손잡이	손잡이를 설치하는 경우에는 경사로의 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다.		
	통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 수평손잡이를 0.3미터 이내로 설치할 수 있다.		
설치 높이	손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.		
	2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아랫쪽 손잡이는 0.65미터 내외로 하여야 한다.		
손잡이 지름	손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.		
벽면 이격	손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.		
점자표지판	손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.		

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거 - 경사로
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 기울기 □ 손잡이 □ 재질과 마감		

□ 재질과 마감


구분	설치기준
재질 및 마감	경사로의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
추락방지턱	양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5 센티미터 이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치할 수 있다. (권장)
충격 완화 매트	휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 매트를 부착할 수 있다. (권장)

□ 기타시설

구분	설치기준
차양 설치	건물과 연결된 경사로를 외부에 설치하는 경우 햇볕, 눈, 비 등을 가릴 수 있도록 지붕과 차양을 설치할 수 있다. (권장)

▶ 상세 적용 기준



[주출입구 높이차이제거 - 경사로]

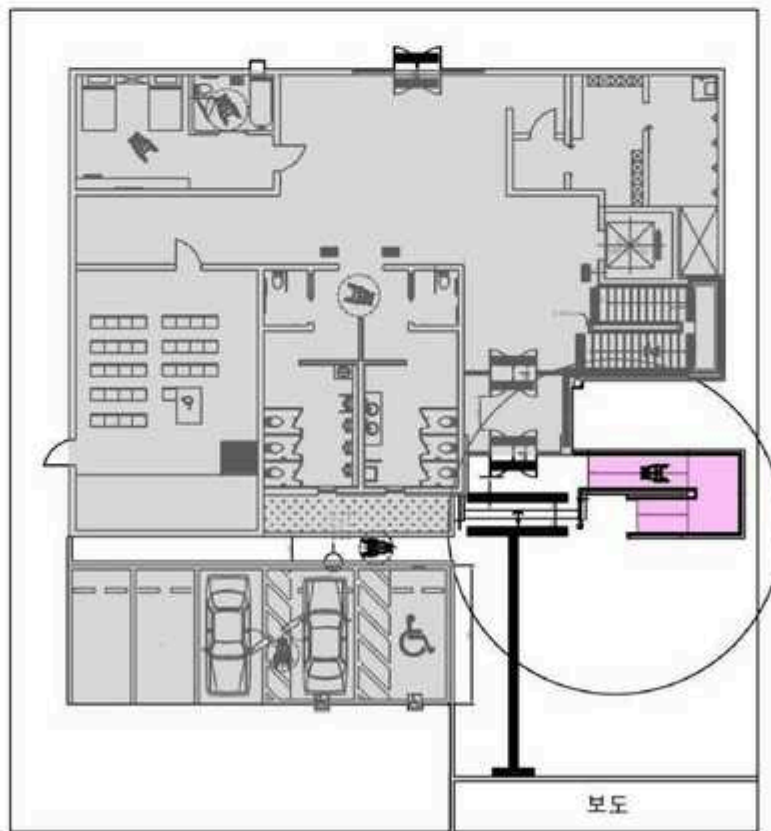

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 상세 적용 기준


[주출입구 높이차이제거 - 경사로 기울기 / 활동공간 / 손잡이]

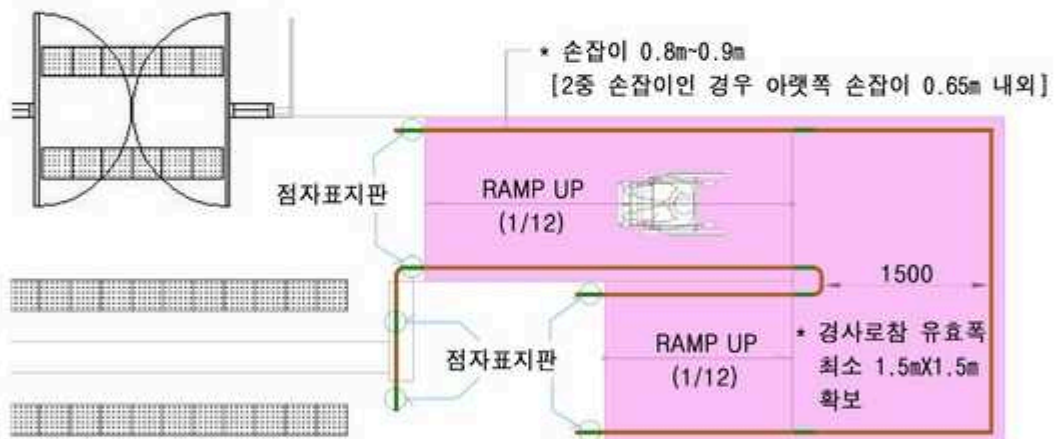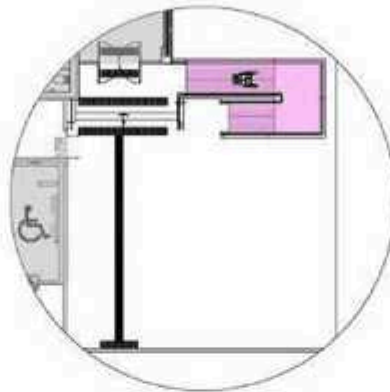

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 상세 적용 기준


[주출입구 높이차이제거 - 출입구(여닫이문) 전면의 경사로 활동공간 확보]

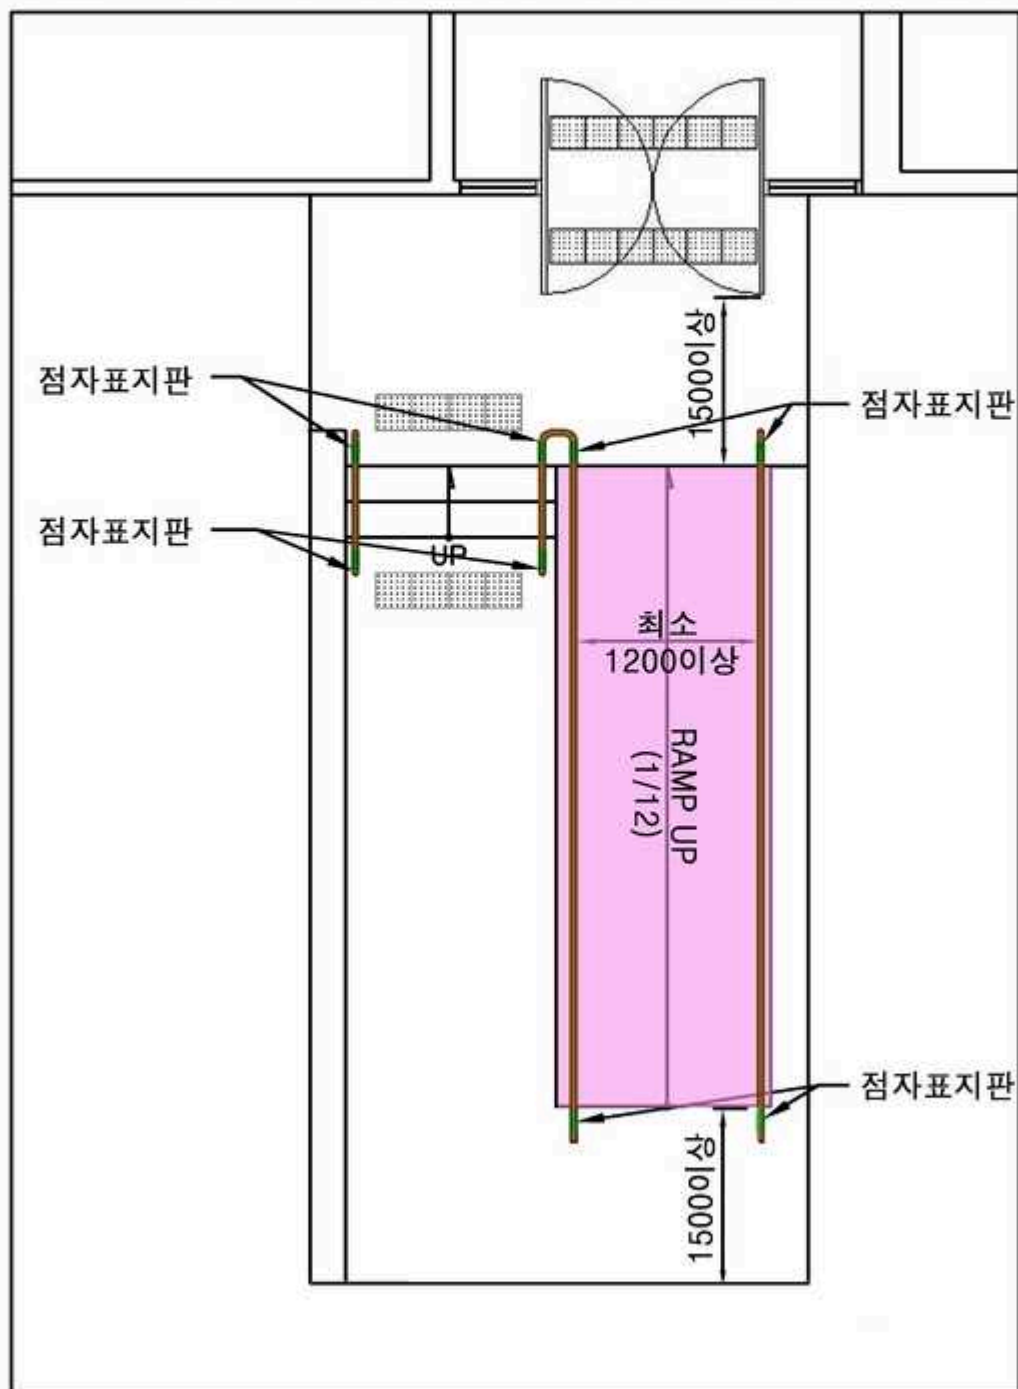

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 상세 적용 기준

[주출입구 높이차이제거 - 출입구(자동문) 전면의 경사로 활동공간 확보]

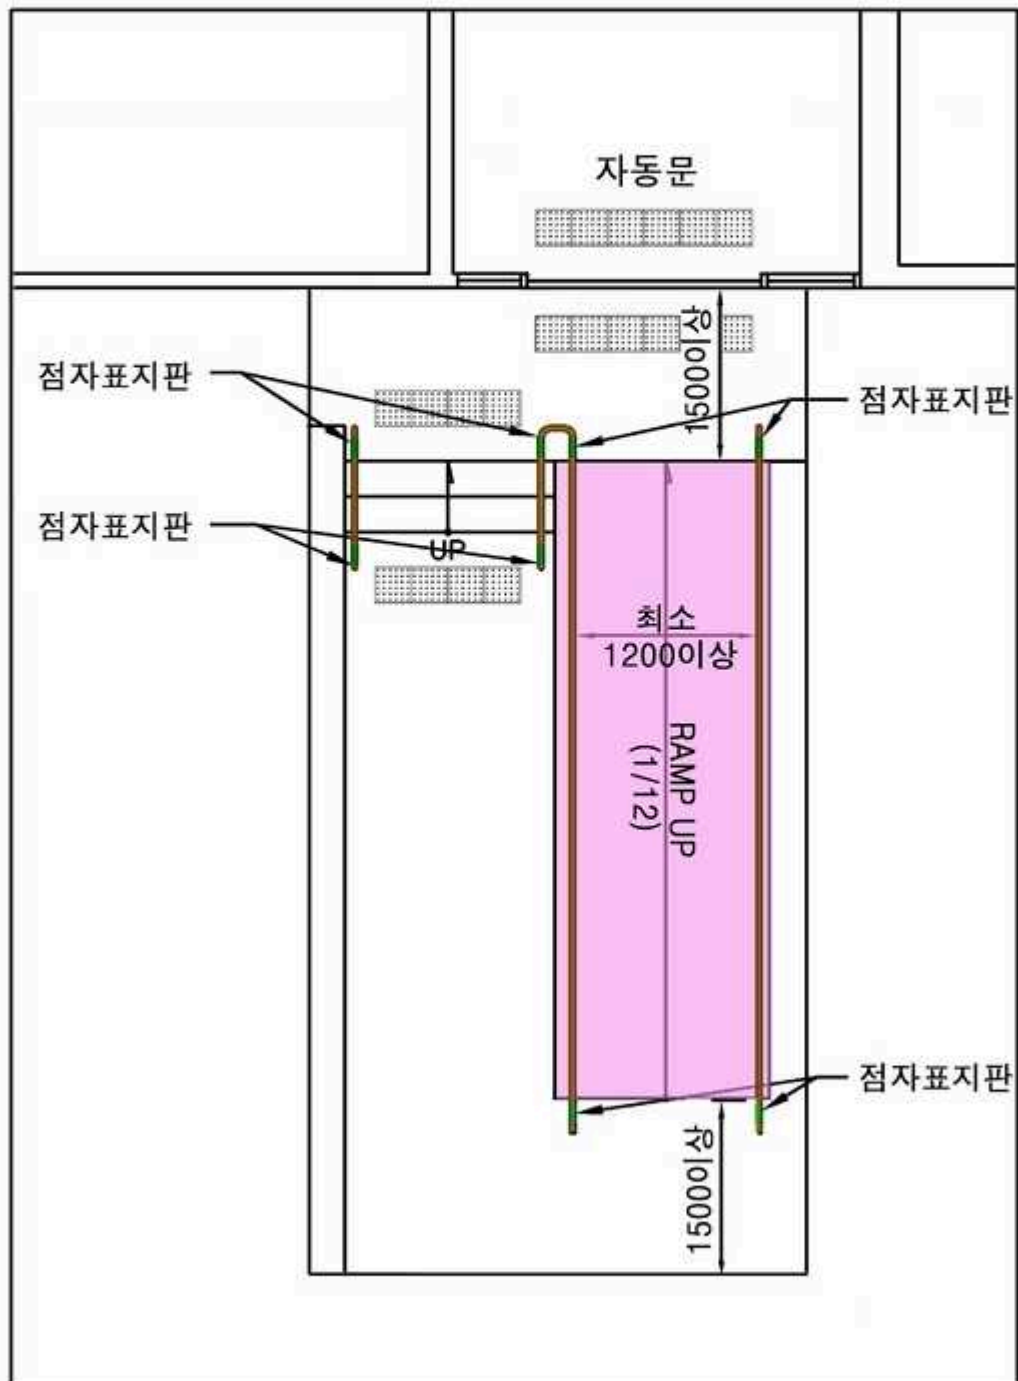

I. 장애인 등
점자표지판

II. 장애인 등
점자표지판

III. 장애인 등
점자표지판

IV. 장애인 등
점자표지판

V. 장애인 등
점자표지판

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 적용 예시

[주출입구 높이차이제거 - 정면 경사로]



[주출입구 높이차이제거 - 측면 경사로]



구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 적용 예시

[주출입구 높이차이제거 - 측면 경사로]



I 장애인 등 편의시설이란

II 장애인 편의증진과 장애인 편의시설의 설치



III 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	매개시설	편의시설 항목	주출입구 높이차이제거
----	------	---------	-------------

▶ 적용 사례

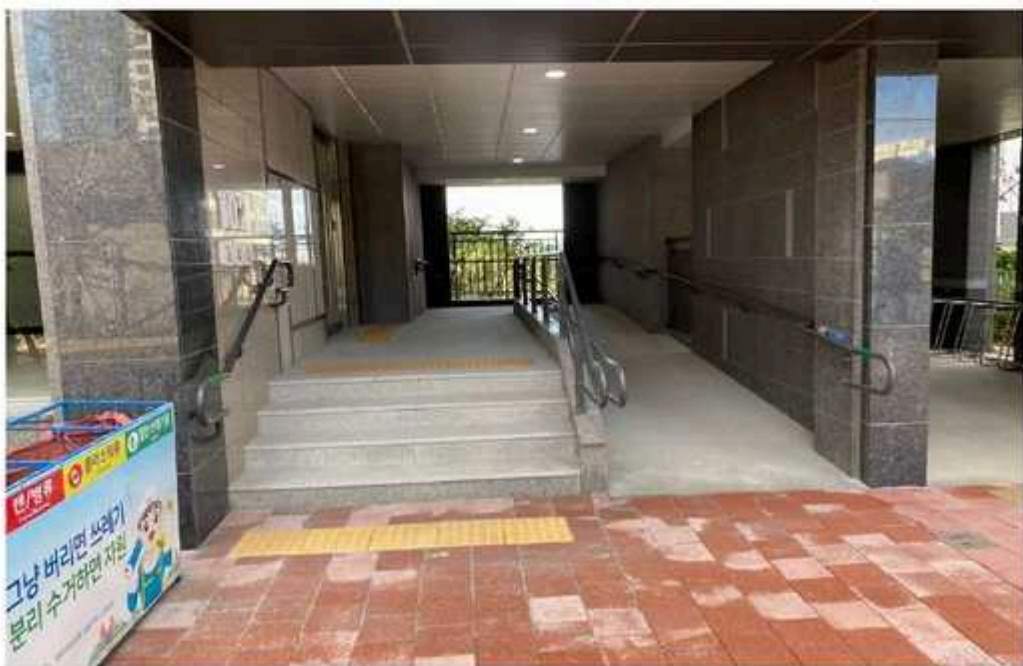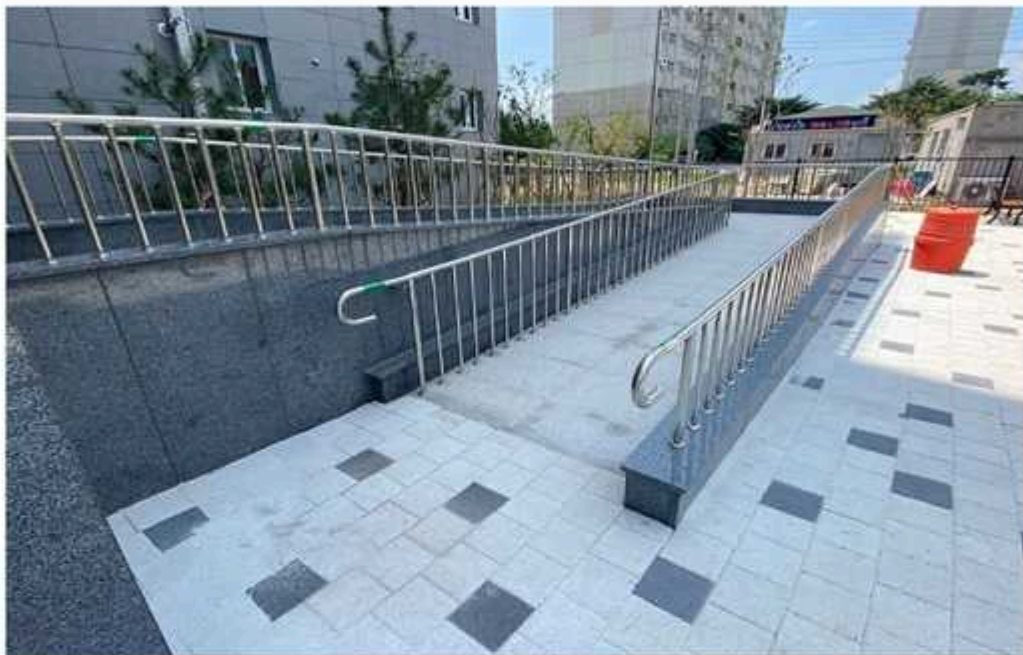

4. 장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 문의 형태 □ 손잡이 및 점자표지판 □ 기타설비		
- 건축물의 주출입구와 건축물 안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입구(문) 중 적어도 하나는 장애인들의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. - 제7조의2제6호에 따른 국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설만 해당한다) 중 「건축법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 시설의 경우에는 장애인들의 출입이 가능하도록 설치하는 출입구를 자동문 형태로 하여야 한다.			

□ 유효폭 및 활동공간

구분	설치기준
유효폭	건물을 신축하는 경우 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9미터 이상 확보하여야 한다. ※ (2018.8.10.이후) 신축 건물로서 추가 건축행위가 발생한 경우 포함 (2018.8.10.이전) 기존건물의 출입구(문)의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 한다.
※ 건축허가 시기별 상세 기준 → [참조] 확인	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 출입구(문) 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 출입구(문)의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다.
전면 유효거리	출입구(문)의 전면 유효거리는 1.2미터 이상으로 하며, 연속된 출입문의 경우 문의 개폐에 소요되는 공간은 유효거리에 포함하지 아니한다.
측면 활동공간	신축 건물로 자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. ※ (2018.8.10.이후) 신축 건물로서 추가 건축행위가 발생한 경우 포함
바닥면 단차 제거	출입구의 바닥면에는 문턱이나 높이차이를 두어서는 안 된다. 다만, 방화문 등의 설치로 문턱이나 높이차이를 두는 것이 부득이한 경우에는 문턱이나 높이 차이가 2센티미터 이하가 되도록 해야 한다.

□ 문의 형태

구분	설치기준
문의 형태	출입문은 회전문을 제외한 다른 형태의 문을 설치하여야 한다.
재질 및 턱	미달이문은 가벼운 재질로 하며, 턱이 있는 문지방이나 홈을 설치하여서는 아니 된다.
개폐시간	여달이문에 도어체크를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간이 3초 이상 충분히 확보되도록 하여야 한다.
자동문 감지범위	자동문은 휠체어사용자의 통행을 고려하여 문의 개방시간이 충분히 확보되도록 설치하여야 하며, 개폐기의 작동장치는 가급적 감지범위를 넓게 하여야 한다.

□ 손잡이 및 점자표지판

구분	설치기준
손잡이 높이	출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8미터와 0.9미터사이에 위치하도록 설치하여야 한다.
손잡이 형태	손잡이는 레버형이나 수평 또는 수직막대형으로 할 수 있다.
점자표지판	건축물안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입문면 벽면의 1.5미터 높이에는 방이름을 표기한 점자표지판을 부착하여야 한다.

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
세부항목	☐ 유효폭 및 활동공간 ☐ 문의 형태 ☐ 손잡이 및 점자표지판 ☐ 기타설비		

☐ 기타설비

구분	설치기준
점형블록	건축물 주출입구의 0.3미터 전면에는 문의 폭만큼 점형블록을 설치하여야 한다.
호출벨	건축물의 주출입문이 자동문인 경우에는 문이 자동으로 작동되지 아니할 경우에 대비하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 자동문옆에 설치할 수 있다.


※ [참조] - 신축 허가 시점에 따른 기존 건물의 장애인들의 출입이 가능한 출입구(문) 설치 기준 적용 범위

적용 기준	☐ 편의시설 설치 대상시설인 경우 <u>2018.8.10. 이후 건축행위 시</u> , 2018.8.10.기준 개정된 동법 시행규칙 [별표1] 6.장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)의 설치 기준 적용 여부 [※건축행위 - 신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경]		
	대상시설 신축 당시 최초 건축허가 시점	2018.8.10.이후 건축행위 시 출입구(문) 적용 기준	비고
	「장애인등편의법」시행 전 ~ 1998.4.9.	2018.8.10.개정 전 장애인들의 출입이 가능한 출입구(문) 기준	대상시설의 신축 당시 최초 건축허 가 시점은 건축물대장을 통해서 반 드시 확인 필요 ※ 동법 시행규칙 부칙 제3조 및 보건복지부 처리지침에 의거 ⇒ 출입문 유효폭 0.8M이상 적용 가능 ⇒ 출입문의 측면 0.6M 활동공간 권장
	1998.4.10. ~ 2018.8.9.	2018.8.10.개정 전 장애인들의 출입이 가능한 출입구(문) 기준	2018.8.10. 시행규칙 개정 후 건축 허가에 의해서 신축한 대상시설인 경우에도 최초 사용승인 후, 추가 건축행위 발생 시에는 개정 기준 적용 ※ 출입문 유효폭 0.9M 이상 및 측면 0.6M 활동공간 확보 포함 ※ 단, 구조적 사유로 적용이 불가한 경우는 동법 제15조(적용의 완화) 에 따른 절차 준수

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 출입이 가능한 주출입구(문)]

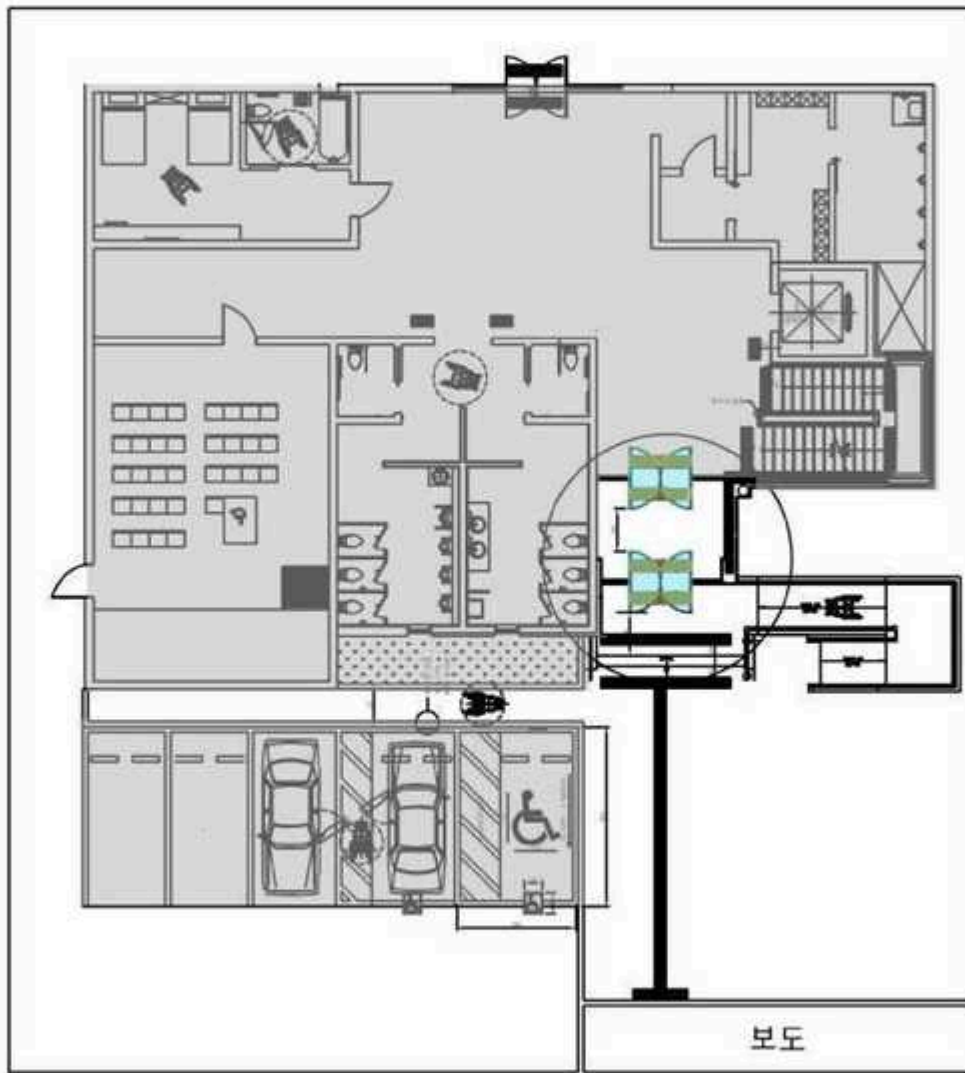

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준


V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사항

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 출입이 가능한 주출입구(문) - 전면 유효거리 / 점영블록]

※ 연속된 출입문의 경우 문의 개폐에 소요되는 공간은 유효거리에 포함하지 않음

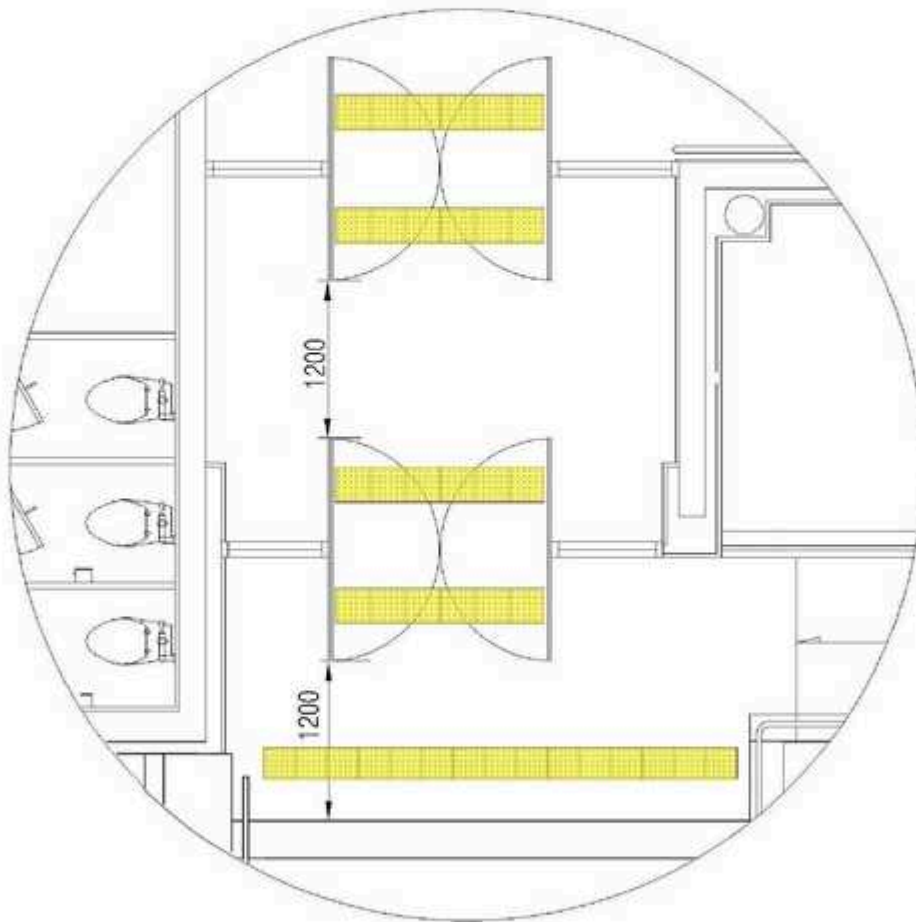


구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 출입이 가능한 주출입구(문) - 출입문 형태에 따른 점형블록]


※ 공동현관기가 설치된 자동문의 경우 3가지 설치 방법 모두 허용 가능

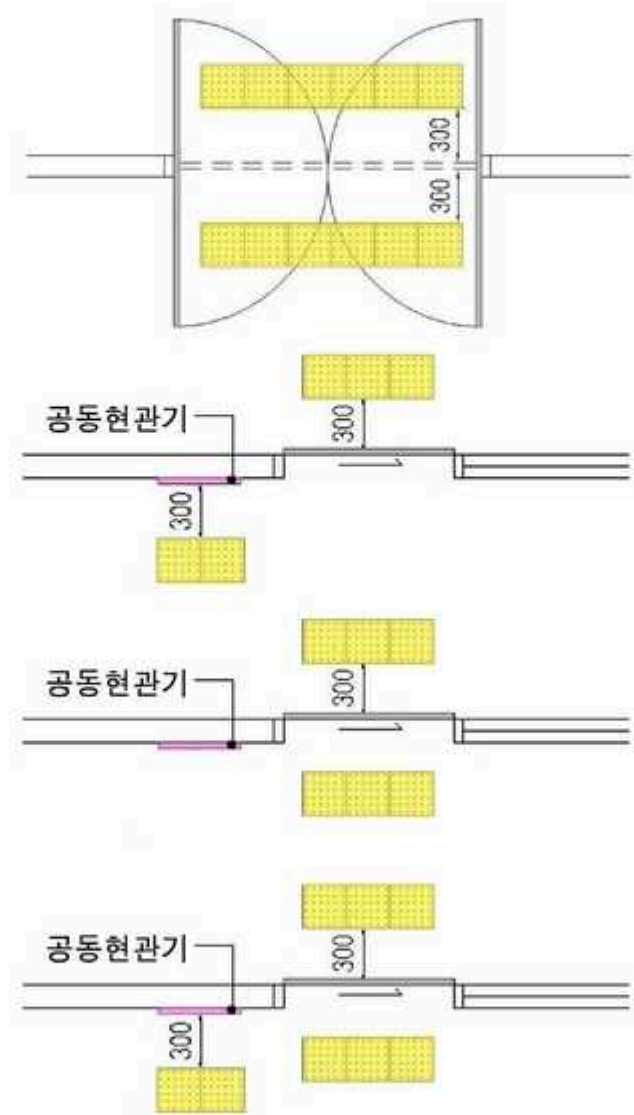


구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 출입이 가능한 출입구(문) - 유효폭 / 손잡이]

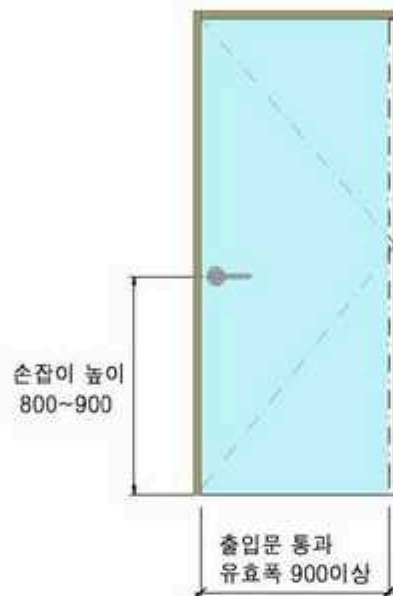



[장애인들의 출입이 가능한 출입문(자동문이 아닌 경우) - 측면 활동공간 확보]

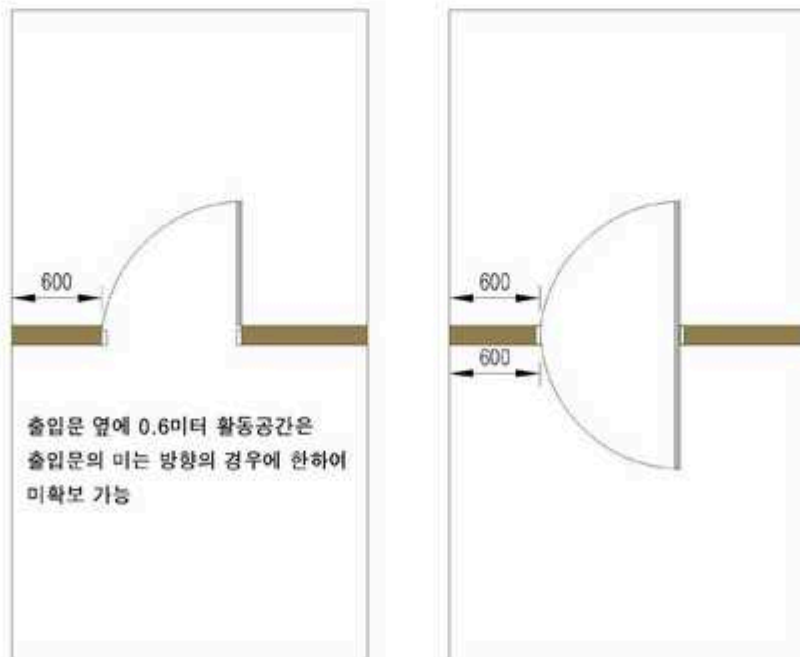

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 적용 예시

[주출입문 - 여닫이문]

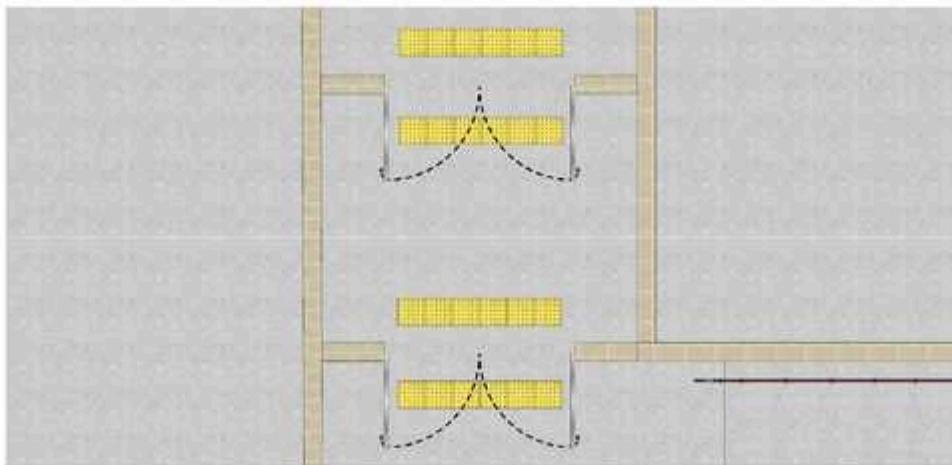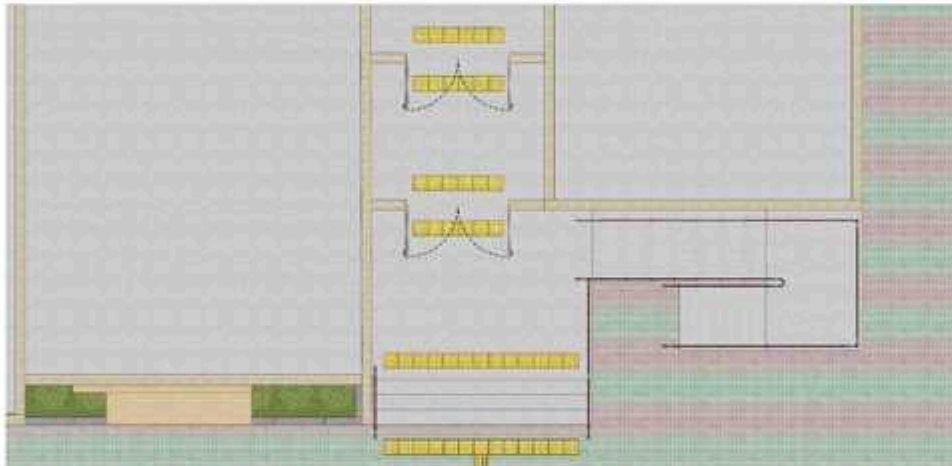

I 장애인 등 편의시설이란

II 장애인 편의증진과 기술개발센터 안내

III 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 적용 예시

[주출입문 - 자동문 및 공동현관기 설치에 따른 점영블록 설치 구분]



구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------


▶ 적용 예시

[출입문 - 미달이문 및 측면 활동공간 확보]



※ 부적합 [측면 활동공간 미확보]

⇒ 출입문에 측면 활동공간이 확보되지 않아서 휠체어 사용 장애인 등이 출입문에 접근하기 어려운 경우

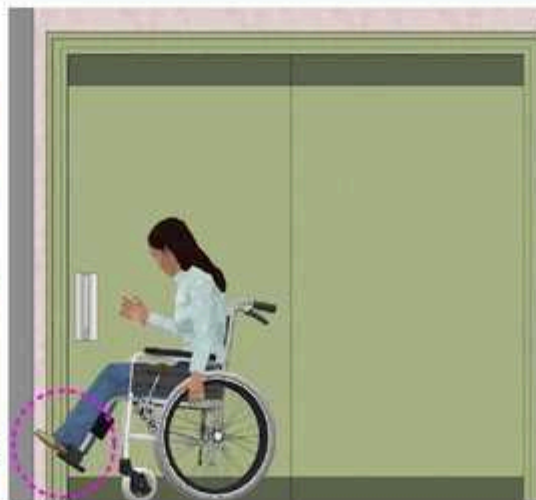

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 설치

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 적용 예시

[출입문 - 여닫이문 및 측면 활동공간 확보]



구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)
----	------	---------	----------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술융합센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

5. 장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인등의 통행이 가능한 복도 및 통로
세부항목	☐ 유효폭 ☐ 바닥 ☐ 손잡이 ☐ 보행장애물 ☐ 안전성 확보		
- 복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.			
☐ 유효폭			
구분	설치기준		
유효폭	복도의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다.		
	복도의 양옆에 거실이 있는 경우에는 1.5미터 이상으로 할 수 있다. (권장)		
☐ 바닥			
구분	설치기준		
바닥 높이차이	복도의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니된다.		
	부득이한 사정으로 높이차이를 두는 경우에는 경사로를 설치하여야 한다.		
바닥 마감	바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.		
바닥 재질	바닥은 넘어졌을 경우 가급적 충격이 적은 재료를 사용하여야 한다.		
☐ 손잡이			
구분	설치기준		
수평손잡이	손잡이를 설치하는 경우에는 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다.		
	통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 수평손잡이를 0.3미터 이내로 설치할 수 있다.		
설치 높이	손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.		
	2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아랫쪽 손잡이는 0.65미터 내외로 하여야 한다.		
손잡이 지름	손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.		
벽면 이격	손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.		
점자표지판	손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.		
☐ 보행장애물			
구분	설치기준		
통로상부 유효높이	통로상부는 바닥면으로부터 2.1미터 이상의 유효높이를 확보하여야 한다.		
	유효높이 2.1미터 이내에 장애물이 있는 경우에는 바닥면으로부터 높이 0.6미터 이하에 접근방지용난간 또는 보호벽을 설치하여야 한다.		
벽면 돌출 폭	통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 벽면으로부터 돌출된 물체의 돌출폭은 0.1미터 이하로 할 수 있다. (권장)		
설치물 돌출 폭	통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 독립기둥이나 받침대에 부착된 설치물의 돌출폭은 0.3미터 이하로 할 수 있다. (권장)		



구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로
세부항목	☐ 유효폭	☐ 바닥 ☐ 손잡이 ☐ 보행장애물	☐ 안전성 확보

□ 안전성 확보

구분	설치기준
킥플레이트설치	휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15미터에서 0.35미터까지 킥플레이트를 설치할 수 있다. (권장)
모서리 마감	복도의 모서리 부분은 둥글게 마감할 수 있다.(권장)

▶ 상세 적용 기준


[복도 - 손잡이]

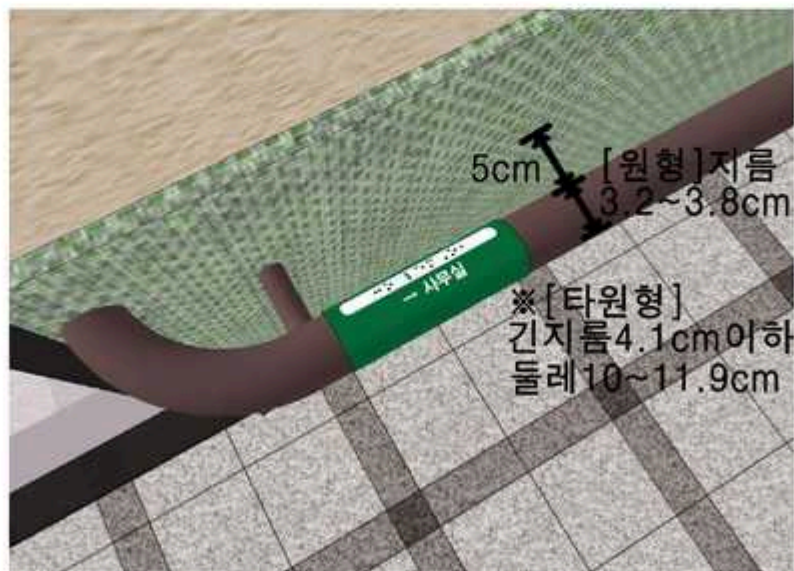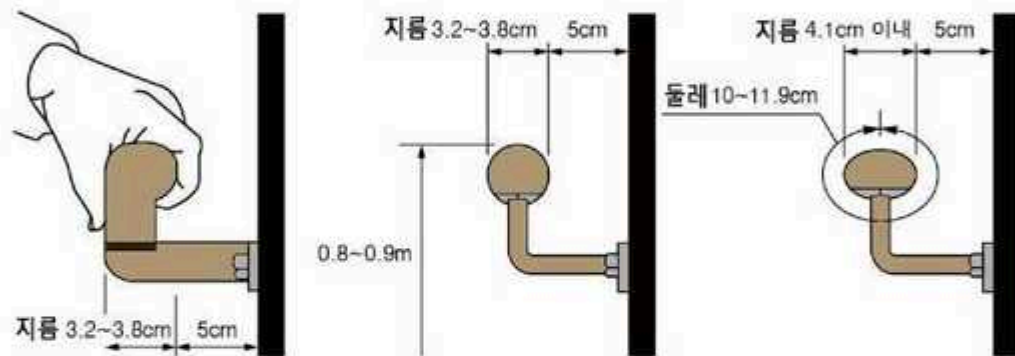

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로
----	------	---------	-----------------------

▶ 적용 예시



[복도 및 통로 - 복도 유효폭 1.2m이상 확보]

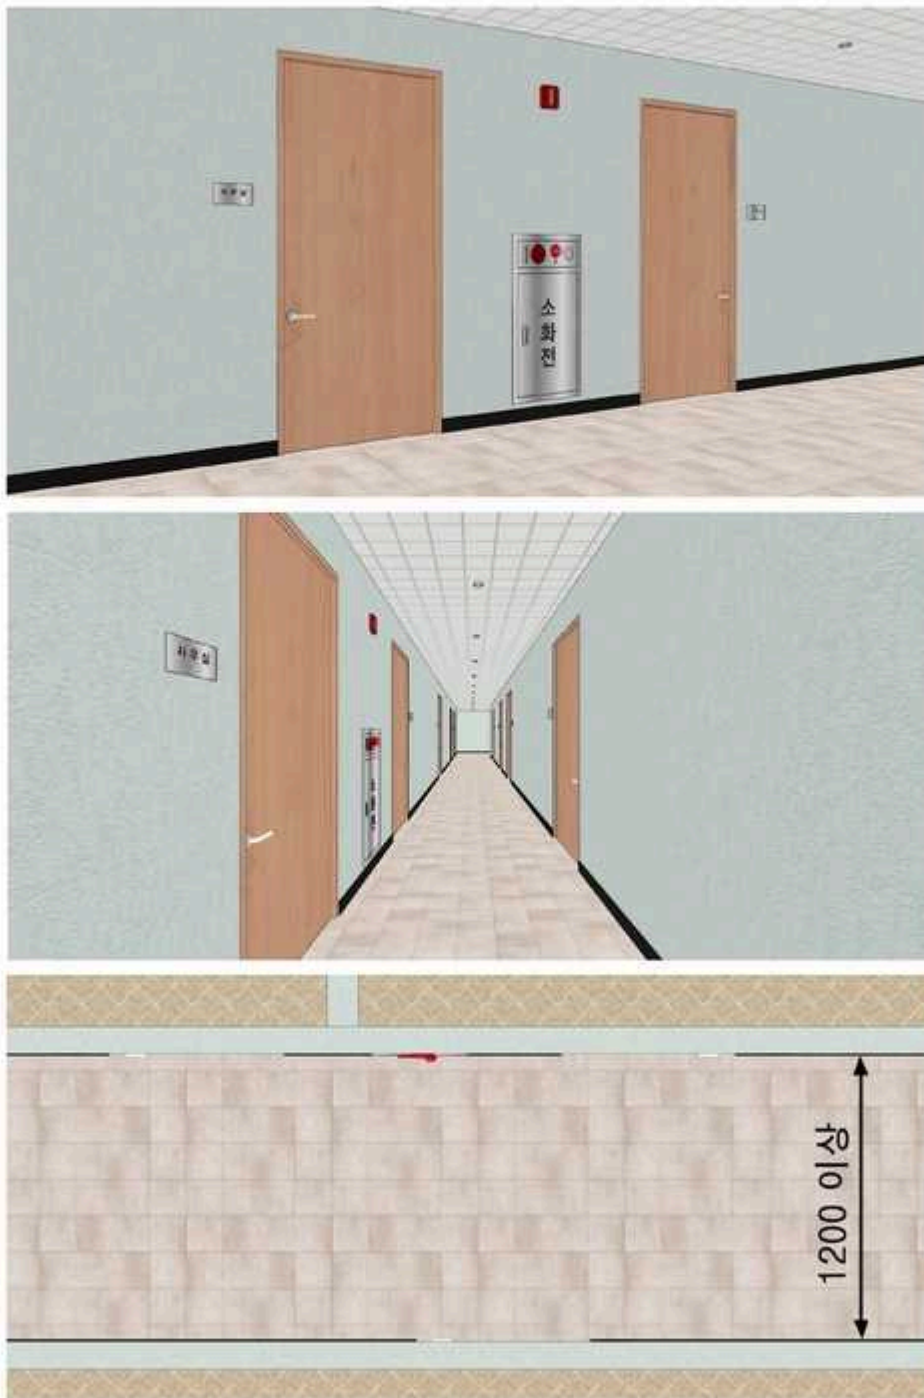

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로
----	------	---------	-----------------------

▶ 적용 예시

[복도 손잡이 설치 의무인 경우 - 손잡이 사이 유효폭 1.2m이상 확보]

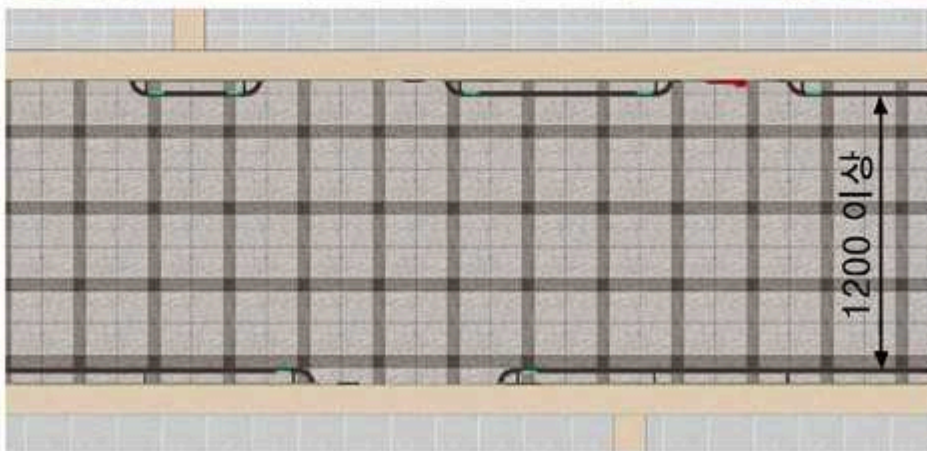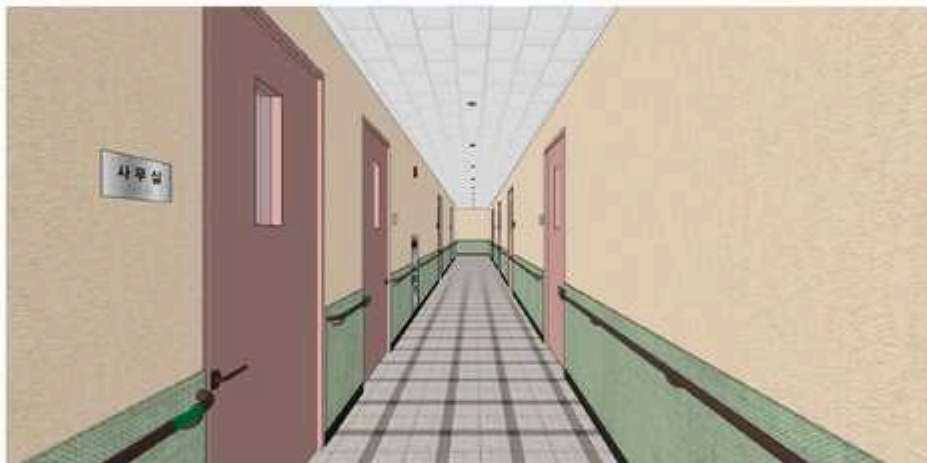

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 관계


III. 장애인 등 편의시설 설치 의무사항 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로
----	------	---------	-----------------------

▶ 적용 사례

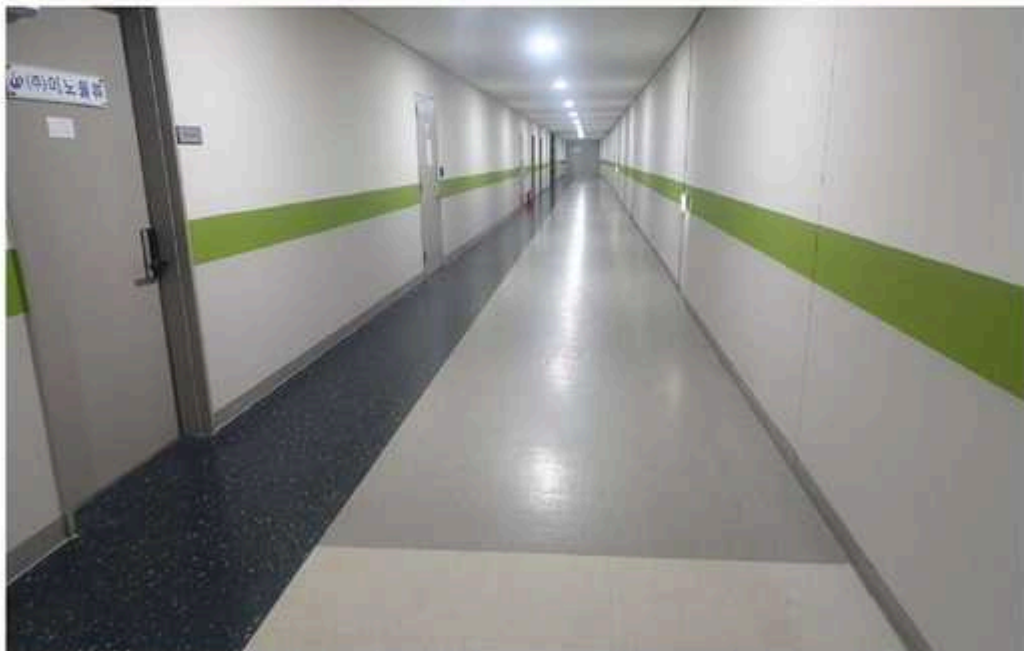

6. 장애인들의 통행이 가능한 계단

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
세부항목	☐ 계단의 형태 ☐ 재질과 마감	☐ 유효폭 ☐ 기타설비	☐ 디딤판과 철평면 ☐ 손잡이 및 점자표지판

(가) 장애인들이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인들이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.

(나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.

□ 계단의 형태

구분	설치기준
계단의 형태	계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치할 수 있다.

□ 유효폭

구분	설치기준
유효폭	계단 및 참의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. 건축물의 옥외피난계단은 0.9미터 이상으로 할 수 있다.

□ 디딤판과 철평면

구분	설치기준
철평면 설치	계단에는 철평면을 반드시 설치하여야 한다.
디딤판 너비	디딤판의 너비는 0.28미터 이상으로 설치하여야 한다.
철평면 높이	철평면의 높이는 0.18미터 이하로 설치하여야 한다.
균일 설치	동일한 계단(참을 설치하는 경우에는 참까지의 계단을 말한다)에서 디딤판의 너비와 철평면의 높이는 균일하게 하여야 한다.
철평면 기울기	디딤판의 끝부분에 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 철평면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 6도 이상으로 하여야 한다.
계단코 돌출	계단코는 3센티미터 이상 돌출하여서는 아니된다.

□ 손잡이 및 점자표지판

구분	설치기준
손잡이 설치	계단의 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
세부항목	☐ 계단의 형태 ☐ 재질과 마감	☐ 유효폭 ☐ 디딤판과 랙면 ☐ 기타설비	☐ 손잡이 및 점자표지판

□ 손잡이 및 점자표지판

구분	설치기준
수평손잡이	손잡이를 설치하는 경우에는 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다. 통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 수평손잡이를 0.3미터 이내로 설치할 수 있다.
설치 높이	손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다. 2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아랫쪽 손잡이는 0.65미터 내외로 하여야 한다.
손잡이 지름	손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.
벽면 이격	손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.
점자표지판	손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.

□ 재질과 마감

구분	설치기준
재질 및 마감	계단의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감할 수 있다.
계단코	계단코에는 출눈받기를 하거나 경질고무류 등의 미끄럼방지재로 마감하여야 한다. 바닥표면 전체를 미끄러지지 아니하는 재질로 마감한 경우에는 그러하지 아니하다.
점형블록	계단 시작과 끝나는 지점 0.3미터 전면에는 점형블록을 계단 폭만큼 설치한다.


□ 기타설비

구분	설치기준
추락방지턱	계단의 측면에 난간을 설치하는 경우에는 난간하부에 바닥면으로부터 높이 2센티미터 이상의 추락방지턱을 설치할 수 있다. (권장)
계단코 색상	계단코의 색상은 계단의 바닥재색상과 달리 할 수 있다. (권장)

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
----	------	---------	------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 통행이 가능한 계단]

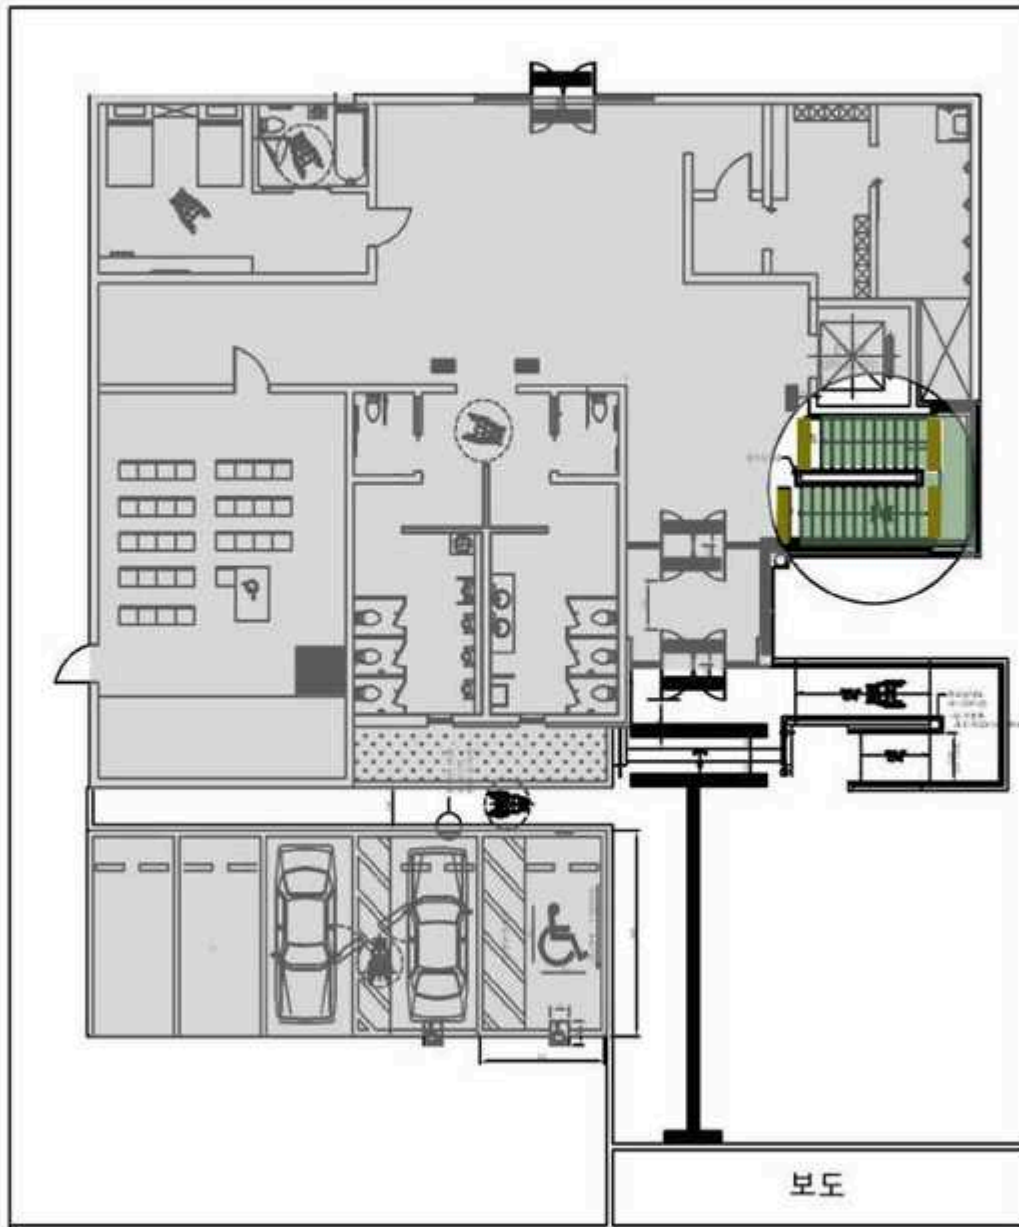

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 관계

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준



V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
----	------	---------	------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 통행이 가능한 계단 - 유효폭 / 점자표지판]



○: 계단 손잡이 점자표지판 설치

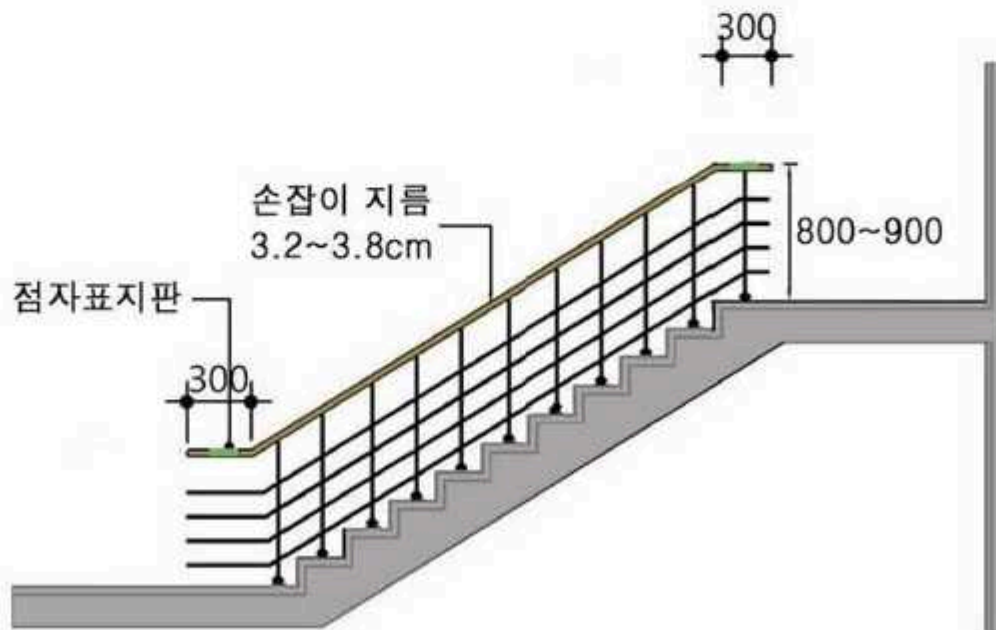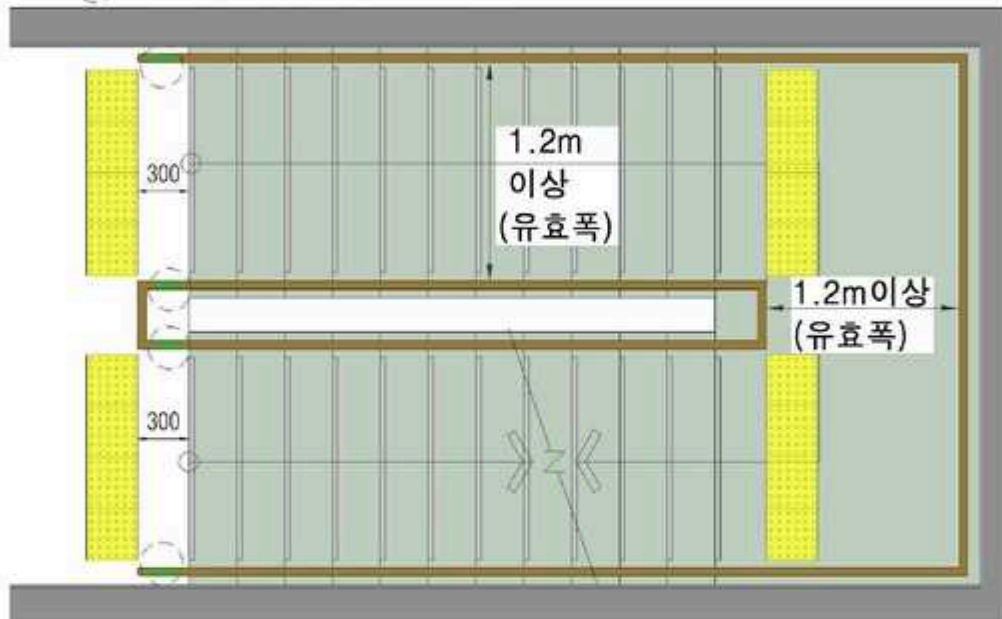

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
----	------	---------	------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 통행이 가능한 계단 - 디딤판 / 헬면]

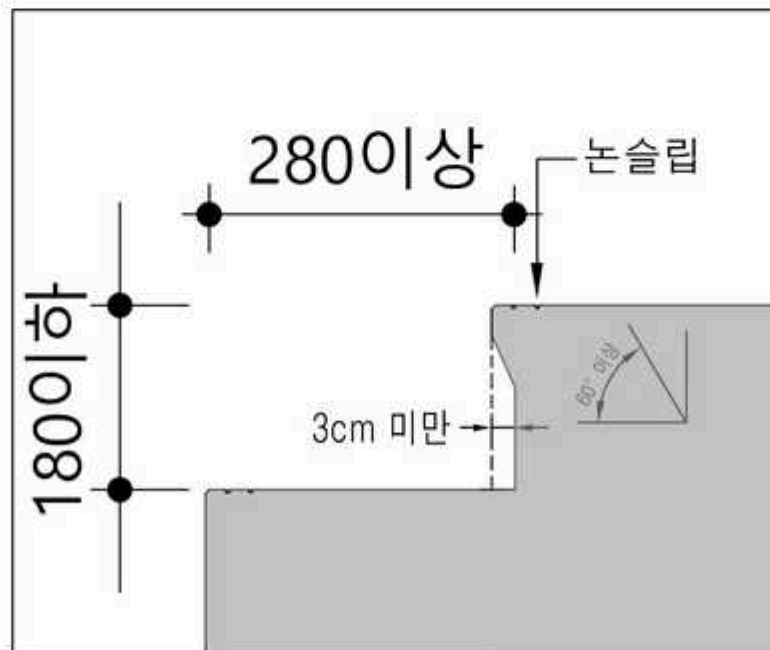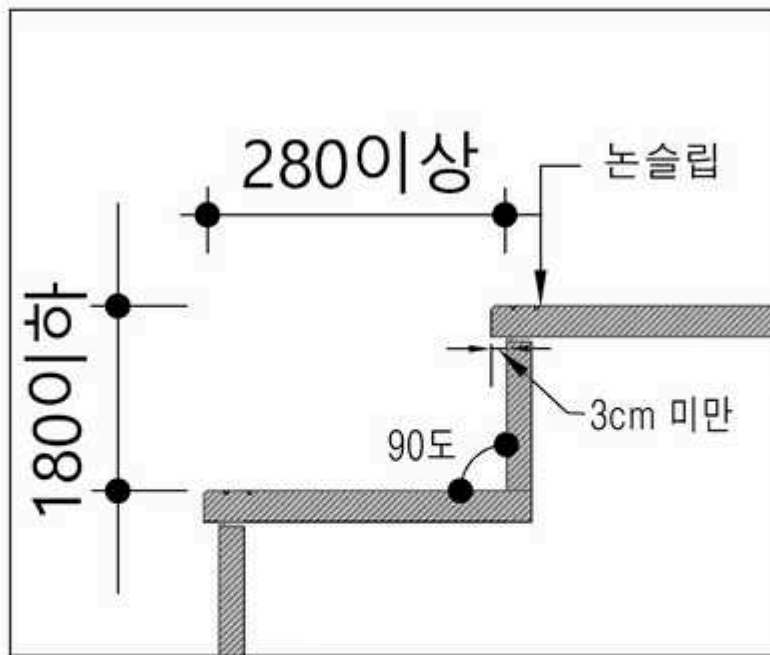

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발을 위한

III. 장애인 등 편의시설 설치, 대량시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
----	------	---------	------------------



▶ 적용 예시

[장애인들의 통행이 가능한 계단]



구분	내부시설	편의시설 항목	장애인들의 통행이 가능한 계단
----	------	---------	------------------

▶ 적용 사례

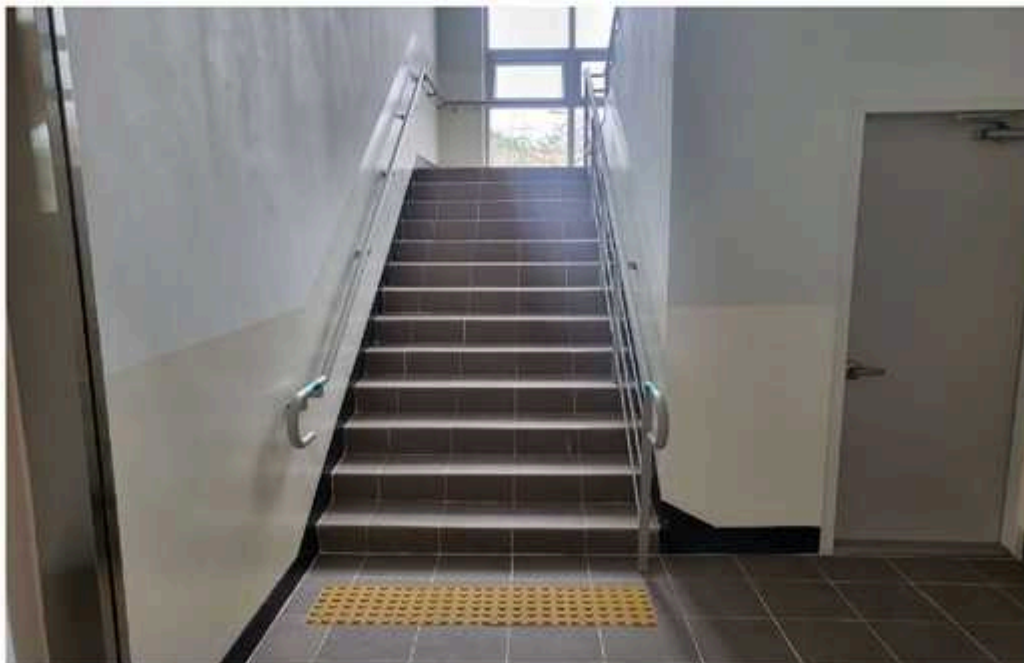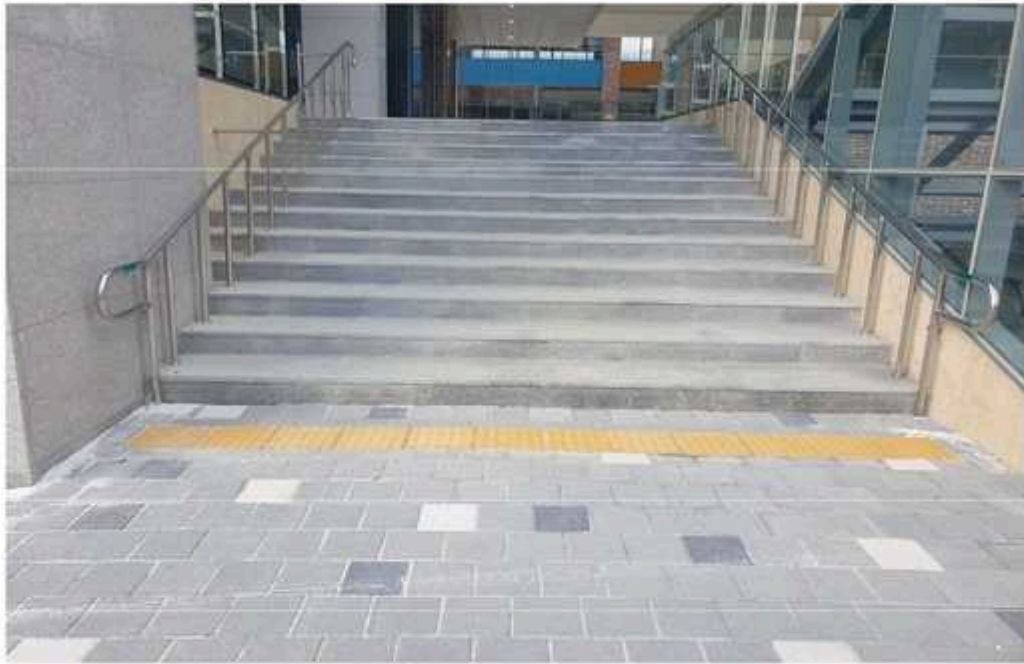

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

7. 장애인용 승강기

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
세부항목	□ 설치장소 및 활동공간 □ 크기 □ 이용자 조작설비 □ 기타설비		
(가)	장애인들이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인들이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.		
(나)	(가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.		

□ 설치장소 및 활동공간

구분	설치기준
접근성	장애인들의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다. 가급적 건축물 출입구와 가까운 위치에 설치하여야 한다.
활동공간	승강기의 전면에는 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
승강기 바닥틈	승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3센티미터 이하로 하여야 한다.

□ 크기

구분	설치기준
바닥면적	신축하는 경우 유효바닥면적은 폭 1.6미터이상 길이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. 기존 건축물의 경우 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 길이 1.35미터 이상으로 하여야 한다.
통과유효폭	출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다. 신축하는 경우 출입문의 통과유효폭은 0.9미터로 할 수 있다. (권장)

□ 이용자 조작설비


구분	설치기준
스위치 높이	호출버튼·조작반·통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 스위치는 수가 많아 1.2미터 이내에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다.
가로조작반 설치위치	승강기 내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치한다. 다만, 승강기의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다.
가로조작반 높이	바닥면으로부터 0.85미터 내외로 하며, 수평손잡이와 겹치지 않도록 하여야 한다.
조작설비 형태	조작설비의 형태는 버튼식으로 한다.
조작설비 점자표시	버튼에 층수 등을 점자로 표시하여야 한다. 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수, 조작반·통화장치 등에는 점자표시를 하여야 한다.

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
세부항목	□ 설치장소 및 활동공간 □ 크기 □ 이용자 조작성 □ 기타설비		
□ 기타설비			
구분	설치기준		
손잡이 설치 위치	승강기의 내부에는 수평손잡이를 바닥에서 0.8미터 이상 0.9미터 이하의 위치에 연속하여 설치하거나, 수평손잡이 사이에 3센티미터 이내의 간격을 두고 측면과 후면에 각각 설치하여야 한다.		
손잡이 지름	손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.		
벽면 이격	손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.		
후면거울 설치	승강기 내부의 후면에는 내부에서 휠체어가 180도 회전이 불가능할 경우에는 휠체어가 후진하여 문의 개폐여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6미터 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치하여야 한다.		
승강장 기타설비	각 층의 승강장에는 승강기의 도착여부를 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치하여야 한다.		
승강기 기타설비	승강기의 내부에는 도착층 및 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치하여야 한다.		
광감지식개폐장치	광감지식개폐장치를 설치하는 경우에는 바닥면으로부터 0.3미터에서 1.4미터 이내의 물체를 감지할 수 있도록 하여야 한다.		
되열림장치	사람이나 물체가 승강기문의 중간에 끼었을 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치하여야 한다.		
점형블록	각 층의 장애인용 승강기의 호출버튼의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하여야 한다.		
승강기 전면유리	승강기내부의 상황을 외부에서 알 수 있도록 승강기전면의 일부에 유리를 사용할 수 있다. (권장)		
층수 선택버튼	승강기 내부의 층수 선택버튼을 누르면 점멸등이 켜짐과 동시에 음성으로 선택된 층수를 안내해주어야 한다. 층수선택버튼이 토글방식인 경우에는 처음 눌렀을 때에는 점멸등이 켜지면서 선택한 층수에 대한 음성안내가, 두 번째 눌렀을 때에는 점멸등이 꺼지면서 취소라는 음성안내가 나오도록 하여야 한다.		
출입구 방향안내	층별로 출입구가 다른 경우에는 반드시 음성으로 출입구의 방향을 알려주어야 한다.		
조도	출입구, 승강대, 조작기의 조도는 저시력인 등 장애인의 안전을 위하여 최소 150LX 이상으로 하여야 한다.		

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
----	------	---------	----------

▶ 상세 적용 기준

[장애인용 승강기 - 가로형 조작반 / 손잡이]

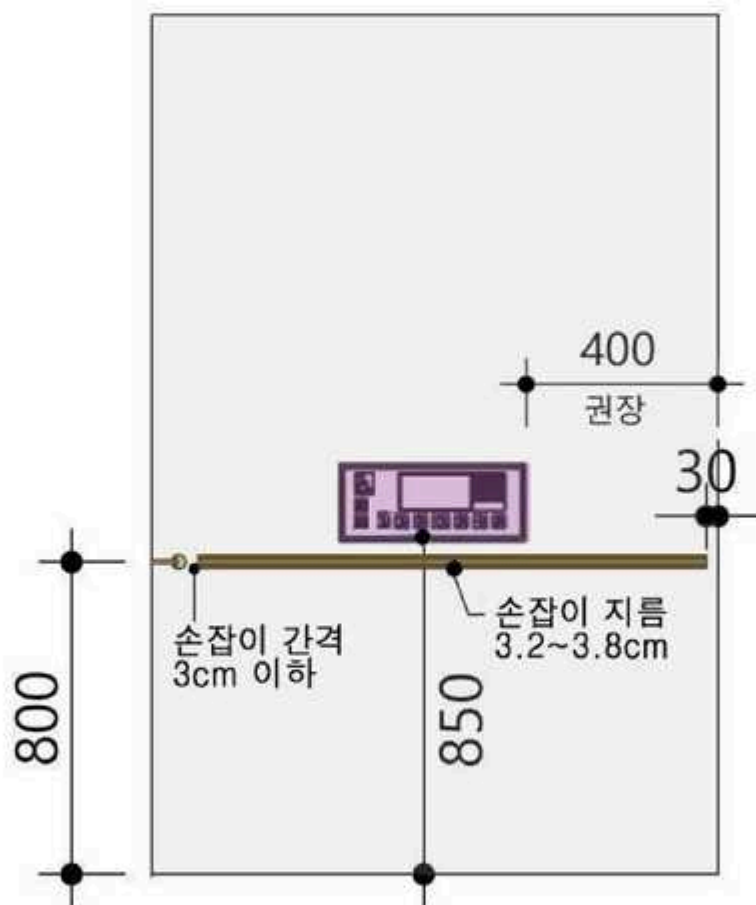

I. 장애인
· 편의시설이란

II. 장애인
· 편의시설과 장애인
· 편의시설의 관계

III. 장애인용 편의시설 설치
· 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인용 편의시설
· 설치 세부 기준

V. 장애인용 편의시설
· 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
----	------	---------	----------

▶ 적용 예시

[장애인용 승강기 - 승강장]



구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
----	------	---------	----------

▶ 적용 예시

[장애인용 승강기 - 휠체어 사용 장애인등 승강기 내부 가로형 조작반 이용]



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술개발사업의 안내

III. 장애인등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 승강기
----	------	---------	----------

▶ 적용 사례



8. 장애인용 에스컬레이터

구분	내부시설	편의시설 항목	장애인용 에스컬레이터
세부항목	□ 유효폭 및 속도 □ 디딤판 □ 손잡이		

- (가) 장애인들이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인들이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.
- (나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.

□ 유효폭 및 속도

구분	설치기준
유효폭	장애인용 에스컬레이터의 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.
속도	속도는 분당 30미터 이내로 하여야 한다.

□ 디딤판

구분	설치기준
디딤판	휠체어사용자가 승·하강할 수 있도록 에스컬레이터의 디딤판은 3매 이상 수평 상태로 이용할 수 있게 하여야 한다.
바닥판	디딤판 시작과 끝부분의 바닥판은 얇게 할 수 있다.

□ 손잡이

구분	설치기준
수평 이동 손잡이	에스컬레이터의 양측면에는 디딤판과 같은 속도로 움직이는 이동손잡이를 설치하여야 한다.
	에스컬레이터의 양끝부분에는 수평이동손잡이를 1.2미터 이상 설치하여야 한다.
수평 고정 손잡이	수평이동손잡이 전면에는 1미터 이상의 수평고정손잡이를 설치할 수 있으며, 수평고정손잡이에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 한다.

9. 휠체어리프트

구분	내부시설	편의시설 항목	휠체어리프트
세부항목	□ 일반사항 □ 경사형 휠체어 리프트 □ 수직형 휠체어 리프트		

- (가) 장애인등이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인등이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.
- (나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.

□ 일반사항

구분	설치기준
승강장 설치	계단 상부 및 하부 각 1개소에 탑승자 스스로 휠체어리프트를 사용할 수 있는 설비를 갖춘 1.4미터×1.4미터 이상의 승강장을 갖추어야 한다.
호출벨 설치	승강장에는 휠체어리프트사용자의 이용편의를 위하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 설치하고, 작동설명서를 부착하여야 한다.
작동설명서	승강장에는 작동설명서를 부착하여야 한다.
비상정지장치	운행중 돌발상태가 발생하는 경우 비상정지시킬 수 있고, 과속을 제한할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

□ 경사형 휠체어 리프트

구분	설치기준
유효바닥면적	휠체어받침판의 유효면적을 폭 0.76미터 이상, 길이 1.05미터 이상으로 하여야 하며, 휠체어사용자가 탑승가능한 구조로 하여야 한다.
자동정지 장치	운행중 휠체어가 구르거나 장애물과 접촉하는 경우 자동정지가 가능하도록 감지장치를 설치하여야 한다.
내부잠금 장치	안전판이 열린 상태로 운행되지 아니하도록 내부잠금 장치를 갖추어야 한다.
보관	휠체어리프트를 사용하지 아니할 때에는 지정장소에 접어서 보관할 수 있도록 하되, 벽면으로부터 0.6미터 이상 돌출되지 아니하도록 하여야 한다.

□ 수직형 휠체어 리프트

구분	설치기준
유효바닥면적	내부의 유효바닥면적을 폭 0.9미터 이상, 길이 1.2미터 이상으로 하여야 한다.

구분	내부시설	편의시설 항목	휠체어리프트
----	------	---------	--------

▶ 적용 예시

[휠체어리프트 - 수직형]



[수직형 휠체어리프트 - 휠체어 사용 장애인등 조작반 이용]



I 장애인 등 편의시설이란


II 장애인 편의증진기술개발사업 안내

III 장애인용 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV 장애인용 편의시설 설치 세부기준


V 장애인용 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	내부시설	편의시설 항목	휠체어리프트
▶ 적용 예시			
[휠체어리프트 - 경사형]			

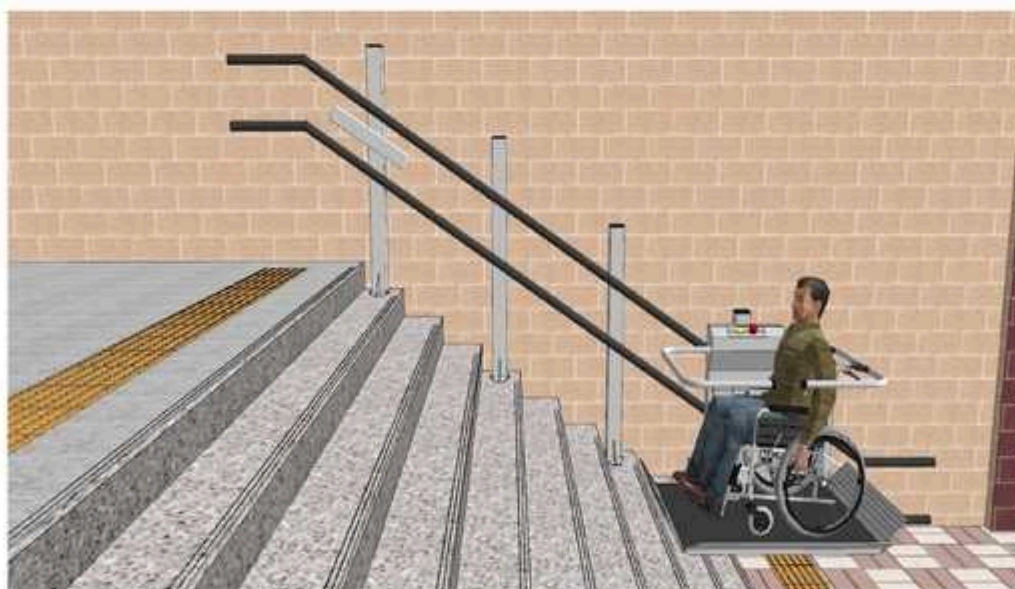

구분	내부시설	편의시설 항목	휠체어리프트
----	------	---------	--------

▶ 적용 사례

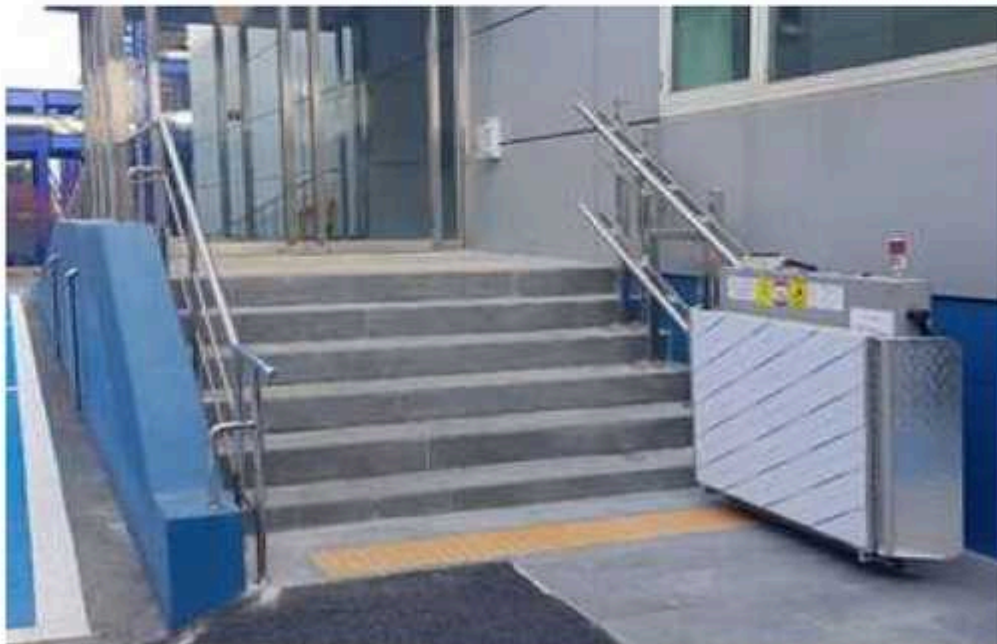

I 장애인 등 편의시설이란

II 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

10. 경사로

구분	내부시설	편의시설 항목	경사로
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 기울기 □ 손잡이 □ 재질과 마감		
(가) 장애인들이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인들이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다.			
(나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.			
□ 유효폭 및 활동공간			
구분	설치기준		
유효폭	경사로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. (손잡이 설치 시 유효폭은 양측면에 설치된 손잡이 간의 간격으로 한다.) 건축물을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경하는 경우로서 1.2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 0.9미터까지 완화할 수 있다.		
휴식장 설치	바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로된 참을 설치하여야 한다.		
활동공간	경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 경사로가 직선인 경우에 참의 활동공간의 폭은 (1)에 따른 경사로의 유효폭과 같게 할 수 있다.		
□ 기울기			
구분	설치기준		
기울기	경사로의 기울기는 12분의 1 이하로 하여야 한다. 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 경사로의 기울기를 8분의 1까지 완화할 수 있다. (가) 신축이 아닌 기존시설에 설치되는 경사로일 것 (나) 높이가 1미터 이하인 경사로로서 시설의 구조 등의 이유로 기울기를 12분의 1이하로 설치하기가 어려울 것 (다) 시설관리자 등으로부터 상시보조서비스가 제공될 것		
□ 손잡이			
구분	설치기준		
손잡이 설치	경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.		
수평손잡이	손잡이를 설치하는 경우에는 경사로의 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다. 통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 수평손잡이를 0.3미터 이내로 설치할 수 있다.		

구분	내부시설	편의시설 항목	경사로
세부항목	□ 유효폭 및 활동공간 □ 기울기 □ 손잡이 □ 재질과 마감 □ 기타시설		

□ 손잡이

구분	설치기준
설치 높이	손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다. 2중으로 설치하는 경우에는 윗쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아랫쪽 손잡이는 0.65미터 내외로 하여야 한다.
손잡이 지름	손잡이의 지름은 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.
벽면 이격	손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.
점자표지판	손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.

□ 재질과 마감



구분	설치기준
재질 및 마감	경사로의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
추락방지턱	양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5센티미터 이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치할 수 있다. (권장)
충격 완화 매트	휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 매트를 부착할 수 있다. (권장)

□ 기타시설

구분	설치기준
차양 설치	건물과 연결된 경사로를 외부에 설치하는 경우 햇볕, 눈, 비 등을 가릴 수 있도록 지붕과 차양을 설치할 수 있다. (권장)

구분	내부시설	편의시설 항목	경사로
----	------	---------	-----

▶ 적용 사례

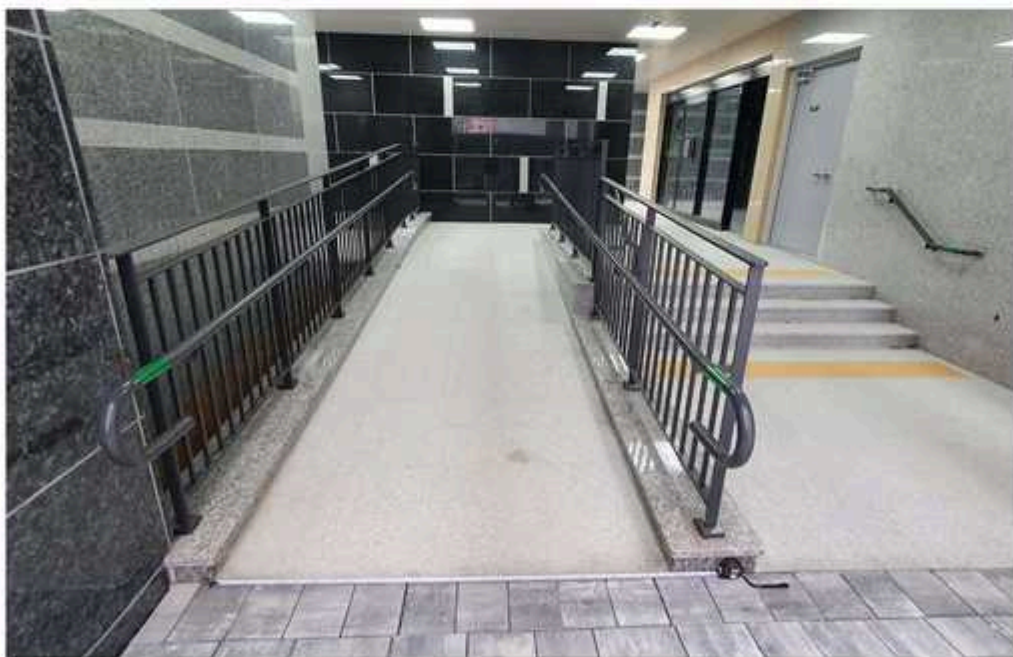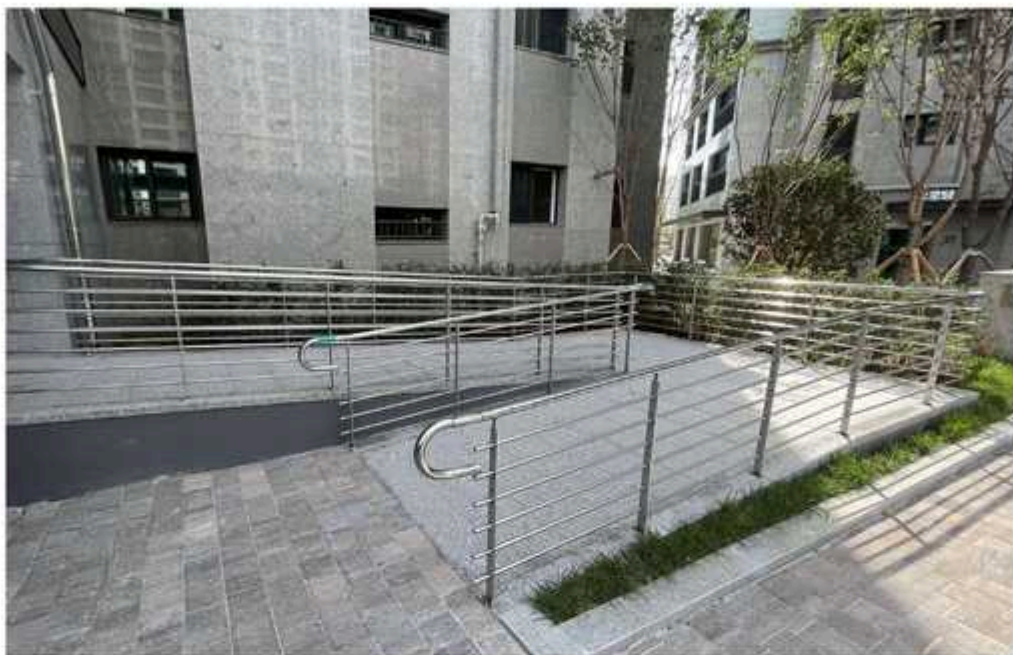

11. 장애인들의 이용이 가능한 화장실


구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 일반사항
세부항목	□ 설치장소 □ 재질과 마감 □ 기타설비		
- 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다.			
□ 설치장소			
구분	설치기준		
접근성	장애인들의 이용이 가능한 화장실은 장애인들의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.		
설치 위치	장애인용 변기와 세면대는 출입구(문)와 가까운 위치에 설치하여야 한다.		
□ 재질과 마감			
구분	설치기준		
바닥	화장실의 바닥면에는 높이차이가 없어야 한다. 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.		
점형블록 설치	화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하여야 한다.		
□ 기타설비			
구분	설치기준		
점자표지판 부착	화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 출입구(문)옆 벽면의 1.5미터 높이에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판을 부착하여야 한다. 장애인용대변기가 일반화장실과 별도로 설치된 경우 일반화장실에 설치하여야 한다.		
출입구(문)	건물을 신축하는 경우 화장실 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9미터 이상 확보하여야 한다. ※ (2018.8.10.이후) 신축 건물로서 추가 건축행위가 발생한 경우 포함 (2018.8.10.이전) 기존건물의 화장실 출입구(문)의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 한다. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 함께 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다) 출입구(문) 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 화장실 출입구(문)의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다. ※ 유효폭 외 항목은 [장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)]의 기준을 따른다.		
세정장치 등	세정장치·수도꼭지 등은 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.		
음성유도장치	장애인복지시설은 시각장애인이 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치하여야 한다.		

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 일반화장
----	------	---------	--------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인등의 이용이 가능한 화장실 - 출입구(문)]

- ※ 장애인등의 이용이 가능한 화장실 및 일반화장실의 출입문
- ：시행규칙 [별표1] 6.장애인등의 출입이 가능한 출입구(문) 기준 적용
- ※ (2018.8.10.이후) 신축 건축허가 건물 및 해당 대상시설에 추가 건축행위가 발생한 경우
- ：출입문 측면 활동공간 설치 의무 포함

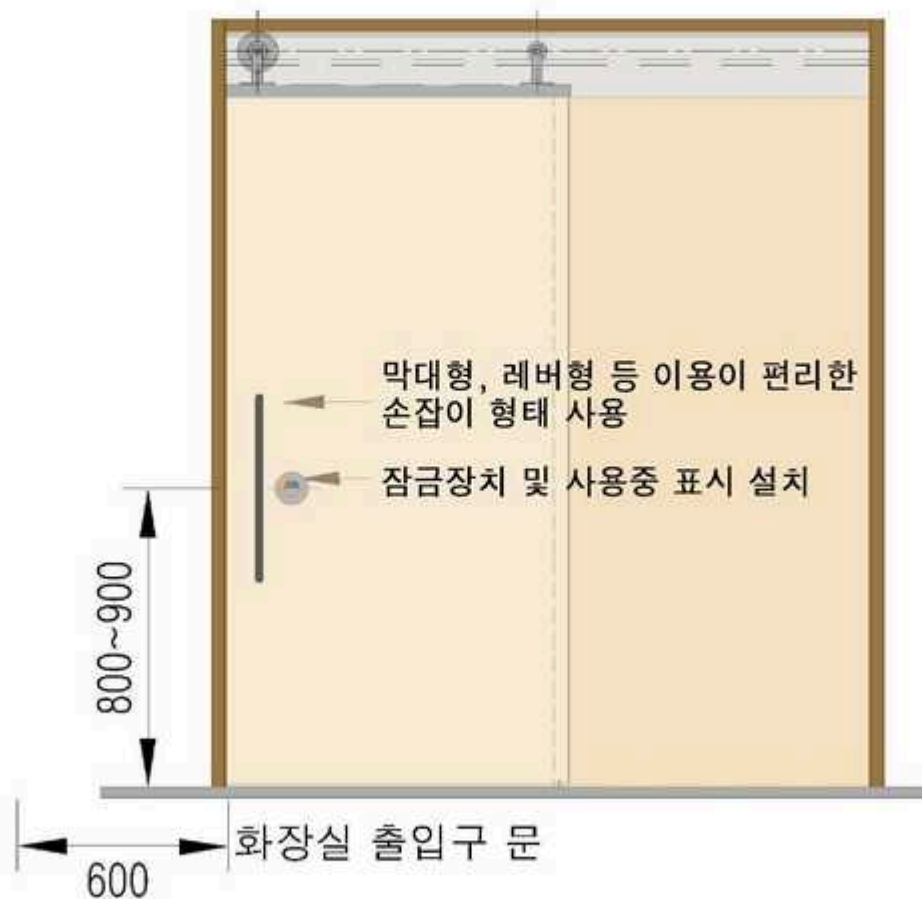

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
세부항목	□ 활동공간 □ 구조 □ 손잡이 □ 기타설비		

□ 활동공간

구분	설치기준
유효바닥면적 ※ 건축허가 시기별 상세 기준 → [참조] 확인	건물을 신축하는 경우에는 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.6미터 이상, 깊이 2.0미터 이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기의 좌측 또는 우측에는 휠체어의 측면 접근을 위하여 유효폭 0.75미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 이 경우 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
출입구(문)	신축이 아닌 기존시설에 설치하는 경우로서 시설의 구조 등의 이유로 설치하기가 어려운 경우에 한하여 유효바닥면적이 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상이 되도록 설치하여야 한다.
출입문 형태	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 화장실 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 화장실 대변기의 유효바닥면적은 폭 2.0미터 이상, 깊이 2.1미터 이상이 되도록 설치해야 하고, 대변기의 좌측 또는 우측에는 휠체어의 측면접근을 위하여 유효폭 1.2미터 이상의 활동공간을 확보해야 하며, 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.5미터 이상 × 1.5미터 이상의 활동공간을 확보해야 한다.
여달이문 개폐방향	건물을 신축하는 경우 대변기 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9미터 이상 확보하여야 한다. ※ (2018.8.10.이후) 신축 건물로서 추가 건축행위가 발생한 경우 포함 (2018.8.10.이전) 기존건물의 대변기 출입구(문)의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 한다.
출입문 형태	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 화장실 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 화장실 대변기 출입문의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다.
여달이문 개폐방향	※ 유효폭 외 항목은 [장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)]의 기준을 따른다.
출입문 형태	회전문을 제외한 자동문, 여달이, 미달이문 또는 접이문으로 설치할 수 있다.
여달이문 개폐방향	바깥쪽으로 개폐되도록 하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위하여 충분한 활동공간을 확보한 경우에는 안쪽으로 개폐되도록 할 수 있다.
※ [참조] - 신축 허가 시점에 따른 기존 건물의 장애인등 이용 가능 대변기의 유효바닥면적 크기 허용 가능 기준	


적용 기준	□ 신축 건축허가 시점에 따른 대변기 유효바닥면적 크기 ⇒ [1998.04.11. ~ 2005.12.29.] 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상 [2005.12.30. ~ 2018.08.09.] 폭 1.4미터 이상, 깊이 1.8미터 이상 [2018.08.10. ~ 현재 시점] 폭 1.6미터 이상, 깊이 2.0미터 이상 □ 기존 시설에 2018.8.10.이후 건축행위가 발생 시 편의시설 설치 대상시설로 장애인등 이용 가능 대변기 설치가 의무인 경우 대변기 유효바닥면적 크기 허용 가능 기준		
	대상시설 신축 당시 최초 건축허가 시점 구분	2018.8.10.이후 기존 시설에 건축행위 시 대변기 유효바닥면적 허용 가능 크기	비고
	「장애인등편의법」시행 전 ~ 2005.12.29.	[구조적으로 설치하기 어려운 경우 최소] 폭 1.0m이상 x 깊이 1.8m이상	[공통] 1. 각 해당 시기별 최소 유효바닥면적의 허용 가능 크기 이상으로 설치 필요
	2005.12.30. ~ 2018.8.9.	[원칙] 폭 1.4m이상 x 깊이 1.8m이상 [구조적으로 설치하기 어려운 경우 최소] 폭 1.0m이상 x 깊이 1.8m이상	2. 기존시설에 설치하는 경우로서 최소 허용 가능 크기로 설치가 어려운 경우 에는 동법 제15조(적용의 완화)에 따른 절차 준수
	2018.8.10.이후	[원칙] 폭 1.6m이상 x 깊이 2.0m이상 [구조적으로 설치하기 어려운 경우 최소] 폭 1.4m이상 x 깊이 1.8m이상	

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
세부항목	□ 활동공간 □ 구조 □ 손잡이 □ 기타설비		
□ 구조			
구분	설치기준		
형태	대변기는 등받이가 있는 양변기형태로 한다. 바닥부착형으로 하는 경우에는 변기전면의 트랩 부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다.		
좌대 높이	바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.		
□ 손잡이			
구분	설치기준		
손잡이 설치	대변기의 양옆에는 수평 및 수직손잡이를 설치하여야 한다. 수평손잡이는 양쪽에 모두 설치하여야 하며, 수직손잡이는 한쪽에만 설치할 수 있다.		
수평손잡이	수평손잡이는 바닥면으로부터 0.6미터 이상 0.7미터 이하의 높이에 설치하여야 한다. 한쪽 손잡이는 변기중심에서 0.4미터 이내의 지점에 고정하여 설치하여야 한다. 다른쪽 손잡이는 0.6미터 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 한다. 손잡이간의 간격은 0.7미터 내외로 할 수 있다.		
수직손잡이	수직손잡이의 길이는 0.9미터 이상으로 하여야 한다. 손잡이의 제일 아랫부분이 바닥면으로부터 0.6미터 내외의 높이에 오도록 벽에 고정하여 설치하여야 한다. 손잡이의 안전성 등 부득이한 사유로 벽에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 바닥에 고정하여 설치하되, 손잡이의 아랫부분이 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.		
손잡이 연결	장애인들의 이용편의를 위하여 수평손잡이와 수직손잡이는 이를 연결하여 설치할 수 있다. 연결하여 설치 시 수직손잡이의 제일 아랫부분의 높이는 연결되는 수평손잡이의 높이로 한다.		
사다리형 손잡이	화장실의 크기가 2미터×2미터 이상인 경우에는 천장에 부착된 사다리형태의 손잡이를 설치할 수 있다.		
□ 기타설비			
구분	설치기준		
세정장치 등	세정장치·휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.		
잠금장치	출입문에는 화장실사용여부를 시각적으로 알 수 있는 설비 및 잠금장치를 갖추어야 한다.		
세면대 및 샤워기	공공업무시설, 병원, 문화 및 집회시설, 장애인복지시설, 휴게소 등은 대변기 칸막이 내부에 세면기와 샤워기를 설치할 수 있다. 세면기는 변기의 앞쪽에 최소 규모로 설치하여 대변기 칸막이 내부에서 휠체어가 회전하는데 불편이 없도록 하여야 하며, 세면기에 연결된 샤워기를 설치하되 바닥으로부터 0.8미터에서 1.2미터 높이에 설치하여야 한다.		
비상벨	화장실 내에서의 비상사태에 대비하여 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 한다.		

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실]

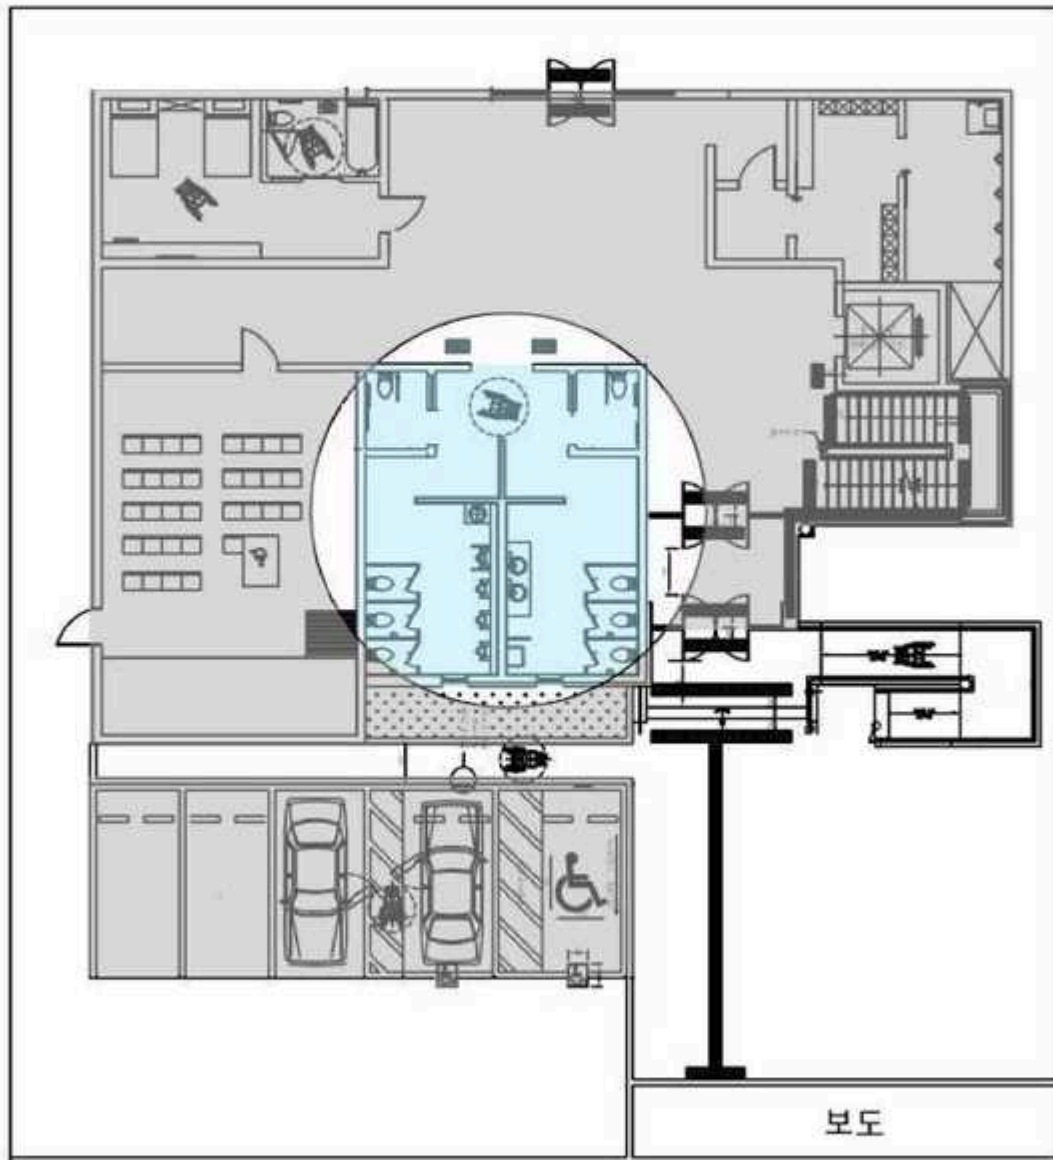

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기]

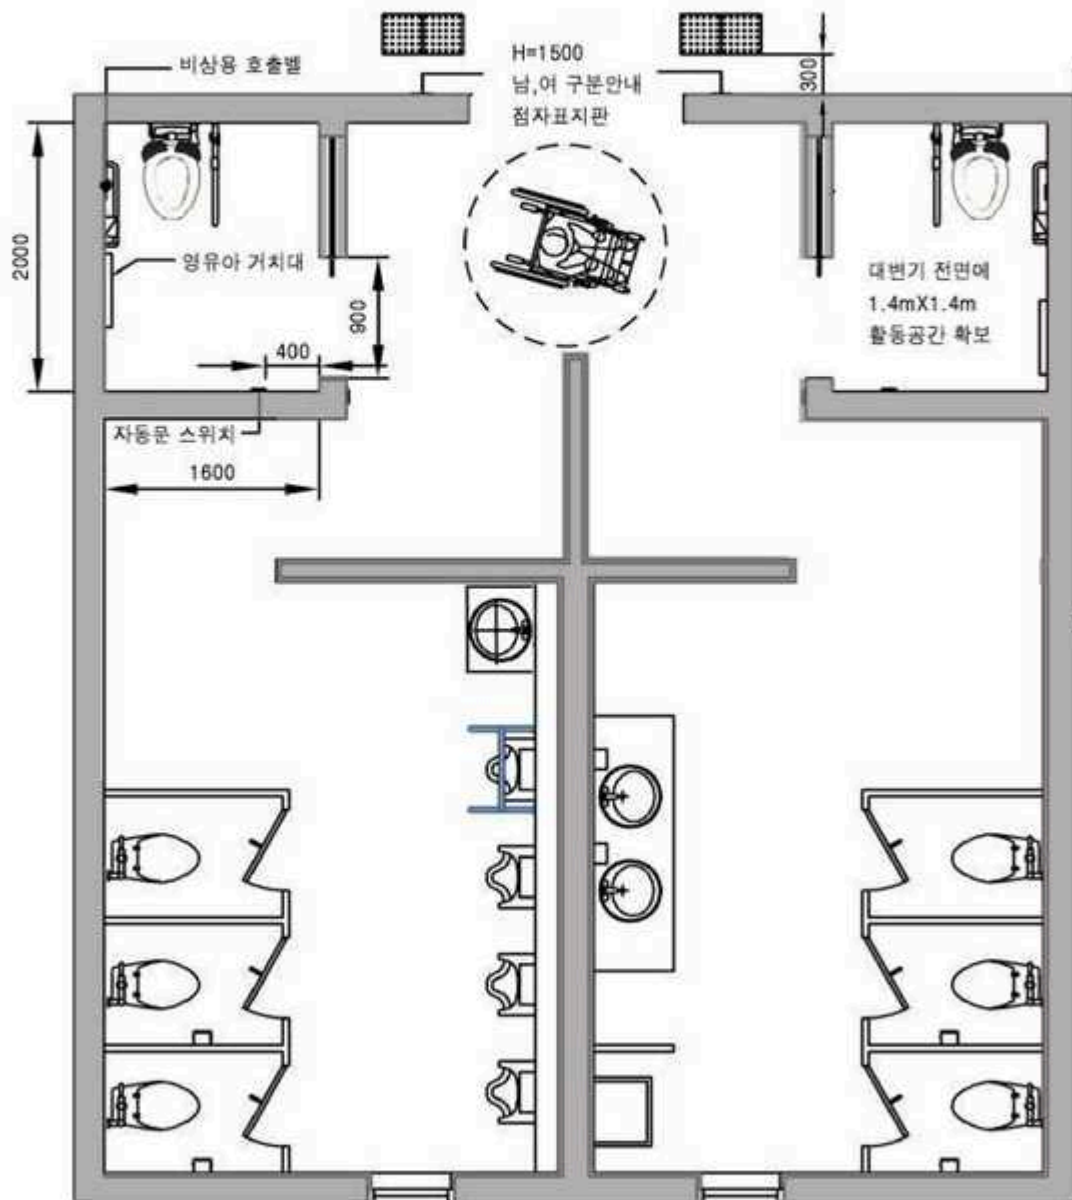


구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기]

※ 2018.8.10.이후 신축 건축허가 : 유효바닥면적 폭 1.6m이상 x 깊이 2.0m이상

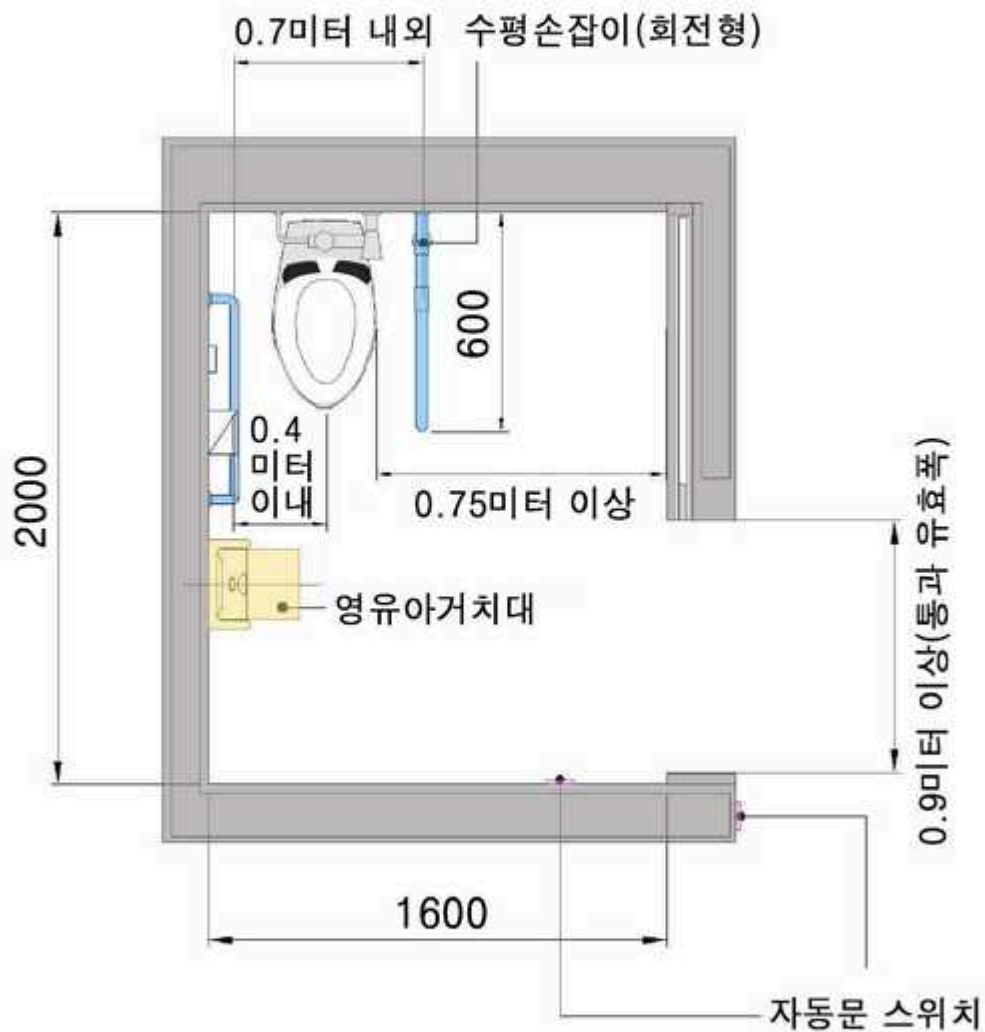


구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기]

※ 2005.12.30. ~ 2018.8.9. 신축 건축허가 : 유효바닥면적 폭 1.4m이상 x 깊이 1.8m이상
 : 단, 신축 당시 최초 건축허가 시점은 2018.8.10.이후이나, 기존 시설에 추가 건축행위 발생 시
 구조적으로 설치하기 어려운 경우 허용 가능

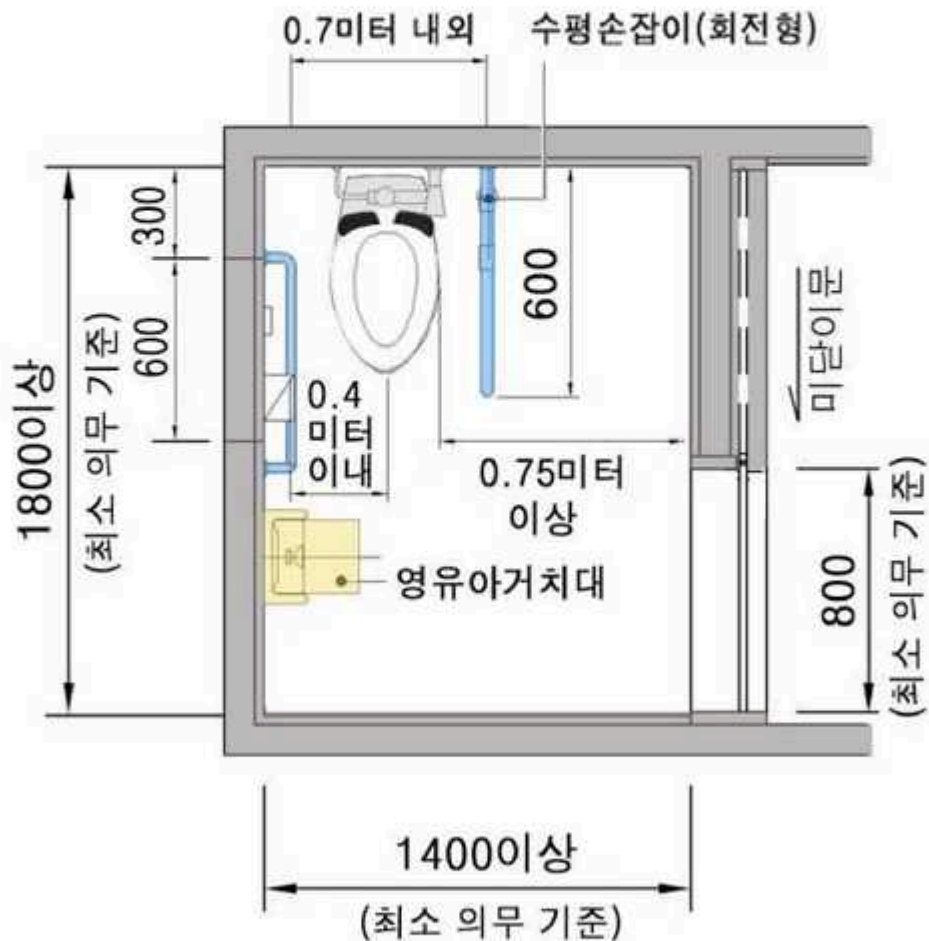


구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기]

※ 장애인등편의법 시행 전 ~ 2005.12.29. 신축 건축허가


: 단, 신축 당시 최초 건축허가 시점은 2005.12.30.~2018.8.9.이나, 기존 시설에 추가 건축행위 발생 시 구조적으로 설치하기 어려운 경우 허용 가능

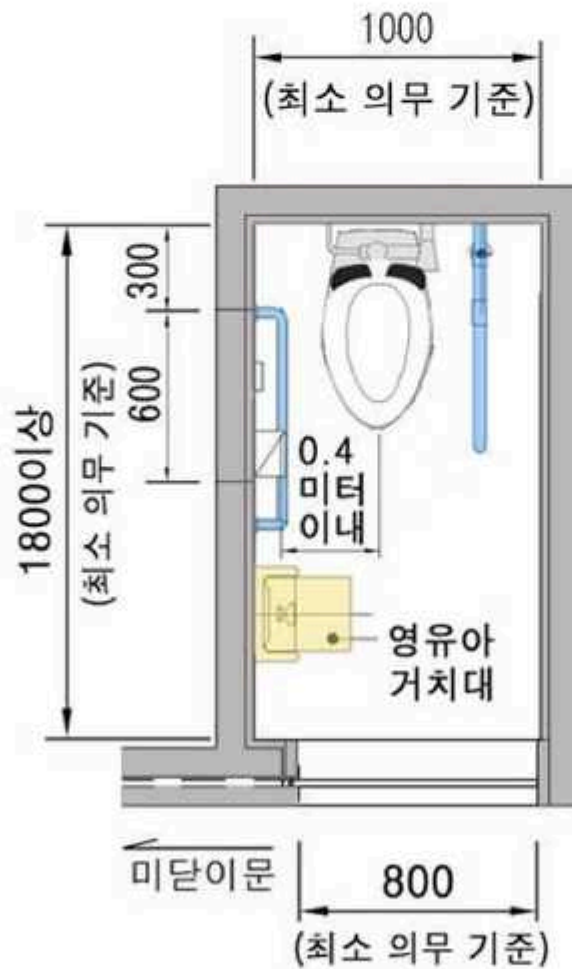

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준


[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기 수평 및 수직손잡이 / 등받이]

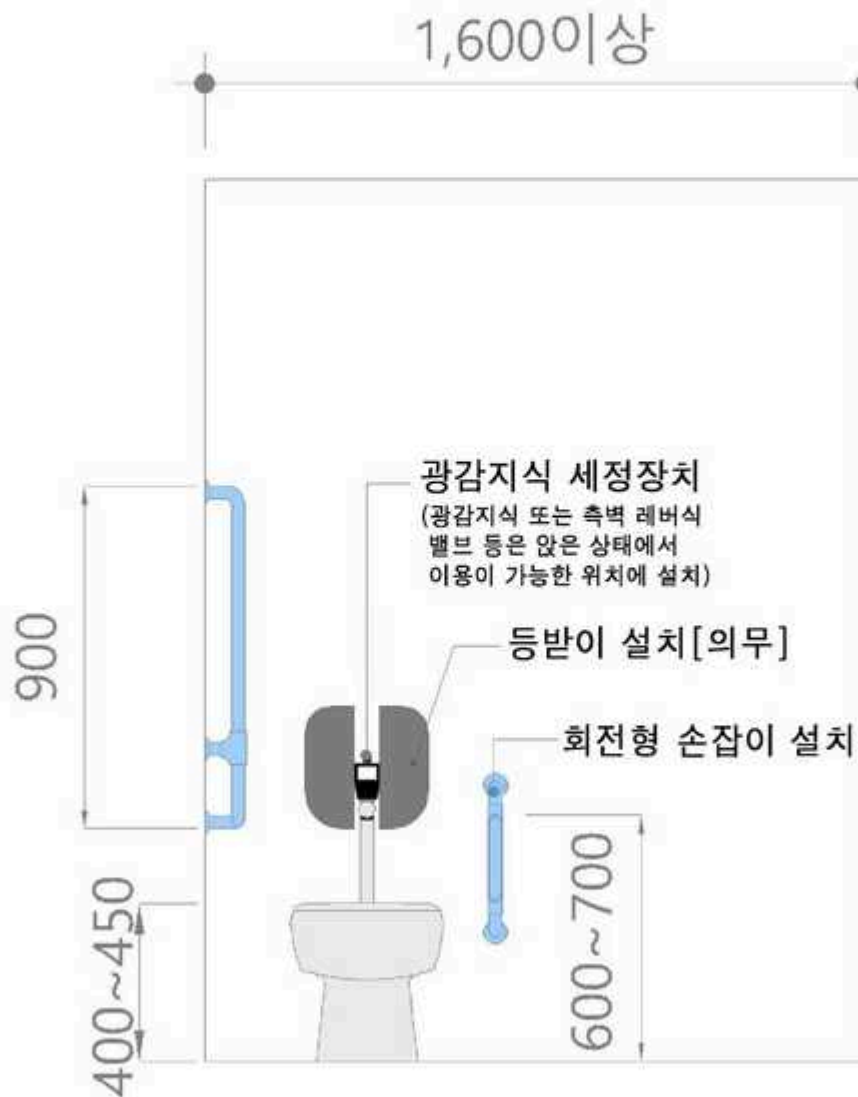

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기 손잡이 / 비상벨 / 영유아거치대]

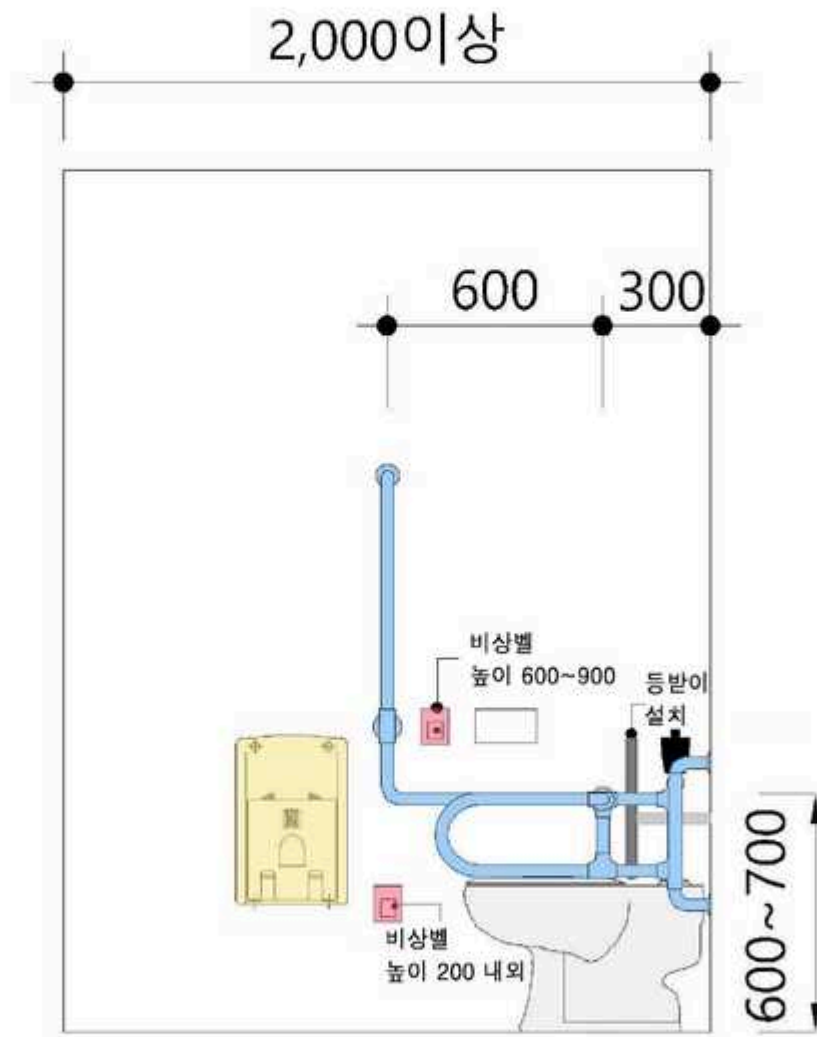

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발을 위한

III. 장애인 등 편의시설 설치, 대공시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시


[장애인들의 이용이 가능한 대변기를 일반화장실 내 설치]



구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 대변기를 일반화장실 내 설치]

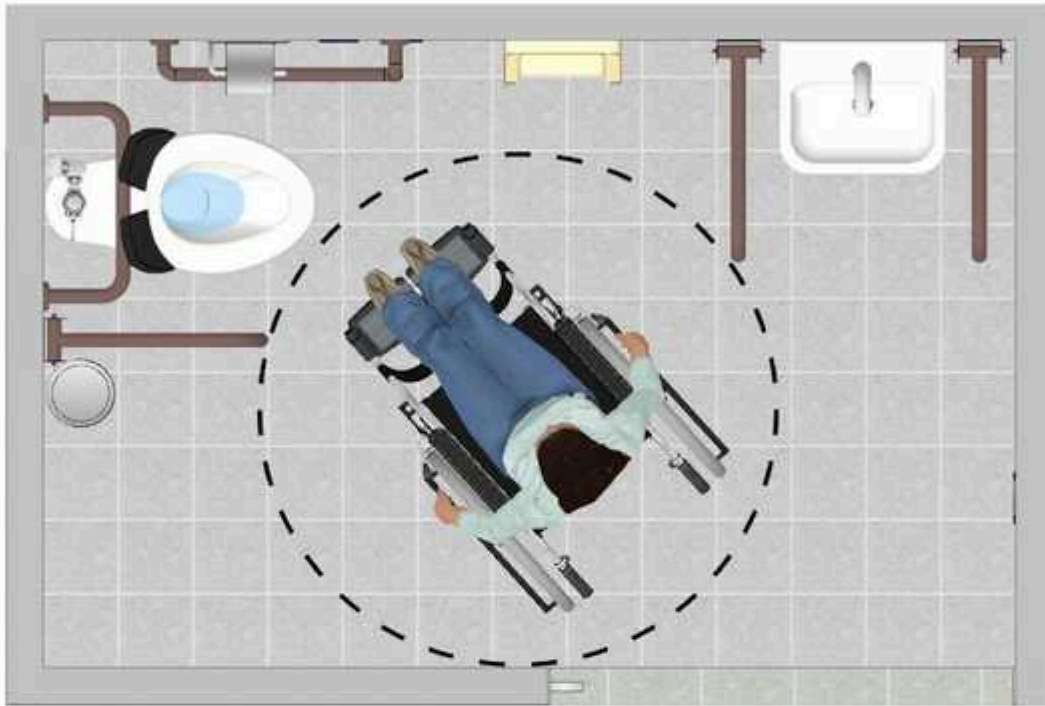

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술평가제도 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 대변기를 일반화장실 내 설치 - 대변기 연결 통로 유효폭 확보]



구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 대변기와 일반화장실 별도 설치]



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 생활의 질 향상을 위하여

III. 장애인 등 편의시설 설치, 대공시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 대변기와 일반화장실 별도 설치]

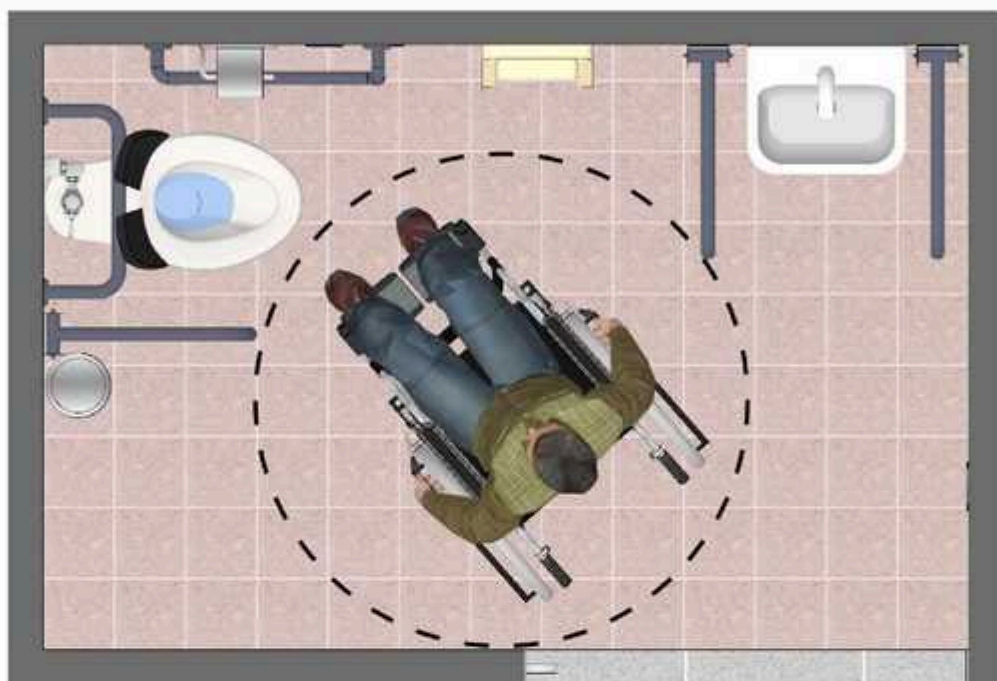

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 대변기와 일반화장실 별도 설치]



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 대변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 사례



구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 소변기
세부항목	□ 구조 □ 손잡이		

□ 구조


구분	설치기준
구조	소변기는 바닥부착형으로 할 수 있다.

□ 손잡이

구분	설치기준
손잡이 설치	소변기의 양옆에는 수평 및 수직손잡이를 설치하여야 한다.
수평손잡이	높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 설치한다.
	길이는 벽면으로부터 0.55미터 내외로 설치한다.
	좌우 손잡이의 간격은 0.6미터 내외로 하여야 한다.
수직손잡이	높이는 바닥면으로부터 1.1미터 이상 1.2미터 이하로 설치한다.
	돌출폭은 벽면으로부터 0.25미터 내외로 하여야 하며, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 소변기 - 손잡이 설치]

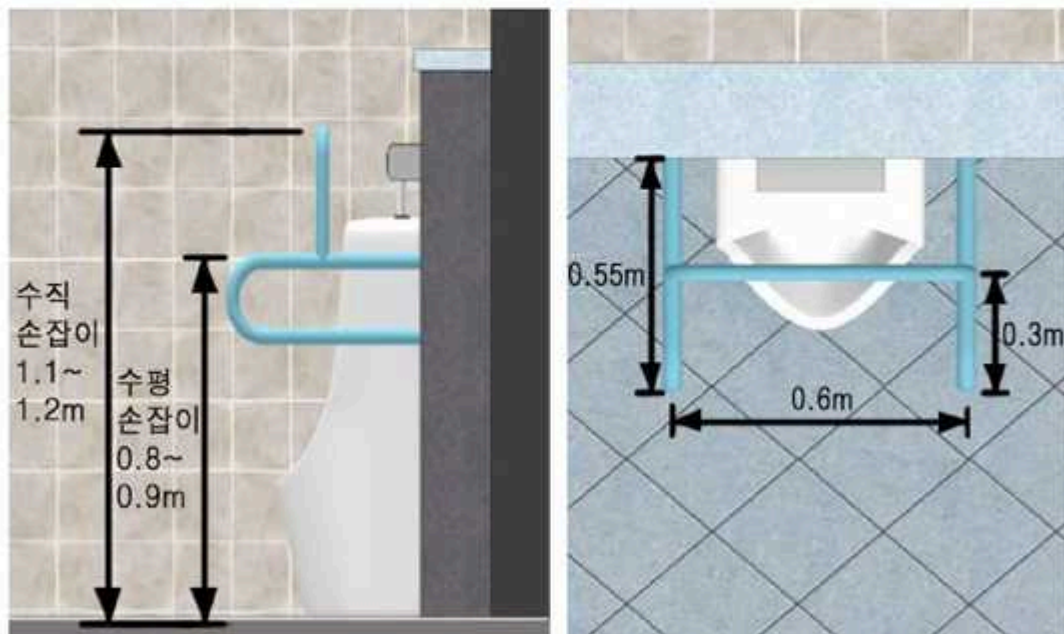

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 소변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 소변기 - 손잡이 설치]



구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 소변기
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 세면대
세부항목	□ 구조 □ 손잡이 및 기타설비		

□ 구조


구분	설치기준
세면대 높이	상단높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 한다.
하부 구조	세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.

□ 손잡이 및 기타설비

구분	설치기준
수평손잡이 설치	목발사용자 등 보행곤란자를 위하여 세면대의 양옆에는 수평손잡이를 설치할 수 있다.
점자표시	수도꼭지는 냉·온수의 구분을 점자로 표시하여야 한다.
거울	휠체어사용자용 세면대의 거울은 세로길이 0.65미터 이상, 하단 높이는 바닥면으로부터 0.9미터 내외로 설치할 수 있다. 상단부분은 15도정도 앞으로 경사지게 하거나 전면거울을 설치할 수 있다.

▶ 상세 적용 기준


[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 세면대]

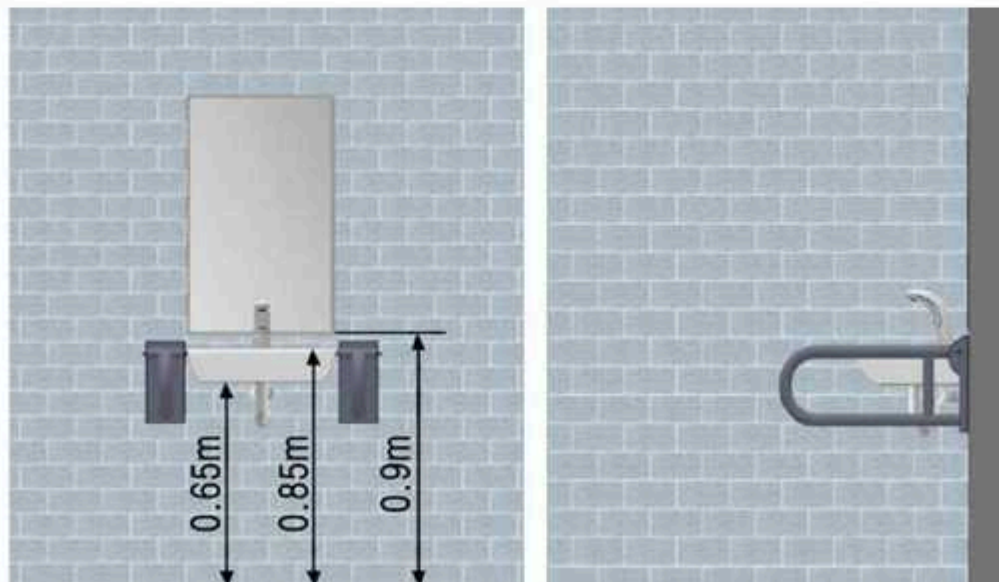

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 세면대
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 세면대]

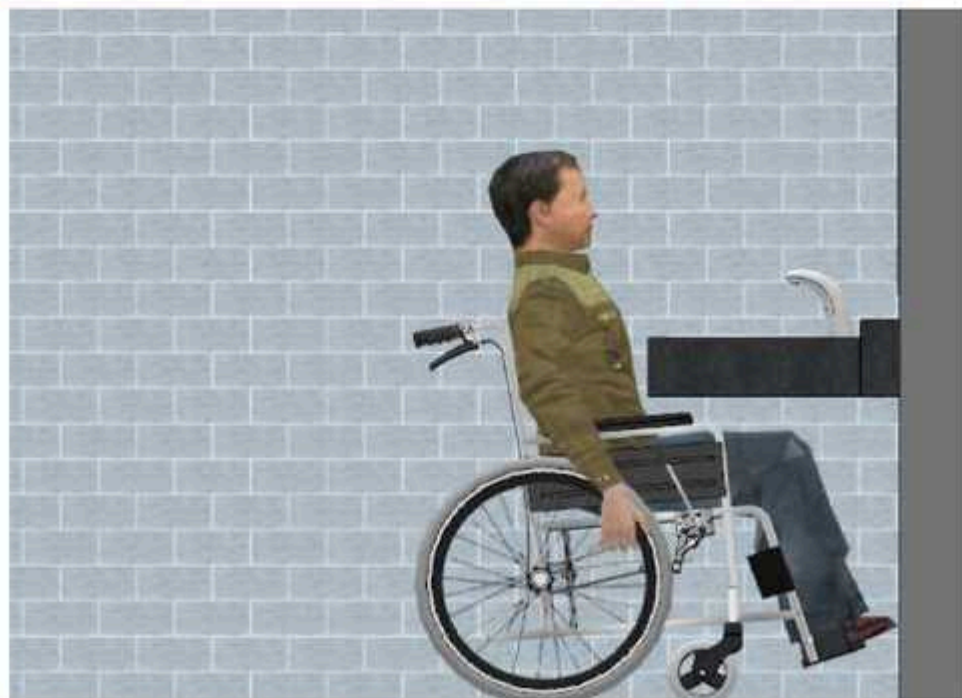

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인용 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인용 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인용 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 화장실 - 세면대
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 사례





12. 장애인들의 이용이 가능한 욕실

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 욕실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 손잡이 □ 기타설비		
- 욕실은 1개실 이상을 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다.			
□ 설치장소			
구분		설치기준	
설치위치		욕실은 장애인들의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.	
□ 구조			
구분		설치기준	
출입문 형태		미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다.	
활동공간		욕조의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.	
욕조 높이		바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.	
□ 바닥			
구분		설치기준	
높이		욕실의 바닥면높이는 탈의실의 바닥면과 동일하게 할 수 있다.	
기울기		바닥면의 기울기는 30분의 1 이하로 하여야 한다.	
바닥마감		욕실 및 욕조의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.	
□ 손잡이			
구분		설치기준	
손잡이		욕조주위에는 수평 및 수직손잡이를 설치할 수 있다.	
□ 기타설비			
구분		설치기준	
수도꼭지		광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.	
		냉·온수의 구분은 점자로 표시하여야 한다.	
샤워기		앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.	
좌대		욕조에는 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치할 수 있다.	
비상용 벨		욕실내에서의 비상사태에 대비하여 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 비상용 벨을 설치하여야 한다.	

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 욕실
----	------	---------	------------------

▶ 상세 적용 기준


[장애인들의 이용이 가능한 욕실]

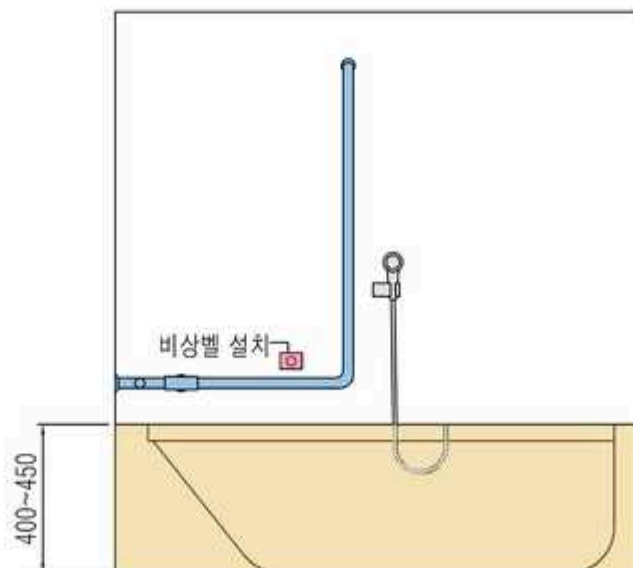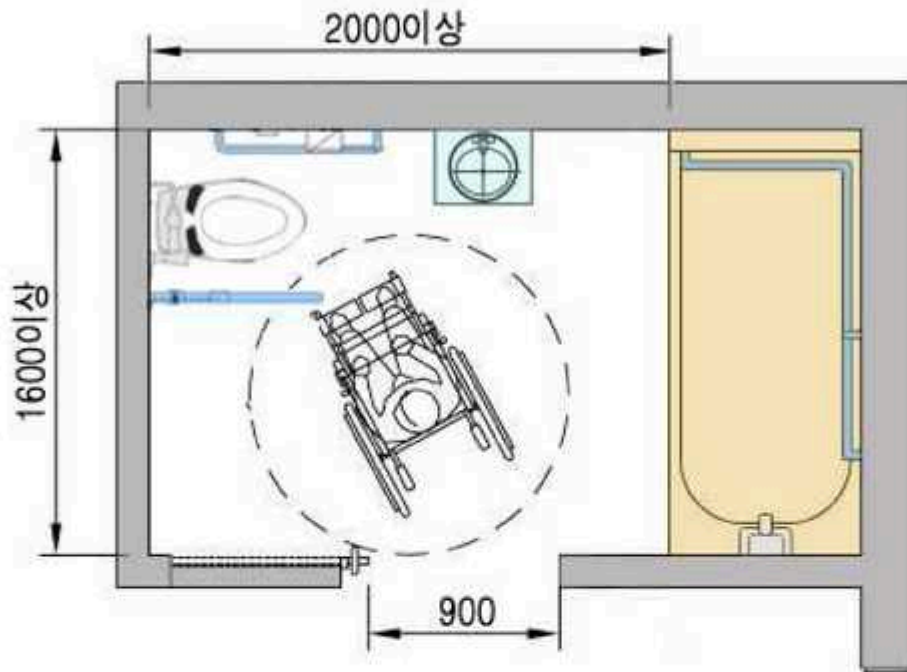

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 욕실
----	------	---------	------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 욕실]

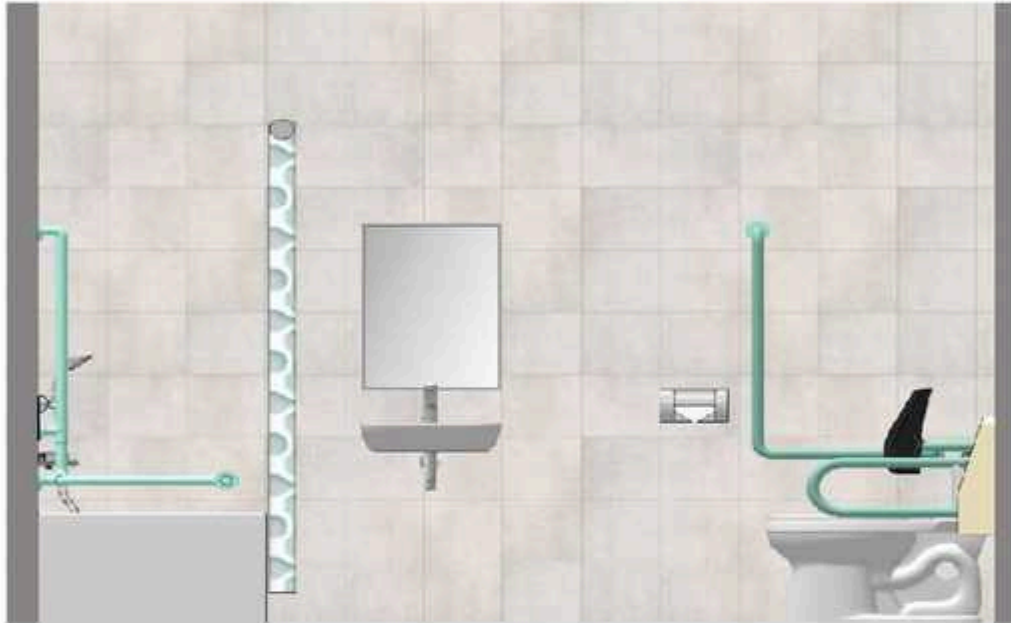

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인용 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인용 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인용 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 욕실
----	------	---------	------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 욕실]

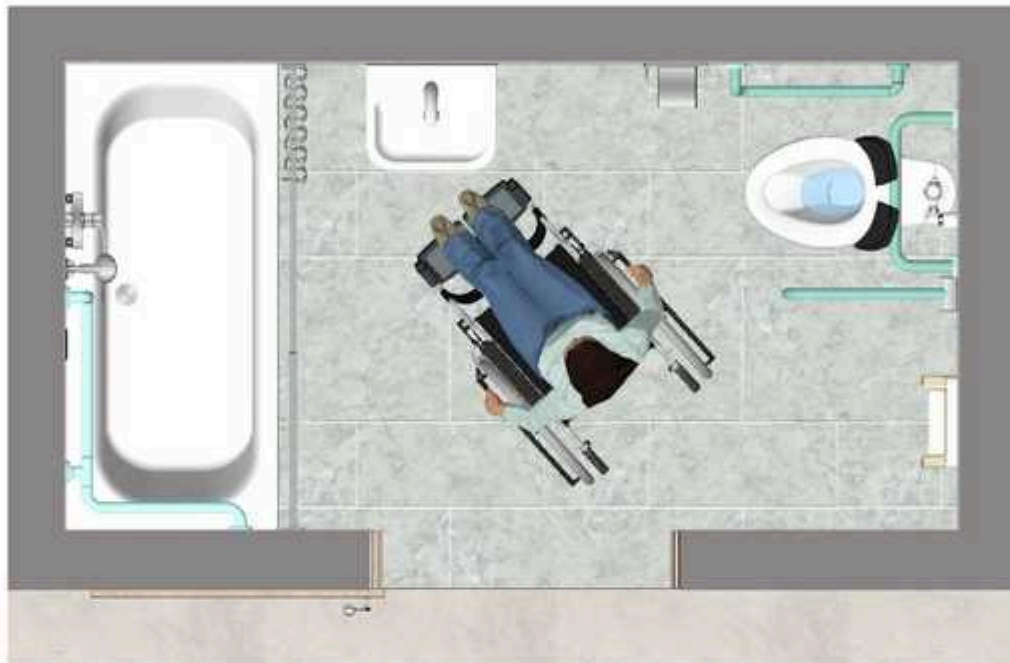

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 욕실
----	------	---------	------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인용 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인용 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인용 편의시설 설치 기준 적용 사례


13. 장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 손잡이 □ 기타설비		
- 샤워실 및 탈의실은 1개 이상을 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.			
□ 설치장소			
구분	설치기준		
설치위치	샤워실 및 탈의실은 장애인들의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.		
□ 구조			
구분	설치기준		
출입문 형태	미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다.		
유효바닥면적	샤워실(샤워부스를 포함한다)의 유효바닥면적은 0.9미터×0.9미터 또는 0.75미터×1.3미터 이상으로 하여야 한다.		
□ 바닥			
구분	설치기준		
기울기	바닥면의 기울기는 30분의 1 이하로 하여야 한다.		
바닥마감	샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.		
□ 손잡이			
구분	설치기준		
손잡이 설치	샤워실에는 장애인들이 신체일부를 지지할 수 있도록 수평 또는 수직손잡이를 설치할 수 있다.		
□ 기타설비			
구분	설치기준		
수도꼭지 형태	광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다. 냉·온수의 구분은 점자로 표시할 수 있다.		
샤워기 설치	앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.		
접이식 의자	샤워용 접이식 의자를 바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하의 높이로 설치하여야 한다.		
수납 공간	탈의실의 수납공간의 높이는 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 바닥면으로부터 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.		

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 샤워실 - 샤워의자 및 손잡이 설치]

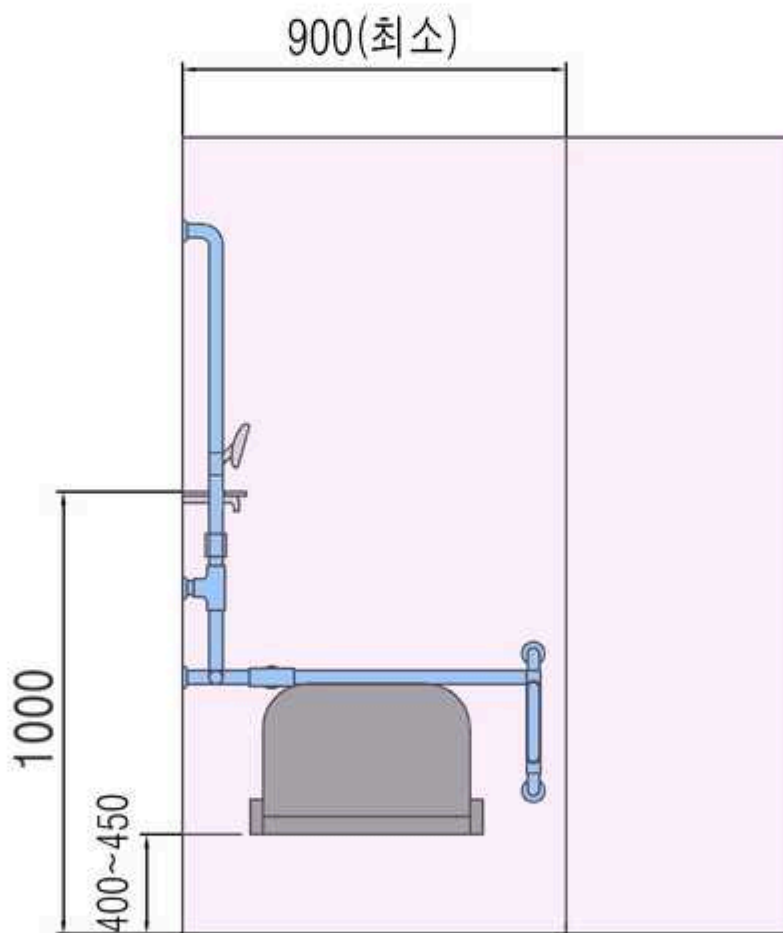

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발을 위한

III. 장애인 등 편의시설 설치, 대안시설 및 편의시설 종류



IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사항

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 탈의실]

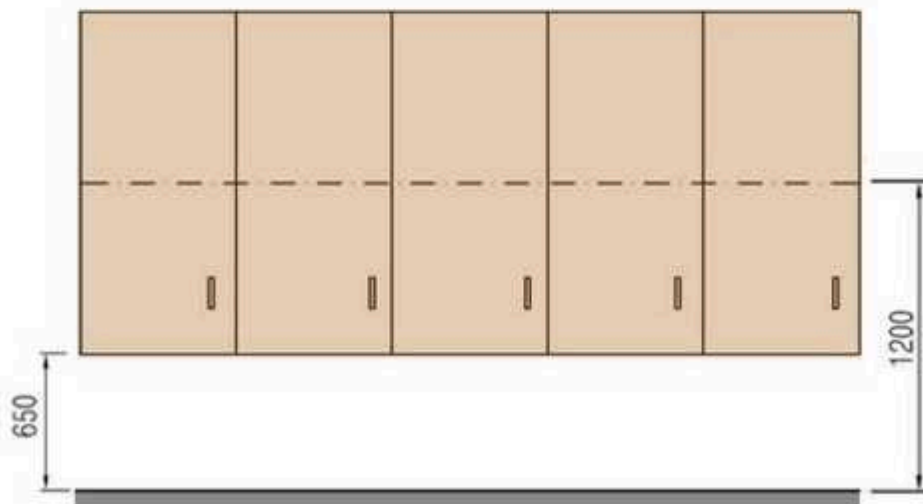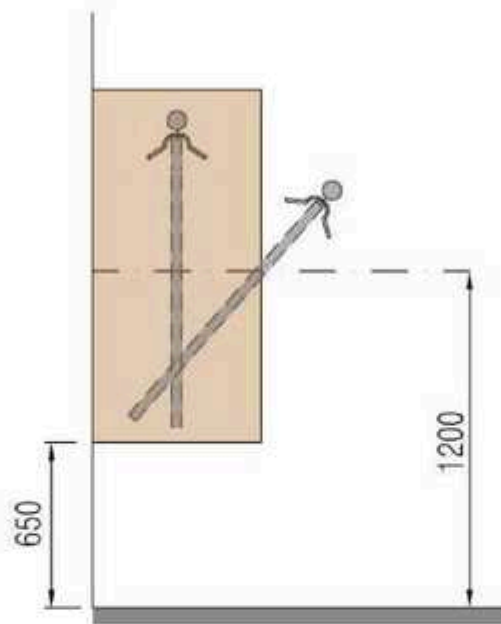

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 샤워실]



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술자향연의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시


[장애인들의 이용이 가능한 샤워실]



구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 탈의실]

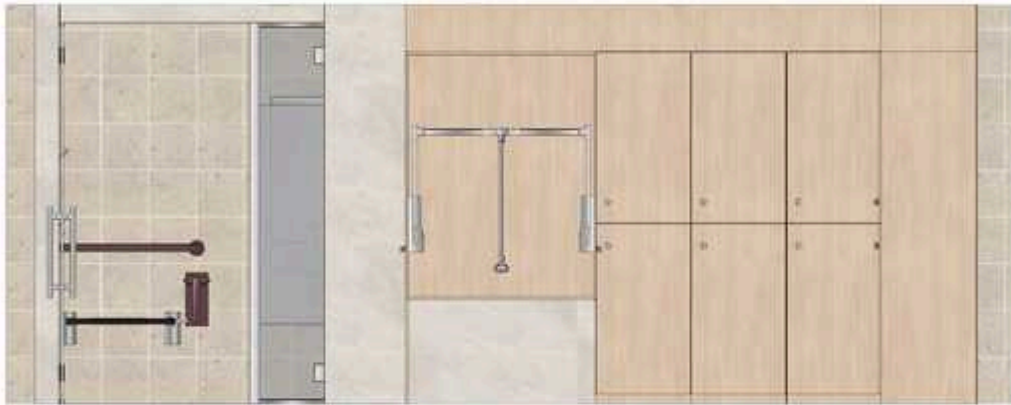

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인용 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인용 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인용 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	위생시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실
----	------	---------	-------------------------

▶ 적용 사례



14. 점자블록

구분	안내시설	편의시설 항목	점자블록
세부항목	□ 규격 및 색상 □ 설치방법		
- 건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.			
□ 규격 및 색상			
구분	설치기준		
종류	시각장애인의 보행편의를 위하여 점자블록은 감지용점형블록과 유도용 선형블록을 사용하여야 한다.		
크기 및 설치높이	점자블록의 크기는 0.3미터×0.3미터인 것을 표준형으로 한다.		
	높이는 바닥재의 높이와 동일하게 하여야 한다.		
돌출점 형태	점형블록은 블록당 36개의 돌출점을 가진 것을 표준형으로 한다.		
점형블록 형태	점형블록의 돌출점은 반구형·원뿔절단형 또는 이 두가지의 혼합배열형으로 한다.		
	돌출점의 높이는 0.6±0.1센티미터로 하여야 한다.		
선형블록 형태	선형블록은 블록당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 한다.		
	돌출선은 상단부평면형으로 한다.		
	돌출선의 높이는 0.5±0.1센티미터로 하여야 한다.		
색상	점자블록의 색상은 원칙적으로 황색으로 사용한다.		
	바닥재의 색상과 비슷하여 구별하기 어려운 경우에는 다른 색상으로 할 수 있다.		
실외용 재질	실외에 설치하는 점자블록의 경우 햇빛이나 불빛 등에 반사되거나 눈, 비 등에 미끄러지기 쉬운 재질을 사용하여서는 아니 된다.		
□ 설치방법			
구분	설치기준		
점형블록 설치위치	계단·장애인용 승강기·화장실 등 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 시각 장애인에게 위험한 장소의 0.3미터 전면에 설치하여야 한다.		
	선형블록이 시각·교차·굴절되는 지점에 이를 설치하여야 한다.		
선형블록 설치위치	대상시설의 주출입구와 연결된 접근로에서 시각장애인을 유도하는 용도로 사용한다.		
	유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치하여야 한다.		
설치방법	점자블록은 매립식으로 설치하여야 한다.		
	건축물의 구조 또는 바닥재의 재질 등을 고려해볼 때 매립식으로 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 부착식으로 설치할 수 있다.		


구분	안내기열	편의기열 항목	정자블록
----	------	---------	------

▶ 상세 적용 기준


[유도방향에 따른 점자블록 설치]




진행방향

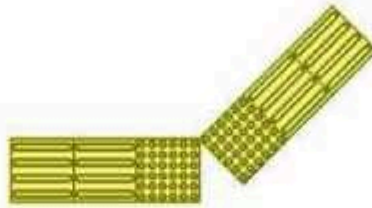


사선방향



1방향 7자형

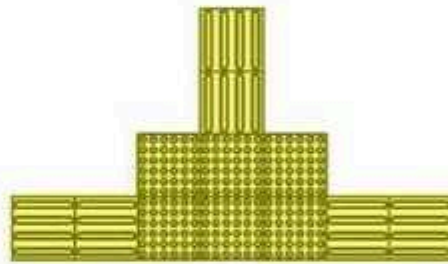

2방향 T자형

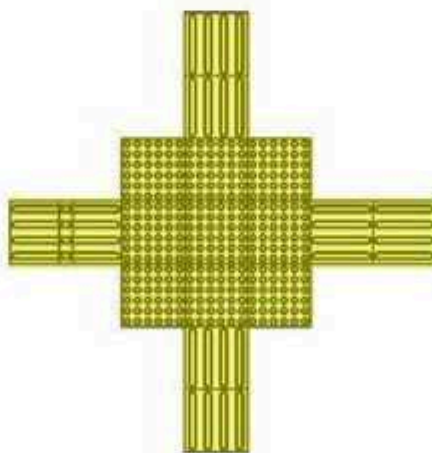


3방향 + 자형

구분	안내시설	편의시설 항목	점자블록
----	------	---------	------

▶ 상세 적용 기준

[접근로에 설치된 점형블록 및 선형블록]

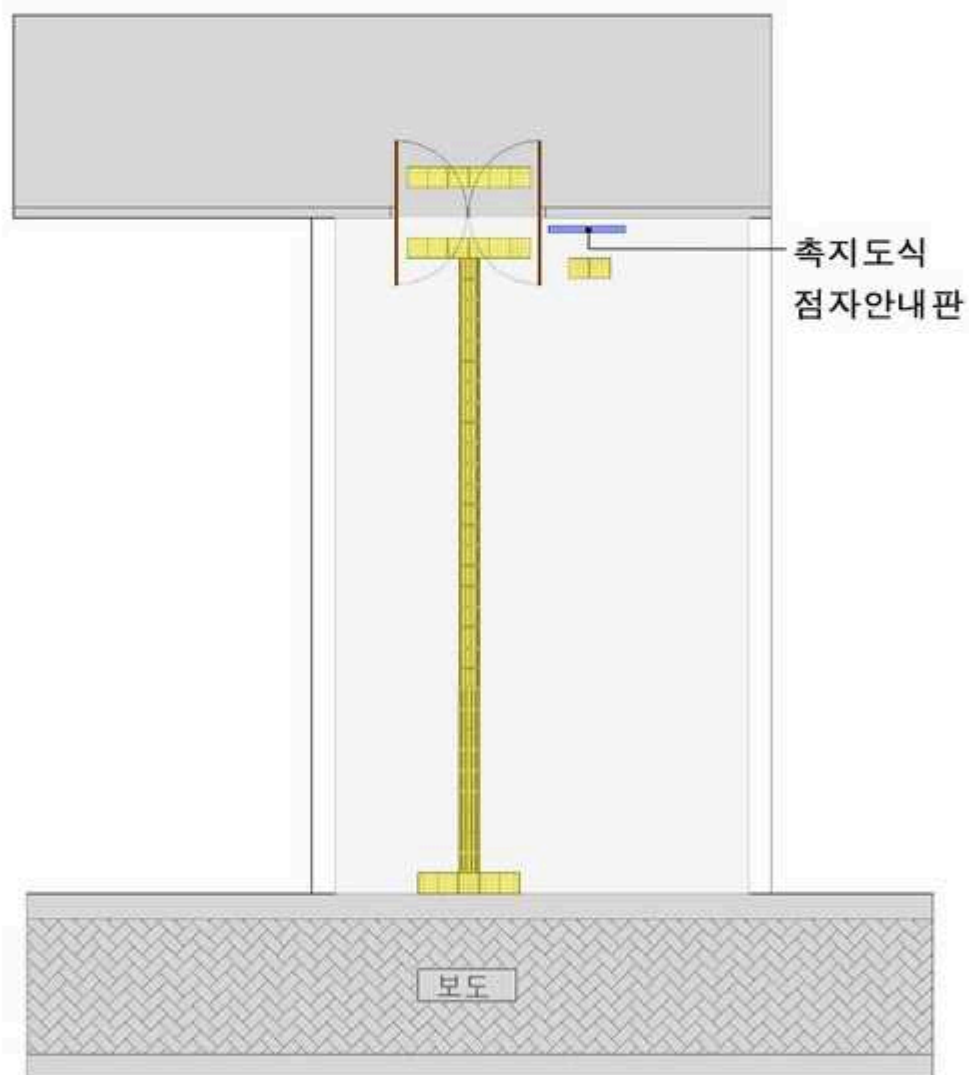

I. 장애인 등
· 편의시설이란

II. 장애인
· 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치
· 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설
· 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설
· 설치 기준 적용 사례

구분	안내시설	편의시설	항목	점자블록
----	------	------	----	------

▶ 적용 사례



15. 시각장애인 유도·안내 설비

구분	안내시설	편의시설 항목	시각장애인 유도·안내 설비
세부항목	□ 점자안내판 또는 촉지도식 안내판 □ 음성안내장치 □ 기타 유도신호장치		

(가) 시각장애인의 시설이용 편의를 위하여 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성 안내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하여야 한다.

(나) 삭제(2007.2.12)

(다) 공원·근린공공시설·장애인복지시설·교육연구시설·공공업무시설, 시각장애인 밀집거주지역 등 시각장애인의 이용이 많거나 타당성이 있는 설치요구가 있는 곳에는 교통신호기가 설치되어 있는 횡단 보도에 시각장애인을 위한 음향신호기를 설치하여야 한다.

(라) 청각장애인의 시설 이용 편의를 위하여 청각장애인 등의 이용이 많은 곳에는 전자문자안내판 또는 기타 전자문자안내설비를 설치하여야 한다.

□ 점자안내판 또는 촉지도식 안내판

구분	설치기준
내용 및 표시방법	점자안내판 또는 촉지도식 안내판에는 주요시설 또는 방의 배치를 점자, 양각면 또는 선으로 간략하게 표시하여야 한다.
설치 높이	점자안내판 또는 촉지도식 안내판은 점자안내표시 또는 촉지도의 중심선이 바닥면으로부터 1.0미터 내지 1.2미터의 범위안에 있도록 설치하여야 한다. 점자안내판 또는 촉지도식 안내판을 수직으로 설치하거나 점자안내표시 또는 촉지도의 내용이 많아 1.0미터 내지 1.2미터의 범위 안에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 점자안내표시 또는 촉지도의 중심선이 1.0미터 내지 1.5미터의 범위에 있도록 설치할 수 있다.

□ 음성안내장치

구분	설치기준
음성안내 내용	시각장애인용 음성안내장치는 주요시설 또는 방의 배치를 음성으로 안내하여야 한다.


□ 기타 유도신호장치

구분	설치기준
설치방법	시각장애인용 유도신호장치는 음향·시각·음색 등을 고려하여 설치하여야 한다.
전자식신호장치	특수신호장치를 소지한 시각장애인이 접근할 경우 대상시설의 이름을 안내하는 전자식 신호장치를 설치할 수 있다.

구분	안내시설	편의시설 항목	시각장애인 유도·안내 설비
----	------	---------	----------------

▶ 상세 적용 기준

[점자안내판 또는 촉지도식 안내판의 설치 유형]

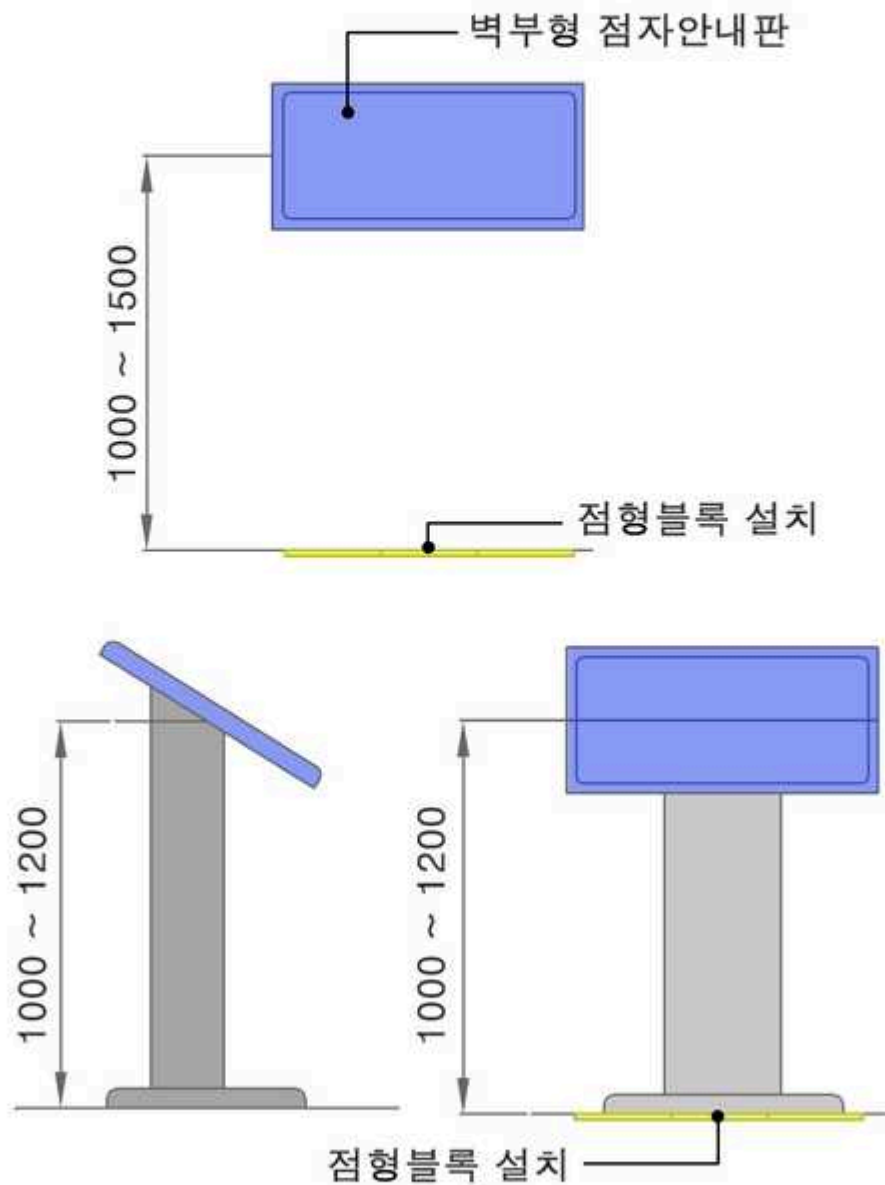

구분	안내시설	편의시설 항목	시각장애인 유도·안내 설비
----	------	---------	----------------

▶ 적용 예시

[주출입문에 설치한 점자안내판 또는 촉지도식 안내판]



I. 장애인 등
· 편의시설이란

II. 장애인
· 편의증진과 기술개발을 위한 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치
· 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설
· 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설
· 설치 기준 적용 사례

구분	안내시설	편의시설 항목	시각장애인 유도·안내 설비
----	------	---------	----------------

▶ 적용 사례



16. 시각 및 청각장애인 경보·피난 설비

구분	안내시설	편의시설 항목	시각 및 청각장애인 경보·피난 설비
세부항목	□ 경보·피난 설비		
(가) 시각 및 청각장애인들이 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치하여야 한다.			
(나) 장애인들이 추락할 우려가 있는 경우에는 난간 등 추락방지설비를 갖추어야 한다.			

□ 경보·피난설비

구분	설치기준
경보·피난설비	시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(구. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」)에 따른다.
비상경보등	청각장애인을 위하여 비상벨설비 주변에는 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치하여야 한다.
피난구유도등	시각 및 청각 장애인용 피난구유도등은 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하여야 한다. ※ 음성점멸 피난구유도등은 각 층의 피난계단과 피난층 출입구에 설치하도록 한다.


▶ 적용 예시

[경보 및 피난 설비]



구분	안내시설	편의시설 항목	시각 및 청각장애인 경보·피난 설비
----	------	---------	---------------------

▶ 적용 사례

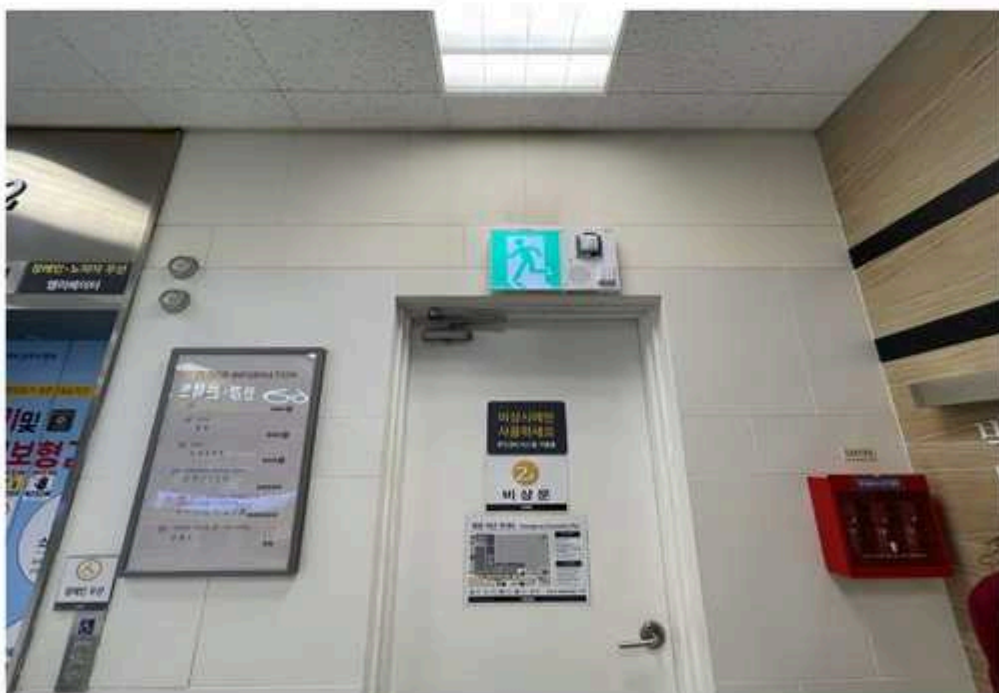

17. 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 기타설비		

- 기숙사 및 숙박시설등의 전체 침실수 또는 객실의 1퍼센트 이상(관광숙박시설은 3퍼센트 이상)은 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하되, 산정된 객실 또는 침실수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1실로 본다.

□ 설치장소

구분	설치기준
접근성	장애인용 객실 또는 침실(이하 "객실등"이라 한다)은 식당·로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.
	승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치할 수 있다.

□ 구조

구분	설치기준
종류	휠체어사용자를 위한 객실등은 온돌방보다 침대방으로 할 수 있다.
공간 확보	객실등의 내부에는 휠체어가 회전할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.
침대 높이	바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.
침대 측면공간	측면에는 1.2미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

□ 바닥

구분	설치기준
높이차이 제거	객실등의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니된다.
바닥재질	바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

□ 기타설비

구분	설치기준
점자표지판	객실등의 출입문면 벽면의 1.5미터 높이에는 방이름을 표기한 점자표지판을 부착하여야 한다.
콘센트 등 높이	콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다.
초인종 및 초인등	객실등·화장실 및 욕실에는 초인종과 함께 청각장애인용 초인등을 설치하여야 한다.
비상경보설비	객실등에는 건축물전체의 비상경보시스템과 연결된 청각장애인용 경보설비를 설치하여야 한다.

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 기타설비		

□ 기타설비 - 화장실(일반사항)

구분	설치기준
재질과 마감	바닥면에는 높이차이를 두어서는 않으며, 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.
세정장치 등	세정장치·수도꼭지 등은 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.

□ 기타설비 - 화장실(대변기) - 활동공간

구분	설치기준
유효바닥면적	건물을 신축하는 경우에는 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.6미터 이상, 깊이 2.0미터 이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기의 좌측 또는 우측에는 휠체어의 측면접근을 위하여 유효폭 0.75미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 이 경우 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 신축이 아닌 기존시설에 설치하는 경우로서 시설의 구조 등의 이유로 설치하기가 어려운 경우에 한하여 유효바닥면적이 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상이 되도록 설치하여야 한다.
출입구(문)	건물을 신축하는 경우 대변기 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9미터 이상 확보하여야 한다. ※ (2018.8.10.이후) 신축 건물로서 추가 건축행위가 발생한 경우 포함 (2018.8.10.이전) 기존건물의 대변기 출입구(문)의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 한다. ※ 유효폭 외 항목은 [장애인들의 출입이 가능한 출입구(문)]의 기준을 따른다.
출입문 형태	회전문을 제외한 자동문, 여닫이, 미닫이문 또는 접이문으로 설치할 수 있다.
여닫이문 개폐방향	바깥쪽으로 개폐되도록 하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위하여 충분한 활동공간을 확보한 경우에는 안쪽으로 개폐되도록 할 수 있다.

□ 기타설비 - 화장실(대변기) - 구조

구분	설치기준
형태	대변기는 등받이가 있는 양변기형태로 한다. 바닥부착형으로 하는 경우에는 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다.
좌대 높이	바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.

□ 기타설비 - 화장실(대변기) - 손잡이

구분	설치기준
손잡이 설치	대변기의 양옆에는 수평 및 수직손잡이를 설치하여야 한다. 수평손잡이는 양쪽에 모두 설치하여야 하며, 수직손잡이는 한쪽에만 설치할 수 있다.

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 기타설비		

□ 기타설비 - 화장실(대변기) - 손잡이

구분	설치기준
수평손잡이	수평손잡이는 바닥면으로부터 0.6미터 이상 0.7미터 이하의 높이에 설치하여야 한다.
	한쪽 손잡이는 변기중심에서 0.4미터 이내의 지점에 고정하여 설치하여야 한다.
	다른쪽 손잡이는 0.6미터 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 한다.
	손잡이간의 간격은 0.7미터 내외로 할 수 있다.
수직손잡이	수직손잡이의 길이는 0.9미터 이상으로 하여야 한다.
	손잡이의 제일 아랫부분이 바닥면으로부터 0.6미터 내외의 높이에 오도록 벽에 고정하여 설치하여야 한다.
	손잡이의 안전성 등 부득이한 사유로 벽에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 바닥에 고정하여 설치하되, 손잡이의 아랫부분이 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.
손잡이 연결	장애인들의 이용편의를 위하여 수평손잡이와 수직손잡이는 이를 연결하여 설치할 수 있다.
	연결하여 설치 시 수직손잡이의 제일 아랫부분의 높이는 연결되는 수평손잡이의 높이로 한다.
사다리형 손잡이	화장실의 크기가 2미터×2미터 이상인 경우에는 천장에 부착된 사다리형태의 손잡이를 설치할 수 있다.

□ 기타설비 - 화장실(대변기) - 기타설비

구분	설치기준
세정장치 등	세정장치·휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

□ 기타설비 - 화장실(세면대) - 구조

구분	설치기준
세면대 높이	상단높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 한다.
하부 구조	세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.

□ 기타설비 - 화장실(세면대) - 손잡이 및 기타설비


구분	설치기준
수평손잡이 설치	목발사용자 등 보행곤란자를 위하여 세면대의 양옆에는 수평손잡이를 설치할 수 있다.
점자표시	수도꼭지는 냉·온수의 구분을 점자로 표시하여야 한다.
거울	휠체어사용자용 세면대의 거울은 세로길이 0.65미터 이상, 하단 높이는 바닥면으로부터 0.9미터 내외로 설치할 수 있다.
	상단부분은 15도정도 앞으로 경사지게 하거나 전면거울을 설치할 수 있다.

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 바닥 □ 기타설비		
□ 기타설비 - 욕실 - 구조			
구분	설치기준		
출입문 형태	미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다.		
활동공간	욕조의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.		
욕조 높이	바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.		
□ 기타설비 - 욕실 - 바닥			
구분	설치기준		
높이	욕실의 바닥면높이는 탈의실의 바닥면과 동일하게 할 수 있다.		
기울기	바닥면의 기울기는 30분의 1 이하로 하여야 한다.		
바닥마감	욕실 및 욕조의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감 하여야 한다.		
□ 기타설비 - 욕실 - 손잡이			
구분	설치기준		
손잡이	욕조주위에는 수평 및 수직손잡이를 설치할 수 있다.		
□ 기타설비 - 욕실 - 기타설비			
구분	설치기준		
수도꼭지	광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.		
	냉·온수의 구분은 점자로 표시하여야 한다.		
샤워기	앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치 하여야 한다.		
좌대	욕조에는 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치 할 수 있다.		
비상용 벨	욕실내에서의 비상사태에 대비하여 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 비상 용 벨을 설치하여야 한다.		

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실
----	---------	---------	------------------------

▶ 상세 적용 기준


[장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실]

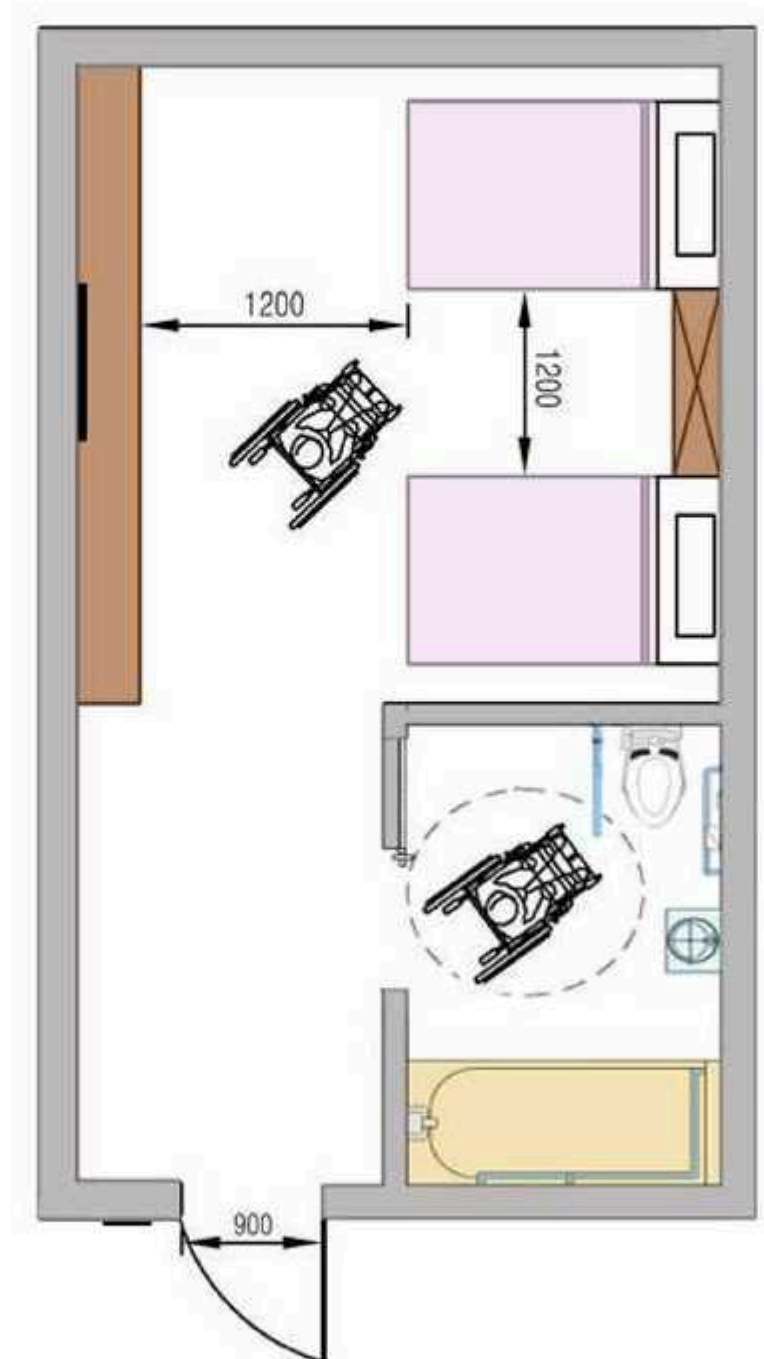

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실
----	---------	---------	------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실]

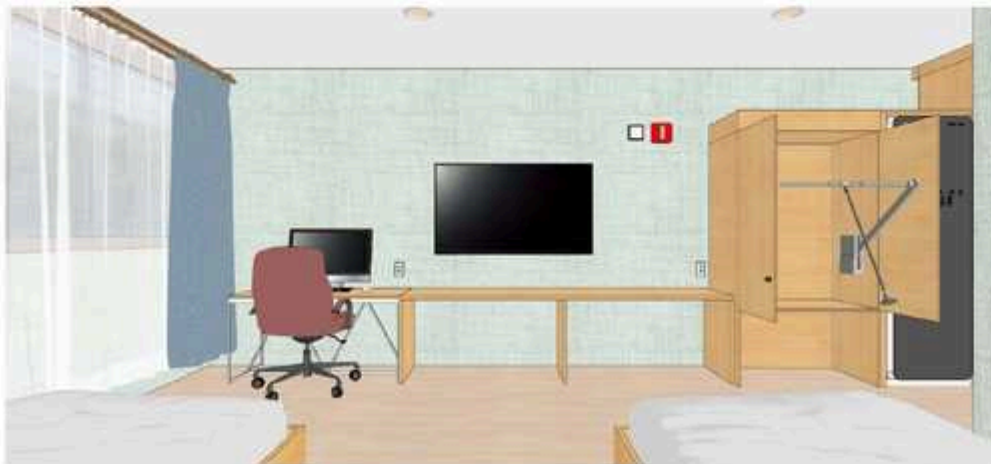

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실
----	---------	---------	------------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이만

II. 장애인 편의시설과 기술지원센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례


18. 장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석
세부항목	□ 설치장소 □ 관람석의 구조 □ 열람석의 구조		
(가) 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치 등을 고려하여 설치하되, 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 본다.			
(나) 공연장, 집회장 및 강당 등에 설치된 무대에 높이 차이가 있는 경우에는 장애인들이 안전하게 이용할 수 있도록 경사로 및 휠체어리프트 등을 설치하여야 한다. 다만, 설치가 구조적으로 어려운 경우에는 이동식으로 설치할 수 있다.			
□ 설치장소			
구분		설치기준	
접근성		휠체어사용자를 위한 관람석 또는 열람석은 출입구 및 피난통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 한다.	
□ 관람석의 구조			
구분		설치기준	
설치방법		휠체어사용자를 위한 관람석은 이동식 좌석 또는 접이식 좌석을 사용하여 마련하여야 한다. 이동식 좌석의 경우 한 개씩 이동이 가능하도록 하여 휠체어사용자가 아닌 동행인이 함께 앉을 수 있도록 하여야 한다.	
유효바닥면적		휠체어사용자를 위한 관람석의 유효바닥면적은 1석당 폭 0.9미터 이상, 길이 1.3미터 이상으로 하여야 한다.	
시야 확보		휠체어사용자를 위한 관람석은 시야가 확보될 수 있도록 관람석 앞에 기둥이나 시야를 가리는 장애물 등을 두어서는 아니 되며, 안전을 위한 손잡이는 바닥에서 0.8미터 이하의 높이로 설치하여야 한다.	
		휠체어사용자를 위한 관람석이 중간 또는 제일 뒷 줄에 설치되어 있을 경우 앞 좌석과의 거리는 일반 좌석의 1.5배 이상으로 하여 시야를 가리지 않도록 설치하여야 한다.	
휠체어 사용자 관람석 설치위치	영화관	영화관의 휠체어사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷 줄에 설치하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위한 좌석과 스크린 사이의 거리가 관람에 불편하지 않은 충분한 거리일 경우에는 스크린 기준으로 제일 앞 줄에 설치할 수 있다.	
	공연장	공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞 줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 한다. 다만, 출입구 및 피난통로가 무대 기준으로 제일 뒷 줄로만 접근이 가능할 경우에는 제일 뒷 줄에 설치할 수 있다.	
자기(磁氣)루프		난청자를 위하여 자기(磁氣)루프를 설치할 수 있다.	
FM송수신장치		FM송수신장치 등 집단보청장치를 설치할 수 있다.	
□ 열람석의 구조			
구분		설치기준	
열람석 높이		열람석상단까지의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.	
하부 공간		열람석의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.	

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석
----	---------	---------	--------------------------

▶ 상세 적용 기준

[장애인들의 이용이 가능한 관람석 설치]

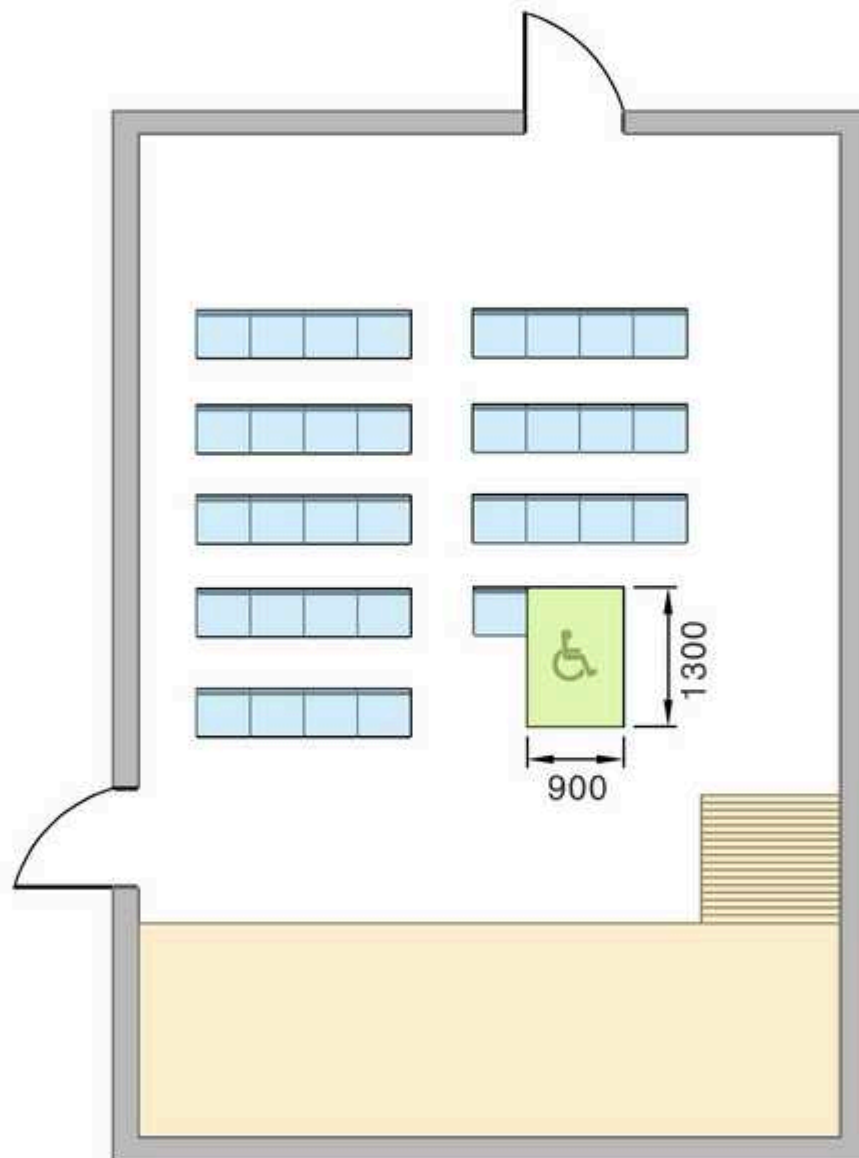

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진과 기술개발을 위한

III. 장애인 편의시설 설치, 대안시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사항

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석
----	---------	---------	--------------------------

▶ 적용 예시


[장애인들의 이용이 가능한 관람석]

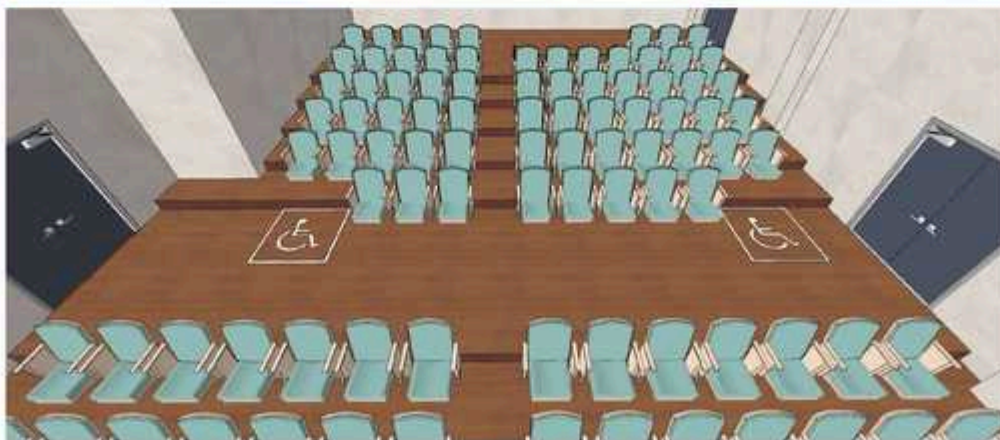

구분	그 밖의 설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석
----	--------	---------	--------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 관람석]

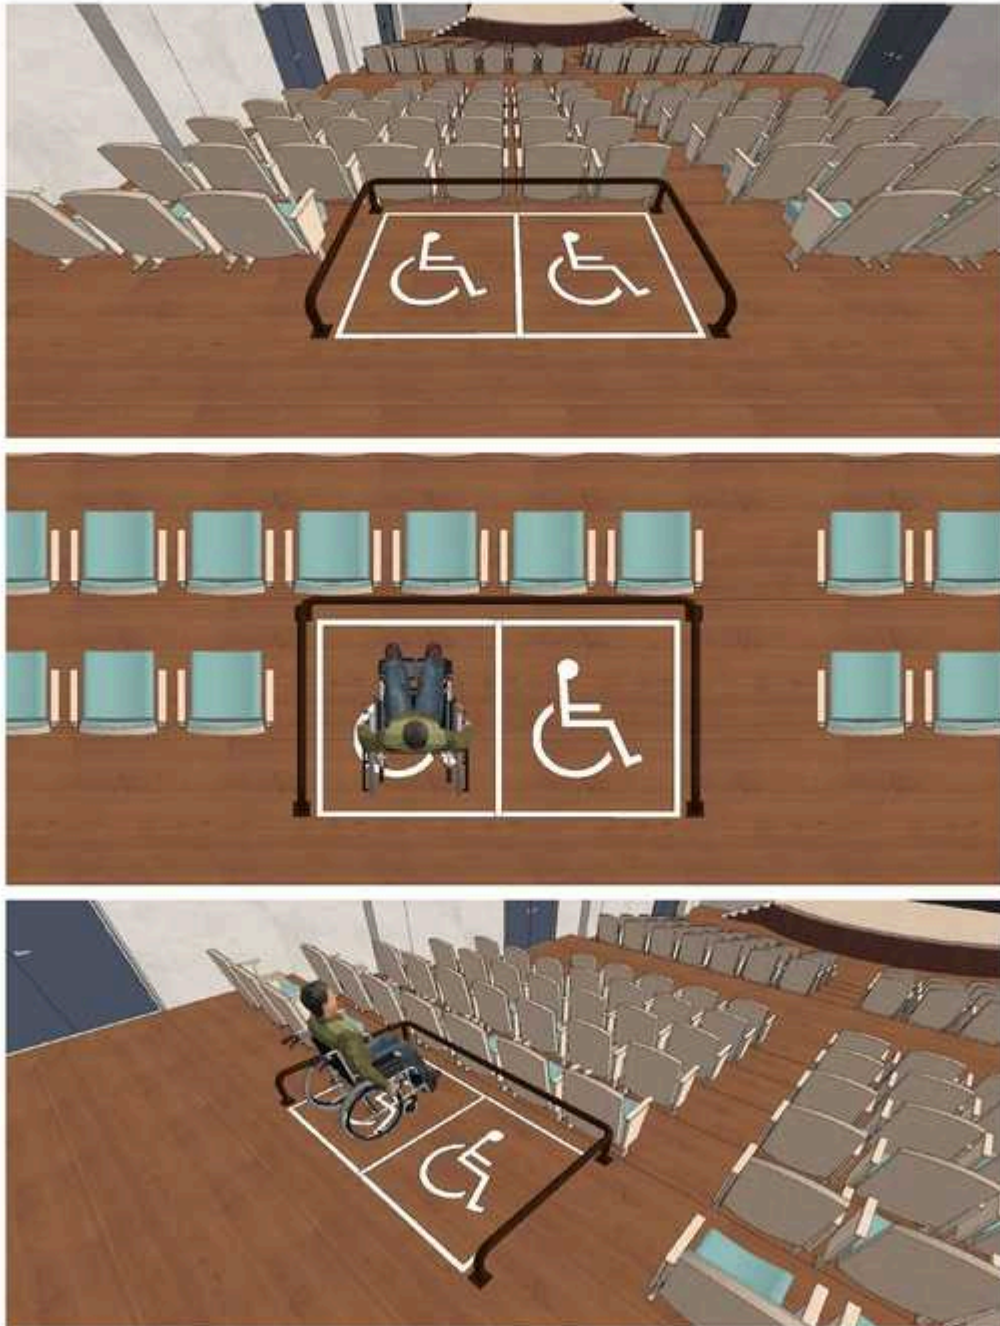

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술평가제도 안내

III. 장애인등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석
----	---------	---------	--------------------------

▶ 적용 사례



19. 장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대
세부항목	□ 활동공간 □ 구조		

- 지역자치센터 및 장애인복지시설 등의 접수대 또는 작업대는 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 각각 2대 이상을 설치하는 경우에는 그 중 1대만을 장애인들의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.

□ 활동공간

구분	설치기준
접근성	접수대 또는 작업대의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.

□ 구조

구분	설치기준
높이	접수대 또는 작업대상단까지의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.
하부 공간	접수대 또는 작업대의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대]



구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대
----	---------	---------	--------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대]



구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대
----	---------	---------	--------------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 장애인 편의시설의 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

20. 장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	---------------------------------

세부항목 ☐ 활동공간 ☐ 구조 ☐ 기타설비

- 매표소(장애인들의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대이상을 각각 설치하는 경우에는 그 중 1곳 또는 1대만을 장애인 등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.

☐ 활동공간

구분	설치기준
접근성	매표소·판매기 또는 음료대의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동 공간을 확보하여야 한다.

☐ 구조

구분	설치기준
매표소 높이	매표소의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.
매표소 하부공간	하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.
각종 투입구등 높이	자동판매기 또는 자동발매기의 동전투입구·조작버튼·상품출구의 높이는 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.
음료대 분출구	음료대의 분출구의 높이는 0.7미터 이상 0.8미터 이하로 하여야 한다.



☐ 기타설비

구분	설치기준
점자표시	자동판매기 및 자동발매기의 조작버튼에는 품목·금액·목적지 등을 점자로 표시하여야 한다.
음료대조작기	음료대의 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.
점형블록등설치	매표소 또는 자동발매기의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감등을 달리하여야 한다.

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	---------------------------------

▶ 적용 예시

[장애인등의 이용이 가능한 매표소]

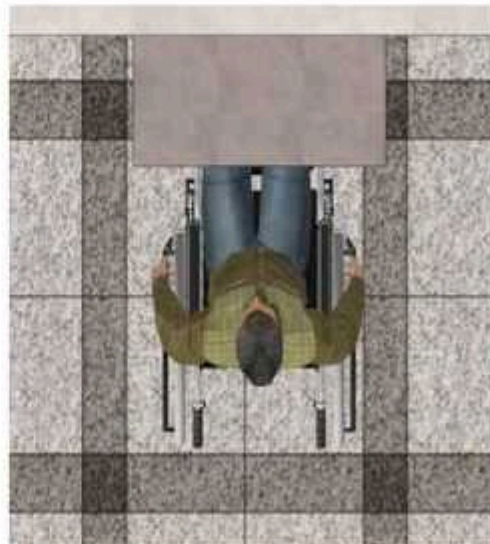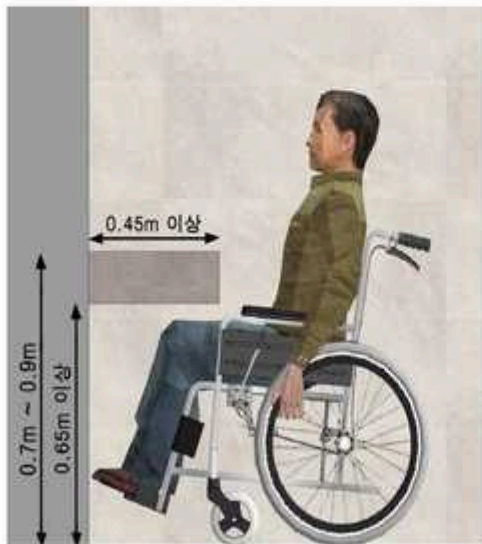

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술지원센터 안내

III. 장애인등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류


IV. 장애인등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	---------------------------------

▶ 적용 예시

[장애인들의 이용이 가능한 매표소]

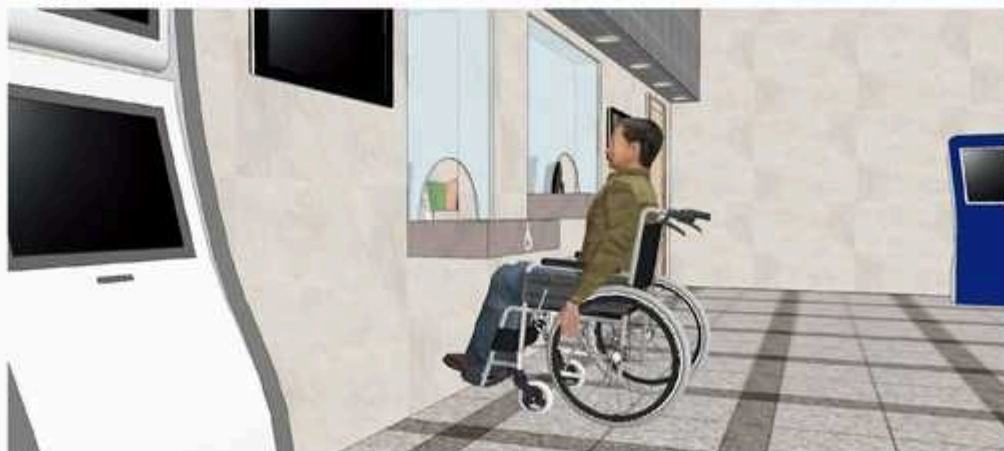

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	---------------------------------

▶ 적용 예시



[장애인들의 이용이 가능한 판매기]



구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	--------------------------------

▶ 적용 예시

[장애인의 이용이 가능한 음료대]

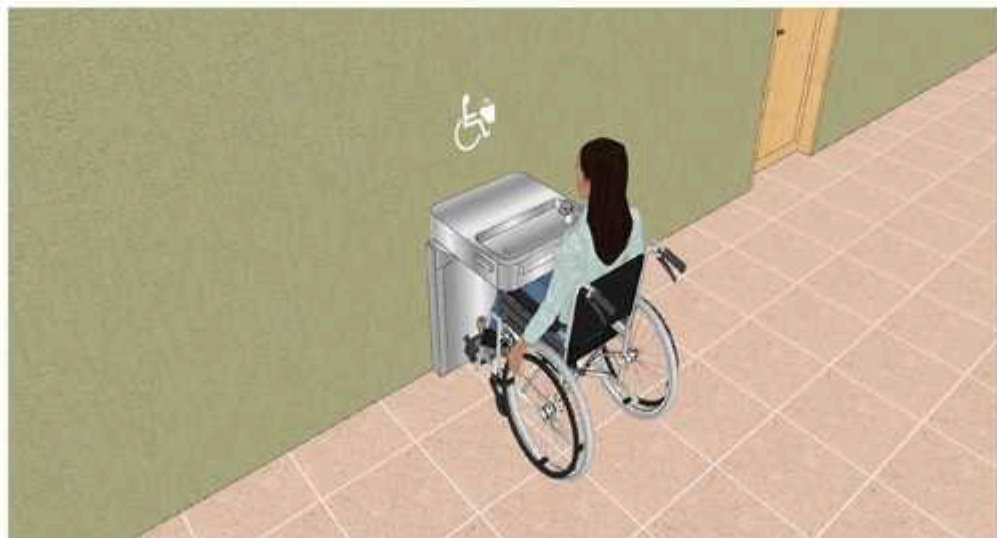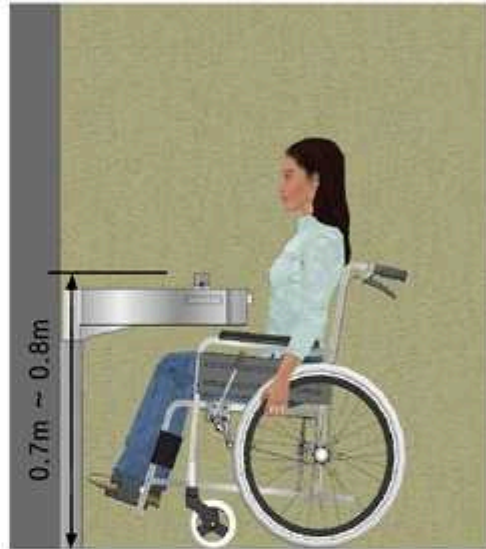

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대
----	---------	---------	---------------------------------

▶ 적용 사례



I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의시설과 국가물자유통센터 안내

III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

2. 임산부 등을 위한 휴게시설

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	임산부 등을 위한 휴게시설
세부항목	☐ 설치장소 ☐ 구조		
- 임산부와 영유아가 편리하고 안전하게 휴식을 취할 수 있도록 구조와 재질 등을 고려하여 휴게시설을 설치하고, 휴게시설 내에는 모유수유를 위한 별도의 장소를 마련하여야 한다. 다만, 「문화재보호법」 제2조에 따른 지정문화재(보호구역을 포함한다)에 설치하는 시설물은 제외한다.			

□ 설치장소

구분	설치기준
접근성	휠체어 사용자 및 유모차가 접근가능한 위치에 설치하여야 한다.


□ 구조

구분	설치기준
구비설비	수유실로 사용할 수 있는 장소를 별도로 마련하되, 기저귀교환대, 세면대 등의 설비를 갖추어야 한다.
활동공간 확보	기저귀교환대, 세면대 등은 휠체어사용자가 접근 가능하도록 가로 1.4미터, 세로 1.4미터의 공간을 확보하여야 한다. 기저귀교환대 및 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 하며, 하부에는 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 설치하여야 한다.
기저귀 교환대 설치방법	공간의 효율적인 이용을 위하여 기저귀교환대는 접이식으로 설치할 수 있다.

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	임산부 등을 위한 휴게시설
----	---------	---------	----------------

▶ 적용 예시

[임산부 등을 위한 휴게시설]

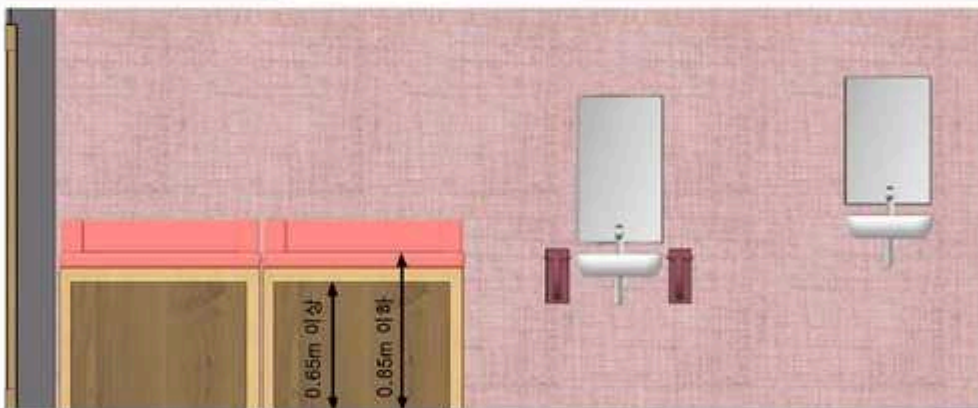

I. 장애인 등 편의시설이란

II. 장애인 편의증진기술개발사업 안내


III. 장애인 등 편의시설 설치 대상시설 및 편의시설 종류

IV. 장애인 등 편의시설 설치 세부 기준

V. 장애인 등 편의시설 설치 기준 적용 사례

구분	그 밖의 기설	편의기설 항목	임안부 등을 위한 휴게기설
----	---------	---------	----------------

▶ 적용 사례

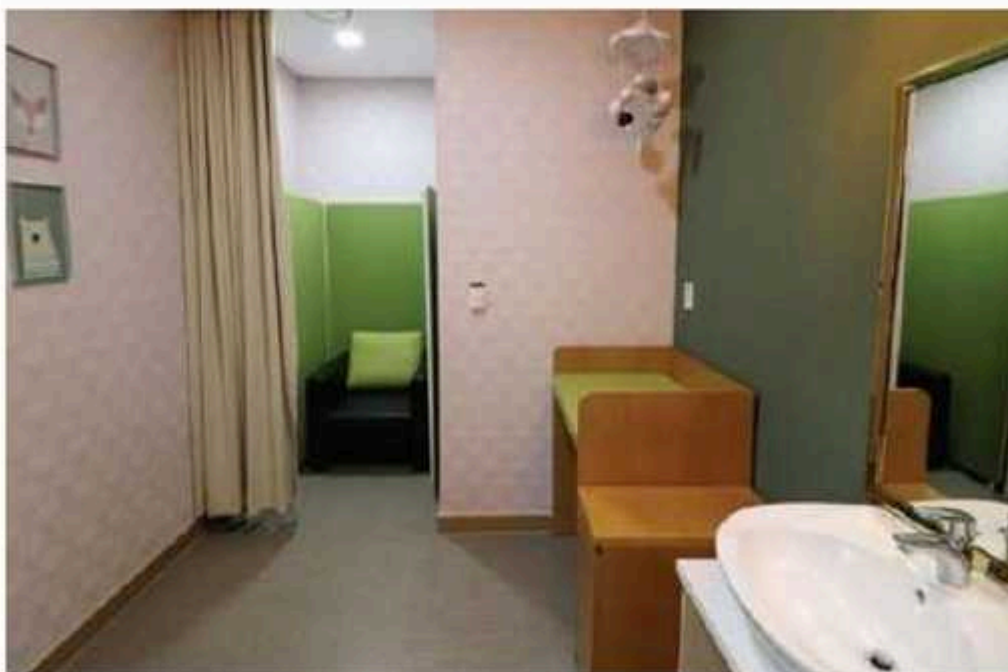

22. 장애인등의 이용이 가능한 공중전화

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 공중전화
세부항목	□ 설치장소 □ 구조 □ 이용자 조작설비 □ 기타설비		
(1) 공원, 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택에 공중전화를 설치하거나, 장애인의 타당성 있는 설치요구가 있는 경우에는 휠체어사용자등이 이용할 수 있는 전화를 1대 이상 설치하여야 한다. 다만, 주변소음도가 75데시벨이상인 경우에는 그러하지 아니하다.			
(2) 장애인등의 이용이 많은 곳에는 시각 및 청각장애인을 위하여 점자표시전화기, 큰문자버튼전화기, 음량증폭전화기, 보청기 호환성 전화기, 골도전화기(청각장애인을 위하여 머리뼈에 진동을 주는 방법으로 통화가 가능한 전화를 말한다)등을 설치할 수 있다.			
□ 설치장소			
구분		설치기준	
접근성		공중전화는 장애인 등의 접근이 가능한 보도 또는 통로에 설치하여야 한다.	
□ 구조			
구분		설치기준	
하부구조		전화대의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 깊이 0.25미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.	
높이차이 제거		전화부스를 설치하는 경우에는 보도 또는 통로와 높이차이를 두어서는 아니 된다.	
□ 이용자 조작설비			
구분		설치기준	
조작설비		동전 또는 전화카드투입구, 전화다이얼 및 누름버튼 등의 높이는 바닥면으로부터 0.9미터 이상 1.4미터 이하로 하여야 한다.	
□ 기타설비			
구분		설치기준	
손잡이 등		지팡이 및 목발사용자가 몸을 지지할 수 있도록 전화부스의 양쪽에 손잡이를 설치하거나, 지팡이 및 목발을 세울 곳을 마련할 수 있다.	

23. 장애인들의 이용이 가능한 우체통

구분	그 밖의 시설	편의시설 항목	장애인들의 이용이 가능한 우체통
세부항목	☐ 설치장소 ☐ 구조		
- 우체통은 장애인들의 접근 및 이용이 용이하도록 위치 및 구조등을 고려하여 설치하여야 한다.			

☐ 설치장소

구분	설치기준
접근성	우체통은 장애인들의 접근이 가능한 보도 또는 통로에 설치하여야 한다.

☐ 구조

구분	설치기준
높이	우체통투입구의 높이는 0.9미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.



V장
장애인등
편의시설 설치
기준 적용 사례



V장. 장애인등 편의시설 설치 기준 적용 사례



사례1	관광숙박시설 객실 설치 기준 문의
질의	관광숙박시설로 운영하고 있는 건축물이 9개동으로 구성되어 있고 건축물대장에는 3개동으로 구분되어 있음. 그 중 1개동에 대하여 연면적의 증감 없이 객실수를 축소 (435실 → 421실) 하는 건축행위(건축·대수선·용도변경)를 할 경우 장애인등의 이용이 가능한 객실의 설치기준은 실질적인 건축행위가 이루어지는 1개동에 대해서 적용을 해야하는지, 아니면 건축물 전체에 대해서 적용을 해야하는지 질의
답변	대상 건물의 경우 한 대지 안에 3개의 동으로 연결하여 구성되어 있는 건물 이고, 그 중 한 개의 동에 객실 축소와 소방에 의한 건축행위(대수선)가 발생했으므로, 건축물 전체의 객실에 대하여 장애인등의 이용이 가능한 객실을 설치하여야 하고 객실의 배치는 각 동에 고르게 설치하는 것을 권장할 수 있음.
사례2	병원 내 기숙 인원 30인 미만 기숙사동을 별동으로 증축 시 편의시설 설치기준 문의
질의	한 대지 내 있는 병원시설 중 기숙사동만 별동으로 증축할 시 기존 병원동과 기숙사동을 모두 편의시설 설치 대상으로 적용 범위를 검토해야 하는지 질의함. 또한 증축되는 기숙사동이 기숙 인원이 30인 미만인 시설이라면 비해당 시설로 판단해야 하는지 아니면 전체 병원의 증축으로 판단해서 장애인등편의법을 적용해야 하는지 검토하여 주시기 바라며, 공장과 학교의 기숙사 증축 시에도 동일하게 적용되는지 여부도 확인 요청함.
답변	해당 건물의 경우 기숙사동을 별동 증축한다면 병원동과 기숙사동의 용도를 구분하여 보는 것이 적합하며 각각의 편의시설 설치 대상으로 검토해야 함. 따라서 증축되는 기숙사동의 기숙인원 정원이 30인 미만인 시설이라면 비해당 시설로 판단할 수 있음. 또한 공장과 학교의 기숙사 증축 시에도 동일하게 적용됨.

사례3	점형블록 대신 바닥재 질감을 다르게 할 경우 허용 가능 여부
질의	장애인등편의법 시행규칙 [별표1] 편의시설 세부기준 중 “6.장애인등의 출입이 가능한 출입구(문) 라.기타 설비 (1)건축물 주출입구 0.3미터 전면에는 문의 폭만큼 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재 질감 등을 달리하여야 한다”와 관련 건축주는 주출입구 현관 내부에는 점형블록 대신 타일이 설치되어 있으니 바닥재 질감을 다르게 하였으므로 기준에 적합하므로 점형블록을 설치할 필요가 없다고 주장함.
답변	보건복지부 장애인권익지원과-2251(2008.10.23.)호 관련하여 - 점자블록은 시각장애인이 신체 구조인 발이나 지팡이의 촉감, 잔존 시각 등으로 그 존재 및 대강의 형태를 확인하여 안전한 보행에 도움을 주는 것이 그 설치 목적임. - 「장애인등편의법」시행규칙 [별표1] 6. 장애인등의 출입이 가능한 출입구(문) 라.기타설비 규정에 의해 출입구의 0.3미터 전면에는 표준형 점형블록이 설치되어야 하고, 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다는 의미도 점형블록을 설치할 수 없는 불가피한 상황일 때 표준형 점형블록의 규정에 준하는 바닥재를 설치하는 것을 의미함. 해당 건축물의 경우 점형블록을 설치할 수 없는 불가피한 상황으로 판단되지 않기 때문에 표준형 점형블록을 설치하여야 함.
사례4	주용도가 관광휴게시설인 건축허가 건으로 건축법과 장애인등편의법에 없는 용도 판단 기준
질의	주용도 관광휴게시설 분류에서 건축법과 장애인등편의법 세부 용도에 없는 기타관광휴게시설(식당,카페,숙소등)로 건축허가 신청서가 접수됨. 세부 용도의 대상시설 여부를 판단하기가 모호해서 해당 지방자치단체 경로 장애인과를 통해 건축과에 문의해 본 결과 건축법의 관광휴게시설의 용도(야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 관망탑, 휴게소, 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설)에 해당되지 않아 기타관광휴게시설로 분류를 하였다는 답변을 받음. 이 경우 장애인등편의법 대상 여부의 검토를 요청함.
답변	관광휴게시설(기타관광휴게시설)은 「장애인등편의법」시행령 [별표1] 편의시설 설치 대상시설 러.관광휴게시설에 해당하는 용도가 아니므로, 편의시설 설치의 의무가 발생하지 않으나, 문화체험을 할 수 있는 시설이므로 장애인등의 이용에 불편함이 없도록 편의시설의 설치를 권장할 수 있음.

사례5	장애인 고용의무가 없는 사업주에 대한 증빙서류
질의	해당 건물은 공장시설로 편의시설 설치 의무 대상 시설입니다. 하지만 현재 민원인은 장애인 고용의무가 없는 사업주로서 4대 사회보험 사업장 가입자 명부에 대한 증빙은 할 수 없고, 건축사무소에서 민원인의 구두 내용을 작성한 서류만 있음. 이에 고용의무가 없는 사업주를 어떤 방법이나 자료를 통해 증빙할 수 있는지 질의함.
답변	「장애인등편의법」시행령 [별표1] 2. 공공건물 및 공중이용시설 파. 공장 물품의 제조·가공(염색·도장·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다) 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설 장애인 고용의무가 있는 사업주에 대한 증빙은 시설주가 하여야 하며, 4대 사회보험 사업장 가입자 명부가 없는 경우 사업주의 확인서가 아닌 지자체와 협의하여 공신력 있는 서류로 대체 가능함.

사례6	중장비학원의 시각장애인의 편의시설의 설치 의무
질의	해당 건물은 자동차관련시설(운전학원) 중축 건임. 건설기계관리법 제27조(건설기계조종사면허의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 건설기계조종사면허를 받을 자격이 없다. <개정 2012. 2. 22., 2013. 3. 23.> 1. 18세 미만인 사람 2. 건설기계 조종상의 위험과 장애를 일으킬 수 있는 정신질환자 또는 뇌전증환자로서 국토교통부령으로 정하는 사람 3. 앞을 보지 못하는 사람, 듣지 못하는 사람, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 장애인 또한 동법 시행규칙 제76조(적성검사의 기준등) ①법 제26조제5항의 규정에 의한 건설기계조종사의 적성검사의 기준은 다음 각호와 같다. <개정 1997. 4. 7., 1999. 10. 19.> 1. 두눈을 동시에 뜨고 췌 시력(교정시력을 포함한다. 이하 이호에서 같다)이 0.7이상이고 두눈의 시력이 각각 0.3이상일 것 위 조항에 따라 시각장애인은 중장비면허를 취득할 수 없음. 이에 중장비학원에 설치되는 점자블록 및 점자표지판 등 시각장애인편의시설 설치에 대해 문의함.

답변	「장애인등편의법」 시행령 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준에 의거하여 자동차관련시설(운전학원)은 출입구(문), 계단 또는 승강기, 화장실 대변기가 의무이므로 이에 대한 예외 규정이 없으므로 적법하게 점자블록 및 점자표지판을 설치하여야 함.
사례7	공장 내 기숙사의 장애인 객실을 2층 설치할 수 있는지 여부
질의	「장애인등편의법」 시행규칙 [별표1] 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부 기준 19.장애인의 이용이 가능한 객실 또는 침실 가.설치장소 기준에 따르면 장애인용 객실 또는 침실은 '식당·로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 하며, 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치할 수 있다' 라고 되어 있음. 질의 대상 건물은 2010년에 준공된 공장 내 기숙사로 장애인 객실이 2층에 설치되어 있음. 건축사사무소 측은 장애인등편의법 시행령 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준 3.공공건물 및 공공이용시설 나.대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류에 따라서 기숙사는 계단 또는 승강기가 권장이므로 장애인 객실의 2층 설치가 가능하다고 주장함.
답변	「장애인등편의법」 시행령 [별표3] 3. 공공건물 및 공공이용시설 가. 일반사항 (13)에 '장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조'와 동법 시행규칙 [별표1] 19.장애인의 이용이 가능한 객실 또는 침실 가.설치장소 '공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 하며'로 되어 있는 바, 기숙사의 장애인 등 이용이 가능한 객실 또는 침실은 장애인의 접근이 가능하게 1층에 위치하거나, 승강기등을 설치하여 실제로 장애인의 접근이 가능하도록 하여야 함.
사례8	대변기칸 칸막이 큐비클 설치 높이 규정
질의	장애인들이 이용가능한 화장실의 대변기칸 설치 높이에 대한 문의로 대변기칸에 칸막이 큐비클이 설치되어 있으며 설치 높이가 1.9m로 설치되어 상부가 트여 있는 형식인 경우 허용 가능 여부
답변	「장애인등편의법」 상 대변기 칸막이에 대한 규정이 없으므로 대변기 칸막이를 2.1m로 의무 사항으로 적용할 수 없음.

사례9	스피드게이트의 장애인등편의법 설치기준 적용 여부
질의	해당 건축물은 업무시설(사무소)이며, 대수선 공사를 신청한 건축물로 복도에 설치되어 있는 스피드게이트 출입구의 유효폭을 복도 유효폭 1.2m로 적용해야 하는지 문의함.
답변	건축물의 보안을 위해서 설치되는 스피드게이트는 일방향으로 통과하는 출입구(문)으로 볼 수 있으므로 「장애인등편의법」에 의거하여 출입구(문)의 통과 유효폭을 적용함.
사례10	공원의 점자블록 설치 시 "공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도"의 적용 범위
질의	공원의 점자블록은 교통시설부터 장애인등의 출입이 가능한 출입구까지 연결되는 '공원 외부'의 보도에 설치하여야 하는지 문의함. ※ [법제처-19-0484 / 회신일자 2019.12.30.] 참조 법령해석 사례 민원인 - 점자블록을 설치해야 하는 "공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도"의 범위(「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 별표 2 등 관련) 연건번호 19-04394 회신일자 2019-12-30 3. 회답 장애인등편의법 시행령 별표 2 제2호라목의 점자블록의 설치기준 중 "공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도"는 공원 안의 보도를 의미합니다.
답변	해당 내용은 추후 동법 시행령 개정을 통하여 적용 범위에 대해 명확한 규정이 필요한 사안이므로 개정 전까지 법제처의 유권해석을 준용하도록 함. 법제처 해석에 의하면 동법 제9조에서는 대상시설을 설치할 때 동법 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고 유지·관리할 의무를 시설주등에게 부여하고 있고, 장애인등편의법 시행령 별표2 제2호에서는 공원에 설치하는 편의시설에 대한 설치기준을 정한 것이므로 공원 밖의 부분에 대해서까지 규율하려는 것으로 보기 어렵다고 판단하였음. 따라서 장애인등편의법 시행령 별표2 제2호 라목의 점자블록의 설치기준 중 "공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도"는 공원 안의 보도를 의미함.

사례11	주출입구 외 중간층에 설치된 공동현관기 하단의 점형블록 설치 여부
질의	대상시설 내 근린생활시설과 오피스텔 복합용도이며, 동선 분리로 인하여 오피스텔 진출입 구역에 별도 출입구가 있는 경우 점형블록 설치 여부에 관하여 질의함. 오피스텔이 대상시설의 중간층에 설치되어 해당 구역의 진출입을 위한 별도 출입문이 설치된 경우 또는 중간층 코어에 별도 출입문이 설치된 경우에 공동현관기를 설치하였다면, 중간층의 공동현관기 하단 및 출입문에도 점형블록 설치가 의무사항인지 문의함.
답변	「장애인등편의법」 시행규칙 [별표1] 6.장애인등의 출입이 가능한 출입구(문)라.기타설비 설치 기준에 따르면 건축물 주출입구의 0.3미터 전면에는 문의 폭만큼 점형블록을 설치하여야 함. 따라서 대상시설 기준층의 주출입문에 점형블록을 설치하였다면, 내부에 동선 분리 등을 위한 목적으로 별도 출입문 및 공동현관기를 추가로 설치한 경우라도 점형블록 설치의 의무사항에 해당하지 않음.
사례12	장애인전용주차구역(평행주차) 보행안전통로 별도 확보 관련 문의
질의	평행주차 2개소 장변에 접하여 주차형식에 따른 차로의 너비(5미터) 외 보행자통로 1.2미터 별도 확보를 안내 하였으나, 장애인전용주차구역 주차를 위하여 필요한 차로의 너비와 주차타워 접근을 위한 차로의 너비가 차이가 있어 질의함.
답변	「장애인등편의법」 시행규칙 [별표1] 4. 장애인전용주차구역 (2) 장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르는 통로는 장애인이 통행할수 있도록 높이차이를 없애고, 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여 자동차가 다니는 길과 분리하여 설치하여야 한다. 이에 따라 해당 건축물은 「주차장법」에서 정하는 부설주차장의 차로의 너비를 제외하고 장애인전용주차구역에서 출입구에 이르는 통로는 차로와 분리하여 설치하여야 함.

사례13	장애인들의 이용이 가능한 화장실 중 대변기의 형태에 관한 질의				
질의	장애인등편의법 시행규칙 별표1-13. 장애인들의 이용이 가능한 화장실 나. 대변기 (2) 구조 (가) 대변기는 등받이가 있는 양변기 형태로 하되, 바닥부착형으로 하는 경우에는 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다. 해당 현장의 경우 '1번 화장실' 사진과 같이 트랩부분이 안쪽으로 오목한 형태의 변기가 아닌 '2번 화장실'과 같은 형태의 대변기를 설치하였음. <table border="1" data-bbox="446 779 1332 1102"> <thead> <tr> <th data-bbox="446 779 890 817">1번 화장실</th><th data-bbox="890 779 1332 817">2번 화장실</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="446 817 890 1102"></td><td data-bbox="890 817 1332 1102"></td></tr> </tbody> </table> 해당 대변기의 형태가 허용 가능한지 문의함.	1번 화장실	2번 화장실		
1번 화장실	2번 화장실				
					
답변	「장애인등편의법」상 대변기의 바닥부착형으로 하는 경우에 대한 정확한 기준이 없으므로, 대변기 전면의 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하면 허용 가능함.				
사례14	장애인전용주차구역 설치 시 후면 주차방식 허용 가능 여부				
질의	장애인전용주차구역 주차 2대가 나란히 설치되어 첨부된 사진처럼 왼쪽은 후면 주차방식으로, 오른쪽은 전면 주차방식으로 보행안전통로를 설치하였으며 주차장의 오른쪽에 아파트 출입구가 있음.  장애인전용주차구역을 동선 단축 등으로 후면 주차방식의 적용이 가능한지 문의함.				

답변	「장애인등편의법」 시행규칙 [별표1] 편의시설의 구조·재질등에 관한 세부 기준 4.장애인전용주차구역 설치 기준에 따르면 전면 주차 설치가 원칙임. 다만 건축물의 구조 및 주차여건을 고려하여 후면주차도 가능한 바, 금회 질의 대상시설과 같이 장애인전용주차구역 설치 시에 승하차 위치 표시 구간을 출입문 방향으로 변경하여 동선이 단축된다면 허용 가능함.
사례15	소규모 근린생활시설을 구릉지 등에 신축 시 장애인전용주차구역부터 접근로 설치 가능 여부
질의	소규모 근린생활시설(제2종근린생활시설_일반음식점/161.37㎡)로 구릉지에 신축하는 건축물로 지형상 레벨 차이가 있어서 대지경계선부터 접근로를 설치하기에 어려움. 이에 대상 건축물은 장애인전용주차구역 설치가 권장이지만, 장애인전용주차구역을 1면 설치한 후 접근로를 장애인전용주차구역에서 주출입구까지로 적용이 가능한지 문의함.
답변	2022.5.1.일자 기준으로 개정된 「장애인등편의법」 시행령에 따라서 소규모 공공이용시설 중 일부 근린생활시설이 장애인등 편의시설 설치 대상시설에 추가로 포함됨. 따라서 질의하신 대상시설은 동법 시행령 [별표1] 편의시설 설치 대상시설에 포함되어 [별표2] 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준에 따라서 해당 편의시설을 의무적으로 설치하여야 함. 다만, 대지경계선부터 주출입구까지 연결되는 접근로 설치 시에 지형 조건에 의해 설치 기준에 적합한 기울기 등의 확보가 어려운 경우에는 동법 제15조(적용의 완화)에 따라서 세부기준을 완화한 별도의 기준을 정하고 시설주관기관의 승인을 받아 편의시설을 설치하여야 합니다.



[별첨]
장애인 · 노인 ·
임산부 등의
편의증진 보장에
관한 법률



별첨1. 장애인·노인·임산부 등의
편의증진 보장에 관한 법률

[시행 2023. 6. 29.] [법률 제19302호, 2023. 3. 28., 일부개정]

보건복지부(장애인권익지원과) 044-202-3307, 3308

제1조(목적) 이 법은 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고 정보에 접근할 수 있도록 보장함으로써 이들의 사회활동 참여와 복지 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. (개정 2016. 1. 19.)

1. “장애인등”이란 장애인·노인·임상부 등 일상생활에서 이동, 시설 이용 및 정보 접근 등에 불편을 느끼는 사람을 말한다.
2. “편의시설”이란 장애인등이 일상생활에서 이동하거나 시설을 이용할 때 편리하게 하고, 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위한 시설과 설비를 말한다.
3. “시설주”(施設主)란 제7조에 따른 대상시설의 소유자 또는 관리자(해당 대상시설에 대한 관리 의무자가 따로 있는 경우만 해당한다)를 말한다.
4. “시설주관기관”이란 편의시설의 설치와 운영에 관하여 지도하고 감독하는 중앙행정기관의 장과 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다), 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 및 교육감을 말한다.
5. “공원”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.
 - 가. 「자연공원법」 제2조제1호의 자연공원
 - 나. 「자연공원법」 제2조제10호의 공원시설
 - 다. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호의 도시공원
 - 라. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제4호의 공원시설
6. “공공건물 및 공중이용시설”이란 불특정다수가 이용하는 건축물, 시설 및 그 부대시설로서 대통령령으로 정하는 건물과 시설을 말한다.
7. “공동주택”이란 「주택법」 제2조제3호의 공동주택을 말한다.
8. “통신시설”이란 「전기통신기본법」 제2조제2호의 전기통신설비와 「우편법」 제1조의2제1호의 우편물 등 통신을 이용하는 데에 필요한 시설을 말한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제3조(편의시설 설치의 기본 원칙) 다음 각 호의 자(이하 “시설주등”이라 한다)는 장애인들이 공공건물 및 공중이용시설을 이용할 때 가능하면 최대한 편리한 방법으로 최단거리로 이동할 수 있도록 편의시설을 설치하여야 한다.

1. 시설주

2. 제7조에 따른 대상시설의 설치를 위하여 「건축법」 등 관계 법령에 따른 허가나 처분(「건축법」 제29조에 따른 협의를 포함한다)을 신청하는 등 절차를 진행 중인 자

[전문개정 2015. 1. 28.]

제4조(접근권) 장애인등은 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복을 추구할 권리를 보장받기 위하여 장애인들이 아닌 사람들이 이용하는 시설과 설비를 동등하게 이용하고, 정보에 자유롭게 접근할 수 있는 권리를 가진다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제5조(다른 법률과의 관계) 이 법에서 특별히 정하고 있지 아니한 편의시설에 관한 사항은 다른 법률에서 정하는 바에 따른다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제6조(국가와 지방자치단체의 의무) 국가와 지방자치단체는 장애인들이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고, 정보에 접근할 수 있도록 각종 시책을 마련하여야 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제6조의2(편의증진의 날) ① 편의시설에 대한 국민의 인식을 제고하고 관심을 확대하기 위하여 매년 4월 10일을 편의증진의 날로 한다.

② 국가와 지방자치단체는 편의증진의 날의 취지에 맞는 행사 등 사업을 시행하도록 노력하여야 한다.

[본조신설 2023. 3. 28.]

제7조(대상시설) 편의시설을 설치하여야 하는 대상(이하 “대상시설”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

1. 공원

2. 공공건물 및 공중이용시설

3. 공동주택

4. 통신시설

5. 그 밖에 장애인들의 편의를 위하여 편의시설을 설치할 필요가 있는 건물·시설 및 그 부대 시설

[전문개정 2015. 1. 28.]

제8조(편의시설의 설치기준) ① 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류는 대상시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

② 편의시설의 구조와 재질 등에 관한 세부기준은 보건복지부령으로 정한다. 이 경우 편의시설의 종류별 안내 내용과 안내 표시 디자인 기준을 함께 정하여야 한다. <개정 2019. 1. 15.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

제9조(시설주등의 의무) 시설주등은 대상시설을 설치하거나 대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함한다)할 때에는 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고, 유지·관리하여야 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제9조의2(편의시설 설치기준의 적합성 확인) ① 시설주관기관은 시설주등이 대상시설의 설치를 위하여 「건축법」 등 관계 법령에 따른 허가나 처분(「건축법」 제29조에 따른 협의를 포함한다)을 신청하는 등 절차를 진행 중인 경우에는 설계도서의 검토 등을 통하여 제8조에 따른 편의시설 설치기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

② 시설주관기관은 제1항에 따른 확인 결과 대상시설이 편의시설 설치기준에 부적합한 경우에는 상당한 기간을 정하여 시설주등에게 보완을 요구하여야 한다.

③ 제1항에 따른 편의시설 설치기준에 대한 적합성 확인에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

[본조신설 2015. 1. 28.]

제9조의3(편의시설 설치기준 적합성 확인 업무의 대행) ① 시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 확인 업무의 대행에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

③ 제1항에 따라 확인 업무를 담당하는 법인 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

[제29조에서 이동 (2015. 1. 28.)]

제10조(편의시설에 관한 지도·감독) ① 보건복지부장관은 편의시설의 설치·운영에 관한 업무를 총괄한다.

② 시설주관기관은 소관 대상시설에 대한 편의시설의 설치·운영에 필요한 지도와 감독을 하여야 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제10조의2(장애물 없는 생활환경 인증) ① 보건복지부장관과 국토교통부장관(이하 이 조, 제10조의5부터 제10조의9까지에서 “보건복지부장관등”이라 한다)은 장애인등이 대상시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치·운영을 유도하기 위하여 대상시설에 대하여 장애물 없는 생활환경 인증(이하 “인증”이라 한다)을 할 수 있다. <개정 2019. 12. 3.>

② 대상시설에 대하여 인증을 받으려는 시설주는 보건복지부장관등에게 인증을 신청하여야 한다. 이 경우 시설주는 인증 신청 전에 대상시설의 설계도서 등에 반영된 내용을 대상으로 예비 인증을 신청할 수 있다. <개정 2019. 12. 3.>

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대상시설(이하 “의무인증시설”이라 한다)의 경우에는 의무적으로 인증(제2항 후단에 따른 예비인증을 포함한다)을 받아야 한다. 이 경우 인증을 받은 의무인증시설의 시설주는 제10조의3에 따라 인증의 유효기간 연장을 받아야 한다. <개정 2019. 12. 3., 2021. 6. 8.>

1. 국가나 지방자치단체가 지정·인증 또는 설치하는 공원 중 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호가목의 도시공원 및 같은 법 제2조제4호의 공원이시설
2. 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 신축·증축(건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우에 한정한다. 이하 같다)·개축(전부를 개축하는 경우에 한정한다. 이하 같다) 또는 재축하는 청사, 문화시설 등의 공공건물 및 공중이용시설 중에서 대통령령으로 정하는 시설
3. 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 외의 자가 신축·증축·개축 또는 재축하는 공공건물 및 공중이용시설로서 시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 시설
- ④ 보건복지부장관등은 인증 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 전문인력과 시설을 갖춘 기관이나 단체를 인증기관으로 지정하여 인증 업무를 위탁할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 인증 기준·절차, 유효기간 연장의 기준·절차, 인증기관 지정 기준·절차, 그 밖에 인증 제도 운영에 필요한 사항은 보건복지부와 국토교통부의 공동부령(이하 “공동부령”이라 한다)으로 정한다.

〈개정 2021. 6. 8.〉

[본조신설 2015. 1. 28.]

제10조의3(인증의 유효기간) ① 인증의 유효기간은 인증을 받은 날부터 10년으로 한다. 〈개정 2019. 12. 3.〉

② 인증의 유효기간을 연장 받으려는 자는 유효기간이 끝나기 전에 공동부령으로 정하는 바에 따라 연장신청을 하여야 한다.

[본조신설 2015. 1. 28.]

제10조의4(인증의 표시) ① 인증을 받은 대상시설의 시설주는 해당 대상시설에 인증 표시를 할 수 있다.

② 누구든지 인증을 받지 아니한 시설물에 대해서는 인증 표시 또는 이와 유사한 표시를 하여서는 아니 된다.

[본조신설 2015. 1. 28.]

제10조의5(인증의 사후관리) ① 보건복지부장관등은 인증을 받은 대상시설이 제10조의2제5항에 따른 인증 기준에 적합하게 유지·관리되고 있는지 여부를 조사할 수 있다.

② 보건복지부장관등은 제1항에 따른 조사 결과 인증 기준에 적합하지 아니하게 유지·관리되고 있는 대상시설에 대하여 그 내용을 시설주에게 통보하고 기간을 정하여 시정을 명하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 제1항에 따른 조사의 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 공동부령으로 정한다.

[본조신설 2019. 12. 3.]

[종전 제10조의5는 제10조의6으로 이동 〈2019. 12. 3.〉]

제10조의6(인증의 취소) 보건복지부장관등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인증을 취소하여야 한다. 〈개정 2019. 12. 3.〉

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
2. 정당한 사유 없이 제10조의5제2항에 따른 조치를 이행하지 아니하여 제10조의2제5항에 따른 인증 기준에 적합하지 아니하게 된 경우

[본조신설 2015. 1. 28.]

[제10조의5에서 이동, 종전 제10조의6은 제10조의7로 이동 (2019. 12. 3.)]

제10조의7(인증기관 지정의 취소) ① 보건복지부장관등은 제10조의2제4항에 따라 지정한 인증기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 인증기관의 지정을 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 그 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제5호에 해당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
 2. 제10조의2제5항에 따른 인증 기준을 위반하여 인증을 한 경우
 3. 제10조의2제5항에 따른 지정 기준에 적합하지 아니하게 된 경우
 4. 정당한 사유 없이 2년 이상 계속하여 인증 업무를 하지 아니한 경우
 5. 업무정지 명령을 위반하여 업무정지 기간 중 인증 업무를 한 경우
- ② 제1항에 따른 행정처분의 기준은 공동부령으로 정한다.

[본조신설 2015. 1. 28.]

[제10조의6에서 이동, 종전 제10조의7은 제10조의8로 이동 (2019. 12. 3.)]

제10조의8(청문) 보건복지부장관등은 제10조의6에 따라 인증을 취소하거나 제10조의7에 따라 인증기관의 지정을 취소하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다. <개정 2019. 12. 3.>

[본조신설 2015. 1. 28.]

[제10조의7에서 이동 (2019. 12. 3.)]

제10조의9(인증 통계의 작성·관리) ① 보건복지부장관등은 인증의 활성화 및 제10조의5에 따른 사후관리 등에 활용하기 위하여 공동부령으로 정하는 바에 따라 대상시설별 인증의 현황 등 인증에 관한 통계를 작성·관리하여야 한다.

- ② 보건복지부장관등은 관계 기관 및 단체의 장에게 제1항에 따른 통계의 작성·관리를 위하여 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 기관 및 단체의 장은 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

[본조신설 2019. 12. 3.]

제10조의10(인증운영기관의 설치) ① 국가는 인증에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하게 하기 위하여 인증운영기관을 설치·운영할 수 있다.

1. 인증기관 관리·지원
 2. 인증 관련 연구·개발 및 기술 보급
 3. 인증 관련 정보체계의 구축 및 운영
 4. 인증 관련 전문인력 양성 및 교육
 5. 그 밖에 인증 활성화를 위하여 공동부령으로 정하는 사항
- ② 국가는 제1항에 따른 인증운영기관의 설치·운영을 그 업무에 필요한 전문인력과 시설을 갖춘 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.

③ 제1항에 따른 인증운영기관의 설치·운영 및 제2항에 따른 위탁 등에 필요한 사항은 공동부령으로 정한다.

[본조신설 2021. 6. 8.]

제10조의11(인증 수수료) ① 시설주는 제10조의2제2항에 따른 인증 및 예비인증 신청, 제10조의3제2항에 따른 연장신청(이하 “인증 신청등”이라 한다)을 하려는 경우 인증 수수료를 내야 한다. 다만, 의무인증시설이 아닌 시설의 시설주가 인증 신청등을 하는 경우에는 수수료를 감면할 수 있다.

② 수수료 납부의 방법·기간, 수수료 감면의 기준·절차 등 필요한 사항은 공동부령으로 정한다.

[본조신설 2021. 6. 8.]

제11조(실태조사) ① 시설주관기관은 편의시설 활성화 정책의 기초자료 확보 등을 위하여 편의시설 설치에 관한 실태조사를 실시하고, 그 결과를 공표하여야 한다.

② 제1항에 따른 실태조사는 매년 전수조사 또는 표본조사의 방법으로 실시하되, 5년마다 1회는 전수조사의 방법으로 실시하여야 한다. <신설 2016. 2. 3.>

③ 제1항에 따른 실태조사의 내용과 절차 및 결과공표의 범위·방법 등은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2016. 2. 3.>

④ 시설주관기관은 제1항에 따른 실태조사에 필요한 범위에서 시설주에게 자료제출을 요구할 수 있다. 이 경우 시설주는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2016. 2. 3.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

제12조(설치계획의 수립·시행 및 보고) ① 시설주관기관은 편의시설 설치를 촉진하기 위하여 소관 대상시설에 대한 편의시설 설치계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 편의시설 설치계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 대상시설의 편의시설 설치실태 및 정비계획
2. 대상시설의 건축·대수선(大修繕)·용도변경 등에 따른 편의시설 설치계획
3. 대상시설 및 편의시설 설치 기준에 관한 홍보
4. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 사항

③ 시설주관기관은 제1항에 따른 편의시설 설치계획과 시행 실적을 대통령령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.

④ 보건복지부장관은 제3항에 따라 제출된 계획 등을 종합하여 제12조의2에 따른 편의증진심의회 심의를 거쳐 편의시설 설치에 관한 국가종합계획을 수립하여야 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제12조의2(편의증진심의회 설치 등) ① 보건복지부에 장애인등의 편의증진에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 편의증진심의회(이하 “심의회”라 한다)를 둔다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 18.>

② 심의회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 장애인등에 대한 편의증진정책의 기본방향에 관한 사항
2. 제12조제4항의 편의시설 설치에 관한 국가종합계획 수립과 관련한 사항

3. 장애인등의 편의증진보장을 위한 제도개선 등에 관한 사항
4. 그 밖에 장애인등의 편의증진보장을 위하여 관계부처간에 협조가 필요한 사항
- ③심의회의 조직·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2003. 12. 31.]

제13조(설치의 지원) ① 국가와 지방자치단체는 인간의 편의시설 설치 부담을 덜고 그 설치를 촉진하기 위하여 금융 지원과 기술 지원 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.

② 법인이나 개인이 이 법에서 정하는 편의시설을 설치한 경우에는 시설의 설치 비용에 대하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 등 조세 관계 법령에서 정하는 바에 따라 조세를 감면한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제14조(연구개발의 촉진 등) ① 국가와 지방자치단체는 편의시설에 관한 연구개발을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

② 보건복지부장관은 편의시설 설치사업을 원활하게 추진하기 위하여 편의시설 상세표준도(詳細標準圖)를 작성하여 보급하여야 한다. 이 경우 건축물에 대한 편의시설 상세표준도는 해당 편의시설에 관하여 「건축법」 제23조제4항에 따른 표준설계도서로 본다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제14조의2(교육 실시) ① 보건복지부장관이나 시설주관기관은 편의시설의 올바른 설치 및 편의시설에 대한 인식 개선을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 건축사사무소 종사자나 시설주 등을 대상으로 교육을 할 수 있다.

② 보건복지부장관이나 시설주관기관은 제1항에 따른 교육을 관계 전문기관·법인·단체에 위탁할 수 있다.

[본조신설 2015. 1. 28.]

제15조(적용의 완화) ① 시설주등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 제8조제2항에 따른 세부기준(이하 이 조에서 “세부기준”이라 한다)에 적합한 편의시설을 설치하기가 곤란하거나 불합리할 때에는 세부기준을 완화한 별도의 기준을 정하고 시설주관기관의 승인을 받아 이에 따라 편의시설을 설치할 수 있다.

1. 세부기준에 적합한 편의시설을 설치하기가 구조적으로 곤란한 경우
2. 세부기준에 적합하게 편의시설을 설치하면 안전 관리에 중대한 위험을 초래할 우려가 있는 경우
3. 대상시설의 용도와 주변 여건에 비추어 볼 때 세부기준을 완화하여 적용하는 것이 더 적절하다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

② 시설주관기관은 제1항에 따른 별도의 기준을 승인할 때에는 장애인등의 편의시설 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 승인 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제16조(시설이용상의 편의 제공) ① 장애인들이 많이 이용하는 공공건물 및 공중이용시설의 시설

주는 휠체어, 점자(點字) 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등을 갖추어 두고 장애인이 해당 시설을 편리하게 이용할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2021. 7. 27.>

② 제1항에 따라 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등을 갖추어 두어야 하는 공공건물 및 공중이용시설의 범위와 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등 갖추어 두어야 할 용품의 종류 등은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2021. 7. 27.>

③ 제1항에 따른 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등의 이용료는 무료를 원칙으로 하되, 수리 비용 등을 고려하여 실비로 할 수 있다. <개정 2021. 7. 27.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

제16조의2(장애인에 대한 편의 제공) 장애인은 대통령령으로 정하는 공공건물 및 공중이용시설을 이용하려는 경우에는 시설주에게 안내 서비스, 한국수어 통역 등의 편의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 시설주는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2016. 2. 3.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

제17조(장애인전용주차구역 등) ① 시설주등은 주차장 관계 법령과 제8조에 따른 편의시설의 설치기준에 따라 해당 대상시설에 장애인전용주차구역을 설치하여야 한다.

② 국가보훈부장관과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 보행에 장애가 있는 사람이 신청하는 경우 장애인전용주차구역에 주차할 수 있음을 표시하는 장애인전용주차구역 주차표지를 발급하여야 한다. <개정 2023. 3. 4.>

③ 국가보훈부장관과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 장애인전용주차구역 주차표지를 발급받은 자가 그 표지를 양도·대여하는 등 부당한 목적으로 사용한 경우에는 그 표지를 회수하거나 재발급을 제한할 수 있다. <개정 2023. 3. 4.>

④ 누구든지 제2항에 따른 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어 있지 아니한 자동차를 장애인전용주차구역에 주차하여서는 아니 된다. 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어 있는 자동차에 보행에 장애가 있는 사람이 타지 아니한 경우에도 같다.

⑤ 누구든지 장애인전용주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

⑥ 시설주관기관은 복지 또는 교통 관련 공무원 등 소속 공무원에게 제4항을 위반하여 장애인전용주차구역에 주차하고 있는 자동차를 단속하게 할 수 있다.

⑦ 제2항에 따른 장애인전용주차구역 주차표지의 발급 대상·절차, 제3항에 따른 회수 및 재발급 제한의 기준·절차, 제5항에 따른 주차 방해 행위의 기준 등은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제18조 삭제 <2003. 12. 31.>

제19조 삭제 <2003. 12. 31.>

제20조 삭제 <2003. 12. 31.>

제21조 삭제 <2003. 12. 31.>

제22조(자료제출 요구와 검사) ① 보건복지부장관과 시설주관기관은 시설주에게 편의시설의 설치와 운영에 관련된 자료의 제출을 요구하거나 소속 공무원에게 설치된 편의시설이 제8조에 따른

편의시설의 설치기준에 적합한지를 검사하게 할 수 있다. 이 경우 시설주는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

② 제1항에 따라 검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표(證票)를 지니고 관계인에게 이를 보여주어야 한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제23조(시정명령 등) ① 시설주관기관은 대상시설이 이 법에 위반된 경우에는 그 시설주에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 이 법에 적합하도록 편의시설을 설치하거나 관리·보수 또는 개선하는 등 필요한 조치를 할 것을 명할 수 있다. <개정 2016. 2. 3.>

② 보건복지부장관은 시설주관기관에 소관 대상시설에 대한 편의시설을 설치하거나 관리·보수 또는 개선하는 등 시정조치를 할 것을 요청할 수 있으며, 시설주관기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2016. 2. 3.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

제24조(이행강제금) ① 시설주관기관은 제23조제1항에 따라 시정명령을 받고 기간 내에 그 명령을 이행하지 아니한 시설주에게 편의시설 설치비용 등을 고려하여 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다.

② 제1항에 따라 이행강제금 부과 대상이 되는 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 이행강제금의 금액 등은 대통령령으로 정한다.

③ 시설주관기관은 제1항에 따른 이행강제금을 부과하기 전에 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로 알려야 한다.

④ 시설주관기관은 제1항에 따른 이행강제금을 부과할 때에는 다음 각 호의 사항 등을 적은 문서로 하여야 한다.

1. 이행강제금의 금액
2. 부과 사유
3. 납부기한
4. 수납기관
5. 이의 제기 방법
6. 이의 제기 기관

⑤ 시설주관기관은 최초로 시정명령을 한 날을 기준으로 하여 매년 1회 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

⑥ 시설주관기관은 제23조제1항에 따라 시정명령을 받은 자가 그 명령을 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.

⑦ 시설주관기관은 제4항에 따라 이행강제금을 부과 받은 자가 이행강제금을 기한까지 내지 아니하면 국세 체납처분의 예 또는 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다. <개정 2020. 3. 24.>

[전문개정 2015. 1. 28.]

[제28조에서 이동 <2015. 1. 28.>]

제25조(벌칙) 제9조를 위반한 자로서 제23조제1항에 따른 시정명령을 받고 기간 내에 그 명령을

이행하지 아니한 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제26조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제25조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2012. 5. 23.]

제27조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2016. 2. 3., 2019. 12. 3., 2021. 6. 8., 2021. 7. 27.>

1. 거짓이나 부정한 방법으로 인증을 받거나 제10조의2제3항을 위반하여 인증(예비인증을 포함한다) 및 유효기간 연장을 받지 아니한 자
2. 제10조의4제2항을 위반하여 인증 표시 또는 이와 유사한 표시를 한 자
3. 제11조제4항 및 제22조제1항에 따른 자료제출 요구에 따르지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 자 또는 검사를 거부·기피·방해한 자
4. 제16조제1항에 따른 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등을 갖추어 두지 아니한 자로서 제23조제1항에 따른 시정명령을 받고 기간 내에 그 명령을 이행하지 아니한 자
5. 제16조의2에 따른 편의 제공의 요청에 따르지 아니한 자로서 제23조제1항에 따른 시정명령을 받고 기간 내에 그 명령을 이행하지 아니한 자

② 제17조제5항을 위반하여 주차 방해 행위를 한 자는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.

③ 제17조제4항을 위반하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차를 장애인전용주차구역에 주차한 사람에게는 20만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 장애인전용주차구역 주차표지를 붙이지 아니한 자동차
2. 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어 있는 자동차로서 보행에 장애가 있는 사람이 타지 아니한 자동차

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과태료는 시설주관기관이 부과·징수하며, 과태료를 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과태료의 금액 등은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2015. 1. 28.]

제28조

[중전 제28조는 제24조로 이동 <2015. 1. 28.>]

제29조

[중전 제29조는 제9조의3으로 이동 <2015. 1. 28.>]

부칙 <제19302호, 2023. 3. 28.>

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령
(약칭: 장애인등편의법 시행령)

[시행 2023. 6. 5.] [대통령령 제33382호, 2023. 4. 11., 타법개정]

보건복지부(장애인권익지원과) 044-202-3307, 3308

제1조(목적) 이 영은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〈개정 2007. 2. 12., 2015. 7. 24.〉

제2조(공공건물 및 공중이용시설의 정의) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제6호에서 “대통령령으로 정하는 건물 과 시설”이란 「건축법 시행령」 제3조의5의 용도별 건축물의 종류에 따른 건축물 중 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 공장, 자동차관련시설, 교정시설, 방송통신시설, 묘지 관련시설, 관광 휴게시설 및 장례식장을 말한다. 〈개정 2012. 8. 22., 2014. 11. 28., 2015. 7. 24.〉

[전문개정 2007. 2. 12.]

제3조(대상시설) 법 제7조 본문의 규정에 의하여 편의시설을 설치하여야 하는 대상시설은 별표 1과 같다.

제4조(편의시설의 종류) 법 제8조제1항의 규정에 의하여 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류 및 그 설치기준은 별표 2와 같다.

제5조(대상시설의 변경) 법 제9조에서 “대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함한다)할 때”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때를 말한다. 〈개정 2022. 4. 27.〉

1. 「자연공원법」 제12조부터 제14조까지에 따른 공원계획과 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따른 공원조성계획의 변경결정에 따라 별표 1에 따른 공공건물 및 공중이용시설에 해당하는 공원시설을 변경할 때
2. 별표 1의 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경할 때. 다만, 별표 1 비고로 정하는 공중이용시설의 경우에는 건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축할 때, 건축물 전부를 개축할 때와 건축물을 재축할 때로 한정한다.

[전문개정 2015. 7. 24.]

제5조의2(장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설의 범위) ① 법 제10조의2제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 별표 2의2에서 정하는 시설을 말한다. 〈개정 2021. 11. 30.〉

② 법 제10조의2제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 별표 2의3에서 정하는 시설을 말한다. 〈신설 2021. 11. 30.〉

[본조신설 2015. 7. 24.]

[본조신설 2004. 6. 29.]

[제6조의3에서 이동, 종전 제6조의4는 제6조의5로 이동 (2015. 12. 31.)]

제6조의5(회의) ①심의회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 재적위원 3분의 1 이상의 회의소집 요청이 있는 때에 위원장이 소집한다.

②심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

[본조신설 2004. 6. 29.]

[제6조의4에서 이동, 종전 제6조의5는 제6조의6으로 이동 (2015. 12. 31.)]

제6조의6(수당 및 여비) 심의회의 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위안에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관업무와 직접 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 2004. 6. 29.]

[제6조의5에서 이동, 종전 제6조의6은 제6조의7로 이동 (2015. 12. 31.)]

제6조의7(심의회의 운영세칙) 이 영에 규정된 것외에 심의회의 운영에 필요한 세부사항은 심의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

[본조신설 2004. 6. 29.]

[제6조의6에서 이동 (2015. 12. 31.)]

제7조(적용의 완화) ①법 제15조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 경우”라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2007. 2. 12.>

1. 법 제8조제2항의 규정에 의한 세부기준에 적합한 편의시설을 설치할 경우 「문화재보호법」 제2조제1항제1호, 제3호 및 제4호에 따른 문화재로서의 역사적인 가치를 손상할 우려가 있는 경우

2. 과학기술의 발전 등에 따라 세부기준보다 안전하고 편리한 대안을 제시하는 경우

②법 제15조제1항의 규정에 의하여 세부기준을 완화한 별도의 기준을 승인받고자 하는 자는 승인신청서에 보건복지부령이 정하는 서류를 첨부하여 해당 시설주관기관에 제출하여야 한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 3. 15.>

③시설주관기관은 제2항의 규정에 의한 신청이 있는 때에는 적용의 완화여부 및 범위를 결정하고 지체없이 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

④시설주관기관은 제3항의 규정에 의하여 적용의 완화여부 등을 결정함에 있어서는 편의시설 또는 장애인·노인·여성복지에 관한 전문가 3인이상의 의견을 청취하여야 한다. <개정 2007. 2. 12.>

제7조의2(편의제공의 대상시설) 법 제16조의2에서 “대통령령으로 정하는 공공건물 및 공중이용시설”이란 제3조에 따른 편의시설 설치 대상시설 중 다음 각 호의 건물 및 시설을 말한다. <개정 2007. 2. 12., 2012. 8. 22., 2015. 7. 24.>

1. 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사

2. 문화 및 집회시설 중 공연장(좌석 수가 1천석 이상인 시설만 해당한다) 및 전시장(바닥면적

의 합계가 1천 제곱미터 이상인 시설만 해당한다)

3. 삭제 <2006. 1. 19.>

4. 의료시설중 종합병원

5. 교육연구시설 중 학교 및 도서관

5의2. 노유자시설 중 장애인복지시설

6. 업무시설중 국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)

7. 업무시설 중 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사

[본조신설 2004. 6. 29.]

제7조의3(장애인전용주차구역 주차표지의 발급 대상 및 절차) ① 법 제17조제2항에 따른 장애인 전용주차구역 주차표지의 발급대상은 「자동차관리법」에 따른 자동차로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. <개정 2018. 1. 30., 2020. 10. 27., 2021. 4. 6., 2023. 4. 11.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 명의로 등록하여 사용하는 자동차 한 대
 - 가. 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록한 장애인으로서 보건복지부장관이 정하는 보행상 장애가 있는 사람(같은 법 제32조의4제1항에 따른 서비스 지원 종합조사를 받은 결과 보건복지부장관이 정하는 기준을 충족하는 사람을 포함한다)
 - 나. 다음 각 구분 중 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국가보훈부장관이 정하는 보행상 장애가 있는 사람(이하 "국가유공자등"이라 한다)
 - 1) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록한 국가유공자 중 상이등급 판정자
 - 2) 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록한 고엽제후유의증환자
 - 3) 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따라 등록한 5·18민주화운동부상자
 - 다. 가목 또는 나목에 해당하는 사람과 「주민등록법」 제7조에 따른 주민등록표상의 주소를 같이 하면서 함께 거주하는 배우자, 직계존비속, 직계비속의 배우자, 형제자매, 형제자매의 배우자 또는 자녀
 - 라. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 국내거소신고를 한 재외동포나 「출입국관리법」 제31조에 따라 외국인등록을 한 외국인으로서 보건복지부장관이 정하는 보행상 장애가 있는 사람
2. 제1호가목부터 라목까지에 해당하는 사람이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 사용하는 자동차 한 대
 - 가. 1년 이상의 기간을 정하여 시설대여를 받거나 임차한 경우
 - 나. 장애인전용주차구역 주차표지가 부착된 자동차를 수리 또는 정비 등의 이유로 사용할 수 없어 시설대여를 받거나 임차한 경우
 - 다. 장애인전용주차구역 주차표지가 부착된 자동차를 가지고 가기 힘든 도서지역에서 시설대여를 받거나 임차한 경우

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자동차. 이 경우 법인격이 없는 시설·단체인 경우에는 그 대표자의 명의로 등록한 자동차로 한다.

가. 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설(이하 “장애인복지시설”이라 한다)의 명의로 등록하여 장애인복지사업에 사용하는 자동차

나. 「장애인복지법」 제63조에 따른 장애인복지단체(이하 “장애인복지단체”라 한다)의 명의로 등록하여 장애인복지사업에 사용하는 자동차

다. 지방자치단체의 명의로 등록하여 장애인복지시설이나 장애인복지단체가 장애인복지사업에 사용하는 자동차

라. 「노인복지법」 제34조에 따른 노인의료복지시설의 명의로 등록하여 노인복지사업에 사용하는 자동차

마. 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제28조제5항에 따라 각급학교의 명의로 등록하여 장애인의 통학을 위하여 사용하는 자동차

바. 「영유아보육법」 제26조에 따라 장애아를 전담하는 어린이집의 명의로 등록하여 장애아보육사업에 사용하는 자동차

사. 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조에 따른 특별교통수단으로서 장애인의 이동편의를 위하여 사용하는 자동차

아. 법인·단체나 시설 등이 가목부터 사목까지의 용도에 사용하기 위하여 1년 이상의 기간을 정하여 시설대여를 받거나 임차하여 사용하는 자동차

② 법 제17조제2항에 따라 장애인전용주차구역 주차표지를 발급받으려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 주소지(재외동포와 외국인인 경우에는 각각 국내거소지와 체류지를 말한다) 관할 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신청하여야 한다. 다만, 국가유공자등은 국가보훈부장관이 정하는 방법에 따라 신청하여야 한다. <개정 2023. 4. 11.>

[전문개정 2015. 7. 24.]

제8조(장애인전용주차구역 주차표지 회수 및 재발급 제한 등) ① 법 제17조제3항에 따라 국가보훈부장관과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 경우에 장애인전용주차구역 주차표지를 회수하거나 재발급을 제한하여야 한다. <개정 2023. 4. 11.>

1. 발급받은 장애인전용주차구역 주차표지를 다른 사람에게 양도하거나 대여한 경우
2. 제7조의3제1항제1호가목, 나목 또는 라목에 따른 보행상 장애가 있는 사람의 탑승 없이 장애인전용주차구역에 주차한 경우
3. 발급받은 장애인전용주차구역 주차표지를 위조·변조한 경우
4. 그 밖에 정당한 권원 없이 발급받은 장애인전용주차구역 주차표지를 부당하게 사용하는 경우

② 제1항에 따라 장애인전용주차구역 주차표지가 회수된 경우에 장애인전용주차구역 주차표지의 재발급 제한 기준은 별표 2의4와 같다. <개정 2021. 11. 30.>

③ 별표 2의4에 따른 재발급 제한 기간 종료 후 장애인전용주차구역 주차표지를 재발급받으려는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 주소지(재외동포와 외국인인 경우에는 각각 국내거소지와 체류지를 말한다) 관할 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장에게 신청해

야 한다. 다만, 국가유공자등은 국가보훈부장관이 정하는 방법에 따라 신청해야 한다. <개정 2021. 11. 30., 2023. 4. 11.>

④ 국가보훈부장관과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 제3항에 따른 재발급 신청을 받은 경우에는 별표 2의4에 따른 재발급 제한 기간이 종료되었는지를 확인한 후 재발급해야 한다. <개정 2021. 11. 30., 2023. 4. 11.>

[본조신설 2015. 7. 24.]

제9조(장애인전용주차구역 주차 방해 행위) 법 제17조제5항에 따른 주차 방해 행위는 다음 각 호의 행위로 한다.

1. 장애인전용주차구역 내에 물건 등을 쌓아 주차를 방해하는 행위
2. 장애인전용주차구역 앞이나 뒤, 양 측면에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위
3. 장애인전용주차구역 진입로에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위
4. 장애인전용주차구역 선과 장애인전용표시 등을 지우거나 훼손하여 주차를 방해하는 행위
5. 그 밖에 장애인전용주차구역에 주차를 방해하는 행위

[본조신설 2015. 7. 24.]

제10조 삭제 <2004. 6. 29.>

제11조 삭제 <2004. 6. 29.>

제12조(시정명령) 시설주관기관은 법 제23조의 규정에 의하여 시정명령을 할 때에는 편의시설의 설치 및 개선 등에 소요되는 기간을 고려하여 1년의 범위내에서 기간을 정하여 필요한 조치를 명하여야 한다. 다만, 천재·지변 기타 기술적인 곤란 등 부득이한 사유로 1년내에 필요한 조치를 취하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 1회에 한하여 1년의 범위내에서 시정기간을 연장할 수 있다.

제12조의2(이행강제금의 산정기준 등) ①법 제24조제2항에 따라 이행강제금을 부과하는 위반행위의 종별과 이행강제금의 산정기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2007. 2. 12., 2008. 2. 29., 2010. 3. 15., 2015. 7. 24.>

1. 법 제8조 및 법 제15조의 규정에 적합한 편의시설을 설치하지 아니한 경우 : 편의시설을 설치하는데 통상적으로 소요되는 것으로 인정되는 인건비 및 자재비의 100분의 20에 상당하는 금액
2. 법 제8조 및 법 제15조의 규정에 적합한 편의시설의 설치에 필요한 계단의 유효바닥면적 등 필요한 면적을 확보하지 아니한 경우 : 「지방세법」에 의하여 당해 대상시설에 적용되는 1제곱미터당 과세시가표준액의 100분의 20에 상당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액
3. 제1호 및 제2호의 요건에 모두 해당하는 경우 : 제1호 및 제2호의 규정에 의한 금액을 합산한 금액
4. 기타 숙박시설의 장애인용 객실등 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 기준에 의하여 금액을 산정하는 것이 현저히 부적합하다고 보건복지부장관이 인정하는 경우 : 해당 숙박시설에 확보되어야 하는 장애인용 객실수에 상당하는 일반객실의 연평균수입금액 등의 100분의 20에 상당하는 금액
5. 법 제8조 및 법 제15조의 규정에 적합하게 편의시설을 유지·관리하지 아니한 경우 : 제1

- 호 내지 제4호의 규정에 의한 해당 비용의 100분의 10에 상당하는 금액
- ②제1항제1호의 규정에 의한 인건비 및 자재비의 산정기준, 동항제2호의 규정에 의한 유효바닥 면적 등을 확보하여야 하는 편의시설의 범위와 동항제4호의 규정에 의하여 금액을 산정하여야 하는 장애인용객실등 편의시설의 범위 및 금액산정기준 기타 이행강제금의 산정에 관하여 필요한 사항은 보건복지부장관이 이를 정하여 고시한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 3. 15.>
- ③ 시설주관기관은 이행강제금을 부과하려는 때에는 10일 이상의 기간을 정하여 이행강제금 부과대상자에게 구술 또는 서면(전자문서를 포함한다)에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견진술이 없는 때에는 의견이 없는 것으로 본다. <개정 2010. 6. 18.>
- ④ 이행강제금의 징수절차는 보건복지부령으로 정한다. <신설 2010. 6. 18.>
- [제목개정 2015. 7. 24.]
- [제14조에서 이동 <2015. 7. 24.>]

제12조의3(민감정보 및 고유식별정보의 처리) 국가보훈부장관과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 법 제17조에 따른 장애인전용주차구역 주차표지 발급 및 재발급에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 건강에 관한 정보나 같은 법 시행령 제19조에 따른 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. <개정 2023. 4. 11.>

[본조신설 2015. 7. 24.]

제13조(과태료의 부과기준) 법 제27조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 3과 같다. <개정 2015. 7. 24.>

[전문개정 2010. 6. 18.]

제14조

[제12조의2로 이동 <2015. 7. 24.>]

제15조 삭제 <2004. 6. 29.>

부칙 <제33382호, 2023. 4. 11.> (국가보훈부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 2023년 6월 5일부터 시행한다.

제2조 부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) ①부터 <60>까지 생략

<61> 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조의2제3항제1호 중 “행정안전부”를 “행정안전부·국가보훈부”로, “국토교통부·국가보훈처”를 “국토교통부”로 한다.

제7조의3제1항제1호나목1)부터 3)까지 외의 부분, 같은 조 제2항 단서, 제8조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제3항 단서, 같은 조 제4항 및 제12조의3 중 “국가보훈처장”을 각각 “국가보훈부장관”으로 한다.

<62>부터 <73>까지 생략

편의시설 설치 대상시설(제3조 관련)

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표 1] (개정 2022. 4. 27.)

1. 공원

2. 공공건물 및 공중이용시설

가. 제1종 근린생활시설

- (1) 슈퍼마켓·일용품(식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등을 말한다. 이하 같다) 등의 소매점으로서 동일한 건축물(하나의 대지 안에 2동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 동일한 건축물로 본다. 이하 같다) 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상 1천제곱미터 미만인 시설
- (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상 300제곱미터 미만인 시설
- (3) 이용원·미용원으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상인 시설
- (4) 목욕장으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설
- (5) 지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 시설
- (6) 대피소
- (7) 공중화장실
- (8) 의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 시설
- (9) 지역아동센터로서 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

나. 제2종 근린생활시설

- (1) 일반음식점으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이상인 시설
- (2) 휴게음식점·제과점 등 음료·차·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설
- (3) 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서커스장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상 500제곱미터 미만인 시설

- (4) 안마시술소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

다. 문화 및 집회시설

- (1) 공연장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (2) 집회장(예식장·공회당·회의장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 관람장(경마장·자동차 경기장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (4) 전시장(박물관·미술관·과학관·기념관·산업전시장·박람회장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (5) 동·식물원(동물원·식물원·수족관 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

라. 종교시설

종교집회장(교회·성당·사찰·기도원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

마. 판매시설

도매시장·소매시장·상점으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

바. 의료시설

- (1) 병원(종합병원·병원·치과병원·한방병원·정신병원 및 요양병원을 말한다. 이하 같다)
- (2) 격리병원(전염병원·마약진료소 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (3) 삭제 (2012.8.22.)

사. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다)

- (1) 학교(유치원·초등학교·중학교·고등학교·전문대학·대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다. 이하 같다)
- (2) 교육원(연수원 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)·직업훈련소·학원(자동차학원과 무도학원을 제외한다. 이하 같다) 기타 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 도서관으로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

아. 노유자시설

- (1) 아동관련 시설(어린이집·아동복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것)
- (2) 노인복지시설 및 장애인복지시설
- (3) 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설

자. 수련시설

- (1) 생활권수련시설(청소년수련관·청소년문화의 집·유스호스텔 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)
- (2) 자연권수련시설(청소년수련원·청소년 야영장 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)

차. 운동시설(동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설에 한한다)

- (1) 체육관
- (2) 운동장(육상·구기·볼링·수영·스케이트·롤러스케이트·승마·사격·궁도·골프 등의 운동장을 말한다. 이하 같다)과 운동장에 부수되는 건축물

카. 업무시설

- (1) 공공업무시설 중 국가 또는 지방자치단체의 청사로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
- (2) 일반업무시설로서 금융업소·사무소·신문사·오피스텔(업무를 주로 하는 건축물이고, 분양 또는 임대하는 구획에서 일부 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토해양부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다) 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설
- (3) 일반업무시설로서 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단 및 그 지사(동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 시설만 해당한다)

타. 숙박시설

- (1) 일반숙박시설 및 생활숙박시설(객실 수가 30실 이상인 시설에 한정한다. 이하 같다)
- (2) 관광숙박시설(관광호텔·수상관광호텔·한국전통호텔·가족호텔·호스텔·소형호텔·의료관광호텔 및 휴양콘도미니엄을 말한다. 이하 같다)

파. 공장

물품의 제조·가공(염색·도장·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다) 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설

하. 자동차관련시설

- (1) 주차장
- (2) 운전학원

거. 교정시설

교도소 및 구치소

너. 방송통신시설

방송국·전신전화국 그 밖에 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설

더. 묘지관련시설

- (1) 화장시설
- (2) 봉안당(종교시설에 해당하는 것을 제외한다)

러. 관광휴게시설

- (1) 야외음악당·야외극장·어린이회관 기타 이와 유사한 용도로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 시설
- (2) 휴게소로서 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 시설

머. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다. 이하 같다]으로서 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 시설

3. 공동주택

가. 아파트

나. 연립주택(세대수가 10세대 이상인 주택에 한한다)

다. 다세대주택(세대수가 10세대 이상인 주택에 한한다)

라. 기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용되는 것으로서 공동취사 등을 할 수 있는 구조이되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것으로 30인 이상이 기숙하는 시설에 한한다.

4. 통신시설

가. 공중전화

나. 우체통

비고: 제5조제3호 단서에 따른 공중이용시설은 다음 각 호에 해당하는 시설을 말한다.

1. 제2호가목(1)·(2)·(3) 및 같은 호 나목(1)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 미만인 시설
2. 제2호가목(4)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 시설
3. 제2호가목(8)의 시설 중 동일한 건축물 안에서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 100제곱미터 미만인 시설

대중시설별 편의시설의 종류 및 설치기준(제4조관련)

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표 2] (개정 2022. 4. 27)

1. 삭제 (2006.1.19)

2. 공 원

편의시설의 종류	설 치 기 준
가. 장애인들의 출입이 가능한 출입구	공원 외부에서 내부로 이르는 출입구는 주출입구를 포함하여 적어도 하나 이상을 장애인들의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.
나. 장애인들의 통행이 가능한 보도	공원시설(공중이 직접 이용하는 시설에 한한다)에 접근할 수 있는 공원안의 보도중 적어도 하나는 장애인들이 통행할 수 있도록 유효 폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다.
다. 장애인들의 이용이 가능한 화장실	장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감 과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설 치하여야 한다.
라. 점자블록	공원과 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하 여야 한다.
마. 시각장애인 유도 및 안내설비	시각장애인의 공원이용 편의를 위하여 공원의 주출입구부근에 점자 안내판·촉지도식 안내판·음성안내장치 또는 기타 유도신호장치를 설 치할 수 있다.
바. 장애인들의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대	매표소(장애인들의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설 관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)· 판매기 및 음료대는 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규 격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대이상을 각각 설치하는 경우에는 그중 1곳 또는 1대만 을 장애인들의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
사. 장애인들의 이용이 가능한 공원시설	(1) 「자연공원법」 제2조제10호에 따른 공원시설과 「도시공원 및 녹 지 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공원시설에 대하여는 공원시설의 종류에 따라 제3호 및 제6호에 따른 공공건물 및 공중이용시설과 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다. (2) 공원의 효용증진을 위하여 설치하는 주차장에는 장애인전용 주 차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 구분·설치하여 야 한다.

3. 공공건물 및 공중이용시설

가. 일반사항

편의시설의 종류	설 치 기 준
(1) 장애인등의 통행이 가능한 접근로	(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게通行할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.
(2) 장애인전용주차구역	(가) 부설주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치비율에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수중 소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다. (나) 자동차관련시설중 특별시장·광역시장·시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장에는 장애인전용 주차구역을 주차장법령이 정하는 설치기준에 따라 장애인의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다.
(3) 높이차이가 제거된 건축물 출입구	(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다. (나) (가)의 주출입구의 높이차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이차이를 없앨 수 있다.
(4) 장애인등의 출입이 가능한 출입구 등	건축물의 주출입구와 건축물 안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입구(문) 중 적어도 하나는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. 이 경우 제7조의2제6호에 따른 국가 또는 지방자치단체의 청사(공중이 직접 이용하는 시설만 해당한다) 중 「건축법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 시설의 경우에는 장애인등의 출입이 가능하도록 설치하는 출입구를 자동문 형태로 하여야 한다.
(5) 장애인등의 통행이 가능한 복도	복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.

편의시설의 종류	설 치 기 준
(6) 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로	(가) 장애인등이 건축물의 1개 층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다. 다만, 장애인등이 이용하는 시설이 1층에만 있는 경우에는 그러하지 않다. (나) (가)의 건축물 중 6층 이상의 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물(층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300제곱미터 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 경우를 제외한다)의 경우에는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트(신축하는 경우에는 수직형 휠체어리프트를 설치하여야 한다) 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.
(7) 장애인등의 이용이 가능한 화장실	장애인 등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하되, 장애인용 대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 하며, 영유아용 거치대 등 임산부 및 영유아가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 구비하여 설치하여야 한다.
(8) 장애인등의 이용이 가능한 욕실	욕실은 1개실 이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다.
(9) 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실	샤워실 및 탈의실은 1개이상을 장애인등이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다.
(10) 점자블록	건축물의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치하여야 한다.
(11) 시각 및 청각장애인 유도·안내설비	(가) 시각장애인의 시설이용 편의를 위하여 건축물의 주출입구 부근에 점자안내판, 촉지도식 안내판, 음성안내장치 또는 그 밖의 유도신호장치를 점자블록과 연계하여 1개 이상 설치하여야 한다. (나) 삭제(2007.2.12) (다) 공원·근린공공시설·장애인복지시설·교육연구시설·공공업무시설, 시각장애인 밀집거주지역등 시각장애인의 이용이 많거나 타당성이 있는 설치요구가 있는 곳에는 교통신호기가 설치되어 있는 횡단보도에 시각장애인을 위한 음향신호기를 설치하여야 한다. (라) 청각장애인의 시설이용 편의를 위하여 청각장애인 등의 이용이 많은 곳에는 전자문자안내판 또는 기타 전자문자안내설비를 설치하여야 한다.

편의시설의 종류	설 치 기 준
(12) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비	(가) 시각 및 청각장애인들이 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각 장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치하여야 한다. (나) 장애인들이 추락할 우려가 있는 경우에는 난간 등 추락방지설비를 갖추어야 한다.
(13) 장애인들의 이용이 가능한 객실 또는 침실	기숙사 및 숙박시설등의 전체 침실수 또는 객실의 1퍼센트 이상(관광숙박시설은 3퍼센트 이상)은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물등을 고려하여 설치하되, 산정된 객실 또는 침실수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1실로 본다.
(14) 장애인들의 이용이 가능한 관람석, 열람석 또는 높이 차이가 있는 무대	(가) 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치 등을 고려하여 설치하되, 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 본다. (나) 공연장, 집회장 및 강당 등에 설치된 무대에 높이 차이가 있는 경우에는 장애인들이 안전하게 이용할 수 있도록 경사로 및 휠체어리프트 등을 설치하여야 한다. 다만, 설치가 구조적으로 어려운 경우에는 이동식으로 설치할 수 있다.
(15) 장애인들의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대	지역자치센터 및 장애인복지시설 등의 접수대 또는 작업대는 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 각각 2대 이상을 설치하는 경우에는 그 중 1대만을 장애인들의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
(16) 장애인들의 이용이 가능한 매표소· 판매기 또는 음료대	매표소(장애인들의 이용이 가능한 자동발매기를 설치한 경우와 시설관리자등으로부터 별도의 상시서비스가 제공되는 경우를 제외한다)·판매기 및 음료대는 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 형태·규격 및 부착물등을 고려하여 설치하여야 한다. 다만, 동일한 장소에 2곳 또는 2대 이상을 각각 설치하는 경우에는 그 중 1곳 또는 1대만을 장애인 등의 이용을 고려하여 설치할 수 있다.
(17) 임산부 등을 위한 휴게시설 등	임산부와 영유아가 편리하고 안전하게 휴식을 취할 수 있도록 구조와 재질 등을 고려하여 휴게시설을 설치하고, 휴게시설 내에는 모유수유를 위한 별도의 장소를 마련하여야 한다. 다만, 「문화재보호법」 제2조에 따른 지정문화재(보호구역을 포함한다)에 설치하는 시설물은 제외한다.

나. 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류

대상시설		편의시설	매개시설		내부시설		위생시설			안내시설			그 밖의 시설									
			주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게시설	
									대변기	소변기	세면대											
제1종 근린 생활 시설	수퍼마켓 · 일용품 등의 소매점, 이용원 · 미용원 · 목욕장	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장												
	휴게음식점 · 제과점 등 음료 · 차 · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장												
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단 · 국민연금공단 · 한국장애인고용공단 · 근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장		의무	권장	의무					의무			
	대피소	의무		의무	의무								권장									
	공중화장실	의무		의무	의무			의무	의무	의무		의무										
	의원 · 치과의원 · 한의원 · 조산원 · 산후조리원(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장												
	의원 · 치과의원 · 한의원 · 조산원 · 산후조리원(100제곱미터 이상 500제곱미터 미만만 해당한다)	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장												

대상시설		편의시설	매개시설		내부시설		위생시설			안내시설			그 밖의 시설								
			주출입구 접근로	장애인 전용 주차 구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구 (문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
									대변기	소변기	세면대										
제1종 근린 생활 시설	지역아동센터 (300제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장				권장	의무						
	일반음식점 (300제곱미터 이상만 해당한다), 휴게음식점 · 제과점 등 음료 · 차 · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장											
	일반음식점 (50제곱미터 이상 300제곱미터 미만만 해당한다)	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장											
	공연장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무		의무		의무	의무	의무
제2종 근린 생활 시설	안마시술소	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장			권장	권장	의무						
	공연장 및 관람장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무		의무		의무	의무	의무
	집회장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장					의무						
문화 및 집회 시설	전시장, 동 · 식물원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무				권장	의무	의무

편의시설 대상시설		매개시설		내부시설		위생시설				안내시설			그 밖의 시설							
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
								대변기	소변기	세면대										
종교 시설	종교집회장(교회 · 성당 · 사찰 · 기도원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설을 말하며, 500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장					의무		권장			권장
판매 시설	도매시장 · 소매시장 · 상점(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장				권장	의무					권장
의료 시설	병원 · 격리병원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	의무	의무			권장	권장	
교육 연구 시설	학교(특수학교를 포함하며, 유치원은 제외한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장			의무	의무	의무		권장	권장		권장
	유치원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장										권장
	교육원 · 직업훈련소 · 학원, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장			권장	권장	의무		권장	권장		권장
	도서관(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			권장	권장	의무		의무	권장		권장
노유 자 시설	아동관련시설(어린이 집 · 아동복지시설)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장										권장

대상시설		편의시설		매개시설		내부시설		위생시설				안내시설		그 밖의 시설								
				주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
										대변기	소변기	세면대										
노유 자 시설	노인복지시설(경로당을 포함한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장					권장					
	사회복지시설(장애인 복지시설을 포함한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	
수련 시설	생활권수련시설, 자연권수련시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무		권장		권장	의무	의무						
운동시설(500제곱미터 이상만 해당한다)		의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	의무	권장		권장						권장			권장	
업무 시설	국가 또는 지방자치 단체의 청사	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무				의무		의무	
	금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장									권장		권장	
	국민건강보험공단 · 국민연금공단 · 한국장애인고용공단 · 근로복지공단 및 그 지사(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무				의무	의무	의무				의무	권장	
숙박 시설	일반숙박시설 및 생활숙박시설	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장					의무	의무			권장			
	관광숙박시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장		의무	권장	의무	의무			권장		권장	

대상시설		편의시설		매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		그 밖의 시설									
				주출입구 접근로	장애인 전용 주차구역	주출입구 높이차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실			욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내설비	경보 및 피난설비	객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	대표소 · 판매기 · 음료대	임산부 등을 위한 휴게시설
										대변기	소변기	세면대										
공 장		의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	의무	권장	권장	권장		권장				권장		권장		
자동차 관련 시설	주차장	의무	의무	의무			권장															
	운전학원	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장								권장				
방송 통신 시설	방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			권장	의무						권장		
	전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설(1000제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	권장	의무	권장	권장			권장	의무			권장		권장			
교정 시설	교도소 · 구치소	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	의무		권장				권장	권장	권장	권장			
묘지 관련 시설	화장시설, 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장			권장									
관광 휴게 시설	아외음악당, 아외극장, 어린이회관, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장			권장	권장		권장		권장	권장			
	휴게소	의무	의무	의무	의무	권장	권장	의무	권장	권장			권장					권장	의무			
장례식장		의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무		의무	권장	의무				권장	권장			

4. 공동주택
가. 일반 사항

편의시설의 종류	설 치 기 준
(1) 장애인등의 통행이 가능한 접근로	(가) 대상시설 외부에서 건축물의 주출입구에 이르는 접근로는 장애인등이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭·기울기와 바닥의 재질 및 마감 등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 접근로를 (가)의 주출입구에 연결하여 시공하는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구에 연결하여 접근로를 설치할 수 있다.
(2) 장애인전용주차구역	(가) 부설주차장에는 장애인전용주차구역을 주차장법령이 정하는 설치비율에 따라 장애인등의 이용이 편리한 위치에 구분·설치하여야 한다. 다만, 부설주차장의 주차대수가 10대 미만인 경우를 제외하며, 산정된 장애인전용주차구역의 주차대수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다. (나) 장애인전용주차구역은 입주한 장애인가구의 동별 거주현황 등을 고려하여 설치한다.
(3) 높이차이가 제거된 건축물 출입구	(가) 건축물의 주출입구와 통로에 높이차이가 있는 경우에는 턱낮추기를 하거나 휠체어리프트 또는 경사로를 설치하여야 한다. (나) (가)의 주출입구의 높이 차이를 없애는 것이 구조적으로 곤란하거나 주출입구보다 부출입구가 장애인등의 이용에 편리하고 안전한 경우에는 주출입구 대신 부출입구의 높이 차이를 없앨 수 있다.
(4) 장애인등의 출입이 가능한 출입구(문)	(가) 건축물의 주출입구는 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. (나) 장애인전용주택의 세대내 출입문은 장애인등의 출입이 가능하도록 유효폭·형태 및 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.
(5) 장애인등의 통행이 가능한 복도	복도는 장애인등의 통행이 가능하도록 유효폭, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.

편의시설의 종류	설 치 기 준
(6) 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로	아파트는 장애인들이 건축물의 1개층에서 다른 층으로 편리하게 이동할 수 있도록 그 이용에 편리한 구조로 계단을 설치하거나 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로를 1대 또는 1곳 이상 설치하여야 한다.
(7) 장애인 등의 이용이 가능한 화장실 및 욕실	장애인전용주택의 화장실 및 욕실은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치할 수 있다.
(8) 점자블록	시각장애인을 위한 장애인전용주택의 주출입구와 도로 또는 교통시설을 연결하는 보도에는 점자블록을 설치할 수 있다.
(9) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비	시각 및 청각장애인을 위한 장애인전용주택에는 위급한 상황에 대피할 수 있도록 청각장애인용 피난구유도등·통로유도등 및 시각장애인용 경보설비 등을 설치할 수 있다.
(10) 장애인 등의 이용이 가능한 부대시설 및 복리시설	(가) 「주택법」 제2조제12호에 따른 주택단지안의 관리사무소·경로당·의원·치과의원·한의원·조산소·약국·목욕장·슈퍼마켓, 일용품 등의 소매점, 일반음식점·휴게음식점·제과점·학원·금융업소·사무소 또는 사회복지관이 있는 건축물에 대하여는 제3호가목(1) 및 (3)부터 (7)까지의 규정을 적용한다. 다만, 당해 주택단지에 건설하는 주택의 총세대수가 300세대 미만인 경우에는 그러하지 아니하다. (나) 「주택법」 제2조제13호 또는 제14호에 따른 부대시설 및 복리시설 중 (가)에 따른 시설을 제외한 시설(별표 1 제2호 및 제4호에 따른 편의시설 설치 대상시설에 해당하는 경우로 한정한다)에 대해서는 용도 및 규모에 따라 별표 1 제2호 및 제4호에 따른 공공건물·공중이용시설 및 통신시설의 설치기준을 각각 적용한다.

나. 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류

대상시설	편의시설	매개시설		내부시설		위생시설			안내시설		기타시설					비고				
		주출입구 접근로	장애인 전용 주차 구역	주출입구 높이 차이 제거	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실 · 탈의실	점자블록	유도 및 안내 설비	경보 및 피난 설비		객실 · 침실	관람석 · 열람석	접수대 · 작업대	매표소 · 판매기 · 음료대
아파트		의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장		의무	권장					
연립주택		의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장		의무	권장					세대 수가 10세대 이상만 해당
다세대주택		의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장		의무	권장					세대 수가 10세대 이상만 해당
기숙사		의무	의무	의무	의무	의무	권장	의무	권장	의무	권장	권장		의무	의무					기숙사가 2동 이상의 건축물로 이루어져 있는 경우 장애인용 침실이 설치된 동에만 적용한다. 다만, 장애인용 침실수는 전체 건축물을 기준으로 산정하며, 일반 침실의 경우 출입구(문)는 권장사항임

5. 삭제 (2006.1.19)

6. 통신시설

편의시설의 종류	설 치 기 준
가. 장애인등의 이용이 가능한 공중전화	(1) 공원, 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택에 공중전화를 설치하거나, 장애인의 타당성 있는 설치요구가 있는 경우에는 휠체어사용자등이 이용할 수 있는 전화기를 1대 이상 설치하여야 한다. 다만, 주변소음도가 75데시벨이상인 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 장애인등의 이용이 많은 곳에는 시각 및 청각장애인을 위하여 점자표시전화기, 큰문자버튼전화기, 음량증폭전화기, 보청기 호환성 전화기, 골도전화기(청각장애인을 위하여 머리뼈에 진동을 주는 방법으로 통화가 가능한 전화기를 말한다)등을 설치할 수 있다.
나. 장애인등의 이용이 가능한 우체통	우체통은 장애인등의 접근 및 이용이 용이하도록 위치 및 구조등을 고려하여 설치하여야 한다.

**국가, 지방자치단체 또는 공공기관의 장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설
(제5조의2제1항 관련)**

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 (별표 2의2) <개정 2021. 11. 30.>

대상 시설

1. 제1종 근린생활시설	식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 등의 소매점, 이용원·미용원·목욕장
	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 사무소, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
	대피소
	공중화장실
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원
2. 제2종 근린생활시설	지역아동센터
	일반음식점, 휴게음식점·제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설
3. 문화 및 집회시설	안마시술소
	공연장 및 관람장
	집회장
	전시장
4. 종교시설	동·식물원
	종교집회장
5. 판매시설	도매시장·소매시장·상점
6. 의료시설	병원, 격리병원
7. 교육연구시설	학교
	교육원, 직업훈련소, 학원
	도서관
8. 노유자시설	아동 관련 시설
	노인복지시설
	사회복지시설(장애인복지시설을 포함한다)
9. 수련시설	생활권 수련시설, 자연권 수련시설

대상 시설	
10. 운동시설	체육관, 운동장과 운동장에 부수되는 건축물
11. 업무시설	국가 또는 지방자치단체의 청사
	금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
	국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 사무소
12. 숙박시설	일반숙박시설(호텔, 여관으로서 객실수가 30실 이상인 시설)
	관광숙박시설, 그 밖에 이와 비슷한 용도의 시설
13. 공장	물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건물로서 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설
14. 자동차 관련 시설	주차장
	운전학원(운전 관련 직업훈련시설을 포함한다)
15. 방송통신시설	방송국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
	전신전화국, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
16. 교정 시설	보호감호소·교도소·구치소, 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도로 쓰이는 시설, 소년원, 소년분류심사원
17. 묘지 관련 시설	화장시설, 봉안당
18. 관광 휴게시설	야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설
	휴게소
19. 장례식장	의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다.

비고

보건복지부장관과 국토교통부장관은 위 표의 장애물 없는 생활환경 인증 대상 시설이 지형, 문화재 발굴 등 주변 여건으로 인하여 불가피하게 장애물 없는 생활환경 인증을 받기 어려운 경우에 보건복지부와 국토교통부의 공동부령으로 정하는 바에 따라 의무 인증 시설에서 제외할 수 있다.

**국가, 지방자치단체 또는 공공기관 외의 자의 장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설
(제5조의2제2항 관련)**

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표 2의3] <신설 2021. 11. 30.>

시설주	대상 시설
1. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교 중 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교	별표 2의2에서 정하는 시설
2. 「지방공기업법」 제5조, 제49조 및 제76조에 따른 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단	
3. 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 지방의료원	
4. 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관 한 법률」 제5조에 따라 지정·고시된 출자· 출연 기관	
5. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방자치단체출연 연구원	
6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 자 외의 자	「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제1호의 초고층 건축물 및 같은 조 제2호의 지하연계 복합건축물

장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙
(약칭: 장애인등편의법 시행규칙)

[시행 2023. 12. 11.] [보건복지부령 제983호, 2023. 12. 11., 일부개정]

보건복지부(장애인권익지원과) 044-202-3307, 3308

제1조(목적) 이 규칙은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. **〈개정 2005. 12. 30., 2015. 7. 29.〉**

제2조(편의시설의 세부기준) ① 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제8조제2항 전단 및 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제4조에 따른 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준은 별표 1과 같다. **〈개정 2015. 7. 29.〉**

② 보건복지부장관은 편의시설에 관한 신제품의 개발·신기술의 도입 기타 장애인등의 편의증진을 위하여 일정기간 동안 시험적용을 할 필요가 있거나 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 세부기준에 대한 특례 또는 세부기준의 시행에 관하여 필요한 사항을 따로 정하여 고시할 수 있다. **〈개정 2008. 3. 3., 2010. 3. 19.〉**

제3조(안내표시기준) 법 제8조제2항 후단의 규정에 의한 편의시설의 안내표시기준은 별표 2와 같다. **〈개정 1999. 6. 8.〉**

제3조의2(편의시설 설치기준의 적합성 확인 등) ① 시설주관기관은 법 제9조의2제1항에 따라 편의시설 설치기준에 적합한지를 확인할 때에는 장애인 등 편의시설 관련 부서에 적합성 확인을 요청하여야 한다.

② 제1항에 따라 편의시설 관련 적합성 확인 요청을 받은 관련 부서는 영 제4조에 따른 대상 시설별 편의시설의 종류 및 설치기준과 제2조에 따른 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다. 다만, 법 제10조의2에 따른 장애물 없는 생활환경 인증을 받은 대상시설은 적합성 확인을 받은 것으로 본다. **[본조신설 2015. 7. 29.]**

제3조의3(편의시설 설치기준 적합성 확인 업무의 대행 등) ① 법 제9조의3제1항에서 “보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인 또는 단체 중 보건복지부장관이 정한 자를 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문인력이 6명 이상일 것. 이 경우 건축, 토목, 조경 및 장애인복지(편의시설 분야를 포함한다) 분야에 관한 전문인력 각 1명을 포함하여야 한다.
 - 가. 해당 전문분야의 기술사 또는 건축사
 - 나. 해당 전문분야의 박사학위를 취득한 후 2년 이상 해당 업무를 수행한 사람
 - 다. 해당 전문분야의 석사학위를 취득한 후 5년 이상 해당 업무를 수행한 사람
 - 라. 해당 전문분야의 학사학위를 취득한 후 6년 이상 해당 업무를 수행한 사람
 - 마. 해당 전문분야의 기사 자격을 취득한 후 5년 이상 해당 업무를 수행한 사람
 - 바. 장애인복지(편의시설 분야를 포함한다) 업무를 6년 이상 수행한 사람
 2. 적합성 확인을 위한 업무 처리 규정을 갖출 것
 3. 적합성 확인과 관련한 연구 또는 사업추진 실적이 있을 것
- ② 보건복지부장관은 제1항에 따라 대행기관을 정한 경우에는 대행기관에 관련된 사항을 공고

하여야 한다.

③ 시설주관기관으로부터 적합성 확인 업무의 대행을 의뢰 받은 대행기관은 영 제4조에 따른 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준과 제2조에 따른 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

④ 제3항에 따른 확인 결과 적합한 경우에는 별지 제1호서식에 따른 편의시설 설치기준 적합성 확인서를 시설주관기관에 제출하여야 한다.

[본조신설 2015. 7. 29.]

제4조(실태조사의 내용과 절차 등) ① 법 제11조제1항에 따른 실태조사의 내용은 다음 각 호와 같다. <개정 2016. 6. 30.>

1. 영 제4조에 따른 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 설치 여부
 2. 제2조에 따른 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준에의 적합 여부
 3. 그 밖에 보건복지부장관이 장애인등의 편의증진을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ② 시설주관기관은 실태조사의 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 하며, 보건복지부장관은 다음 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지에 공표하여야 한다. <개정 2015. 7. 29.>

1. 조사개요 및 조사방법
 2. 편의시설 종류별 설치 현황
 3. 건축물 유형별 편의시설 설치 현황
 4. 시설주별 편의시설 설치 현황
 5. 지역별 편의시설 설치 현황
 6. 그 밖에 보건복지부장관이 필요하다고 인정한 사항
- ③ 제1항에 따른 실태조사는 조사대상의 선정, 조사기간의 설정, 조사표 개발 및 조사원 교육 등의 순서로 하며, 그 밖의 실태조사 절차에 관한 세부사항은 보건복지부장관이 정한다. <개정 2016. 6. 30.>

[제목개정 2016. 6. 30.]

제5조(완화된 세부기준의 승인신청) 법 제15조제1항 및 영 제7조제2항에 따라 완화된 세부기준의 승인을 받으려는 자는 별지 제1호의2서식의 승인신청서에 다음 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 시설주관기관에 제출해야 한다. <개정 2022. 7. 26.>

1. 대상시설의 구조·용도 등을 알 수 있는 설계도서
2. 완화된 세부기준에 따른 편의시설의 설계도서
3. 그 밖에 대상시설의 주변 여건을 알 수 있는 서류 등 세부기준을 완화해야 하는 사유를 설명하는 서류 또는 도서

제6조(비치용품의 종류등) 법 제16조제2항에 따라 휠체어, 점자 안내책자, 보청기기, 장애인용 쇼핑카트 등을 비치해야 하는 공공건물 및 공공이용시설의 범위와 비치해야 할 용품의 종류는 별표 3과 같다. <개정 2005. 12. 30., 2023. 12. 11.>

제6조의2(장애인전용주차구역 주차표지 발급 절차) ① 법 제17조제2항에 따라 장애인전용주차구역 주차표지를 발급받으려는 자는 별지 제1호의3서식의 장애인전용주차구역 주차표지 발급 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주소지(재외동포와 외국인인 경우에는 각각 국내거소지나 체류지를 말한다) 관할 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하여야 한다. 다만, 영 제7조의3제1항제1호나목에 따른 국가유공자등은 국가보훈처장이 정하는 방법에 따라 국가보훈처장에게 신청한다.

1. 보행에 장애가 있음을 증명하는 의사의 진단서 1부(재외동포나 외국인인 경우에만 해당한다)
2. 시설대여계약서 또는 임차계약서 사본 1부(자동차를 시설대여 받거나 임차한 경우에만 해당한다)
3. 사업자신고 또는 사업자등록증(영 제7조의3제1항제3호에 따른 장애인복지시설, 노인의료복지시설, 장애아 보육시설 등의 경우에만 해당한다)

② 제1항에 따라 장애인전용주차구역 주차표지 발급 신청서를 받은 국가보훈처장과 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 국내거소신고 또는 외국인등록 사실증명(신청인이 재외동포나 외국인인 경우에만 해당한다)과 자동차등록증을 확인하여야 하며, 신청인이 동의하지 아니하는 경우에는 각 해당 서류의 사본을 첨부하도록 하여야 한다.

③ 법 제17조제2항에 따른 장애인전용주차구역 주차표지를 발급받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제1호의3서식의 신청서에 장애인전용주차구역 주차표지(잃어버린 경우는 제외한다)와 변경 사실을 증명할 수 있는 서류 1부(기재사항 변경의 경우에만 해당한다)를 첨부하여 관할 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장에게 재발급을 신청하여야 한다. 다만, 영 제7조의3제1항제1호나목에 따른 국가유공자들은 국가보훈처장이 정하는 방법에 따라 국가보훈처장에게 재발급을 신청하여야 한다.

1. 장애인전용주차구역 주차표지를 잃어버리거나 그 표지가 훼손되어 못 쓰게 된 경우
2. 장애인전용주차구역 주차표지의 기재사항을 변경하려는 경우
3. 영 제8조에서 정하는 재발급 제한 기간이 종료된 경우

[본조신설 2015. 7. 29.]

제6조의3(장애인전용주차구역 주차표지 발급 현황의 기록·관리) 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 제6조의2제3항에 따라 발급된 장애인전용주차구역 주차표지의 발급 현황을 별지 제1호의4서식에 따라 기록·관리하여야 한다.

[본조신설 2015. 7. 29.]

제7조(이행강제금의 징수절차) ①영 제12조의2제4항에 따른 이행강제금의 징수절차에 관하여는 「국고금관리법 시행규칙」을 준용한다. 이 경우 납입고지서에는 이의신청방법 및 이의신청기간을 함께 기재하여야 한다. <개정 2005. 12. 30., 2012. 9. 4., 2015. 7. 29.>

②시설주관기관은 별지 제2호서식의 이행강제금처분대장을 비치하고, 이행강제금의 부과·징수에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

[제목개정 2012. 9. 4.]

제8조(규제의 재검토) 보건복지부장관은 제2조 및 별표 1에 따른 편의시설의 세부기준에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[본조신설 2015. 1. 5.]

부칙 <제983호, 2023. 12. 11.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(편의시설의 안내표지에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 편의시설의 안내표지는 별표 2 제3호의 개정규정에도 불구하고 계속하여 사용할 수 있다.

편의시설의 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련)

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] (개정 2023. 12. 11)

1. 장애인등의 통행이 가능한 접근로

가. 유효목 및 활동공간

- (1) 휠체어사용자가 통행할 수 있도록 접근로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다.
- (2) 휠체어사용자가 다른 휠체어 또는 유모차 등과 교행할 수 있도록 50미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 교행구역을 설치할 수 있다.
- (3) 경사진 접근로가 연속될 경우에는 휠체어사용자가 휴식할 수 있도록 30미터마다 1.5미터×1.5미터 이상의 수평면으로 된 참을 설치할 수 있다.

나. 기울기 등

- (1) 접근로의 기울기는 18분의 1이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 곤란한 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다.
- (2) 대지 내를 연결하는 주접근로에 단차가 있을 경우 그 높이 차이는 2센티미터 이하로 하여야 한다.

다. 경 계

- (1) 접근로와 차도의 경계부분에는 연석·울타리 기타 차도와 분리할 수 있는 공작물을 설치하여야 한다. 다만, 차도와 구별하기 위한 공작물을 설치하기 곤란한 경우에는 시각 장애인인 감지할 수 있도록 바닥재의 질감을 달리하여야 한다.
- (2) 연석의 높이는 6센티미터 이상 15센티미터 이하로 할 수 있으며, 색상과 질감은 접근로의 바닥재와 다르게 설치할 수 있다.

라. 재질과 마감

- (1) 접근로의 바닥표면은 장애인등이 넘어지지 아니하도록 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
- (2) 블록 등으로 접근로를 포장하는 경우에는 이음새의 틈이 벌어지지 아니하도록 하고, 면이 평탄하게 시공하여야 한다.
- (3) 장애인등이 빠질 위험이 있는 곳에는 덮개를 설치하되, 그 표면은 접근로와 동일한 높이가 되도록 하고 덮개에 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 2센티미터 이하가 되도록 하여야 한다.

마. 보행장애물

- (1) 접근로에 가로등·전주·간판 등을 설치하는 경우에는 장애인등의 통행에 지장을 주지 아니하도록 설치하여야 한다.
- (2) 가로수는 지면에서 2.1미터까지 가지치기를 하여야 한다.

2. 삭제 (2007.3.9.) 3. 삭제 (2007.3.9.)

4. 장애인전용주차구역

가. 설치장소

- (1) 건축물의 부설주차장과 영 별표 1 제2호하목(1)의 주차장의 경우 장애인전용주차구역은 장애인등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치하여야 한다.

- (2) 장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르는 통로는 장애인이 통행할 수 있도록 높이차이를 없애고, 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여 자동차가 다니는 길과 분리하여 설치하여야 한다.
- (3) 통로와 자동차가 다니는 길이 교차하는 부분의 색상과 질감은 바닥재와 다르게 하여야 한다. 다만, 기존 건축물에 설치된 지하주차장의 경우 바닥재의 질감을 다르게 하기 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 바닥재의 색상만을 다르게 할 수 있다.

나. 주차공간


- (1) 장애인전용주차구역의 크기는 주차대수 1대에 대하여 폭 3.3미터 이상, 길이 5미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 평행주차형식인 경우에는 주차대수 1대에 대하여 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상으로 하여야 한다.
- (2) 주차공간의 바닥면은 장애인등의 승하차에 지장을 주는 높이차이가 없어야 하며, 기울기는 50분의 1 이하로 할 수 있다.
- (3) 주차공간의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

다. 유도 및 표시

- (1) 장애인전용주차구역의 바닥면과 주차구역선에는 운전자가 식별하기 쉬운 색상으로 아래의 그림과 같이 장애인전용표시를 하여야 한다. 장애인전용표시의 규격은 다음과 같다.

(가) 바닥면에 설치되는 장애인전용표시: 가로 1.3미터, 세로 1.5미터

(나) 주차구역선에 설치되는 장애인전용표시: 가로 50센티미터, 세로 58센티미터

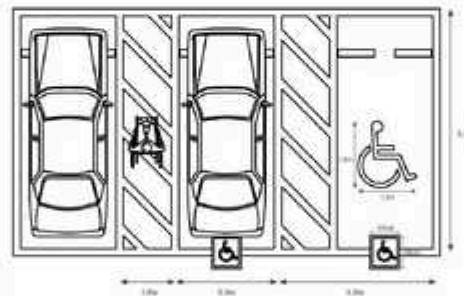

- (2) 장애인전용주차구역 안내표지는 주차장 안의 식별하기 쉬운 장소에 부착하거나 설치하되, 보행자의 통행을 방해하지 않아야 한다. 이 경우 안내표지의 규격과 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.

(가) 장애인전용주차구역 안내표지의 규격은 가로 0.7미터, 세로 0.6미터로 하고, 지면에서 표지판까지의 높이는 1.5미터로 한다.

(나) 안내표지에 기재될 내용은 다음과 같다.

장애인전용주차구역
도움이 필요한 경우: (지역번호)○○○ - ○○○○

- 장애인전용주차구역 주차표지가 붙어있는 자동차로서 보행에 장애가 있는 사람이 타고 있는 자동차만 주차할 수 있습니다. 이를 위반한 사람에 대해서는 10만원의 과태료를 부과합니다.
- 장애인전용주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 한 사람에 대해서는 50만원의 과태료를 부과합니다.
- 위반사항을 발견하신 분은 신고전화번호(지역번호)○○○ - ○○○○로 신고하여 주시기 바랍니다.

5. 높이차이가 제거된 건축물 출입구

가. 턱낫추기

건축물의 주출입구와 통로의 높이차이는 2센티미터 이하가 되도록 설치하여야 한다.


나. 휠체어리프트 또는 경사로 설치

헬체어리프트 및 경사로에 관한 세부기준은 제11호 및 제12호의 헬체어리프트 및 경사로에 관한 규정을 각각 적용한다.


6. 장애인등의 출입이 가능한 출입구(문)

가. 유효폭 및 활동공간

- (1) 출입구(문)은 아래의 그림과 같이 그 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 하고, 출입구(문)의 전면 유효거리는 1.2미터 이상으로 하며, 연속된 출입문의 경우 문의 개폐에 소요되는 공간은 유효거리에 포함하지 아니한다.

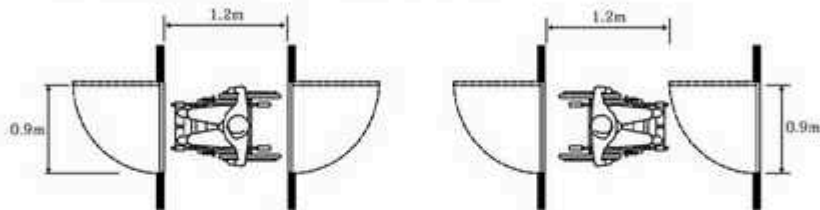

- (2) (1)에도 불구하고 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 출입구(문) 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 출입구(문)의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다.
- (3) 자동문이 아닌 경우에는 아래의 그림과 같이 출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

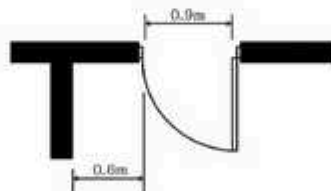

- (4) 출입구의 바닥면에는 문턱이나 높이차이를 두어서는 안 된다. 다만, 방화문 등의 설치로 문턱이나 높이차이를 두는 것이 부득이한 경우에는 문턱이나 높이차이가 2센티미터 이하가 되도록 해야 한다.

나. 문의 형태

- (1) 출입문은 회전문을 제외한 다른 형태의 문을 설치하여야 한다.
- (2) 미닫이문은 가벼운 재질로 하며, 턱이 있는 문지방이나 흠을 설치하여서는 아니된다.
- (3) 여닫이문에 도어체크를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간이 3초 이상 충분히 확보되도록 하여야 한다.
- (4) 자동문은 휠체어사용자의 통행을 고려하여 문의 개방시간이 충분히 확보되도록 설치하여야 하며, 개폐기의 작동장치는 가급적 감지범위를 넓게 하여야 한다.

다. 손잡이 및 점자표지판

- (1) 출입문의 손잡이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8미터와 0.9미터사이에 위치하도록

설치하여야 하며, 그 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형으로 할 수 있다.

- (2) 건축물안의 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 등의 출입문엽 벽면의 1.5미터 높이에는 방아름을 표기한 점자표지판을 부착하여야 한다.

라. 기타 설비

- (1) 건축물 주출입구의 0.3미터 전면에는 문의 폭만큼 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.
- (2) 건축물의 주출입문이 자동문인 경우에는 문이 자동으로 작동되지 아니할 경우에 대비하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 자동문엽에 설치할 수 있다.

7. 장애인들의 통행이 가능한 복도 및 통로

가. 유효폭


복도의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하되, 복도의 양옆에 거실이 있는 경우에는 1.5미터 이상으로 할 수 있다.

나. 바 닥

- (1) 복도의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니된다. 다만, 부득이한 사정으로 높이차이를 두는 경우에는 경사로를 설치하여야 한다.
- (2) 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 하며, 넘어졌을 경우 가급적 충격이 적은 재료를 사용하여야 한다.
- (3) 삭제 (2007.3.9)

다. 손잡이

- (1) 「장애인복지법」 제58조에 따른 장애인복지시설, 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 병원급 의료기관 및 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설의 복도 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.
- (2) 손잡이의 높이는 아래의 그림과 같이 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 하며, 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85미터 내외, 아랫쪽 손잡이는 0.65미터 내외로 하여야 한다.
- (3) 손잡이의 지름은 아래의 그림과 같이 3.2센티미터 이상 3.8센티미터 이하로 해야 한다. 다만, 타원형 손잡이의 경우에는 손잡이의 긴지름을 4.1센티미터 이하로, 둘레를 10센티미터 이상 11.9센티미터 이하로 해야 하며 손잡이의 상단부를 아래의 그림과 같이 쉽게 잡을 수 있는 형태로 해야 한다.
- (4) 손잡이를 벽에 설치하는 경우 벽과 손잡이의 간격은 5센티미터 내외로 하여야 한다.
- (5) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착해야 한다.

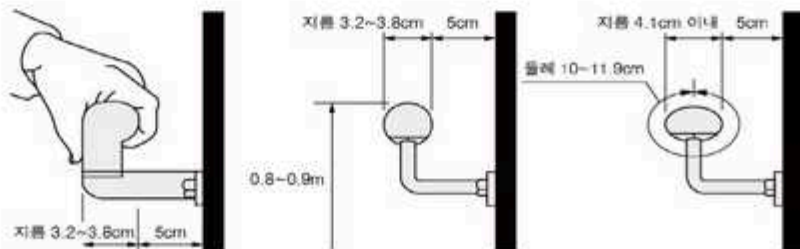

라. 보행장애물

- (1) 통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 벽면으로부터 돌출된 물체의 돌출폭은 0.1미터 이하로 할 수 있다.
- (2) 통로의 바닥면으로부터 높이 0.6미터에서 2.1미터 이내의 독립기둥이나 받침대에 부착된 설치물의 돌출폭은 0.3미터 이하로 할 수 있다.
- (3) 통로상부는 바닥면으로부터 2.1미터 이상의 유효높이를 확보해야 한다. 다만, 유효높이 2.1미터 이내에 장애물이 있는 경우에는 바닥면으로부터 높이 0.6미터 이하에 접근방지용난간 또는 보호벽을 설치해야 한다.



마. 안전성 확보

- (1) 휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15미터에서 0.35미터까지 킥플레이트를 설치할 수 있다.
- (2) 복도의 모서리 부분은 둥글게 마감할 수 있다.

8. 장애인들의 통행이 가능한 계단

가. 계단의 형태


- (1) 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치할 수 있다.
- (2) 바닥면으로부터 높이 1.8미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로된 참을 설치할 수 있다.

나. 유효폭

계단 및 참의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 건축물의 옥외피난계단은 0.9미터 이상으로 할 수 있다.

다. 디딤판과 철편

- (1) 계단에는 철편을 반드시 설치하여야 한다.
- (2) 디딤판의 너비는 0.28미터 이상, 철편의 높이는 0.18미터 이하로 하되, 동일한 계단(참을 설치하는 경우에는 참까지의 계단을 말한다)에서 디딤판의 너비와 철편의 높이는 균일하게 하여야 한다.
- (3) 디딤판의 끝부분에 아래의 그림과 같이 발끝이나 목발의 끝이 걸리지 아니하도록 철편의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60도 이상으로 하여야 하며, 계단코는 3센티미터 이상 돌출하여서는 아니된다.

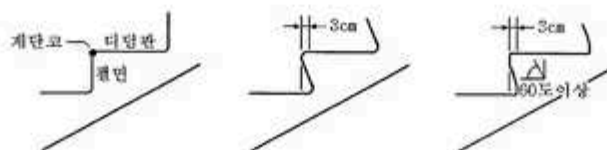

라. 손잡이 및 점자표지판

- (1) 계단의 양측면에는 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다. 다만, 방화문 등의 설치로 손잡이를 연속하여 설치할 수 없는 경우에는 방화문 등의 설치에 소요되는 부분에 한하여 손잡이를 설치하지 아니할 수 있다.
- (2) 경사면에 설치된 손잡이의 끝부분에는 0.3미터 이상의 수평손잡이를 설치하여야 한다.
- (3) 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 한다.
- (4) 손잡이에 관한 기타 세부기준은 제7호의 복도의 손잡이에 관한 규정을 적용한다.

마. 재질과 마감

- (1) 계단의 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감할 수 있다.
- (2) 계단코에는 줄눈넣기를 하거나 경질고무류 등의 미끄럼방지재로 마감하여야 한다. 다만, 바닥표면 전체를 미끄러지지 아니하는 재질로 마감한 경우에는 그러하지 아니하다.
- (3) 계단이 시작되는 지점과 끝나는 지점의 0.3미터 전면에는 계단의 폭만큼 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

바. 기타 설비

- (1) 계단의 측면에 난간을 설치하는 경우에는 난간하부에 바닥면으로부터 높이 2센티미터 이상의 추락방지턱을 설치할 수 있다.
- (2) 계단코의 색상은 계단의 바닥재색상과 달리 할 수 있다.

9. 장애인용 승강기

가. 설치장소 및 활동공간

- (1) 장애인용 승강기는 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하되, 가급적 건물 물 출입구와 가까운 위치에 설치하여야 한다.
- (2) 승강기의 전면에는 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
- (3) 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3센티미터 이하로 하여야 한다.

나. 크 기

- (1) 승강기내부의 유효바닥면적은 폭 1.1미터 이상, 깊이 1.35미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 신축하는 건물의 경우에는 폭을 1.6미터 이상으로 하여야 한다.
- (2) 출입문의 통과유효폭은 0.8미터 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 할 수 있다.

다. 이용자 조작설비

- (1) 호출버튼·조작반·통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2미터 이내에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 1.4미터 이하까지 완화할 수 있다.
- (2) 승강기내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 가로형으로 설치하고, 그 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 내외로 하며, 수평손잡이와 겹치지 않도록 하여야 한다. 다만, 승강기의 유효바닥면적이 1.4미터×1.4미터 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치할 수 있다.

(3) 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등을 점자로 표시하여야 한다.

(4) 조작반·통화장치 등에는 점자표시를 하여야 한다.

라. 기타 설비

(1) 승강기의 내부에는 수평손잡이를 바닥에서 0.8미터 이상 0.9미터 이하의 위치에 연속하여 설치하거나, 수평손잡이 사이에 3센티미터 이내의 간격을 두고 측면과 후면에 각각 설치하되, 손잡이에 관한 세부기준은 제7호의 복도의 손잡이에 관한 규정을 적용한다.

(2) 승강기 내부의 후면에는 내부에서 휠체어가 180도 회전이 불가능할 경우에는 휠체어가 후진하여 문의 개폐여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6미터 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치하여야 한다.

(3) 각 층의 승강장에는 승강기의 도착여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치를 설치하여야 하며, 승강기의 내부에는 도착층 및 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치하여야 한다.

(4) 광감지식개폐장치를 설치하는 경우에는 바닥면으로부터 0.3미터에서 1.4미터 이내의 물체를 감지할 수 있도록 하여야 한다.

(5) 사람이나 물체가 승강기문의 중간에 끼었을 경우 문의 작동이 자동적으로 멈추고 다시 열리는 되열림장치를 설치하여야 한다.

(6) 각 층의 장애인용 승강기의 호출버튼의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

(7) 승강기내부의 상황을 외부에서 알 수 있도록 승강기전면의 일부에 유리를 사용할 수 있다.

(8) 승강기 내부의 층수 선택버튼을 누르면 점멸등이 켜짐과 동시에 음성으로 선택된 층수를 안내해주어야 한다. 또한, 층수선택버튼이 토글방식인 경우에는 처음 눌렀을 때에는 점멸등이 켜지면서 선택한 층수에 대한 음성안내가, 두 번째 눌렀을 때에는 점멸등이 꺼지면서 취소라는 음성안내가 나오도록 하여야 한다.

(9) 층별로 출입구가 다른 경우에는 반드시 음성으로 출입구의 방향을 알려주어야 한다.

(10) 출입구, 승강대, 조작기의 조도는 저시력인 등 장애인의 안전을 위하여 최소 150LX 이상으로 하여야 한다.

10. 장애인용 에스컬레이터

가. 유효폭 및 속도

(1) 장애인용 에스컬레이터의 유효폭은 0.8미터 이상으로 하여야 한다.

(2) 속도는 분당 30미터 이내로 하여야 한다.

나. 디딤판

(1) 휠체어사용자가 승·하강할 수 있도록 에스컬레이터의 디딤판은 3매 이상 수평상태로 이용할 수 있게 하여야 한다.

(2) 디딤판 시작과 끝부분의 바닥판은 얇게 할 수 있다.

다. 손잡이

(1) 에스컬레이터의 양측면에는 디딤판과 같은 속도로 움직이는 이동손잡이를 설치하여야 한다.

- (2) 에스컬레이터의 양끝부분에는 수평이동손잡이를 1.2미터 이상 설치하여야 한다.
- (3) 수평이동손잡이 전면에는 1미터 이상의 수평고정손잡이를 설치할 수 있으며, 수평고정손잡이에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착하여야 한다.

11. 휠체어리프트

가. 일반사항

- (1) 계단 상부 및 하부 각 1개소에 탑승자 스스로 휠체어리프트를 사용할 수 있는 설비를 갖춘 1.4미터×1.4미터 이상의 승강장을 갖추어야 한다.
- (2) 승강장에는 휠체어리프트사용자의 이용편의를 위하여 시설관리자 등을 호출할 수 있는 벨을 설치하고, 작동설명서를 부착하여야 한다.
- (3) 운행중 돌발상태가 발생하는 경우 비상정지시킬 수 있고, 과속을 제한할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

나. 경사형 휠체어리프트

- (1) 경사형 휠체어리프트는 휠체어받침판의 유효면적을 폭 0.76미터 이상, 길이 1.05미터 이상으로 하여야 하며, 휠체어사용자가 탑승가능한 구조로 하여야 한다.
- (2) 운행중 휠체어가 구르거나 장애물과 접촉하는 경우 자동정지가 가능하도록 감지장치를 설치하여야 하며, 안전판이 열린 상태로 운행되지 아니하도록 내부잠금장치를 갖추어야 한다.
- (3) 휠체어리프트를 사용하지 아니할 때에는 지정장소에 접어서 보관할 수 있도록 하되, 벽면으로부터 0.6미터 이상 돌출되지 아니하도록 하여야 한다.

다. 수직형 휠체어리프트

수직형 휠체어리프트는 내부의 유효바닥면적을 폭 0.9미터 이상, 깊이 1.2미터 이상으로 하여야 한다.

12. 경사로

가. 유효폭 및 활동공간

- (1) 경사로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 건축물을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경하는 경우로서 1.2미터 이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 0.9미터까지 완화할 수 있다.
- (2) 바닥면으로부터 높이 0.75미터 이내마다 휴식을 할 수 있도록 수평면으로된 참을 설치하여야 한다.
- (3) 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5미터×1.5미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 다만, 경사도가 직선인 경우에 참의 활동공간의 폭은 (1)에 따른 경사로의 유효폭과 같게 할 수 있다.

나. 기울기

- (1) 경사로의 기울기는 12분의 1 이하로 하여야 한다.
- (2) 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 경사로의 기울기를 8분의 1까지 완화할 수 있다.
 - (가) 신축이 아닌 기존시설에 설치되는 경사로일 것
 - (나) 높이가 1미터 이하인 경사로로서 시설의 구조 등의 이유로 기울기를 12분의 1 이하로 설치하기가 어려울 것

(다) 시설관리자 등으로부터 상시보조서비스가 제공될 것

다. 손잡이

- (1) 경사로의 길이가 1.8미터 이상이거나 높이가 0.15미터 이상인 경우에는 양측면에 손잡이를 연속하여 설치하여야 한다.
- (2) 손잡이를 설치하는 경우에는 경사로의 시작과 끝부분에 수평손잡이를 0.3미터 이상 연장하여 설치하여야 한다. 다만, 통행상 안전을 위하여 필요한 경우에는 수평손잡이를 0.3미터 이내로 설치할 수 있다.
- (3) 손잡이에 관한 기타 세부기준은 제7호의 복도의 손잡이에 관한 규정을 적용한다.

라. 재질과 마감

- (1) 경사로의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
- (2) 양측면에는 휠체어의 바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5센티미터 이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치할 수 있다.
- (3) 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 매트를 부착할 수 있다.

마. 기타 시설

건물과 연결된 경사로를 외부에 설치하는 경우 햇볕, 눈, 비 등을 가릴 수 있도록 지붕과 차양을 설치할 수 있다.

13. 장애인등의 이용이 가능한 화장실

가. 일반사항

(1) 설치장소

- (가) 장애인등의 이용이 가능한 화장실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.
- (나) 장애인용 변기와 세면대는 출입구(문)와 가까운 위치에 설치하여야 한다.

(2) 재질과 마감

- (가) 화장실의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니되며, 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.
- (나) 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다.

(3) 기타 설비

- (가) 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 출입구(문)옆 벽면의 1.5미터 높이에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판을 부착하고, 출입구(문)의 통과유효폭은 0.9미터 이상으로 하여야 한다.
- (나) (가)에도 불구하고 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 함께 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다) 출입구(문) 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 화장실 출입구(문)의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다.
- (다) 세정장치·수도꼭지 등은 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.

- (라) 장애인복지시설은 시각장애인이 화장실(장애인용 변기·세면대가 설치된 화장실이 일반 화장실과 별도로 설치된 경우에는 일반 화장실을 말한다)의 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치하여야 한다.

나. 대변기

(1) 활동공간

- (가) 건물을 신축하는 경우에는 대변기의 유효바닥면적이 폭 1.6미터 이상, 깊이 2.0미터 이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기의 좌측 또는 우측에는 휠체어의 측면 접근을 위하여 유효폭 0.75미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. 이 경우 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4미터×1.4미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.
- (나) 신축이 아닌 기존시설에 설치하는 경우로서 시설의 구조 등의 이유로 (가)의 기준에 따라 설치하기가 어려운 경우에 한하여 유효바닥면적이 폭 1.0미터 이상, 깊이 1.8미터 이상이 되도록 설치하여야 한다.
- (다) 출입문의 통과유효폭은 0.9미터 이상으로 하여야 한다.
- (라) (가)부터 (다)까지의 규정에도 불구하고 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설의 화장실 중 경기용 휠체어 사용자를 위한 화장실 대변기의 유효바닥면적은 폭 2.0미터 이상, 깊이 2.1미터 이상이 되도록 설치해야 하고, 대변기의 좌측 또는 우측에는 휠체어의 측면접근을 위하여 유효폭 1.2미터 이상의 활동공간을 확보해야 하며, 대변기의 전면에는 휠체어가 회전할 수 있도록 1.5미터 이상 × 1.5미터 이상의 활동공간을 확보해야 하고, 출입문의 통과유효폭은 1.2미터 이상으로 해야 한다.
- (마) 출입문의 형태는 자동문, 미닫이문 또는 접이문 등으로 할 수 있으며, 여닫이문을 설치하는 경우에는 바깥쪽으로 개폐되도록 하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위하여 충분한 활동공간을 확보한 경우에는 안쪽으로 개폐되도록 할 수 있다.


(2) 구 조

- (가) 대변기는 등받이가 있는 양변기형태로 하되, 바닥부착형으로 하는 경우에는 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다.
- (나) 대변기의 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.

(3) 손잡이

- (가) 대변기의 양옆에는 아래의 그림과 같이 수평 및 수직손잡이를 설치하되, 수평손잡이는 양쪽에 모두 설치하여야 하며, 수직손잡이는 한쪽에만 설치할 수 있다.
- (나) 수평손잡이는 바닥면으로부터 0.6미터 이상 0.7미터 이하의 높이에 설치하되, 한쪽 손잡이는 변기중심에서 0.4미터 이내의 지점에 고정하여 설치하여야 하며, 다른쪽 손잡이는 0.6미터 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 한다. 이 경우 손잡이간의 간격은 0.7미터 내외로 할 수 있다.
- (다) 수직손잡이의 길이는 0.9미터 이상으로 하되, 손잡이의 제일 아랫부분이 바닥면으로부터 0.6미터 내외의 높이에 오도록 벽에 고정하여 설치하여야 한다. 다만, 손잡이의 안전성 등 부득이한 사유로 벽에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 바닥에 고정하여 설치하되, 손잡이의 아랫부분이 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.


- (라) 장애인들의 이용편의를 위하여 수평손잡이와 수직손잡이는 이를 연결하여 설치할 수 있다. 이 경우 (다)의 수직손잡이의 제일 아랫부분의 높이는 연결되는 수평손잡이의 높이로 한다.
- (마) 화장실의 크기가 2미터×2미터 이상인 경우에는 천장에 부착된 사다리형태의 손잡이를 설치할 수 있다.

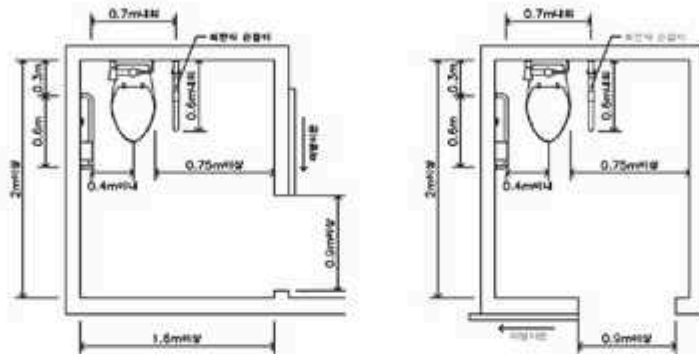

〈장애인들의 이용이 가능한 화장실(신축건물)〉



〈장애인들의 이용이 가능한 화장실
(신축이 아닌 기존시설)〉

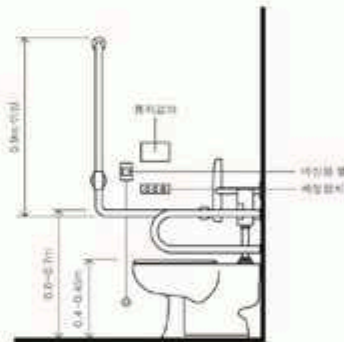

〈장애인들의 이용이 가능한 화장실〉

(4) 기타 설비

- (가) 세정장치·휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.
- (나) 출입문에는 화장실사용여부를 시각적으로 알 수 있는 설비 및 잠금장치를 갖추어야 한다.
- (다) 공공업무시설, 병원, 문화 및 집회시설, 장애인복지시설, 휴게소 등은 대변기 칸막이 내부에 세면기와 샤워기를 설치할 수 있다. 이 경우 세면기는 변기의 앞쪽에 최소 규모로 설치하여 대변기 칸막이 내부에서 휠체어가 회전하는데 불편이 없도록 하여야 하며, 세면기에 연결된 샤워기를 설치하되 바닥으로부터 0.8미터에서 1.2미터 높이에 설치하여야 한다.
- (라) 화장실 내에서의 비상사태에 대비하여 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 한다.

다. 소변기

(1) 구 조


소변기는 바닥부착형으로 할 수 있다.

(2) 손잡이

(가) 소변기의 양옆에는 아래의 그림과 같이 수평 및 수직손잡이를 설치하여야 한다.

(나) 수평손잡이의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 0.9미터 이하, 길이는 벽면으로부터 0.55미터 내외, 좌우 손잡이의 간격은 0.6미터 내외로 하여야 한다.

(다) 수직손잡이의 높이는 바닥면으로부터 1.1미터 이상 1.2미터 이하, 돌출폭은 벽면으로부터 0.25미터 내외로 하여야 하며, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.

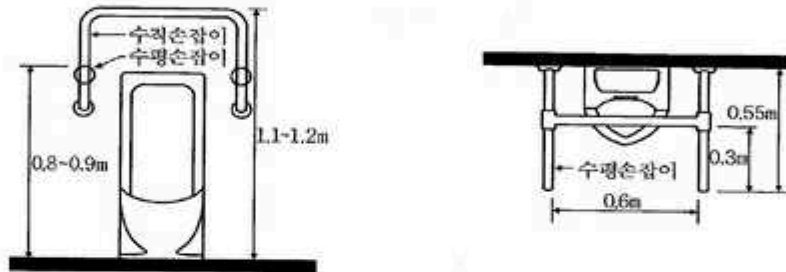

라. 세면대

(1) 구 조

(가) 휠체어사용자용 세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 한다.


(나) 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.


(2) 손잡이 및 기타 설비

(가) 목발사용자 등 보행곤란자를 위하여 세면대의 양옆에는 수평손잡이를 설치할 수 있다.

(나) 수도꼭지는 냉·온수의 구분을 점자로 표시하여야 한다.

(다) 휠체어사용자용 세면대의 거울은 아래의 그림과 같이 세로길이 0.65미터 이상, 하단 높이는 바닥면으로부터 0.9미터 내외로 설치할 수 있으며, 거울상단부분은 15도정도 앞으로 경사지게 하거나 전면거울을 설치할 수 있다.

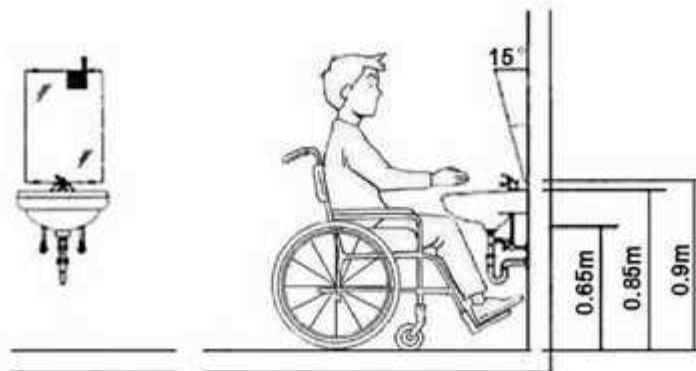

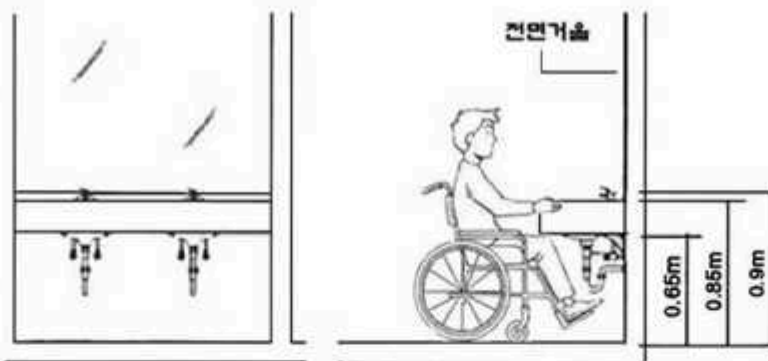

14. 장애인등의 이용이 가능한 욕실

가. 설치장소

욕실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.

나. 구 조

- (1) 출입문의 형태는 미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다.
- (2) 욕조의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.
- (3) 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하여야 한다.

다. 바 닥

- (1) 욕실의 바닥면높이는 탈의실의 바닥면과 동일하게 할 수 있다.
- (2) 바닥면의 기울기는 30분의 1 이하로 하여야 한다.
- (3) 욕실 및 욕조의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.

라. 손잡이

욕조주위에는 수평 및 수직손잡이를 설치할 수 있다.

마. 기타 설비

- (1) 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치 하여야 하며, 냉·온수의 구분은 점자로 표시하여야 한다.
- (2) 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치 하여야 한다.
- (3) 욕조에는 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치할 수 있다.
- (4) 욕실내에서의 비상사태에 대비하여 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 비상용 벨을 설치하여야 한다.

15. 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실

가. 설치장소

샤워실 및 탈의실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.

나. 구 조

- (1) 출입문의 형태는 미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다.
- (2) 샤워실(샤워부스를 포함한다)의 유효바닥면적은 0.9미터×0.9미터 또는 0.75미터×1.3미터 이상으로 하여야 한다.

다. 바닥


- (1) 샤워실의 바닥면의 기울기는 30분의 1 이하로 하여야 한다.
- (2) 샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다.

라. 손잡이

샤워실에는 장애인등이 신체일부를 지지할 수 있도록 수평 또는 수직손잡이를 설치할 수 있다.

마. 기타 설비

- (1) 수도꼭지는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 하며, 냉·온수의 구분은 점자로 표시할 수 있다.
- (2) 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.
- (3) 샤워실에는 아래의 그림과 같이 샤워용 접이식의자를 바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하의 높이로 설치하여야 한다.




- (4) 탈의실의 수납공간의 높이는 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 바닥면으로부터 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다.

16. 점자블록

가. 규격 및 색상

- (1) 시각장애인의 보행편의를 위하여 점자블록은 아래의 그림과 같은 감지용점형블록과 유도용 선형블록을 사용하여야 한다.
- (2) 점자블록의 크기는 0.3미터×0.3미터인 것을 표준형으로 하며, 그 높이는 바닥재의 높이와 동일하게 하여야 한다.
- (3) 점형블록은 블록당 36개의 돌출점을 가진 것을 표준형으로 한다.
- (4) 점형블록의 돌출점은 반구형·원뿔절단형 또는 이 두가지의 혼합배열형으로 하며, 돌출점의 높이는 0.6 ± 0.1 센티미터로 하여야 한다.
- (5) 선형블록은 블록당 4개의 돌출선을 가진 것을 표준형으로 한다.
- (6) 선형블록의 돌출선은 상단부평면형으로 하며, 돌출선의 높이는 0.5 ± 0.1 센티미터로 하여야 한다.
- (7) 점자블록의 색상은 원칙적으로 황색으로 사용하되, 바닥재의 색상과 비슷하여 구별하기 어려운 경우에는 다른 색상으로 할 수 있다.



점형블록



선형블록

- (8) 실외에 설치하는 점자블록의 경우 햇빛이나 불빛 등에 반사되거나 눈, 비 등에 미끄러지기 쉬운 재질을 사용하여서는 아니 된다.

나. 설치방법

- (1) 점형블록은 계단·장애인용 승강기·화장실 등 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 시각장애인에게 위험한 장소의 0.3미터 전면, 선형블록이 시작·교차·굴절되는 지점에 이를 설치하여야 한다.
- (2) 선형블록은 대상시설의 주출입구와 연결된 접근로에서 시각장애인을 유도하는 용도로 사용하며, 유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치하여야 한다.
- (3) 점자블록은 매립식으로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 구조 또는 바닥재의 재질 등을 고려해볼 때 매립식으로 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 부착식으로 설치할 수 있다.

17. 시각장애인 유도·안내설비

가. 점자안내판 또는 촉지도식 안내판

- (1) 점자안내판 또는 촉지도식 안내판에는 주요시설 또는 방의 배치를 점자, 양각면 또는 선으로 간략하게 표시하여야 한다.
- (2) 일반안내도가 설치되어 있는 경우에는 점자를 병기하여 점자안내판에 갈음할 수 있다.
- (3) 점자안내판 또는 촉지도식 안내판은 점자안내표시 또는 촉지도의 중심선이 바닥면으로부터 1.0미터 내지 1.2미터의 범위안에 있도록 설치하여야 한다. 다만, 점자안내판 또는 촉지도식 안내판을 수직으로 설치하거나 점자안내표시 또는 촉지도의 내용이 많아 1.0미터 내지 1.2미터의 범위 안에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 점자안내표시 또는 촉지도의 중심선이 1.0미터 내지 1.5미터의 범위에 있도록 설치할 수 있다.

나. 음성안내장치

시각장애인용 음성안내장치는 주요시설 또는 방의 배치를 음성으로 안내하여야 한다.

다. 기타 유도신호장치

시각장애인용 유도신호장치는 음향·시각·음색 등을 고려하여 설치하여야 하고, 특수신호장치를 소지한 시각장애인이 접근할 경우 대상시설의 이름을 안내하는 전자식 신호장치를 설치할 수 있다.

18. 시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비

시각 및 청각 장애인 경보·피난 설비는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른다. 이 경우 청각장애인을 위하여 비상벨설비 주변에는 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치하고, 시각 및 청각 장애인용 피난구유도등은 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하여야 한다.


19. 장애인등의 이용이 가능한 객실 또는 침실

가. 설치장소

장애인용 객실 또는 침실(이하 "객실등"이라 한다)은 식당·로비 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여야 하며, 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치할 수 있다.

나. 구 조

- (1) 휠체어사용자를 위한 객실등은 온돌방보다 침대방으로 할 수 있다.
- (2) 객실등의 내부에는 휠체어가 회전할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.
- (3) 침대의 높이는 바닥면으로부터 0.4미터 이상 0.45미터 이하로 하고, 그 측면에는 1.2미터 이상의 활동공간을 확보하여야 한다.

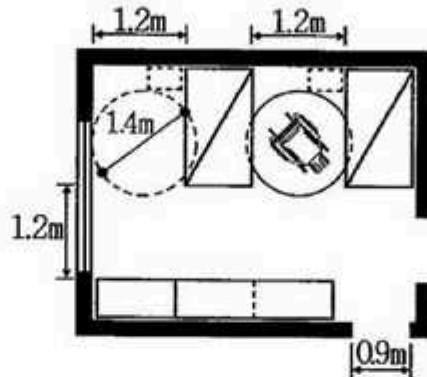

다. 바 닥

- (1) 객실등의 바닥면에는 높이차이를 두어서는 아니된다.
- (2) 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

라. 기타 설비

- (1) 객실등의 출입문옆 벽면의 1.5미터 높이에는 방이름을 표기한 점자표지판을 부착하여야 한다.
- (2) 객실등에 화장실 및 욕실을 설치하는 경우에는 제13호가목(2)(가)·(3)(나), 나목(1)부터 (3)까지·(4)(가), 라목 및 제14호나목부터 마목까지의 규정을 적용한다.
- (3) 콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다.
- (4) 객실등·화장실 및 욕실에는 초인종과 함께 청각장애인용 초인등을 설치하여야 한다.
- (5) 객실등에는 건축물전체의 비상경보시스템과 연결된 청각장애인용 경보설비를 설치하여야 한다.

20. 장애인등의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석

가. 설치장소

휠체어사용자를 위한 관람석 또는 열람석은 출입구 및 피난통로에서 접근하기 쉬운 위치에 설치하여야 한다.

나. 관람석의 구조

- (1) 휠체어사용자를 위한 관람석은 이동식 좌석 또는 접이식 좌석을 사용하여 마련하여야 한다. 이동식 좌석의 경우 한 개씩 이동이 가능하도록 하여 휠체어사용자가 아닌 동행인이 함께 앉을 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 휠체어사용자를 위한 관람석의 유효바닥면적은 1석당 폭 0.9미터 이상, 깊이 1.3미터 이상으로 하여야 한다.

- (3) 휠체어사용자를 위한 관람석은 시야가 확보될 수 있도록 관람석 앞에 기둥이나 시야를 가리는 장애물 등을 두어서는 아니 되며, 안전을 위한 손잡이는 바닥에서 0.8미터 이하의 높이로 설치하여야 한다.
- (4) 휠체어사용자를 위한 관람석이 중간 또는 제일 뒷 줄에 설치되어 있을 경우 앞 좌석과의 거리는 일반 좌석의 1.5배 이상으로 하여 시야를 가리지 않도록 설치하여야 한다.
- (5) 영화관의 휠체어사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷 줄에 설치하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위한 좌석과 스크린 사이의 거리가 관람에 불편하지 않은 충분한 거리일 경우에는 스크린 기준으로 제일 앞 줄에 설치할 수 있다.
- (6) 공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞 줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 한다. 다만, 출입구 및 피난통로가 무대 기준으로 제일 뒷 줄로만 접근이 가능할 경우에는 제일 뒷 줄에 설치할 수 있다.
- (7) 난청자를 위하여 자기(磁氣)루프, FM송수신장치 등 집단보청장치를 설치할 수 있다.

다. 열람석의 구조

- (1) 열람석상단까지의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.
- (2) 열람석의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.


21. 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대

가. 활동공간

접수대 또는 작업대의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.

나. 구 조

- (1) 접수대 또는 작업대상단까지의 높이는 아래의 그림과 같이 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 한다.
- (2) 접수대 또는 작업대의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.

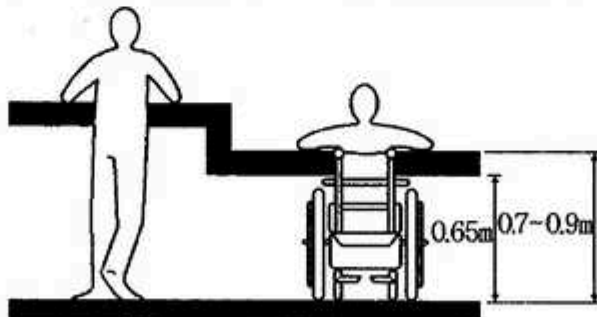


22. 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대

가. 활동공간

매표소·판매기 또는 음료대의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다.

나. 구 조

- (1) 매표소의 높이는 바닥면으로부터 0.7미터 이상 0.9미터 이하로 하여야 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 0.65미터 이상, 깊이 0.45미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.
- (2) 자동판매기 또는 자동발매기의 동전투입구·조작버튼·상품출구의 높이는 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.
- (3) 음료대의 분출구의 높이는 0.7미터 이상 0.8미터 이하로 하여야 한다.

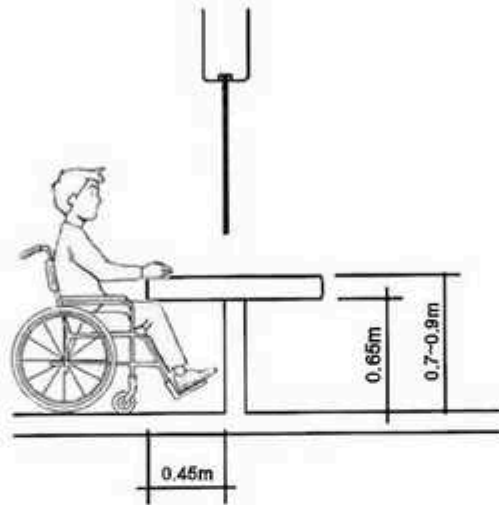

다. 기타 설비

- (1) 자동판매기 및 자동발매기의 조작버튼에는 품목·금액·목적지 등을 점자로 표시하여야 한다.
 - (2) 음료대의 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다.
 - (3) 매표소 또는 자동발매기의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감등을 달리하여야 한다.
23. 삭제 <2007.3.9.> 24. 삭제 <2007.3.9.> 25. 삭제 <2007.3.9.> 26. 삭제 <2007.3.9.>
27. 임산부 등을 위한 휴게시설

가. 설치장소

임산부 등을 위한 휴게시설은 휠체어 사용자 및 유모차가 접근가능한 위치에 설치하여야 한다.

나. 구조

- (1) 임산부 등을 위한 휴게시설에는 수유실로 사용할 수 있는 장소를 별도로 마련하되, 기저귀교환대, 세면대 등의 설비를 갖추어야 한다.
- (2) 기저귀교환대, 세면대 등은 휠체어사용자가 접근 가능하도록 가로 1.4미터, 세로 1.4미터의 공간을 확보하고, 기저귀교환대 및 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85미터 이하, 하단 높이는 0.65미터 이상으로 하여야 하며, 하부에는 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 설치하여야 한다.
- (3) 공간의 효율적인 이용을 위하여 기저귀교환대는 접이식으로 설치할 수 있다.

28. 장애인등의 이용이 가능한 공중전화

가. 설치장소

공중전화는 장애인 등의 접근이 가능한 보도 또는 통로에 설치하여야 한다.


나. 구 조

(1) 전화대의 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 바닥면으로부터 높이 0.65미터 이상, 길이 0.25미터 이상의 공간을 확보하여야 한다.

(2) 전화부스를 설치하는 경우에는 보도 또는 통로와 높이차이를 두어서는 아니된다.

다. 이용자 조작설비

아래의 그림과 같이 동전 또는 전화카드투입구, 전화다이얼 및 누름버튼 등의 높이는 바닥면으로부터 0.9미터 이상 1.4미터 이하로 하여야 한다.

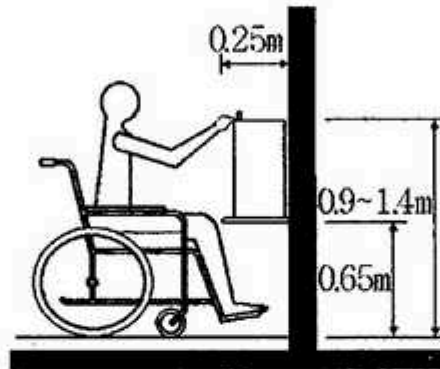

라. 기타 설비

지팡이 및 목발사용자가 몸을 지지할 수 있도록 전화부스의 양쪽에 손잡이를 설치하거나, 지팡이 및 목발을 세울 곳을 마련할 수 있다.

29. 장애인등의 이용이 가능한 우체통

가. 설치장소

우체통은 장애인등의 접근이 가능한 보도 또는 통로에 설치하여야 한다.

나. 구 조

우체통투입구의 높이는 0.9미터 이상 1.2미터 이하로 하여야 한다.

비 고 : 위의 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준의 항목 중 "· · · 할 수 있다"로 규정된 사항은 장애인 등의 이용편의를 위한 권장사항임

편의시설의 안내표시기준(제3조관련)

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 2] <개정 2023. 12. 11>


1. 삭제 <1999.6.8>

2. 안내표시기준

- 가. 안내표지의 색상은 청색과 백색을 사용하여야 한다.
- 나. 안내표지의 크기는 단면을 0.1미터 이상으로 하여야 한다.
- 다. 시각장애인용 안내표지와 청각장애인용 안내표지는 기본형과 함께 설치하여야 한다.
- 라. 시각장애인을 위한 안내표지에는 점자를 병기하여야 한다.
- 마. 설치방법은 장애인의 이동에 안전하고 지장이 없도록 배려하여야 하며, 사용장애인의 신체적인 특성을 고려하여 결정할 수 있다.

3. 작도법

편의시설 안내표지는 다음과 같이 제작하여야 한다.

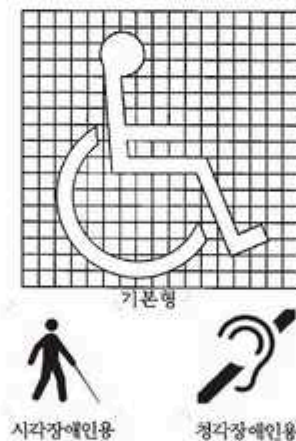

**휠체어등을 비치하여야 하는 공공건물 및 공공이용시설의
범위와 비치용품의 종류(제6조 관련)**

■ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] (개정 2022. 7. 26.)

대상시설		비치용품	
		의무용품	권장용품
제1종근린생활 시설	읍·면·동사무소	점자업무안내책자, 8배율 이상의 확대경, 공중팩스 기 및 보청기기	편의시설안내지도
	우체국, 전신전화국	8배율이상의 확대경, 공중 팩스기 및 보청기기	점자업무안내책자
	공공도서관	보청기기	저시력용 독서기
문화 및 집회시설	공연장, 관람장	보청기기	점자공연 안내책자
	전시장, 동·식물원		휠체어 및 점자전시안내 책자
판매시설	바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 도·소 매점		음성계산기
	「유통산업발전법」에 따른 대규모점포 중 대형마트 (대규모점포에 개설된 점 포로서 대형마트의 요건 을 갖춘 점포를 포함한다)	장애인용 쇼핑카트	
교육연구시설	도서관	저시력용 독서기, 음성지원 컴퓨터 및 보청기기	점자프린터, 컴퓨터(정보 통신보조기기를 포함한다)
업무시설	국가 또는 지방자치단체 의 청사(공중이 직접 이 용하는 시설에 한한다)로 서 제1종 근린생활시설 에 해당하지 아니하는 것	점자업무안내책자(시·군· 구청에 한한다), 휠체어, 8배율 이상의 확대경, 공중팩스기 및 보청기기	점자업무안내책자, 편의 시설안내지도, 컴퓨터(정 보통신보조기기를 포함하 다)
숙박시설	관광숙박시설		점자관광안내책자
장례식장		입식 식탁	
운동시설	수영장	입수용 휠체어	

비고

1. 비치용품은 출입구부근, 민원실, 안내실, 매표소 등 장애인등이 이용하기 편리한 곳에 각
각 비치하여야 하며, 공중팩스기는 사무용 팩스기로 갈음하여 사용할 수 있다.
2. "보청기기"는 보청기, 조청기 또는 강연청취용보조기 등을 말한다.
3. 장애인용 쇼핑카트는 최소 3개 이상을 쇼핑카트 보관장소 등에 비치하고, 장애인용 쇼핑
카트가 비치되어 있음을 안내해야 한다.




[별첨2]
장애인등
편의시설 관련
자주하는 질문 및
설치 오류




별첨2. 장애인등 편의시설 관련 자주하는 질문 및 설치 오류




질문1	점형블록 이격 간격 기준
설치오류	출입문의 문으로부터 0.3미터 이격하여 설치하여야 함
설치 오류 사례	
	문틀이나 중심선을 기준으로 이격하는 시공 오류

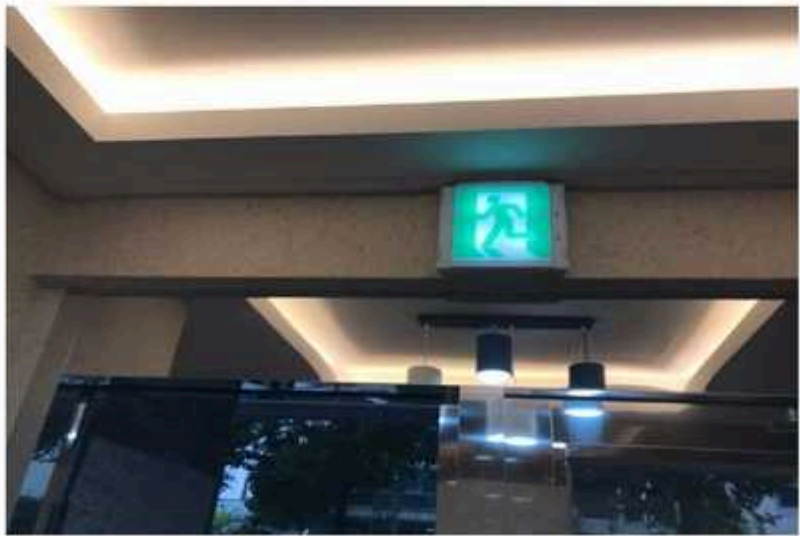질문2	방화문 하부 단차 허용 가능 여부
설치오류	출입문은 원칙적으로 단차가 없어야 하나 방화문, 방음문 등에 한해서만 2cm까지만 단차 허용 가능
설치 오류 사례	 계단실 방화문 하부셀 단차 2cm 초과하여 설치
질문3	경보 및 피난설비 중 피난구유도등 음성출력 의무 여부
설치오류	경보 및 피난설비 설치 시 피난구유도등은 점멸과 동시에 음성 출력이 되도록 설치하여야 함
설치 오류 사례	 피난구유도등 설치 시 점멸과 동시에 음성 출력이 되지 않아서 부적합

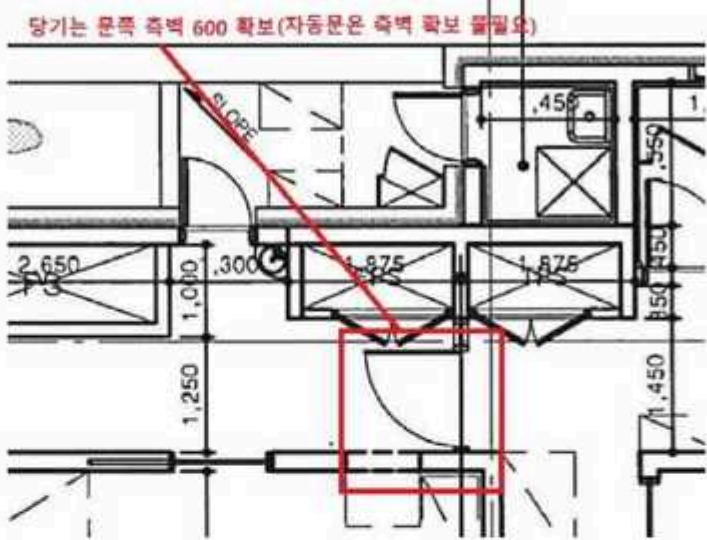질문4	출입문 옆에 0.6미터 이상의 활동공간 미확보 가능 여부
설치오류	2018.8.10.이후 동법 개정에 따라서 신축 시 출입문 측면에 0.6미터 이상의 활동공간을 확보하여야 함
설치 오류 사례	 당기는 문은 측면 600 확보(자동문은 측면 확보 불필요) 자동문이 아닌 여닫이문을 설치하였으나 측면 활동공간 미확보
질문5	장애인전용주차구역 안내표지판 기재 내용 의무 여부
설치오류	장애인전용주차구역 안내표지판 중 내용 일부 누락 시 부적합
설치 오류 사례	 장애인전용주차구역 안내표지판 기재될 내용 중 도움 요청 전화번호와 위반사항 시 신고 전화번호 누락

질문6	장애인전용주차구역 장애인전용표시 표준형 사용 의무 여부
설치오류	장애인전용주차구역의 장애인전용표시는 동법 시행규칙 [별표1] 4.장애인전용주차구역 다.유도 및 표시 준수 필요
설치 오류 사례	 바닥면에 설치되는 장애인전용표시 부적정
질문7	출입문 손잡이 높이의 허용 가능 범위
설치오류	기존 건축물의 출입문 높이 0.9m 초과
설치 오류 사례	 출입문 손잡이가 적정 기준인 0.8~0.9m보다 높게 설치되어 부적합

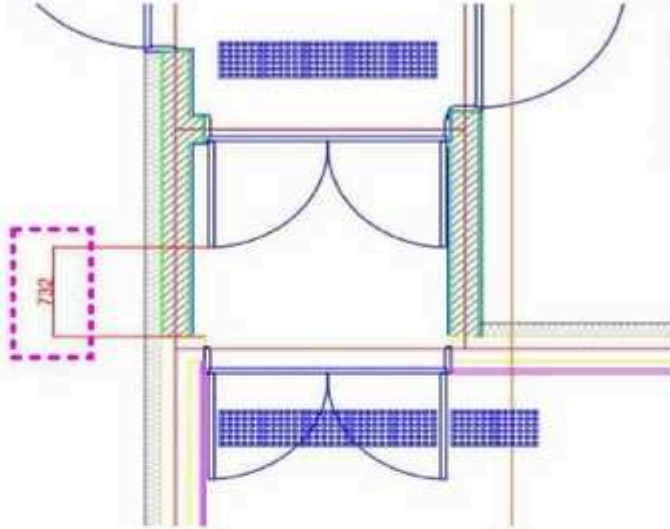질문8	출입문의 개폐에 소요되는 공간의 전면 유효거리 포함 여부
설치오류	장애인등 이용 가능한 출입문의 경우 연속된 경우 문의 개폐에 소요되는 공간은 전면 유효거리에 포함되지 않으므로 별도 1.2미터 이상 필요하며 점형블록 설치 위치를 보완하여야 함
설치 오류 사례	 전면 유효거리 미확보 및 점형블록 설치 위치 오류
질문9	철판 등이 포함된 점형블록의 재질 허용 가능 여부
설치오류	미끄럽지 않은 재질의 점형블록으로 설치하여야 함
설치 오류 사례	 눈, 비 등에 미끄러운 재질의 점형블록 시공으로 안전사고 우려

질문10	접근로 상 트렌치 설치 시 덮개 기준
설치오류	접근로 상 틈새가 있는 경우 덮개 설치 시에는 2cm이하로 설치 필요
설치 오류 사례	 배수 트렌치 간격이 2cm를 초과하여 휠체어 바퀴, 시각장애인 지팡이 등이 빠질 우려가 있으므로 부적정



[별첨3]
전국
장애인편의증진
기술지원센터
연락처



별첨3. 전국 장애인편의증진기술지원센터 연락처



구분	센터명	전화번호
중앙	중앙센터	02-796-4280

광역시	센터명	전화번호
서울	서울센터	02-790-5413
서울	강남구센터	02-451-5004
서울	강동구센터	02-471-3517
서울	강북구센터	02-982-1144
서울	강서구센터	02-3663-0054
서울	관악구센터	02-863-8370
서울	광진구센터	02-446-3210
서울	구로구센터	02-2682-7553
서울	금천구센터	02-809-9660
서울	노원구센터	02-952-4122
서울	도봉구센터	02-907-0137
서울	동대문구센터	02-922-6763
서울	동작구센터	02-811-1020
서울	마포구센터	02-306-7203
서울	서대문구센터	02-379-0168
서울	서초구센터	02-2135-5990
서울	성동구센터	02-2291-8306
서울	성북구센터	02-942-9070
서울	송파구센터	02-402-8143
서울	양천구센터	02-2698-5887
서울	영등포구센터	02-846-0010
서울	용산구센터	02-749-6671
서울	은평구센터	02-376-1703~4
서울	종로구센터	02-762-8708
서울	중구센터	02-2231-5362
서울	중랑구센터	02-977-3082

광역시	센터명	전화번호
부산	부산센터	051-465-8859
부산	강서구센터	051-292-2231
부산	북구센터	051-715-7625
부산	해운대구센터	051-714-4127

광역시	센터명	전화번호
대구	대구센터	053-944-0370
대구	남구센터	053-471-9035
대구	달서구센터	070-4132-1576
대구	달성군센터	053-611-0014
대구	동구센터	053-986-5266
대구	북구센터	053-953-1694
대구	서구센터	053-573-4653
대구	수성구센터	053-759-0770
대구	중구센터	053-292-5990

광역시	센터명	전화번호
인천	인천센터	032-421-2846
인천	강화군센터	032-932-6688
인천	계양구센터	032-543-6874
인천	남동구센터	032-471-7000
인천	미추홀구센터	032-422-2077
인천	부평구센터	032-513-5556
인천	서구센터	032-875-3323
인천	연수구센터	032-816-4393
인천	중구센터	032-766-1456

광역시	센터명	전화번호
광주	광주센터	062-529-3329
광주	광산구센터	062-972-9903
광주	남구센터	062-674-0718
광주	동구센터	062-229-1411
광주	북구센터	062-573-2126
광주	서구센터	062-352-7801

광역시	센터명	전화번호
대전	대전센터	042-488-1181
대전	대덕구센터	042-621-6377
대전	동구센터	070-8796-4987
대전	서구센터	042-483-3445
대전	유성구센터	042-826-1770
대전	중구센터	042-255-3955

광역시	센터명	전화번호
울산	울산센터	052-258-7035
울산	남구센터	052-273-1181
울산	동구센터	052-232-0505
울산	북구센터	052-288-4220
울산	울주군센터	052-254-1360
울산	중구센터	052-244-3057

광역시	센터명	전화번호
세종	세종센터	044-864-8907

광역시	센터명	전화번호
경기	경기센터	031-253-7723
경기	가평군센터	031-581-1660
경기	고양시센터	031-976-0938
경기	과천시센터	02-502-9415
경기	광명시센터	02-2625-9555
경기	광주시센터	031-766-6005
경기	구리시센터	031-568-0044
경기	군포시센터	031-397-1277
경기	김포시센터	031-984-0103
경기	남양주시센터	031-511-3621
경기	동두천시센터	031-859-1117
경기	부천시센터	032-614-7305
경기	성남시센터	031-735-5826
경기	수원시센터	031-257-3546
경기	시흥시센터	031-431-0881
경기	안산시센터	031-485-4541
경기	안성시센터	031-676-8058

광역시	센터명	전화번호
경기	안양시센터	031-443-1367
경기	양주시센터	031-868-3802
경기	양평군센터	070-7443-0964
경기	여주시센터	031-882-0787
경기	연천군센터	031-833-6117
경기	오산시센터	031-373-8844
경기	용인시센터	031-334-3440
경기	의왕시센터	031-456-6114
경기	의정부시센터	031-878-7760
경기	이천시센터	031-634-1256
경기	평택시센터	031-618-1327
경기	포천시센터	031-531-0337
경기	하남시센터	031-793-3828
경기	화성시센터	031-356-1459
경기	파주시센터	031-947-9535

광역시	센터명	전화번호
강원	강원센터	033-262-1211
강원	강릉시센터	033-644-9338
강원	고성군센터	033-681-4875
강원	동해시센터	033-521-0992
강원	삼척시센터	033-573-9601
강원	속초시센터	033-635-4134
강원	양구군센터	033-482-2448
강원	양양군센터	033-672-3811
강원	영월군센터	033-374-7097
강원	원주시센터	033-732-2263
강원	인제군센터	033-461-7241
강원	정선군센터	033-563-2400
강원	철원군센터	033-455-1444
강원	춘천시센터	033-241-9375
강원	태백시센터	033-554-0355
강원	평창군센터	033-336-6465
강원	홍천군센터	033-432-9666
강원	화천군센터	033-442-2192
강원	횡성군센터	033-342-9995

광역시	센터명	전화번호
충북	충북센터	043-274-8025
충북	괴산군센터	043-834-8025
충북	단양군센터	043-422-8025
충북	영동군센터	043-744-2230
충북	옥천군센터	043-731-8025
충북	음성군센터	043-873-8025
충북	제천시센터	043-644-8025
충북	증평군센터	043-838-8024
충북	진천군센터	043-534-8025
충북	청주시센터	043-275-8025
충북	충주시센터	043-846-3355

광역시	센터명	전화번호
충남	충남센터	041-853-4908
충남	계룡시센터	042-841-9990
충남	공주시센터	041-854-7632
충남	금산군센터	041-751-5900
충남	논산시센터	041-733-0337
충남	당진시센터	041-358-9800
충남	보령시센터	041-934-7842
충남	부여군센터	041-836-2155
충남	서산시센터	041-665-3555
충남	서천군센터	041-951-0999
충남	아산시센터	041-546-1511
충남	예산군센터	041-335-3646
충남	천안시센터	041-552-4442
충남	청양군센터	041-942-2111
충남	태안군센터	041-674-5285
충남	홍성군센터	041-633-2616

광역시	센터명	전화번호
전북	전북센터	063-288-1416
전북	고창군센터	063-564-1416
전북	군산시센터	063-467-1416
전북	김제시센터	063-545-1416

광역	센터명	전화번호
전북	남원시센터	063-636-1416
전북	무주군센터	063-324-1418
전북	부안군센터	063-581-1456
전북	순창군센터	063-653-1410
전북	완주군센터	063-263-1416
전북	익산시센터	063-843-1416
전북	임실군센터	063-644-1452
전북	장수군센터	063-353-1415
전북	전주시센터	063-228-7348
전북	정읍시센터	063-537-1416
전북	진안군센터	063-432-1416

광역	센터명	전화번호
전남	전남센터	061-287-4990
전남	강진군센터	061-434-5326
전남	고흥군센터	061-835-1909
전남	곡성군센터	061-362-9327
전남	광양시센터	061-761-4500
전남	구례군센터	061-782-3955
전남	나주시센터	061-930-2544
전남	담양군센터	061-381-3106
전남	목포시센터	061-277-1077
전남	무안군센터	061-454-6020
전남	보성군센터	061-852-4798
전남	순천시센터	061-811-0035
전남	신안군센터	061-245-6152
전남	여수시센터	061-652-5841
전남	영광군센터	061-353-8042
전남	영암군센터	061-473-2271
전남	완도군센터	061-555-9997
전남	장성군센터	061-394-5300
전남	장흥군센터	061-864-8866
전남	진도군센터	061-544-4893
전남	함평군센터	061-324-4221
전남	해남군센터	061-535-8115
전남	화순군센터	061-373-0967

광역시	센터명	전화번호
경북	경북센터	054-842-9300~1
경북	경산시센터	053-816-8555
경북	경주시센터	054-745-2255
경북	고령군센터	054-955-8288
경북	구미시센터	054-453-4447
경북	군위군센터	054-382-9928
경북	김천시센터	054-433-5550
경북	문경시센터	054-555-4157
경북	봉화군센터	054-673-2744
경북	상주시센터	054-536-1802
경북	성주군센터	054-931-5506
경북	안동시센터	054-856-4422
경북	영덕군센터	054-734-4684
경북	영양군센터	054-683-6699
경북	영주시센터	054-634-5597
경북	영천시센터	054-337-4422
경북	예천군센터	054-654-6799
경북	울릉군센터	054-791-1021
경북	울진군센터	054-782-5582
경북	의성군센터	054-834-1442
경북	청도군센터	054-373-8398
경북	청송군센터	054-873-6011
경북	칠곡군센터	054-972-5396
경북	포항시센터	054-277-0844

광역시	센터명	전화번호
경남	경남센터	055-266-0500
경남	거제시센터	055-637-5885
경남	거창군센터	055-943-8585
경남	고성군센터	055-672-6737
경남	김해시센터	055-312-0999
경남	남해군센터	055-863-0622
경남	밀양시센터	055-351-3370
경남	사천시센터	055-833-0243
경남	산청군센터	055-972-2044
경남	양산시센터	055-384-0091
경남	의령군센터	055-574-5030


광역	센터명	전화번호
경남	진주시센터	055-753-0017
경남	창녕군센터	055-532-9659
경남	창원시마산센터	055-248-6462
경남	창원시진해센터	055-541-3535
경남	창원시창원센터	055-274-1589
경남	통영시센터	055-646-8220
경남	하동군센터	055-883-9168
경남	함안군센터	055-584-1873
경남	함양군센터	055-963-8960
경남	합천군센터	055-934-2288

광역	센터명	전화번호
제주	제주센터	064-756-4980



출판물명	장애인·노인·임산부 등과 동행하는 모두를 위한 편의시설 설치 매뉴얼
발행인	서울특별시
발행일	2023년 12월
인쇄일	2023년 12월
문의처	(사)한국지체장애인협회 서울시 영등포구 의사당대로22 TEL. 02-2289-4343
판매가격	비매품
ISBN	979-11-7177-053-3 (PDF)
출판일련번호	복지정책 111-0013

본 제작물은 서울특별시의 지원으로 제작되었으며
본 제작물의 저작권은 서울특별시에 있습니다.

복지정책 111-0013



장애인·노인·임산부 등과 동행하는 **모두를 위한**
편의시설 설치 매뉴얼



9 791171 770533

ISBN 979-11-7177-053-3 (PDF)