

단열공사

1. 전파사항

감리팀 7월 안내

- 2024년 2분기 계약건 기본단열 변경 -

1. 도면에는 반영되겠지만 계약 기준 변경 있어 전파함

변경전 : 글라스울로 단열재 시공완료

변경후 : 내부에 40mm 글라스울 추가 시공


단 열 공 사	기본 단열시공	기본단열 : 외벽: 투습방수지<dupont> + 글라스울 R23 중단열+2'x2'각상+글라스울 R7 내단열<가로시공> / 내벽+2층 내부 장선하부: 글라스울 R19 / 지붕, 외부에 접한 장선하부: 글라스울 R37, 38
		옵션 1 : 외벽 스카이텍 8T + 글라스울 R23<10만원/평>, 내벽+장선하부+지붕, 외부에 접한 장선하부 기본단열과 동일
		옵션 2 : 수성 연질폼<복층: 35만원/평, 단층: 40만원/평>_외벽: 135mm, 지붕: 220mm, 내벽+2층 장선하부 기본단열과 동일
		옵션 3 : 경질폼H.F.O<복층: 60만원/평, 단층: 65만원/평>_외벽: 84mm, 지붕: 133mm, 내벽+2층 장선하부 기본단열과 동일
		글라스울 단열재 제조사: 크나우프_에코베트<미국> or 존슨맨빌<미국> or 이소바<한국> or 오웬스코닝<미국> 지붕 단열재 시공기준: 오픈천장일 경우_지붕 서까래에 시공<글라스울+서까래벤트 시공> / 내부 평천장일 경우 천장 위 글라스울 시공

기본단열 : 외벽: 투습방수지<dupont> + 글라스울 R23 중단열+2'x2'각상+글라스울 R7 내단열<가로시공> / 내벽+2층 내부 장선하부: 글라스울 R19 / 지붕, 외부에 접한 장선하부: 글라스울 R37, 38


1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 내단열 도면 -

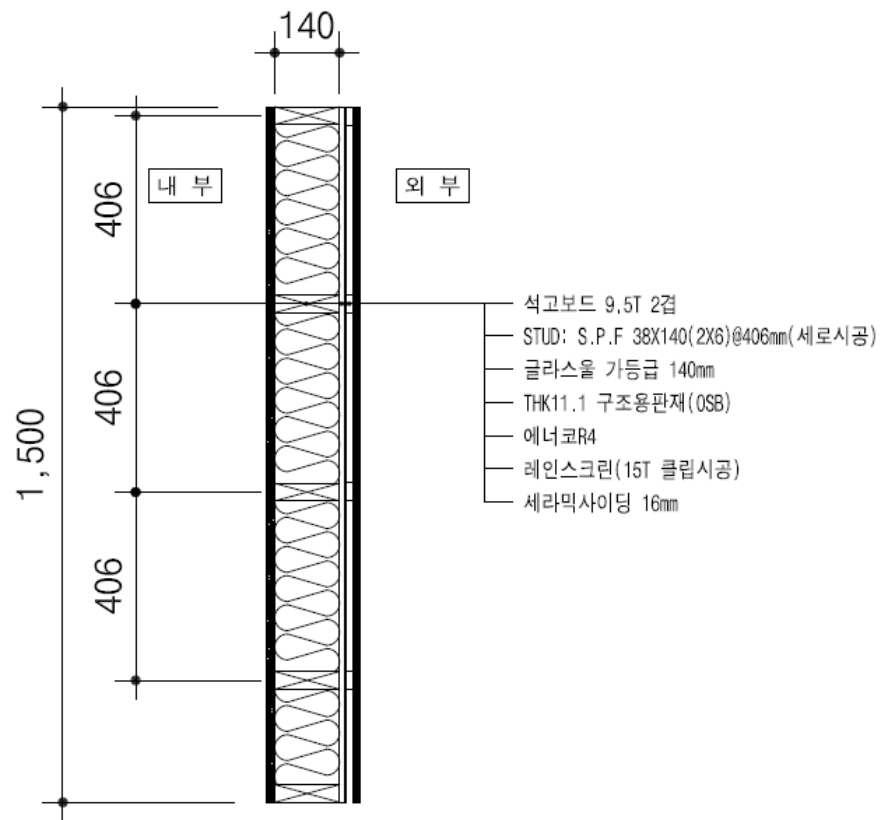

- 변경 전 -

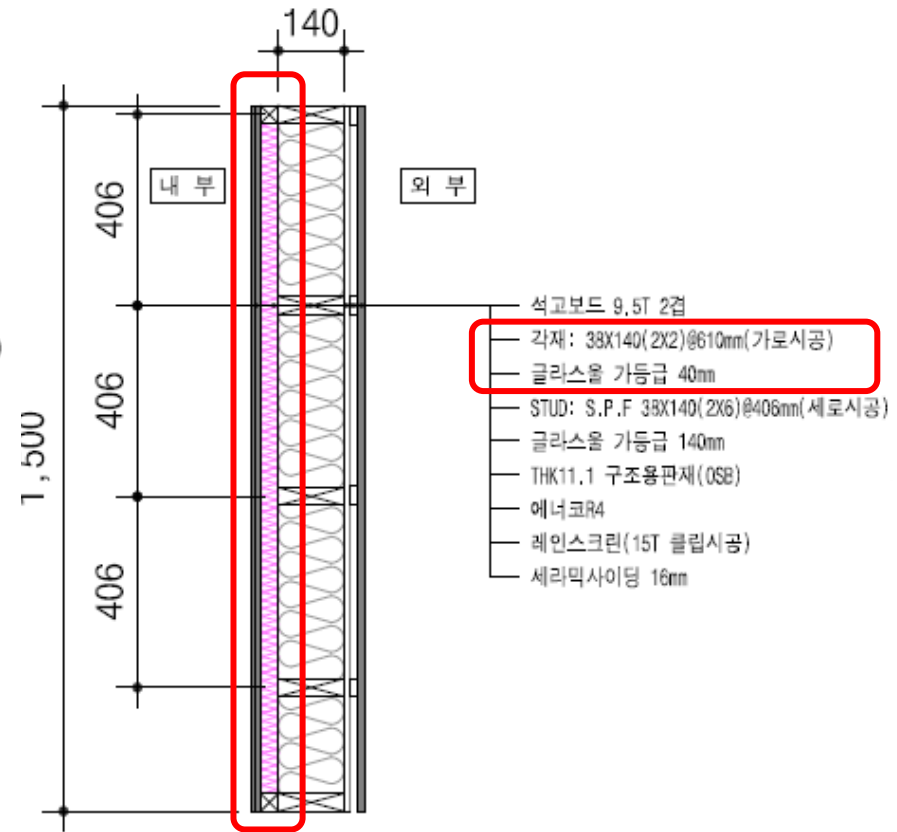

- 변경 후 -

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 내단열 시공 -



〈 외벽 내단열 시공 〉



〈 외벽 내단열 시공 〉

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 내단열 시공 -



〈 외벽 내단열 시공 〉



〈 외벽 내단열 시공 〉

- 외기 차단 지붕 속 벽체 -

- 목 적 : 지붕과 외부 포치가 연결되는 부분에 대한 외기차단
- 방 법 : 1. 골조공사 시 지붕 속 합판 시공 필요



1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 내단열 시공 -



〈 외벽 내단열 시공 〉



〈 내단열 창호 시공 〉

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 내단열 시공 -



〈 내단열 자재 〉

단열재 주변 콘센트 종이 타공 사진



내부 코너 단열재 시공 사진



내부 코너 단열재 시공 사진



실위데크 EPS단열재 시공 사진

