

목

차

1. 개요

- 가. 공사명
- 나. 시공자
- 다. 현장대리인

2. 시험계획횟수

- 가. 공종
- 나. 시험 종목
- 다. 시험계획물량
- 라. 시험빈도
- 마. 계획시험횟수
- 바. 그 밖의 사항

3. 시험시설

- 가. 장비명
- 나. 규격
- 다. 단위
- 라. 수량
- 마. 시험실 배치 평면도
- 바. 그 밖의 사항

4. 품질관리자 배치계획

- 가. 성명
- 나. 등급

다. 품질관리 업무 수행기간

라. 기술자 자격 및 학력·경력사항

마. 그 밖의 사항

1. 개 요

1) 공사개요

공 사 명	공세동 140-2 번지 근린생활시설 신축공사
시 공 자	(주)명가종합건설
현장대리인	김미연
대지위치	경기도 용인시 기흥구 공세동 140-2 번지
주 용 도	근린생활시설
구 조	철근콘크리트조
규 모	지하1층 지상4층
대지면적	1257 m ²
건축면적	319.80 m ²
연 면 적	1598.25 m ²
건 폐 율	25.44%
용 적 율	98.52%
주차대수	12대

2) 목 적

공세동 140-2 번지의 신축공사를 경제적이고 합리적으로 수행하기 위하여 시공에 수반되는 조사 및 시험의 실시로 설계도서에서 요구하는 품질의 확보 및 향상을 도모함에 그 목적이 있다.


3) 재료의 규격 및 품질

- ① 모든 자재는 한국공업규격(KS)의 제품규격 또는 건축법 제42조의 규정에 의하여 건설부장관이 정하는 검정기준에 적합한 자재를 사용함을 원칙으로 한다.
- ② 한국공업규격(KS) 또는 검정기준이 제시되지 아니한 자재에 대하여는 설계도면 및 시방서에 따른다.]

4) 현장 운용 방침

- ① 모든 사용자재는 한국공업규격(KS) 제품을 사용함을 원칙으로 한다.
- ② 사용자재의 사전 품질검사 및 관리시험을 실시하여 합격한 제품만 현장 반입한다.
- ③ 시공 상태의 검측을 통한 정밀시공을 한다.
- ④ 실험실 운용의 효율화와 각종시험 DATA 관리관.
- ⑤ 하도급업체의 자율적 품질관리 유도 및 지원.

5) 자재선정 절차

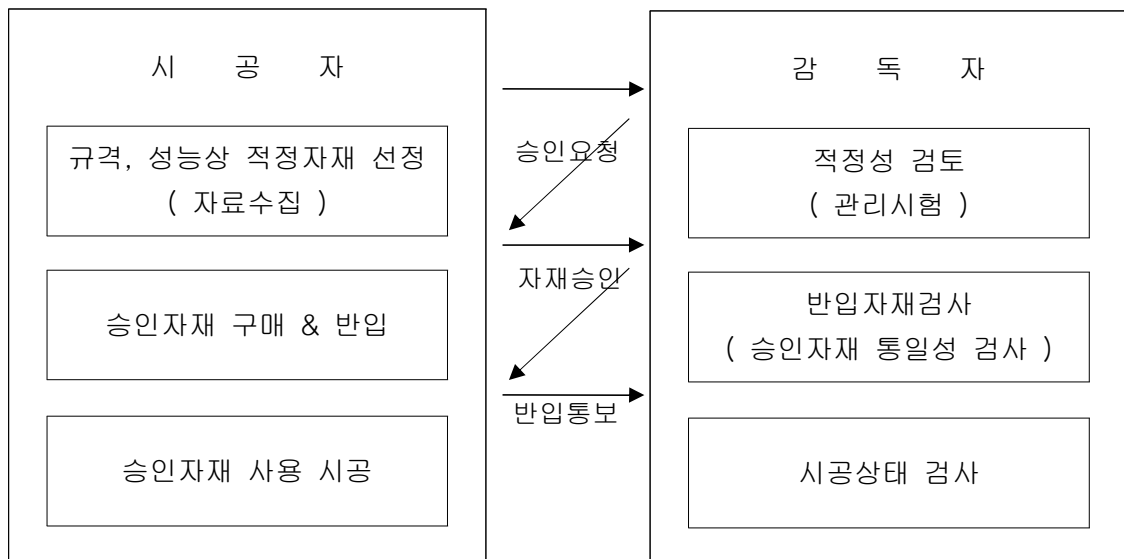

6) 현장관리 시험방법

① KS 표시품

- KS 사용자재에 대해서는 관리시험 생략가능
(레미콘 등 변질될 우려가 있는 제품은 제외)
- KS 표시 허가증 사본 비치

② 비 KS 표시품

- 국가공인 기관시험 의뢰
- 현장관리시험 실시

③ 레디믹스트콘크리트

- 납품업체 당해 레미콘에 대한 배합 설계표 및 시험성적서를 제출받아 정리보관
- 압축강도 시험 : 150㎡마다, 배합이 다를 때마다 강도 자체시험
- 슬럼프 시험 : 반입회사별 (배합이 다를 때마다) 자체시험

2. 품질시험계획

시험자재명	시험종목	계획 물량	단 위	시험 빈도	계획시험 횟수	시험기관	비고
터파기	토질조사	858	M3	필요시	1회	계측회사	
	구조물재하			필요시100M2	필요시		
되메우기 및 구조물뒤채움	다짐	201	M3	재질변화시마다 필요시	-	현장	
레이콘	SLUMP	1,347	M3	-150㎡마다 -배합이 다를때마다 -1일 타설양이 150㎡ 미만 인 경우 150㎡마다	61회	현장	
	공기량						
	염분함유량						
	온도						
	압축강도						
철근	화학적분	158	TON	100TON마다 용접부위 500개소 마다 (시험방법:KS D3504)	4회	전문 시험기관	
	항복점				5회	KS시험 성적서 사본	
	인장강도						
	연신율						
단열재	두께	3,100	M2	1,000㎡마다 1,000매마다	1회	전문 시험기관	
	길이*너비				2회	KS시험 성적서 사본	
	밀도						
시멘트	KS 5201, 5204, 5210,5219 규정된 시험종목		TON	제조일로부터 3월이 되어 재질의 변화가 인정되는 때 300톤마다	1회	KS시험 성적서 사본	
콘크리트용 화학혼화제	KS F 2560에 규정된 시험종목			제조회사별 3월이상 저장 하여 재질의 변화가 있다 고 인정될 때마다	필요시	KS시험 성적서 사본	동결 융해 시험 결과 및 길이 변화 시험은 필요시
	적외선 흡수스펙트럼						
콘크리트양생제	KS F 2540에 규정된 시험종목						
콘크리트팽창제	KS F 2562에 규정된 시험종목						
철근콘크리트 방청제	KS F 2561에 규정된 시험종목						
석재	비중 및 흡수율	186	M2	골재원 마다 재질변화시 마다	필요시	KS시험 성적서 사본	
	압축강도						
경량기포 CON'C				제조회사별 제품규격별	필요시	KS시험 성적서 사본	
시멘트벽돌	압축강도	12,000	매	30,000매마다	0회	전문 시험기관	

시험자재명	시험종목	계획 수량	단 위	시험 빈도	계획시험 횟수	시험기관	비고
	흡수율				2,285	KS시험 성적서 사본	
	규격						
액체방수액	KS F 2451에 규정된 시험종목	120	M2	방수면적 5,000㎡마다 제품회사별 제품규격마다 (시험방법:KS F 2451)	1회		
자기질타일	길이맞나비의허용차	32	M2	100㎡마다 (시험방법:KS F 1001)	필요시	KS시험 성적서 사본	
	흡수율						
	뒤틀림						
	마모성및꺾임강도						
수성페인트외	불위발분		M2	비KS제품5,000㎡마다 (공장시험성적서로 대체) (시험방법:KS M 5312-조합) (시험방법:KS M 4531-수성)	필요시	KS시험 성적서 사본	
	안료분						
	비중						
	연화도						
	주도						
	내세척성						
유리	겉모양	620	M2	필요시 (공장시험성적서로 대체)	필요시	KS시험 성적서 사본	
	뒤틀림						
	내충격성						
	파쇄						
	투명도						
상수도용관	KS D 3565 KS M 3408,3401에 규정된 시험종목	반입제품		제조회사별 제품규격마다	필요시	Ks시험 성적서 사본	
하수도용관	KS M 3404,3407 KS F 4402,4403, 4405,4406에 규정 된 시험종목			제조회사별 제품규격마다	필요시	Ks시험 성적서 사본	

※ 비 고 : 이 기준에 명시되지 아니한 자재를 사용하는 경우에는 당해 공사의 설계도서에
제시된 시험종목 방법 및 빈도에 따라 품질을 확인하여야 한다.


3. 시험실 시설

1) 시험장비

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
압축강도 시험기	100TON	대	1	
슬럼프 시험기		SET	1	
체가름 시험기	수동식	대	1	
표준망체		SET	1	
부등비 접시저울	2610KG-0.1G	대	1	
시료분취기	φ 100. φ 150	SET	1	
공시체몰드		EA	12	
공시체집게		EA	2	
시료팬		EA	1	
공기량 측정기	7L(위상턴형)	EA	1	
유리제온도계		EA	1	
최고최저온도계		EA	1	
자기온습도계		EA	1	
버어니아캘리퍼		EA	1	
메스실린더	200MM	EA	1	
시멘트칼	200L	EA	1	
스코프		EA	1	

2) 시험실 배치도

－ 시험실 규모 : 20 m²

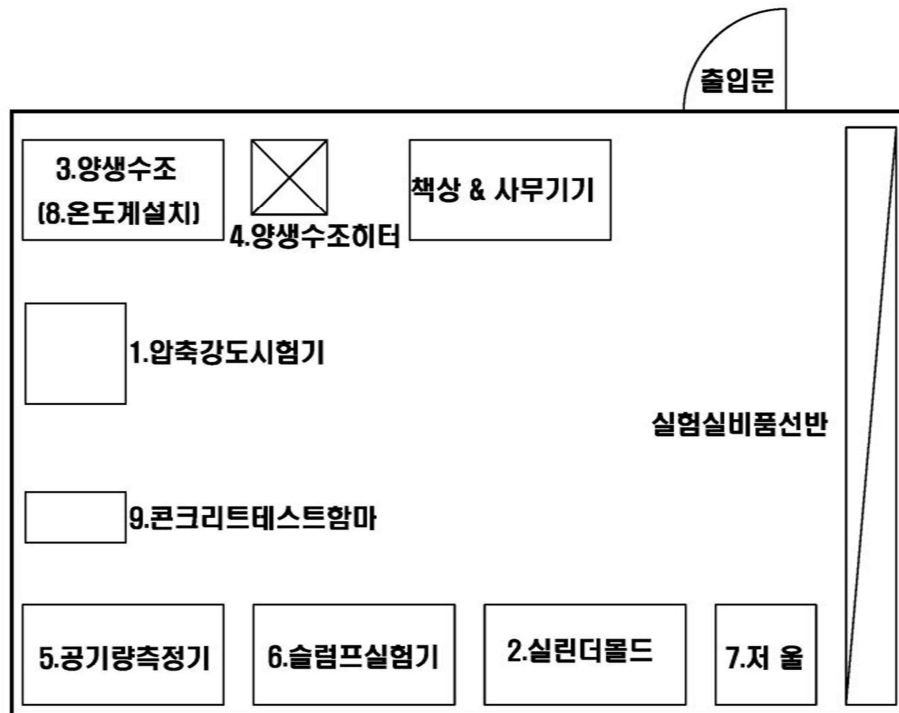

－ 시험실 배치위치 : 현장사무실 옆 운영

4. 시험실 시설

	품질관리자 1
성 명	최성진
등 급	품질관리초급
기술자자격	G00797021
학력, 경력 및 기타사항	별첨 경력증명서 참조