

新疆
设计
审查
有限
公司
新城
建
工
程

施工图审查专用章

乌设施审 - 2026-260-3

2026年08月31日



永忠工程管理（集团）有限公司

Yong Zhong Engineering Management (Group)
Co., Ltd.

建设部设计证书编号：★ NO:A151027583

建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告

建设单位：新疆如茂房地产开发有限公司

工程名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目

10#住宅楼

工号：YZXJ-2023-07-10

审核：王仁

校对：新航

设计：景

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：李亮

注册号：51A0246-002

有效期：至2028年05月



四川省建设工程设计出图专用章

永忠工程管理（集团）有限公司

资质等级范围：水利行业（河道整治、引调水、
城市防洪、灌溉排涝）专业乙级；
建筑行业（建筑工程）甲级

2026年08月 资质证书编号：A151A02463 有效期至：2031年02月11日



本项目采用了建筑碳排放设计软件 PKPM-CES，对建筑的碳排放进行分析，计算出建筑的各项碳排放指标如下表所示：

类别	设计建筑单位 面积年运行碳 排放量 (kgCO ₂ /(m ² .a))	参照建筑单位 面积年运行碳 排放量 (kgCO ₂ /(m ² .a))	优化比例%	单位面积年运 行碳排放降低 值 (kgCO ₂ /(m ² .a))	判断
供暖	13.07	26.19	50.11	13.12	--
空调	0.23	0.44	47.69	0.21	--
照明	1.05	4.68	77.64	3.64	--
可再生能源	0.00	0.00	--	0.00	--
绿植碳汇	-13.22	0	--	13.22	--
合计	1.12	31.32	96.41	30.19	达标

根据上表的计算结果，本项目的碳排放强度在 2016 年执行的节能设计标准的基础上降低了 96.41%，碳排放强度降低了 30.19kgCO₂/(m².a)。建筑运行碳排放指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 - 2021 第 2.0.3 条的要求。

2 标准依据

- 1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
- 本报告可以作为本标准 2.0.3 条、2.0.5 条的支撑材料。
- 2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010)
- 3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
- 4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019
- 5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

3 建筑概况

3.1 项目基本信息

表 1 项目基本信息表

工程名称	10#		
工程地点	新疆阿勒泰		
地理位置	北纬：47.73	东经：88.08	海拔：737.00

新疆
设计
新城
审查
有限
工程
公司

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

气候分区	严寒 B 区	
建筑类型	居建	
建筑朝向	南偏东 18.08 度	
指北针角度	北偏东 18.08 度	
建筑面积（计算）	总面积 5699.55 m²	地上：4700.77 m² 地下：998.78 m²
建筑体积（计算）	总体积：18410.60 m³	地上：15414.26 m³ 地下：2996.34 m³
建筑层数	地上：11 层	地下：2 层
建筑高度	34.80 m	

3.2 标准层信息

表 2 建筑标准层信息表

标准层	实际楼层	层高(m)	建筑面积(m²)
标准层 1	地下 2 层	3.00	494.02
标准层 2	地下 1 层	3.00	504.76
标准层 3	地上 1 层	3.00	500.05
标准层 4	地上 2 层	3.00	448.14
标准层 5	地上 3 - 10 层	3.00	3585.12
标准层 6	地上 11 层	4.80	40.66

3.3 建筑模型三维效果图



图 1 前视图

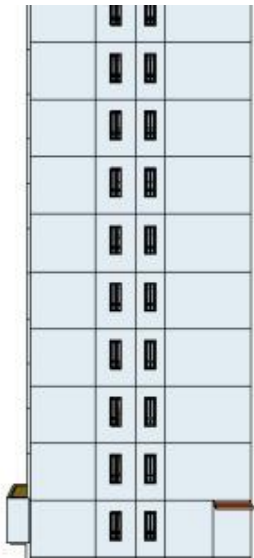


图 2 左视图

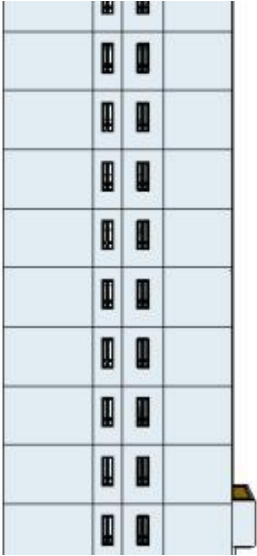


图 3 右视图



图 4 后视图

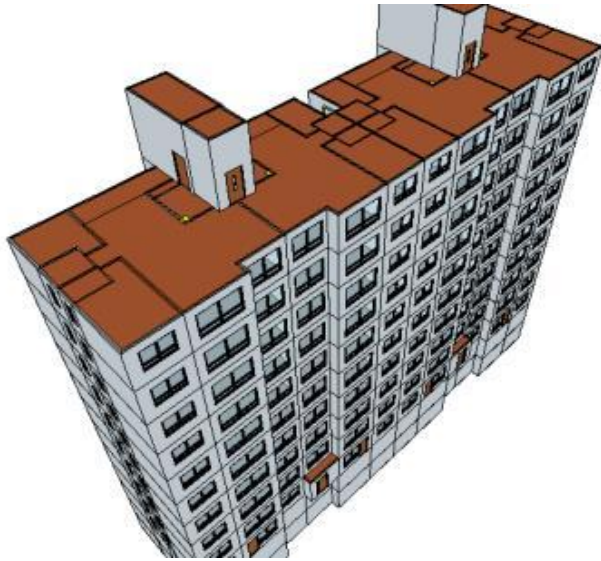


图 5 轴测图

3.4 围护结构构造做法

居住建筑围护结构构造做法

屋面类型（从上到下）：

- 第 1 层：细石混凝土（40.0mm）
- 第 2 层：防水卷材
- 第 3 层：防水卷材
- 第 4 层：细石混凝土（50.0mm）
- 第 5 层：泡沫混凝土（0.08 级）（100.0mm）
- 第 6 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（200.0mm）
- 第 7 层：钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（从外到内）1：

- 第 1 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 2 层：硬泡聚氨酯板（PIR）（100.0mm）
- 第 3 层：钢筋混凝土（200.0mm）
- 第 4 层：水泥砂浆（20.0mm）



外墙类型（从外到内）2：

- 第 1 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 2 层：挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）（100.0mm）
- 第 3 层：钢筋混凝土（200.0mm）
- 第 4 层：水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型：

构造：85 系列内平开隔热铝合金窗（5+12Ar+5+12Ar+5Low-E）

热工性能：传热系数 1.40W/(m² •K)，夏季玻璃太阳得热系数 0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数 0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为 7 级，可见光透射比 0.60

周边地面类型（从上到下）：

- 第 1 层：水泥抹面（20.0mm）
- 第 2 层：细石混凝土（40.0mm）
- 第 3 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 4 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（80.0mm）
- 第 5 层：防水层
- 第 6 层：钢筋混凝土（100.0mm）

地下室外墙类型：

- 第 1 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（80.0mm）
- 第 2 层：钢筋混凝土（300.0mm）
- 第 3 层：水泥砂浆（20.0mm）

4 主要的计算参数

4.1 围护结构的热工参数



设计建筑根据建筑实际选用的围护结构参数赋值，参照建筑或基准建筑围护结构参数根据参照的节能标准中的围护结构限值进行赋值。

表 3 居住建筑围护结构主要材料热工参数

热工参数			单位	设计建筑	参考建筑
屋顶传热系数			W/(m ² · K)	0.14	0.30
外墙传热系数			W/(m ² · K)	0.37	0.55
外窗(包含透明幕墙)	传热系数 K	东向	W/(m ² · K)	1.40	2.5
		南向	W/(m ² · K)	1.40	1.8
		西向	W/(m ² · K)	1.40	2.5
		北向	W/(m ² · K)	1.40	2.2
	太阳得热系数 SHGC	东向	--	--	--
		南向	--	--	--
		西向	--	--	--
		北向	--	--	--
屋顶透光部分		传热系数 K	W/(m ² · K)	--	--
		太阳得热系数 SHGC	--	--	--
		面积比例	%	--	--

注：“--”代表无此项限值，当设计建筑有限值，参照建筑无限值时，参照与设计一致。
建筑围护结构详细构造可参考附录 A。

4.2 房间设计参数

表 4 设计建筑室内计算参数汇总表

房间用途	空调热区	累积面积(m²)	室内温度(℃)		相对湿度(%)		人员密度(m²/人)	照明功率密度(W/m²)	设备散热量(W/m²)	新风量(m³/hp)
			夏季	冬季	夏季	冬季				
卧室	是	1195.80	26.00	18.00	55.00	50.00	25.00	5.00	3.80	30.00
封闭	否	138.00	26.00	5.00	55.00	50.00	25.00	2.00	3.80	30.00



不采暖楼梯间										
辅助房间	否	381.49	26.00	18.00	55.00	50.00	25.00	2.00	3.80	30.00
走廊	否	204.38	26.00	5.00	55.00	50.00	25.00	2.00	3.80	30.00
厨房	是	122.20	26.00	18.00	55.00	50.00	25.00	5.00	3.80	30.00
卫生间	是	325.80	26.00	18.00	55.00	50.00	25.00	2.00	3.80	30.00
起居室	是	2233.60	26.00	18.00	55.00	50.00	25.00	5.00	3.80	30.00
其它	否	1098.28	--	--	--	--	--	--	--	--
合计空调房间面积 m²:		3877.40			合计非空调房间面积 m²:			1822.15		

4.3 时间表

照明开关时间表、人员在室率表、设备使用率表、供冷供暖温度表、冷热机开启时间表详见本报告附录 B。

5 项目各类能耗数据

5.1 能耗—供暖及空调

5.1.1 建筑累计负荷计算结果

根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 附录 C 的要求，设计建筑和参照建筑累计负荷如下：

表 5 累计负荷计算结果

建筑类别	供冷累计负荷 Qc (kWh)	供暖累计负荷 Qh (kWh)
设计建筑	7316.03	249057.39
参照建筑	7858.91	325227.69

5.1.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算



表 6 居住建筑建筑供冷、供暖系统性能参数

性能参数	设计建筑	参照建筑
供冷系统综合性能参数	3.60	2.30
供暖系统综合性能参数	2.18	1.76

注：设计建筑空调及采暖系统参数根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 附录 C 选取，参照建筑空调及采暖系统参数根据 2016 年前执行的节能标准（参照节能标准）选取。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与所给参数，计算得到该建筑物的全年供冷和供暖耗电量如下

表 7 居住建筑耗电量种类

性能参数	设计建筑	参照建筑
全年供冷耗电量(kWh)	2032.23	3416.92
全年供暖耗电量(kWh)	114465.89	184973.44

5.2 能耗—照明

本项目未采用照明控制措施（或开关控制选择全部开启），照明能耗计算结果如下：

表 8 照明能耗汇总

房间类型	房间个数	设计建筑		参照建筑	
		照明功率密度(W/m²)	房间面积(m²)	照明功率密度(W/m²)	房间面积(m²)
其它	125	2.00	1040.92	5.00	1040.92
封闭不采暖楼梯间	24	2.00	119.60	2.00	119.60
辅助房间	28	2.00	338.07	6.00	338.07
走廊	2	2.00	204.38	2.00	204.38
卫生间	80	2.00	277.15	6.00	277.15
卧室	80	5.00	1018.80	6.00	1018.80
厨房	2	5.00	111.53	6.00	111.53
起居室	38	5.00	2424.17	6.00	2424.17

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
36078.11
2026年08月31日

全年总能耗（kwh/a）	9170.60	
--------------	---------	--

6 可再生能源利用专项分析

从原理上来说，太阳能、地热能、风能等可再生能源在建筑供热、制冷、发电等方面的利用，可降低建筑对电网供电的需求，从而降低建筑实际碳排放情况。

本项目采用的可再生能源利用情况如下。

表 9 太阳能供暖系统

年总辐射量 (MJ/m²)	集热器总面积 (m²)	集热器倾角 (°)	集热器方位角 (°)	补偿面积比 (%)	年太阳能供暖 等效用电量 (kwh/a)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10 太阳能制冷系统

年总辐射量 (MJ/m²)	集热器总面积 积(m²)	集热器倾角 (°)	集热器方位 角(°)	补偿面积比 (%)	制冷系统 COP	年太阳能供 暖等效用电 量(kwh/a)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11 光伏发电系统

年总辐射量(kwh/m²)	光伏组件安装面积(m²)	综合效率系数(0~1)	年光伏发电量(kwh/a)
100.00	100.00	0.00	0.00

表 12 可再生能源利用汇总表

类别		可再生能源年供电量（kwh/a）
太阳能	太阳能热水	0.00
	太阳能供暖系统	0.00
	太阳能制冷系统	0.00
	光伏发电系统	0.00
风能		0.00
热电联产 CHP		0.00

新疆设计审查有限公司
新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

地热及其尾水梯级利用	0.00
其他可再生能源	0.00

7 建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放综合汇总

表 13 设计建筑运行阶段碳排放

能耗类别	年运行等价电耗(kwh/a)	能源形式	能源用量	碳排放因子(kgCO ₂ /单位)	年运行碳排放量(kgCO ₂ /a)	单位面积年运行碳排放量(kgCO ₂ /(m ² .a))
供暖	114465.89	电	114465.89	0.5366	61422.39	13.07
空调	2032.23	电	2032.23	0.5366	1090.50	0.23
照明	9170.60	电	9170.60	0.5366	4920.95	1.05
可再生能源	0.00	电	0.00	0.5366	0.00	0.00
绿植碳汇	--	--	--	--	-62154.26	-13.22
合计	125668.72	--	125668.72	--	5279.58	1.12

表 14 参照建筑运行阶段碳排放

能耗类别	年运行等价电耗(kwh/a)	能源形式	能源用量	碳排放因子(kgCO ₂ /单位)	年运行碳排放量(kgCO ₂ /a)	单位面积年运行碳排放量(kgCO ₂ /(m ² .a))
供暖	201789.20	电	201789.20	0.6101	123111.59	26.19
空调	3416.92	电	3416.92	0.6101	2084.66	0.44
照明	36078.11	电	36078.11	0.6101	22011.26	4.68
可再生能源	0.00	电	0.00	0.6101	0.00	0.00
绿植碳汇	--	--	--	--	0	0
合计	241284.23	--	241284.23	--	147207.51	31.32

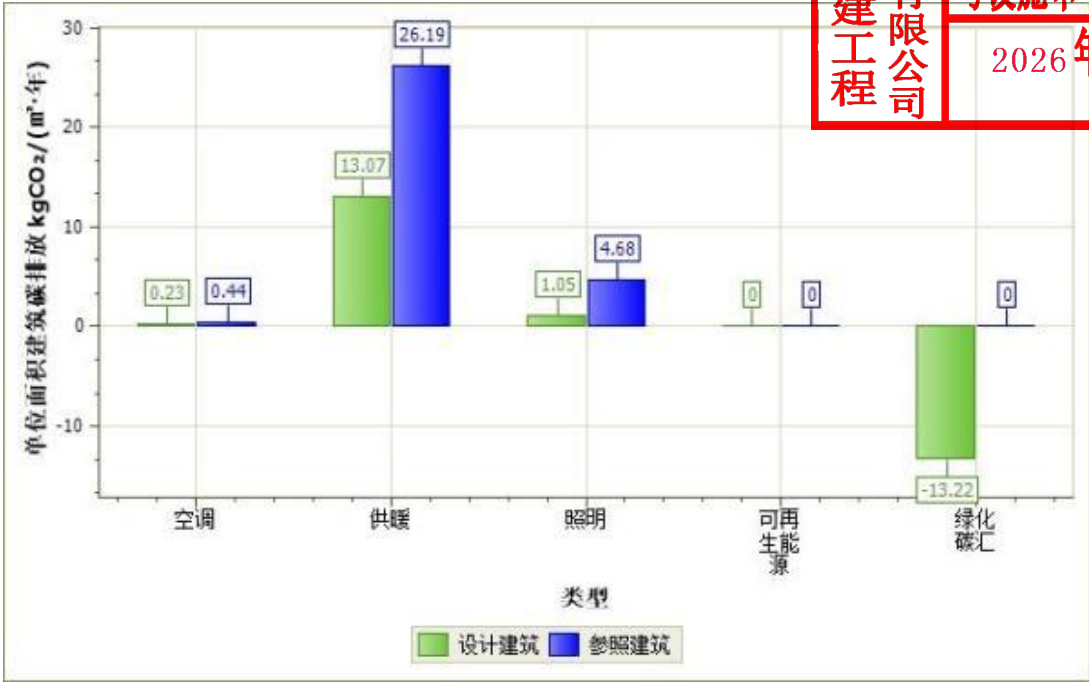


图 6 设计建筑与参照建筑碳排放对比图

表 15 建筑运行阶段碳排放达标判定表

类别	设计建筑单位 面积年运行碳 排放量 (kgCO ₂ /(m ² .a))	参照建筑单位 面积年运行碳 排放量 (kgCO ₂ /(m ² .a))	优化比例%	单位面积年运 行碳排放降低 值 (kgCO ₂ /(m ² .a))	判断
供暖	13.07	26.19	50.11	13.12	--
空调	0.23	0.44	47.69	0.21	--
照明	1.05	4.68	77.64	3.64	--
可再生能源	0.00	0.00	--	0.00	--
绿植碳汇	-13.22	0	--	13.22	--
合计	1.12	31.32	96.41	30.19	达标

8 建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析整体结论

根据上述章节的计算结果，本项目的碳排放强度在 2016 年执行的节能设计标准的基础上降低了 96.41%，碳排放强度降低了 30.19kgCO₂/(m².a)。建筑运行碳排放指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 - 2021 第 2.0.3 条的要求。



同时，本报告整体集成了建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放3大指标，亦可作为支撑《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 - 2021 第 2.0.5 条“建设项目应提供建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告”的要求。

附录 A 材料热工参数

1 屋面

屋面构造类型：细石混凝土(40.0mm) + 防水卷材 + 防水卷材 + 细石混凝土(50.0mm) + 泡沫混凝土(0.08 级)(100.0mm) + XPS 挤塑聚苯板(带表皮)(200.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表 16 屋面热工性能

屋面 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² ·K)]	热阻值 [(m² ·K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
细石混凝土	40.0	1.740	17.200	0.023	0.40	1.00
防水卷材	--	--	--	--	--	1.00
防水卷材	--	--	--	--	--	1.00
细石混凝土	50.0	1.740	17.200	0.029	0.49	1.00
泡沫混凝土（0.08 级）	100.0	0.080	1.850	0.833	2.31	1.50
XPS 挤塑聚苯板（带表皮）	200.0	0.030	0.240	6.061	1.60	1.10
钢筋混凝土	120.0	1.740	17.200	0.069	1.19	1.00
屋面各层之和	510.0			7.01	5.99	
屋面热阻 $R_o=R_i+\sum R+R_e=7.03[(m^2 \cdot K)/W]$			$R_i=0.01[(m^2 \cdot K)/W];R_e=0.01[(m^2 \cdot K)/W]$			
屋面传热系数	$K=1/R_o=0.14[W/(m^2 \cdot K)]$					
太阳辐射吸收系数	$\rho = 0.70$					

2 外墙

外墙构造类型 1：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 17 外墙热工性能

外墙 1	厚度	导热系数	蓄热系数	热阻值	热惰性指标	修正系数
每层材料名称	(mm)	[W/(m · K)]	[W/(m² · K)]	[(m² · K)/W]	标 D=R.S	α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100.0	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
外墙各层之和	340.0			4.13	3.67	
外墙热阻 Ro=Ri+∑ R+Re=4.14[(m² · K)/W]			Ri=0.01[(m² · K)/W];Re=0.01[(m² · K)/W]			
外墙传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					
太阳辐射吸收系数	ρ = 0.70					

外墙构造类型 2：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 18 外墙热工性能

外墙 2 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² ·K)]	热阻值 [(m² ·K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100.0	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
外墙各层之和	340.0			3.19	8.63	
外墙热阻 Ro=Ri+∑ R+Re=3.20[(m² · K)/W]			Ri=0.01[(m² · K)/W];Re=0.01[(m² · K)/W]			
外墙传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m² · K)]					
太阳辐射吸收系数	ρ = 0.70					

3 热桥梁

热桥梁构造类型 1：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 19 热桥梁热工性能

热桥梁 1	厚度	导热系数	蓄热系数	热阻值	热惰性指	修正系数
每层材料名称	(mm)	[W/(m · K)]	[W/(m ² · K)]	[(m ² · K)/W]	标 D=R.S	α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100.0	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
热桥梁各层之和	340.0			4.13	3.67	
热桥梁热阻 Ro=Ri+∑ R+Re=4.14[(m ² · K)/W]			Ri=0.01[(m ² · K)/W];Re=0.01[(m ² · K)/W]			
热桥梁传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m ² · K)]					

热桥梁构造类型 2：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 20 热桥梁热工性能

热桥梁 2 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² ·K)]	热阻值 [(m² ·K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100.0	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
热桥梁各层之和	340.0			3.19	8.63	
热桥梁热阻 Ro=Ri+Σ R+Re=3.20[(m² · K)/W]			Ri=0.01[(m² · K)/W];Re=0.01[(m² · K)/W]			
热桥梁传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m² · K)]					

4 热桥楼板

热桥楼板构造类型 1：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表 21 热桥楼板热工性能

热桥楼板 1	厚度	导热系数	蓄热系数	热阻值	热惰性指	修正系数
--------	----	------	------	-----	------	------

每层材料名称	(mm)	[W/(m · K)]	[W/(m² · K)]	[(m² · K)/W]	标准 D=R.S	α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100.0	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
热桥楼板各层之和	320.0			4.10	3.43	
热桥楼板热阻 Ro=Ri+ΣR+Re=4.12[(m² · K)/W]			Ri=0.01[(m² · K)/W];Re=0.01[(m² · K)/W]			
热桥楼板传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					

热桥楼板构造类型 2：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表 22 热桥楼板热工性能

热桥楼板 2 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m ² ·K)]	热阻值 [(m ² ·K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100.0	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
热桥楼板各层之和	320.0			3.17	8.39	
热桥楼板热阻 Ro=Ri+ΣR+Re=3.18[(m ² · K)/W]			Ri=0.01[(m ² · K)/W];Re=0.01[(m ² · K)/W]			
热桥楼板传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m ² · K)]					

5 热桥过梁

热桥过梁构造类型 1：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 23 热桥过梁热工性能

热桥过梁 1 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

硬泡聚氨酯板（PIR）	100.0	0.024	0.290	3.968	1.14	1.05
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
热桥过梁各层之和	340.0			4.13	3.67	
热桥过梁热阻 $R_o=R_i+\Sigma R+R_e=4.14[(m^2 \cdot K)/W]$			$R_i=0.01[(m^2 \cdot K)/W];R_e=0.01[(m^2 \cdot K)/W]$			
热桥过梁传热系数	$K=1/R_o=0.24[W/(m^2 \cdot K)]$					

热桥过梁构造类型 2：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 24 热桥过梁热工性能

热桥过梁 2 每层材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m ² ·K)]	热阻值 [(m ² ·K)/W]	热惰性指 标 D=R.S	修正系数 α
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100.0	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200.0	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20.0	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
热桥过梁各层之和	340.0			3.19	8.63	
热桥过梁热阻 Ro=Ri+ΣR+Re=3.20[(m ² · K)/W]			Ri=0.01[(m ² · K)/W];Re=0.01[(m ² · K)/W]			
热桥过梁传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m ² · K)]					

6 外窗

外窗构造类型：5+12Ar+5+12Ar+5Low-E；传热系数 1.40W/(m·K)，夏季遮阳系数 0.53，冬季遮阳系数 0.53，气密性等级 7，可见光透射比 0.60。

表 25 外窗热工性能

朝向	规格型号	朝向窗墙比	传热系数 [W/(m·K)]	夏季综合 遮阳系数	冬季综合 遮阳系数
东	5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	0.03	1.40	0.53	0.53

[illegible]

2026年08月31日

		0	0	0	0	0	0	0	0	建 工 程 有 限 公 司		0	0
辅助房 间 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
走廊 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
卫生间 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0

22 23
2026年08月31日

	节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
卧室 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0
厨房 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
起居室 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
	周六~	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 27 人员在室率表

房间 /时间段	时段	下列计算时刻（h）/人员在室率表（%）											
其它 （1.1~1 2.31）	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
封闭不 采暖楼 梯间 （1.1~1 2.31）	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程有限公司

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

辅助房间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
走廊 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0
卫生间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0

		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
卧室 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0
厨房 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
起居室 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
	周六~	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

	周日及 节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0

3 设备使用率表

表 28 设备使用率表

房间 /时间段	时段	下列计算时刻（h）/设备使用率表（%）											
其它 （1.1~1 2.31）	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
封闭不 采暖楼 梯间 （1.1~1 2.31）	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
辅助房	周一~	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0.0 0.0
2026年08月31日

[illegible]

新疆设计审查有限公司
新疆建筑设计工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卧室 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.0 0
厨房 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
起居室 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.5 0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.5 0	0.5 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0
	周六~周日及	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.5 0

表 29 供冷温度表

[illegible]

表 30 供暖温度表

[illegible]

梯间 (1.1~1 2.31)	周五	12	13	14	15	16	17	18	19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835	22	23		
		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5
		12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23
5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
辅助房间 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	走廊 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
卫生间 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

/时间段													
其它 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
封闭不采暖楼梯间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
辅助房间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
走廊 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2026年08月31日

[illegible]

表 32 热机开启时间表

[illegible]

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

辅助房间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
走廊 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生间 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
卧室 (1.1~12.31)	周一~周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	周六~周日及节假日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	周日及节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2026¹年08¹月31日

	周日及 节假日	1	1	1	1	1	1	1	1	建 工 程 有 限 公 司	2026年08月21日	1	2		
		12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22	23
		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1
厨房 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
起居室 (1.1~1 2.31)	周一~ 周五	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	周六~ 周日及 节假日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		