Y •

1994. 7.

20 가

,

•

. , 가

, 가 , 가

가 가 .




S

2000 4 9 7 55 , Mill () B 가 가

> 가 20 가 50

2 1

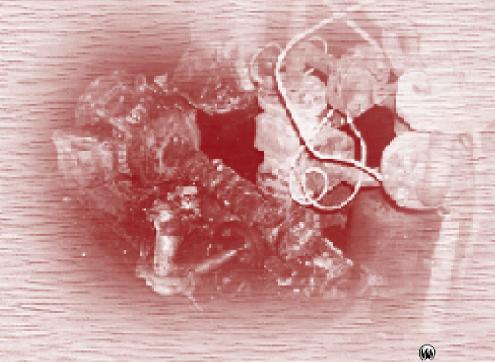

1. : 2 1 () : 2000. 4. 9() 07 55 () : : : : Mill : :

Mill

40

3. 08 55 가 Mill

.

Mill B 가, (3.4㎡) RotaryPump(1.5kw)
(MEK), ,
. 20 가 50

			(1)	
1.8 ~ 11.5%	-7	505	2.5	77.5mmHg(@, 20)
1.3 ~ 7.0%	4	535	3.2	22mmHg(@,20)
1.3~7.8%	-18	259	2.9	77mmHg(@,20)

: The Loss Prevention Council Library of Fire Safey, Volume 2 Fire and Hazardous Substances, FPA

4.

Housing ,

가 가 가

.

가

가 가

В

Mill B

2 1

가



[1]



[2]

가

가.

(1) (2)

(1)

(가)

()

(2)

(가)

()

가 ()

(a) , (b) , (d) , (c) 가

(e)

가

(Seal Face) 2가

(Seal Face) 85%

가

가

S

,

쾏

0.002wt% 48%

,

,

.

·

. 가 가 Mill 8 10m

,

· , , 가가

, 가 8m 가 가

가 , 37.8 , 가 가

가 기

가



2000 8 24 10 12 ,

MEK-PO 가 6 , 19 가 , 가

, 7 가 60

