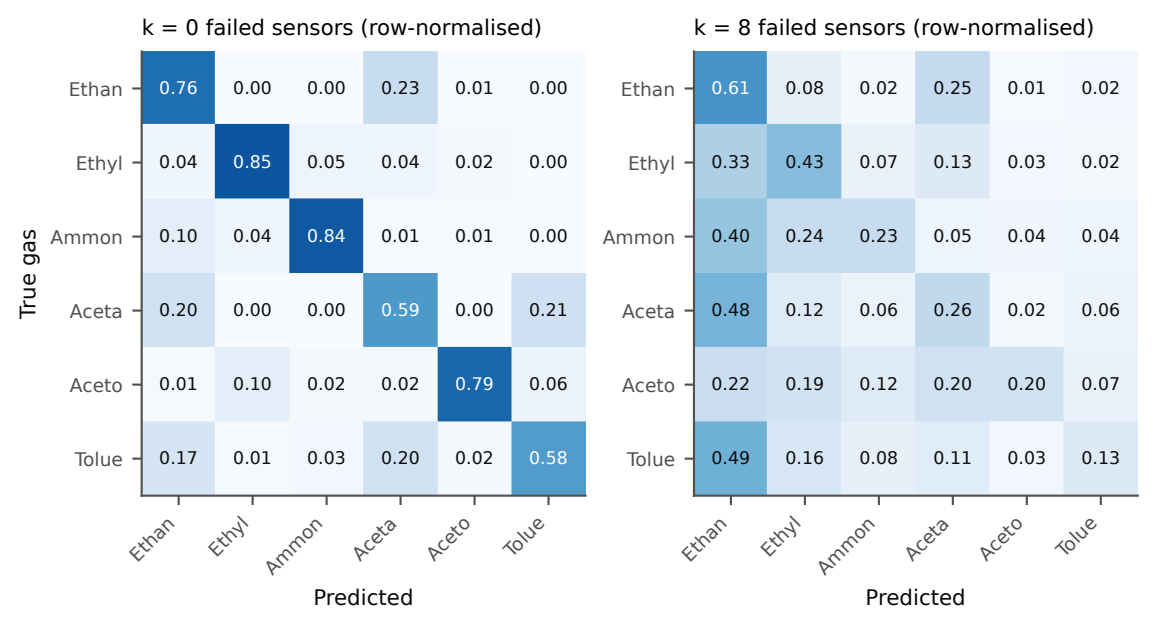
k = 0 failed sensors (row-normalised)
k = 8 failed sensors (row-normalised)
True gas
Predicted
Predicted
Ethan
Ethyl
Ammon
Aceta
Aceto
Tolue
0.76 0.00 0.00 0.23 0.01 0.00
0.04 0.85 0.05 0.04 0.02 0.00
0.10 0.04 0.84 0.01 0.01 0.00
0.20 0.00 0.00 0.59 0.00 0.21
0.01 0.10 0.02 0.02 0.79 0.06
0.17 0.01 0.03 0.20 0.02 0.58
0.61 0.08 0.02 0.25 0.01 0.02
0.33 0.43 0.07 0.13 0.03 0.02
0.40 0.24 0.23 0.05 0.04 0.04
0.48 0.12 0.06 0.26 0.02 0.06
0.22 0.19 0.12 0.20 0.20 0.07
0.49 0.16 0.08 0.11 0.03 0.13