

[별표]

분리배출 표시 도안(제4조 관련)

1. 분리배출 표시 도안

(1) 일반적인 경우



※ 상기 '표시 도안'의 내부 표시 문자 '캔류' 및 표시재질 "철"은 아래 도안내부 표시 문자와 표시재질의 예시임

(2) '도포·첩합 등'에 해당하는 경우



※ '도포·첩합 등'이란 영 제18조제1호에 따른 제품·포장재 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 제품·포장재의 구성부분에 타 소재·재질(금속, 생분해성 수지 등)이 혼합되거나, 도포(코팅) 또는 첩합(라미네이션) 등의 방법으로 부착된 것으로서, 타 소재·재질이 해당 구성부분으로부터 분리가 불가능한 경우를 말한다.

가. 종이팩(합성수지 마개 및 잡자재의 중량이 전체 중량의 10%를 초과하는 경우에 한한다)

나. 폴리스티렌페이퍼(PSP)

다. 페트병

라. 기타 합성수지 용기·트레이류(발포합성수지 포장재는 제외한다)

2. 도안내부 표시 문자, 외부 색채 및 표시재질


도안내부 표시 문자	도안외부 색채	표시재질
무색페트 ¹⁾	노랑색	- ²⁾ , 바이오 ³⁾ , 종량제 배출 ⁴⁾
플라스틱	파랑색	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER ⁶⁾ , 바이오PET, 바이오HDPE, 바이오LDPE, 바이오PP, 바이오PS, 종량제 배출
비닐류 ⁵⁾	보라색	
캔류	회색	철, 알루미늄(또는 알미늄)
종이	검정색	-
일반팩	녹색	-, 종량제 배출
멸균팩	청록색	-, 종량제 배출
유리	주황색	-
-	빨강색	-

비고

- 1) 병모양의 포장재 중 세제, 화장품, 위생액, 부동액, 엔진오일 등 식용이 아닌 화학제품의 포장재는 그 재질이 무색 투명한 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 재질이라고 하더라도 표시문자를 ‘플라스틱’으로 표시재질을 ‘PET’로 표시한다.
- 2) "-"는 공란을 의미한다.
- 3) 「환경표지대상제품 및 인증기준」에 따른 바이오매스 합성수지 제품의 경우 "바이오", "바이오PET", "바이오HDPE", "바이오LDPE", "바이오PP", "바이오PS"와 같이 그 재질명을 표시할 수 있다. 이 경우 각각 "PET(폴리에틸렌테레프탈레이트)", "HDPE", "LDPE", "PP", "PS"와 물성이 동일하여 재활용을 저해하지 않는 경우에 한한다.
- 4) "종량제 배출"은 몸체 외의 구성부분(마개, 잠자재 등)이 제1호 (2) ‘도포·접합 등’에 해당하는 경우로서, 그 구성부분의 명칭과 재질명을 일괄표시하는 경우에 한한다.
- 5) 도안내부 표시 문자의 "비닐류"는 "필름, 시트형 포장재"를 의미한다.
- 6) 표시재질 구분의 "OTHER"는 플라스틱 및 비닐류 표시재질에 표기되지 아니한 단일재질 및 2 이상의 플라스틱 재질이 복합된 복합재질[글리콜변성PET수지(PET-G)가 사용된 경우를 포함한다], 합성수지와 그 밖의 다른 재질(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경우만 해당한다)이 부착 등의 방법으로 혼합사용된 경우(다만 제1호 (2) ‘도포·접합 등’에 해당하는 경우는 제외한다)를 말한다.

3. 도안 작도요령


(1) 일반적인 경우

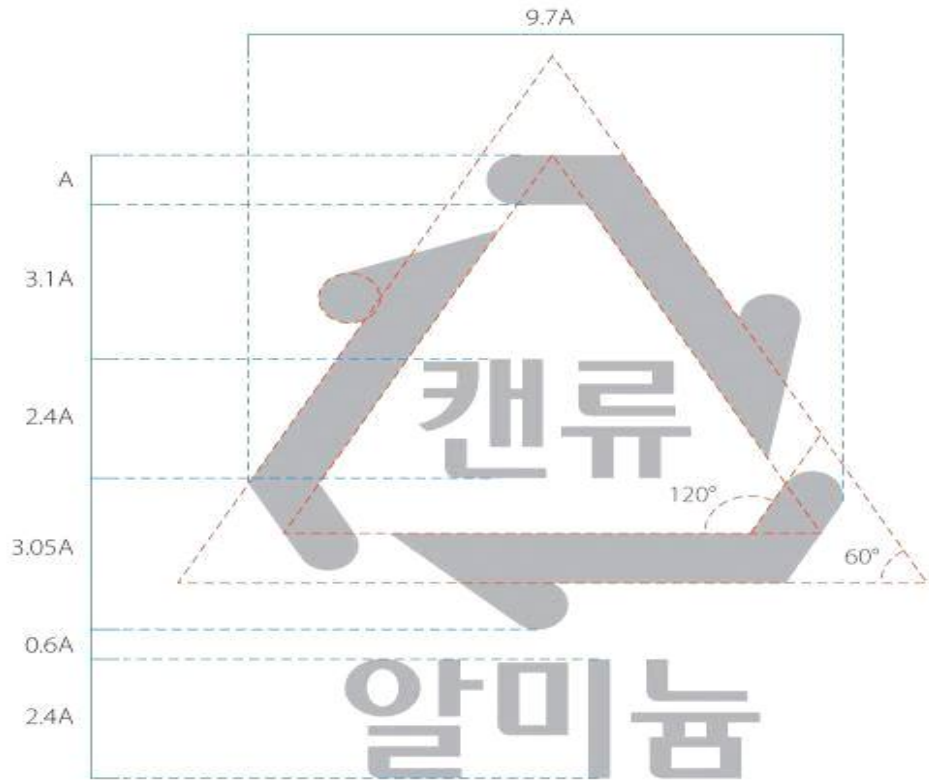

삼별마크의 최소크기는 8mm이상(표시재질 문자제외)으로 한다.

- 비고 1. 삼별마크 사용시 최소크기는 8mm이상(표시재질 문자 제외)으로 한다.
2. 삼별마크 각면의 연장선은 정삼각형이고, 연장선의 내각은 60도이며, 화살표 뒷부분의 꺾이는 부분의 내각은 120도로 한다.
3. 삼별마크 라인의 폭이 A이면, 마크 내부 중앙부에 위치한 표시 문자의 높이는 2자 (캔류, 종이, 유리)인 경우에는 2.4A, 3자(비닐류, 일반팩, 멸균팩)인 경우에는 2.35A, 4자(무색페트, 플라스틱)인 경우에는 2.2A로 한다.
4. 삼별마크와 표시재질 문자의 간격은 0.6A로 한다.
5. 삼별마크의 가로 폭은 9.7A로 한다.

(2) ‘도포·첩합 등’에 해당하는 경우

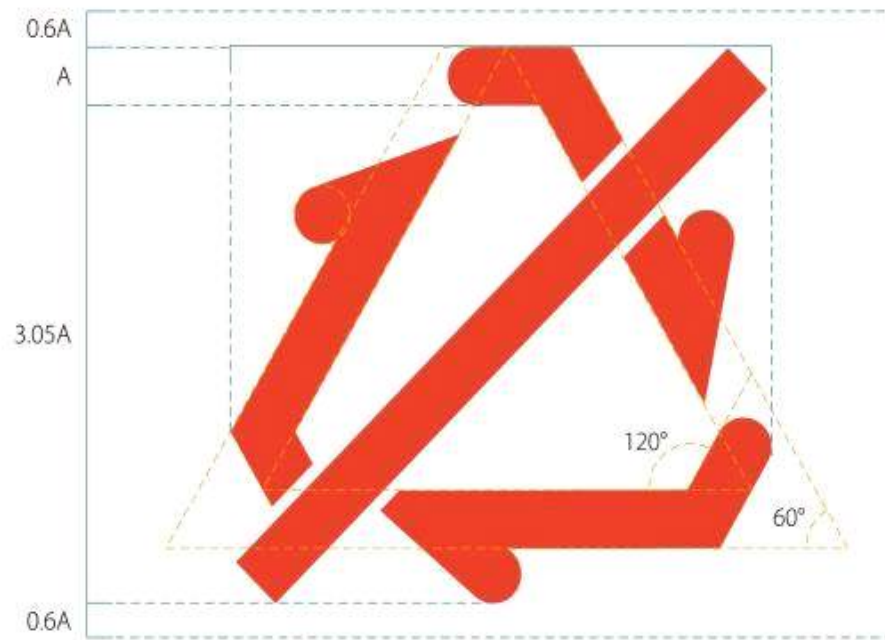

심벌마크의 최소크기는 8mm이상으로 한다.