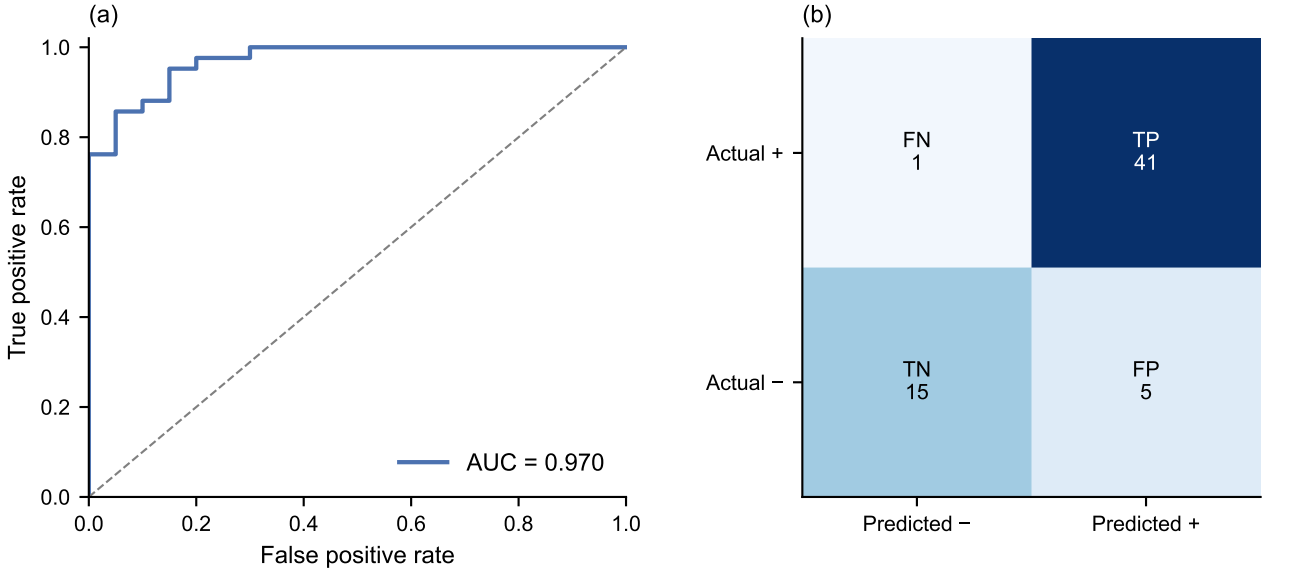
(a)
True positive rate
False positive rate
AUC = 0.970
(b)
Actual +
Actual −
FN
1
TP
41
TN
15
FP
5
Predicted −
Predicted +