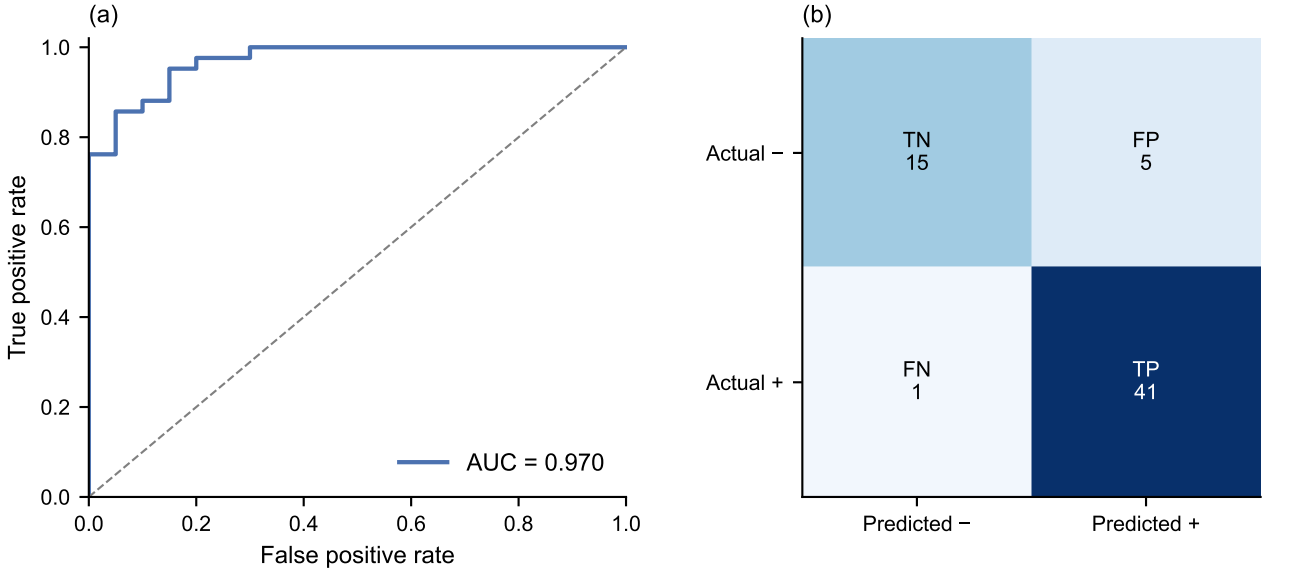
(a)
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC = 0.970
(b)
Actual −
Actual +
TN
15
FP
5
FN
1
TP
41
Predicted −
Predicted +