

전력기기

효성중공업 수주가 준 힌트:

초고압 변압기 피크아웃은 아직 먼 이야기

비중확대(유지)

장남현

nh.jang@koreainvestment.com

김태희

taehee.kim@koreainvestment.com

효성중공업 하이퍼스케일러와 초고압 변압기 공급 계약 체결

효성중공업이 9월 15일 미국향 초고압 변압기 공급 계약 2건을 공시했다. 각각 765kV 변압기와 345kV 변압기를 공급하는 계약이며, 두 계약의 합산 규모는 3,866억원이다. 주목할 점은 두 계약 모두 하이퍼스케일러가 발주한 물량이라는 것이다. AI 데이터센터의 전력 수요는 커지고 있지만, 신규 송전망은 인허가와 건설에 오랜 시간이 소요되고, 많은 비용이 필요하다. 이에 따라 데이터센터 사업자들은 BTM(Behind-the-Meter) 방식의 온사이트 발전원을 병행해 초기 전력을 확보하는 한편, 장기적으로 필요한 계통 전력을 확보하기 위해 송전망 및 변전소 증설 비용까지 직접 부담하기 시작했다. 효성중공업의 수주는 이러한 변화가 실제 초고압 전력기기 발주로 이어지고 있음을 보여준다. 데이터센터 증설을 위해 발전원 확보와 광역 송전망 투자가 동시에 확대되는 만큼, 북미 초고압 변압기 수요 증가 흐름은 지속될 것이다.

데이터센터 대형화가 바꾸는 전력망 투자 구조

미국 정부 역시 데이터센터 사업자의 전력 인프라 비용 부담을 정책 원칙으로 제시하고 있다. 지난 3월 Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI 등 7개 기업은 백악관의 Ratepayer Protection Pledge에 참여해 송전망 및 변전소를 포함한 신규 전력 인프라와 계통 보강 비용까지 부담하기로 했다. 실제 사용량이 당초 예상에 미치지 못하더라도 확보된 전력과 관련 인프라 비용을 부담하는 별도 요금 구조 도입에도 합의했다. 이후 이러한 원칙은 빠르게 확산되고 있다. 7월 기준 200개 이상의 유틸리티/개발사/주정부 등이 관련 원칙에 참여했으며, 해당 사업자들이 공급하는 전력은 미국 전체의 약 80%에 달한다.

이어 6월 FERC는 PJM, MISO, SPP, CAISO, NYISO, ISO-NE 등 6개 지역계통운영자를 대상으로 데이터센터를 포함한 대규모 부하의 접속 규칙 개편을 요구했다. 핵심 내용은 실현 가능성이 낮은 중복/투기성 신청을 줄이고, 실제 사업성이 확인된 프로젝트는 보다 빠르게 계통에 연결하는 것이다. 주목할 점은 대규모 부하가 유발한 계통 보강과 프로젝트 취소에 따른 비용이 기존 소비자에게 전가되지 않도록 비용 회수 장치를 강화한다는 것이다. 이를 위해 접속 심사 단계별로 부지 확보와 재무적 확약 등 준비도 요건을 강화하고, 대규모 부하가 계획대로 가동되지 않거나 실제 사용량이 예상에 미치지 못하더라도 집행된 계통 투자비의 적정 몫을 부담하도록 하는 Cost Recovery Agreement 등의 방안을 제시했다. 결국 FERC의 목적은 데이터센터 접속 자체를 늦추는 것이 아니라, 필요한 광역 송전망 투자를 보다 신속하게 집행할 수 있도록 투자 확실성을 높이는 대신 그 비용과 위험을 수요를 발생시킨 데이터센터 사업자에게 귀속시키는 데 있다.

(다음 페이지에 계속)

<표 1> 백악관 Ratepayer Protection Pledge 내용

구분	정책 내용
비용 부담 원칙	데이터센터 때문에 새로 필요한 전력 인프라 비용을 해당 사업자가 부담
신규 발전원	데이터센터 전력수요를 충족할 신규 발전원을 직접 확보
송전·변전 인프라	신규 송전선·변전소 및 계통 보강 비용까지 부담 범위 확대
미사용·취소 위험	실제 전력 사용량이 예상보다 적더라도 확보된 전력·인프라 비용을 부담
정책 확산	2026년 3월에 7개 빅테크 서명. 7월 기준 200개 이상 추가 참여, 관련 사업자가 미국 전력공급의 약 80%를 커버

자료: The White House, 한국투자증권

<표 2> Ratepayer Protection Pledge 지역별 확산 사례

지역	유틸리티 / 사업자	실제 적용 내용
Michigan	DTE Energy / Google	Google 1GW 데이터센터 승인 대기. 발전·저장장치·송전·배전 등 데이터센터에 필요한 비용 전액 부담
Michigan	DTE Energy / Oracle	Oracle 이 에너지·배터리 저장장치 비용 100%, 신규 송전선 및 부지 내 변전소 비용 부담. 전력공급계약 17년 이상
Indiana	NiSource/NIPSCO / Amazon·Alphabet	데이터센터 고객이 발전 및 송전 인프라 투자비를 부담하는 GenCo 구조. Amazon·Alphabet 장기계약
Georgia	Georgia Power / 100MW+ 신규 대형부하	신규 100MW 이상 고객은 필요한 인프라 비용을 부담하고 15~25년 장기계약, 월 최소요금, 담보, 조기종료 위약금 적용
Mississippi	Entergy Mississippi / Amazon 등	Fair Share Plus: 데이터센터가 계통 보강·유지 비용의 큰 몫을 부담
Iowa	Alliant Energy / QTS	QTS 가 데이터센터 에너지 비용을 100% 부담하고 유틸리티와 계통 인프라 확충 협력
Louisiana	Entergy Louisiana / Meta	Meta 데이터센터 공급을 위해 2.26GW 발전, 500kV 약 100마일, 230kV 8개 선로, 다수 변전소 건설. Meta 수익이 관련 비용을 크게 상쇄

자료: The White House, 각 사, 한국투자증권

<표 3> FERC 조치 내용

구분	제도 변화	내용
적용 대상	PJM·MISO·SPP·CAISO·NYISO·ISO-NE 등 6개 지역계통운영자에게 제도 개편 요구	현행 대규모 부하 접속 규칙이 적정인지 입증하거나 새로운 규칙을 제시하도록 요구
접속 가속	실제 사업성이 확인된 프로젝트의 전력 공급 시점을 앞당기는 방향	기존망 활용, 발전원·부하 공동 심사, 유연한 송전서비스 등 접속기간 단축 방안 검토
중복·투기성 신청 억제	접속 심사 단계가 진행될수록 부지·재무적 준비도 요건 강화	여러 지역에 동시에 신청하는 중복·투기성 프로젝트를 걸러 실제 가능성이 높은 수요 중심으로 계통계획
비용 부담	대규모 부하가 유발한 송전망·변전소 보강 비용을 다른 소비자에게 전가하지 않는 원칙 강화	프로젝트별 비용 투명성을 높이고, 직접 유발한 계통 보강 비용의 적정 몫을 부담
취소·수요 미달 위험	Cost Recovery Agreement 등으로 프로젝트가 지연·취소돼도 관련 투자비를 부담	예상 전력수요가 실제로 나타나지 않아도 자신을 위해 이미 집행된 계통 투자비의 적정 몫을 부담

자료: FERC, 한국투자증권

데이터센터 사업자가 실제 비용 부담하는 사례 증가

실제로 데이터센터 전력 확보를 위한 관련 인프라 투자 비용을 데이터센터 사업자가 부담하는 구조가 확산되고 있다. 대표적인 사례가 Ohio PORTS-Pike 프로젝트다. 최대 10GW 규모의 데이터센터 캠퍼스 개발을 위해 AEP Ohio는 약 42억달러 규모의 송전망 투자를 추진하고 있다. 여기에는 Piketon 부지까지 이어지는 약 50마일의 신규 765kV 송전선과 4개 변전소가 포함되며, 해당 투자비는 SB Energy가 부담한다. 이후 OpenAI는 해당 프로젝트에서 약 8GW 규모의 AI 데이터센터 용량을 확보했다. Meta의 Louisiana Richland Parish 데이터센터 역시 2.26GW의 신규 발전원과 함께 약 100마일의 500kV 송전선, 8개의 230kV 송전선 및 다수의 변전소 건설이 필요하며 관련 인프라 비용도 데이터센터 계약 구조에 반영되어 있다. 데이터센터 사업자가 송전망을 직접 소유하는 것은 아니지만, 신규 부하가 초고압 송전 설비 투자를 유발하고 그 비용까지 부담하는 사례가 늘어나고 있는 것이다.

(다음 페이지에 계속)

<표 4> 대형 데이터센터 사업자의 송변전 인프라 투자 사례

사업자 / 프로젝트	OpenAI / SB Energy, PORTS-Pike	Meta / Richland Parish	Google / Pine Island	Google / Oklahoma
지역	Ohio	Louisiana	Minnesota	Oklahoma
데이터센터 규모	OpenAI 약 8GW-IT 계약 / 전체 캠퍼스 10GW 급 전력 규모	초대형 데이터센터	대형 신규 데이터센터	신규 데이터센터 복수
발전원/전력 확보	DOE 기준 신규 발전 10GW 계획 (가스발전 9.2GW 포함)	신규 가스복합발전 2.26GW	Xcel Energy 공급	유틸리티와 장기 전력공급 구조
송전·변전 투자	42억달러 송전투자, 765kV 송전선 및 변전소 4개	약 100마일 500kV 송전선, 신규 230kV 선로 8개, Entergy 변전소 2개 + 고객 변전소 6개	North Rochester 변전소~데이터센터 간 약 1.2마일 이중회선 345kV 송전선 계획(인허가 진행 중)	전압 미공개. 신규 계통 접속·발전설비 필요
비용부담 구조	SB Energy 측이 송전 투자비 부담 AEP는 데이터센터 고객이 사이트 공급용 송전비 전액 부담한다고 명시	Meta 수익이 서비스 인프라 비용을 크게 상쇄. 관련 비용분담 구조 명시	데이터센터 서비스에 필요한 프로젝트로 추진	데이터센터가 접속 및 관련 비용을 부담하는 구조

자료: DOE, 각 사, 한국투자증권

<표 5> 초고압 변압기 관련 수주

(단위: 십억원)

기업명	계약일자	수주제품	수주금액
효성중공업	2025-09-19	토털 전력 솔루션 패키지	200.0
	2026-02-09	765kV 초고압 변압기 및 리액터	787.1
	2026-07-02	765kV 초고압 변압기 최대 45대	312.0
	2026-09-14	765kV 초고압 변압기 및 리액터	220.1
	2026-09-14	345kV 초고압 변압기	166.5
HD 현대일렉트릭	2025-09-22	765kV 초고압 변압기 및 리액터 24대	258.0
	2026-01-05	765kV 초고압 변압기	98.3
	2026-05-06	765kV 초고압 변압기 및 리액터	173.0

자료: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 한국투자증권


결국 이 모든 것은 전력 인프라가 필요하기 때문

이러한 변화가 나타나는 이유는 데이터센터 전력 수요의 증가 속도와 개별 프로젝트의 규모가 기존 전력망 투자 체계가 감당하기 어려운 수준으로 커지고 있기 때문이다. 미국 데이터센터 전력소비는 2023년 176TWh로 전체 전력 소비의 4.4%를 차지했지만, 2028년에는 최대 580TWh로 비중이 12%까지 증가할 전망이다. 전력 수요의 단위도 달라지고 있다. 일반 데이터센터의 전력 사용 규모는 10~25MW 수준이지만, AI 하이퍼스케일 데이터센터는 100MW를 넘어섰고, IEA 기준 건설 중인 최대 프로젝트는 약 2GW, 계획 중인 최대 프로젝트는 5GW에 달한다.

반면 신규 송전망 건설은 10년 이상이 소요될 수 있다. 또한 정부와 유틸리티 입장에서는 특정 데이터센터를 위해 대규모 전력 인프라를 건설한 뒤 프로젝트가 취소될 경우 그 비용을 일반 소비자에게 전가하기 어렵다. 따라서 데이터센터 사업자의 장기 수요를 파악하고 프로젝트 취소에 따른 투자비 회수까지 보장할 수 있는 장치가 필요하다. 반대로 빅테크 입장에서는 전력 인프라 투자 비용보다 AI 데이터센터의 가동이 지연되는 기회비용이 더 큰 만큼, 이러한 비용 부담을 수용해서라도 전력을 조기에 확보할 유인이 충분하다.


(다음 페이지에 계속)

[그림 1] 미국 데이터센터 전력 소비

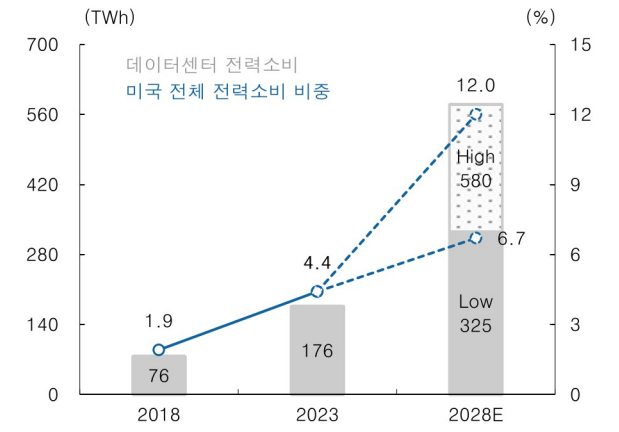

자료: LBNL, 한국투자증권

[그림 2] AI 확산에 따른 데이터센터 전력용량 대형화

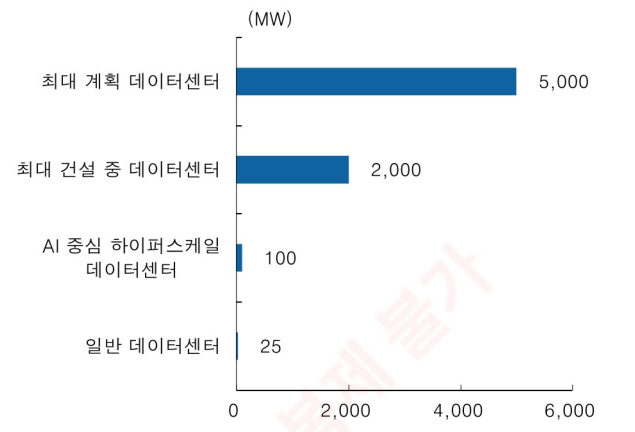


자료: IEA, 한국투자증권

결국 초고압 변압기 수요는 계속 증가할 것


전력기기 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다. 특히 초고압 변압기 업체들의 수주 성장 국면은 더욱 장기적으로 이어질 것이다. 미국 초고압 변압기 시장 피크아웃과 관련된 주요 우려들도 완화되고 있다. 먼저 공급 부족이 장기화될 경우 중국산 변압기가 미국 시장에 재진입할 수 있다는 우려가 있었으나, 최근 트럼프 정부의 행정명령으로 중국산 전력기기의 시장 진입은 제약을 받을 것이다. 이에 더해 BTM 방식의 온사이트 발전 확대가 광역 송전망 투자와 초고압 변압기 수요를 대체하며 수요 둔화로 이어질 수 있다는 우려 역시 이번 수주를 통해 완화될 것이다. 대규모 데이터센터는 자체 발전원을 병행하더라도 장기적으로 안정적인 계통 전력 확보가 필요하며, 실제 데이터센터 사업자들은 송전망과 변전설비 투자비까지 직접 부담하기 시작했다. 노후 설비 교체 수요에 더해 데이터센터로 인한 광역 송전망 증설이 늘어나면서 초고압 변압기 공급 부족은 계속될 전망이다. 이에 따라 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC의 수주잔고 성장 역시 지속될 것이다.

[그림 3] LS ELECTRIC 매출액 전망

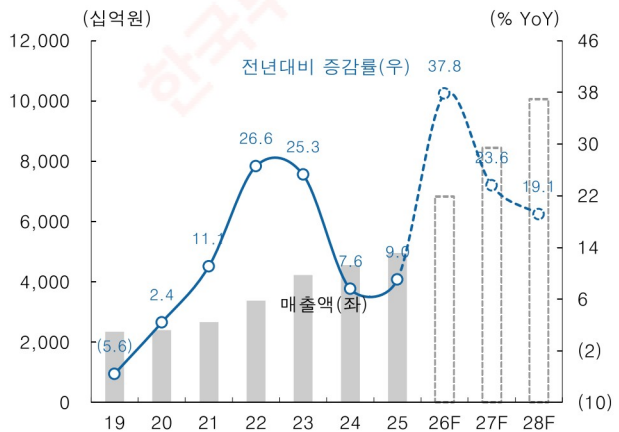


자료: LS ELECTRIC, 한국투자증권

[그림 4] LS ELECTRIC 영업이익 전망

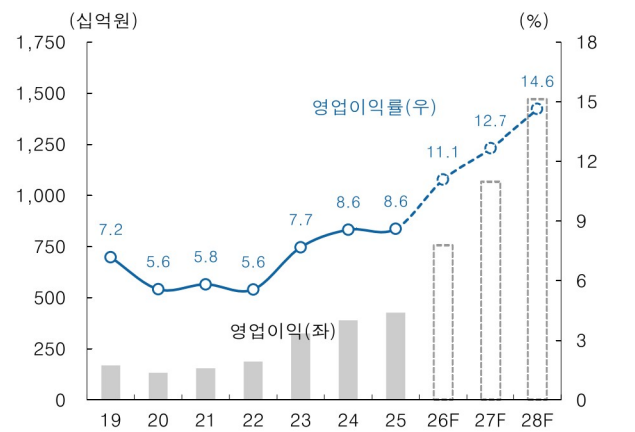


자료: LS ELECTRIC, 한국투자증권

[그림 5] HD현대일렉트릭 매출액 전망

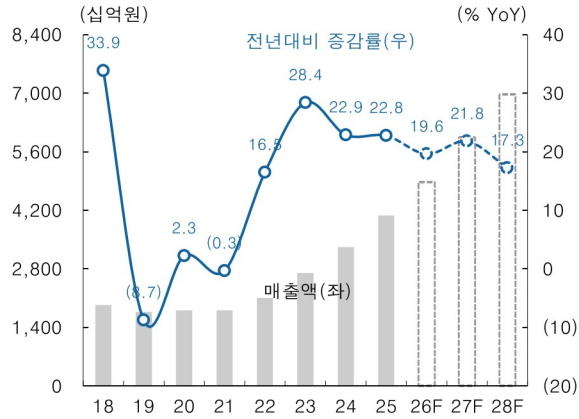


자료: HD현대일렉트릭, 한국투자증권

[그림 6] HD현대일렉트릭 영업이익 전망

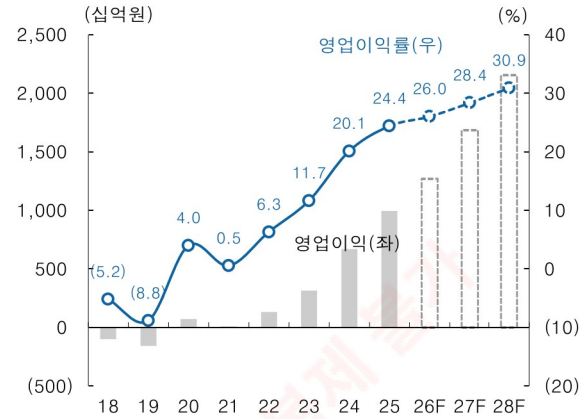


자료: HD현대일렉트릭, 한국투자증권

[그림 7] 효성중공업 매출액 전망

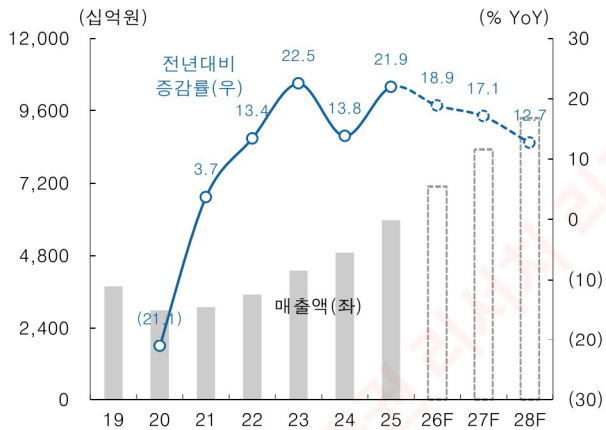


자료: 효성중공업, 한국투자증권

[그림 8] 효성중공업 영업이익 전망

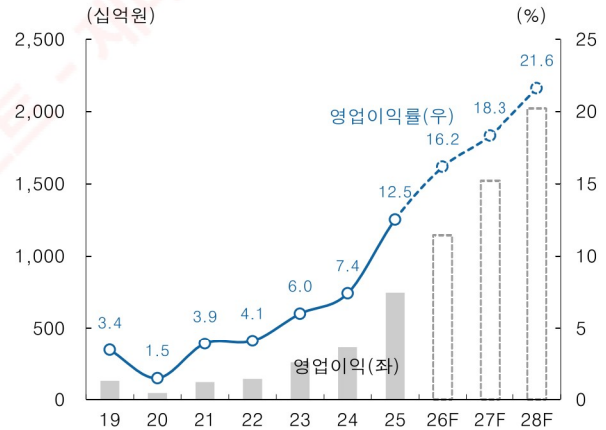


자료: 효성중공업, 한국투자증권

[그림 9] LS ELECTRIC 신규수주

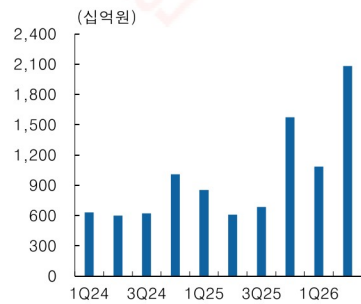


자료: LS ELECTRIC, 한국투자증권

[그림 10] HD현대일렉트릭 신규수주

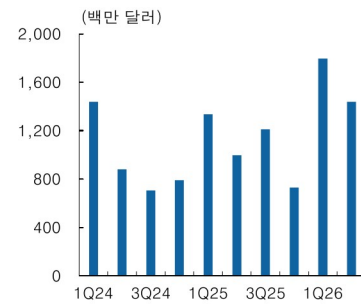

자료: HD현대일렉트릭, 한국투자증권

[그림 11] 효성중공업 중공업 부문 신규수주

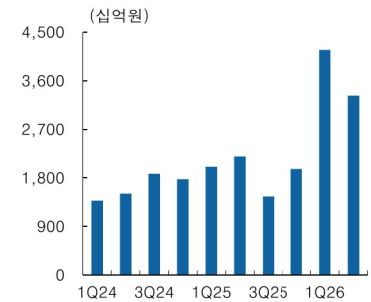

자료: 효성중공업, 한국투자증권

<표 6> 글로벌 피어 밸류에이션

티커		슈나이더 일렉트릭 SU FP	지멘스 에너지 ENR GY	ABB ABB SW	GE 버노바 GEV US	이튼 ETN US	히타치 6501 JP
국가		프랑스	독일	스위스	미국	미국	일본
주가(현지통화)		272.1	132.7	75.4	874.8	393.2	5,325.0
시가총액(조원)		244.8	177.6	124.4	313.4	205.4	210.5
PER	2025	31.7	61.0	29.9	35.9	27.8	25.8
(배)	2026F	26.7	29.7	27.1	35.9	29.1	30.2
	2027F	22.4	21.2	25.5	35.6	24.7	24.9
	2028F	19.3	16.4	22.3	25.2	21.2	21.0
PBR	2025	5.6	8.3	8.5	15.8	6.4	2.7
(배)	2026F	5.8	9.6	8.6	16.3	7.0	4.0
	2027F	5.1	8.0	7.4	12.7	6.1	3.5
	2028F	4.5	6.5	6.3	9.5	5.5	3.3
EV/EBITDA	2025	17.8	20.6	20.3	68.9	20.6	12.3
(배)	2026F	17.6	15.6	20.7	35.4	22.2	14.5
	2027F	15.3	12.0	18.0	23.7	18.9	12.5
	2028F	13.6	9.8	16.0	17.9	17.0	11.0
ROE	2025	15.2	14.6	31.0	47.1	21.6	10.7
(%)	2026F	21.7	33.9	35.2	51.1	23.6	13.5
	2027F	23.2	41.6	30.7	40.4	25.3	14.1
	2028F	23.8	46.2	29.4	43.2	26.2	16.1
매출증감률	2025	5.2	13.4	8.6	9.0	10.3	0.6
(% YoY)	2026F	11.6	13.2	14.7	21.4	18.7	7.1
	2027F	10.0	14.3	11.6	14.6	11.3	12.5
	2028F	9.1	13.1	9.8	14.9	9.2	8.1
영업이익증감률	2025	5.8	2,328.4	12.5	74.4	17.2	31.3
(% YoY)	2026F	14.8	139.1	32.5	186.6	11.6	25.4
	2027F	16.9	40.2	16.2	79.9	17.2	25.0
	2028F	14.7	29.5	13.4	42.4	15.5	15.1
EPS 증감률	2025	(2.6)	19.0	21.6	217.2	9.9	5.5
(% YoY)	2026F	37.7	173.8	31.5	36.0	28.9	31.9
	2027F	19.2	40.0	6.3	0.8	17.8	20.9
	2028F	15.7	29.3	14.5	41.4	16.6	18.7

주: 2026년 9월 14일 종가 기준

자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 7> 커버리지 valuation

투자의견 및 목표주가			실적 및 Valuation										
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (배)	DY (%)
LS ELECTRIC (010120)	투자의견	매수	2024A	4,552	390	239	1,616	12,382	19.9	2.60	13.4	11.1	1.8
	목표주가(원)	330,000	2025A	4,966	426	287	1,929	13,920	47.7	6.61	14.7	26.0	0.7
	현재가 (9/14,원)	199,300	2026F	6,837	758	547	3,680	16,747	54.2	11.90	24.0	34.6	0.6
	시가총액(십억원)	29,895	2027F	8,450	1,069	744	5,001	20,503	39.9	9.72	26.8	25.7	0.8
			2028F	10,067	1,473	1,035	6,958	25,618	28.6	7.78	30.2	19.4	1.1
HD현대일렉트릭 (267260)	투자의견	매수	2024A	3,322	669	502	13,935	41,725	27.4	9.16	39.3	18.5	1.4
	목표주가(원)	1,500,000	2025A	4,079	995	733	20,354	56,366	38.0	13.73	41.5	25.4	0.9
	현재가 (9/14,원)	739,000	2026F	4,880	1,270	982	27,274	75,385	27.1	9.80	41.4	19.0	1.2
	시가총액(십억원)	26,638	2027F	5,945	1,686	1,274	35,388	100,492	20.9	7.35	40.2	14.5	1.5
			2028F	6,972	2,153	1,629	45,270	133,015	16.3	5.56	38.8	11.2	1.8
호성중공업 (298040)	투자의견	매수	2024A	4,895	362	223	23,909	204,958	16.4	1.92	14.9	10.4	1.3
	목표주가(원)	4,600,000	2025A	5,969	747	520	55,832	252,555	31.9	7.05	24.4	20.8	0.4
	현재가 (9/14,원)	2,803,000	2026F	7,095	1,146	814	87,447	327,351	32.1	8.56	30.2	21.7	0.3
	시가총액(십억원)	26,136	2027F	8,307	1,522	1,106	118,771	428,472	23.6	6.54	31.4	16.6	0.5
			2028F	9,359	2,022	1,487	159,733	570,054	17.5	4.92	32.0	12.3	0.5



자료: 각 사, 한국투자증권

투자의견 및 목표주가 변경내역


종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
LS ELECTRIC (010120)	2024.07.25	중립	-	-	-	효성중공업 (298040)	2026.04.29	매수	1,500,000원	-	-
	2025.05.13	매수	56,000원	-5.1	11.1		2025.05.13	매수	650,000원	20.6	64.0
	2025.07.03	매수	70,000원	-16.5	-6.0		2025.07.22	매수	1,270,000원	-9.6	1.3
	2025.10.23	매수	78,000원	22.1	38.2		2025.07.29	매수	1,550,000원	-17.2	-3.4
	2026.01.28	매수	128,000원	11.8	38.4		2025.10.12	매수	1,800,000원	-1.4	18.6
	2026.04.01	매수	220,000원	6.3	44.8		2025.11.03	매수	2,800,000원	-29.5	-17.7
	2026.06.04	매수	285,000원	-17.6	-7.5		2026.01.15	매수	3,000,000원	-20.6	-13.2
	2026.07.02	매수	330,000원	-	-		2026.02.20	매수	3,600,000원	-26.8	-16.9
HD현대일렉트릭 (267260)	2025.05.13	매수	440,000원	-3.1	15.5		2026.04.01	매수	4,100,000원	-28.2	-13.4
	2025.07.10	매수	550,000원	-11.4	-6.0		2026.04.27	매수	4,600,000원	-	-
	2025.09.10	매수	630,000원	-6.4	-0.8						
	2025.10.10	매수	760,000원	-11.5	-9.7						
	2025.10.23	매수	870,000원	-4.8	9.1						
	2026.01.15	매수	1,100,000원	-18.2	-9.5						
	2026.02.12	매수	1,230,000원	-19.1	6.2						

LS ELECTRIC(010120)

HD현대일렉트릭(267260)

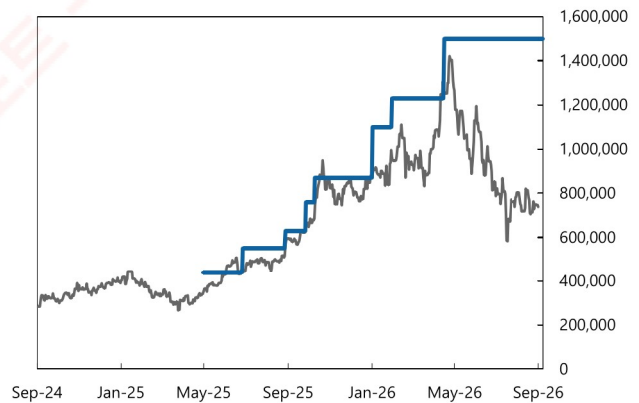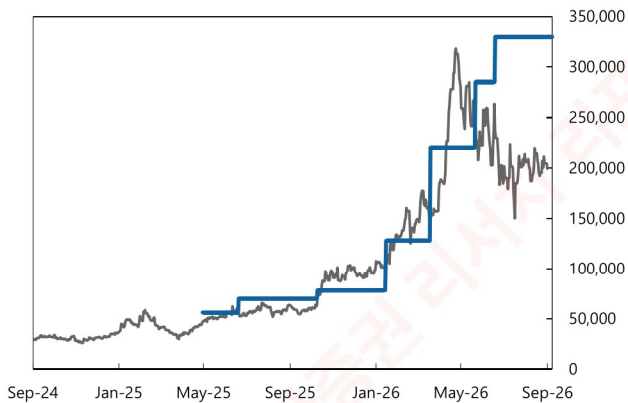

효성중공업(298040)

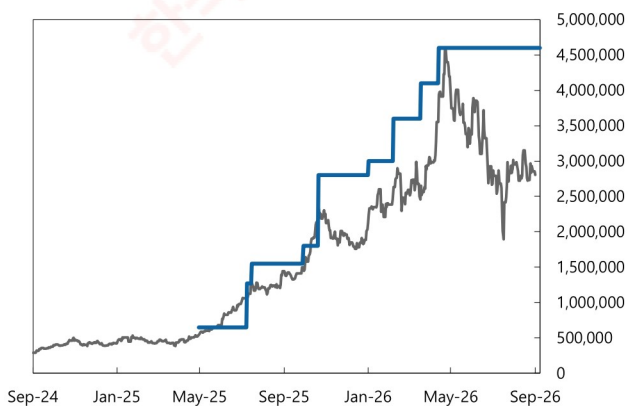

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.

■ 기업 투자 의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가 등락 기준임

- 매 수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중 립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자 의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높게 가져갈 것을 권함
- 중 립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.