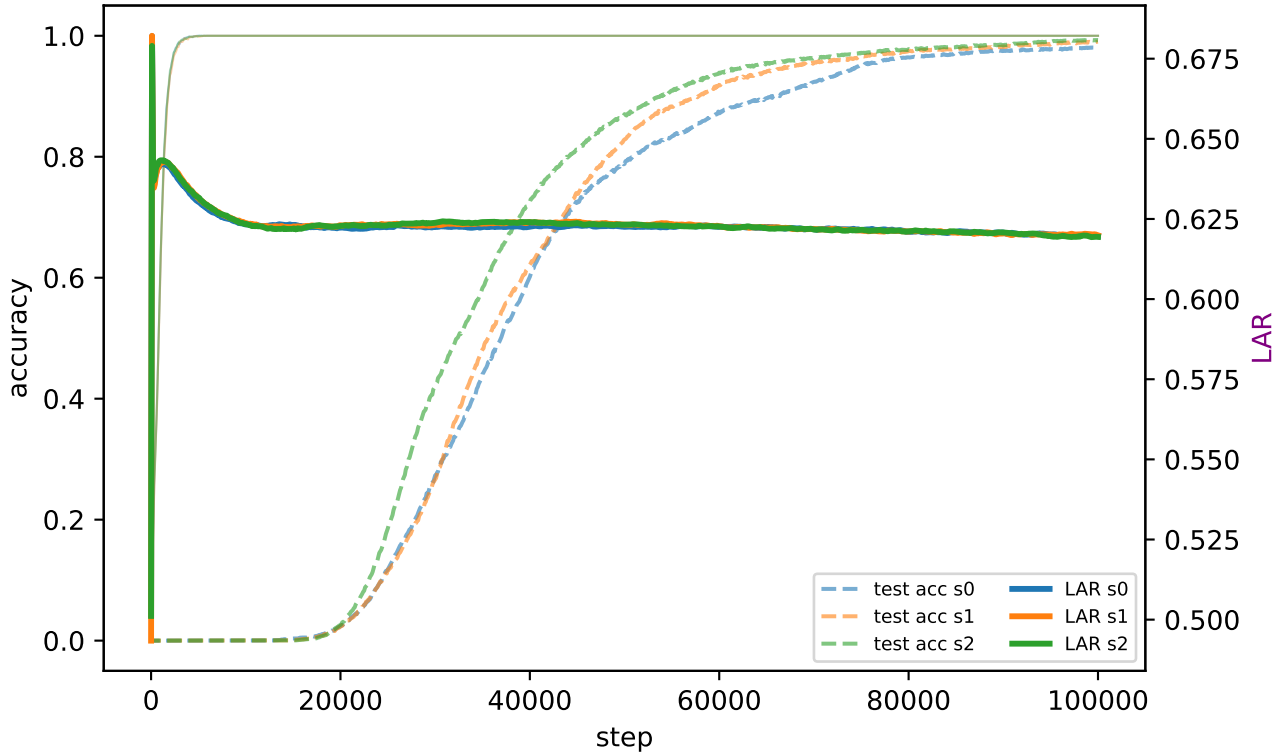
MLP grokking: accuracy (dashed=test) and LAR vs step
accuracy
LAR
step
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.675
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
0.525
0.500
0
20000
40000
60000
80000
100000
test acc s0
test acc s1
test acc s2
LAR s0
LAR s1
LAR s2