

# 张甸角钢塔电费稽核说明

## 一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2024-059889，账期为2026-02，本期总用电量1785.63度，环比、额定功率标杆正常，仅同比超标105.58%。



## 二、排查分析


设备机柜现场图：设备机柜现场图：电信共址搬迁后移动4G、5G设备与联通设备共柜运行。  
设备情况：移动5G电源-小区供电回路接线正常。本期电量同比超标原因：本期日均用电量63.77度，同比正常上限31.02度，超标105.58%。经核查该站2025年10月开始改造，张甸电信局内电信共址搬迁，该点原用电为移动5G设备和联通设备共用，移动4G设备和电信设备所接电源为电信自有，搬迁后移动4G设备和5G设备都改至搬迁机柜内由本站电表供电，本期电量同比增长因站址搬迁4G设备增加用电导致，去年同期（2025-02）为搬迁前基数偏低，本期移动分摊比例88.71%与上期一致，实际用电情况正常。三费系统中对应额定功率标杆应为（4.101000KW）\*24小时\*28天=2750.832度，实际总用电量1785.63度，额定功率未超标。

## 三、整改小结

综上，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，确认该笔电费同比超标是因为电信共址搬迁增加了移动4G设备电量、去年同期搬迁前基数偏低导致，经测算分析判断实际用电情况正常。



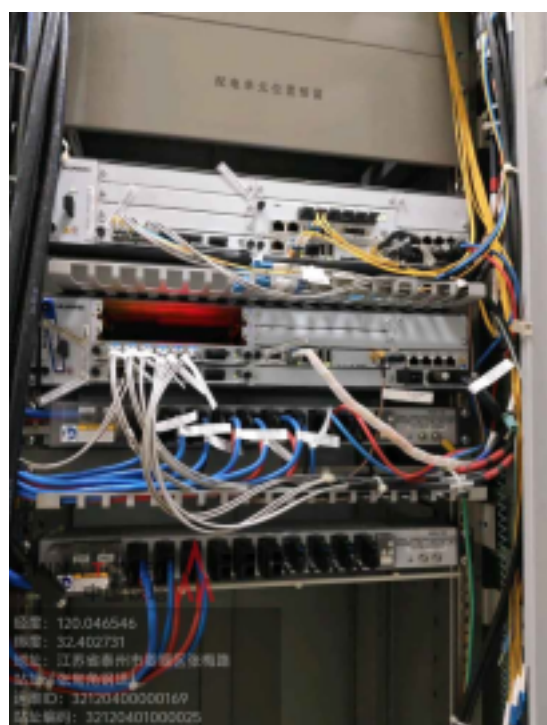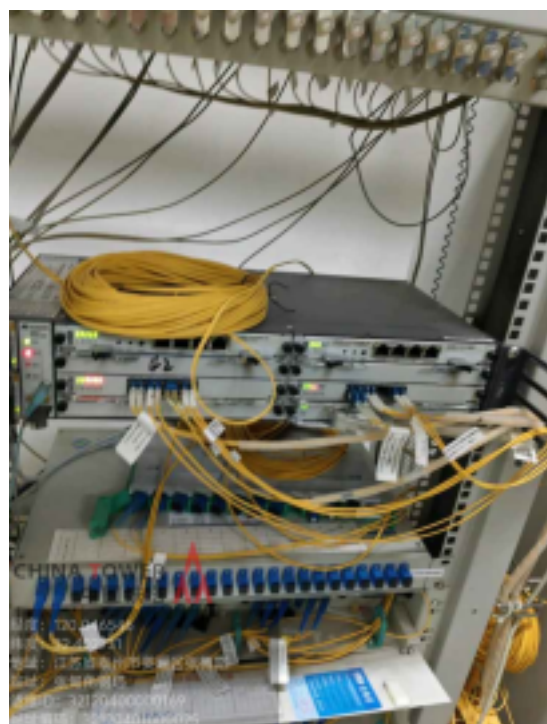

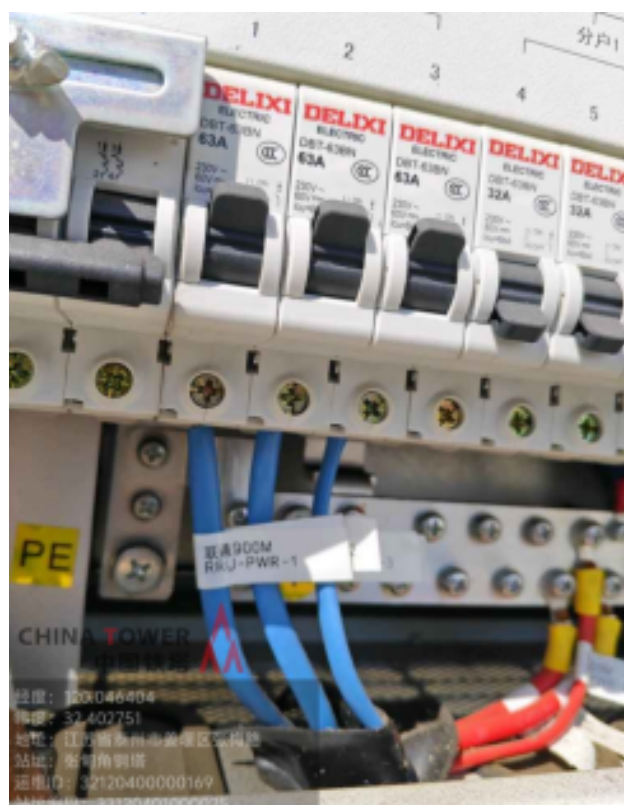

|                                                                                   |                                                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 许均东                                                                                  | 10月20日 11:55 |
|                                                                                   | 张甸角钢塔改造的移动需求已经推送了                                                                    |              |
|  | 此去经年                                                                                 | 10月20日 11:55 |
|                                                                                   | @许均东 张甸的对接咋样了                                                                        | 定位到聊天位置      |
|  | 此去经年                                                                                 | 10月16日 11:55 |
|                                                                                   | 我下午在，不行，下午我跟你们一起去张甸                                                                  |              |
|  | 此去经年                                                                                 | 10月16日 10:55 |
|                                                                                   | @不如吃茶去 今天谁去张甸的                                                                       |              |
|  | 此去经年                                                                                 | 10月15日 17:55 |
|                                                                                   | @不如吃茶去 明天去张甸电信局去一下，电信共址搬迁，说的楼上不好立机柜，提供照片视频佐证。另外楼下，电信产权地方是否可以立机柜，也提供照片和视频佐证。明天下午3点前要！ |              |

| “姜堰建设维护群”的聊天记录(23)                                                                  |                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <div> <div>Q</div> <div>张甸</div> <div>✕</div> </div>                                |                                           |              |
| 文件                                                                                  | 图片与视频                                     | 链接           |
| 音乐与音频                                                                               | 小程序                                       | 视频号          |
| 日期                                                                                  | 群成员                                       |              |
|  | 张甸抓紧把剩余物资拆回来 @宗宇                          |              |
|  | 丁凯                                        | 10月22日 17:54 |
|                                                                                     | 张甸楼顶做机柜基础，注意电信楼顶防水啊，好不容易和电信协调下来的          |              |
|  | 此去经年                                      | 10月22日 15:20 |
|                                                                                     | @许均东 张甸立项好了吗                              |              |
|  | 此去经年                                      | 10月21日 18:17 |
|                                                                                     | @许均东 张甸立项明天能搞定吗？                          |              |
|  | 许均东                                       | 10月21日 11:58 |
|                                                                                     | @此去经年 张甸角钢塔改造的帮忙个900的机柜，找个开关电源，姜堰有没有直接利旧的 |              |
|  | 此去经年                                      | 10月20日 11:55 |
|                                                                                     | @许均东 确定张甸新推荐改造订单了？                        |              |
|  | 丁凯                                        | 10月20日 11:30 |
|                                                                                     | 张甸支局要抓紧啊，涉及姜堰移动全公司的考核                     | 定位到聊天位置      |
|  | 许均东                                       | 10月20日 11:25 |
|                                                                                     | 张甸角钢塔改造的移动需求已经推送了                         |              |
|  | 此去经年                                      | 10月20日 11:20 |
|                                                                                     | @许均东 张甸的对接咋样了                             |              |

|           |                               |         |              |
|-----------|-------------------------------|---------|--------------|
| 缴费单编码     | JFZDPT-JS-20260323-09700      |         |              |
| 缴费期始      | 2026-02-01                    | 缴费期终    | 2026-02-28   |
| 缴费申请日期    | 2026-03-23                    | 缴费天数    | 28 天         |
| 购电方式      | 后付费                           |         |              |
| 报账类型      | 报账                            | 票据类型    | 增值税专票        |
| 税金承担方式    |                               | 定额点计量系数 | 1            |
| 报账人三费账号   | macheng                       | 报账人工号   | 23135902     |
| 报账人SMAF账号 | macheng@js.omcc               | 所属部门    |              |
| 实际电费税率    | 13 %                          |         |              |
| 实际不含税电费金额 | 1112.07 元                     |         |              |
| 实际电费税金    | 144.57 元                      |         |              |
|           |                               |         |              |
| 所属成本中心    | 泰州通信分公司(302332104000)         |         |              |
| 业务大类      | 能源使用费(AN18)                   | 业务小类    | 网络电费(AN1804) |
| 业务活动      | 网络电费-铁塔公司站址-基站-直供电费(AN180433) |         |              |
| 报账单类型     | 二费费用批量报账单(APDT02)             |         |              |

|                |      |               |                  |                |          |          |
|----------------|------|---------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 历史日均电量标杆-同比    |      | 63.77度        | 0.24度 ~ 31.02度   |                | 高于上期标杆   | 165.58%  |
| 历史日均电量标杆-环比    |      | 63.77度        | 0.6度-72.54度      |                | 否        | -        |
| 额定功率标杆         |      | 1,785.63度     | 27.51度-2,750.83度 |                | 否        | -        |
| 智能电表标杆（双环）     |      | 1,785.63度     | -                |                | -        | -        |
| 智能电表标杆（集采）     |      | 1,785.63度     | -                |                | -        | -        |
| 电表OCR识别AI防重复稽核 |      |               |                  |                |          |          |
| 附件图片           | 电表编码 | 电表读数          | OCR识别时间          | 相似图片关联业务单号     | 相似图片名称   | 防重复稽核时间  |
| 没有找到匹配的记录      |      |               |                  |                |          |          |
| AI图片稽核信息       |      |               |                  |                |          |          |
| 附件图片           |      | AI稽核结果        |                  |                | 识别后图片    |          |
| 没有找到匹配的记录      |      |               |                  |                |          |          |
| 电表缴费明细信息       |      |               |                  |                |          |          |
| 电表编码           | 电表类型 | 电表户号          | 电表倍率             | 本次分路计量接口计算分摊比例 | 上次实际分摊比例 | 本次实际分摊比例 |
| 1549901360     | 普通表  | 3203000513616 | 1                |                | 66.71%   | 66.7100% |
|                |      |               |                  | 实际分摊比例同比差异     | 上期读数(度)  | 本期读数(度)  |
|                |      |               |                  | 0%             | 28025.52 | 30036.41 |
|                |      |               |                  |                |          |          |
| 上传时间           |      | 上传人           |                  | 文件名            | 附件类型     | 防PS识别    |
|                |      |               |                  | 点击下载该附件        |          |          |