

《陈堡花沈搬迁电费稽核说明》

一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2019-103102，账期为2025-04，本期实际总用电量1316.17度，系统稽核结果为同比、额定功率标杆超标，环比正常。

二、排查分析

设备机柜现场图：设备情况：线缆标签显示陈堡花沈700M电源1/2/3小区、陈堡花沈4G电源1/2/3小区，共6个小区供电回路。设备情况：华为AAU5639（2600A 64T64R），电源额定值-48V/39A。本期电量同比超标原因：本期日均用电量43.87度，同比正常上限42.05度，超标4.33%；该站点已改极简站，移动新增机柜，机柜空调长时间运行，带动日均用电量小幅上升，分摊比例100%无变化，现场用电无异常。本期额定标杆超标原因：本期实际用电量1316.17度，系统额定功率标杆1259.88度，超标4.47%。按位置点信息主设备总额定功率0.363kW、空调总额定功率2.12kW测算，三费系统中对应额定功率标杆应为（0.363+2.12）kW×24小时×30天=1787.76度，实际用电量未超该测算值。经核实，本次超标是资管系统未及时更新，系统额定功率标杆偏低，实际用电情况正常。

三、整改小结

综上分析，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题；同比超标是极简站改造新增机柜及空调长时间运行所致，额定功率标杆超标是资管系统未及时更新所致，实际用电情况正常。


报账点缴费信息			
缴费单编码	JFZDPT-JS-20250519-03931		
缴费期始	2025-04-01	缴费期终	2025-04-30
缴费申请日期	2025-05-19	缴费天数	30 天
购电方式	后付费		
报账类型	报账	票据类型	增值税专票
税金承担方式		报账点计量倍数	1
报账人三费账号	macheng	报账人工号	23135902
报账人SMAP账号	macheng@js.cmcc	所属部门	
所属成本中心	泰州兴化分公司(30233210200)		
业务大类	能源使用费(AN18)	业务小类	网络电费(AN1804)
业务活动	网络电费-铁塔公司站点-基站-1	报账单类型	三费费用批量报账单(APDT02)
市场段	无(0000)	产品段	无(000000)
实际电费税率	13 %		
实际不含税电费金额	832.68 元		
实际电费税金	108.25 元		

缴费标杆信息				
标杆类型	实际值	标杆值（标杆值范围）	是否超标（超标类型）	超标率
历史日均电量标杆-同比	43.87度	0.35度 ~ 42.05度	高于上限超标	4.33%
历史日均电量标杆-环比	43.87度	0.48度-57.72度	否	-
额定功率标杆	1,316.17度	12.6度 ~ 1,259.88度	高于上限超标	4.47%
智能电表标杆（动环）	1,316.17度	-	-	-
智能电表标杆（集采）	1,316.17度	-	-	-

电表OCR识别&防重复稽核						
附件图片	电表编码	电表读数	OCR识别时间	相似图片关联业务单号	相似图片名称	防重复稽核时间
没有找到匹配的记录						

AI图片稽核信息		
附件图片	AI稽核结果	识别后图片
没有找到匹配的记录		

电表缴费明细信息											
电表编码	电表类型	电表户号	电表倍率	本次分路计量接口计算分摊比例	上次实际分摊比例	本次实际分摊比例	实际分摊比例环比差异	上期读数(度)	本期读数(度)	归零次数	本期度数(度)
1548366369	普通表	3205103991060	1		100%	100%	0%	52964.27	53848.17	0	883.9
240618810278	普通表	WS2406000796	1		100%	100%	0%	528.65	960.92	0	432.27

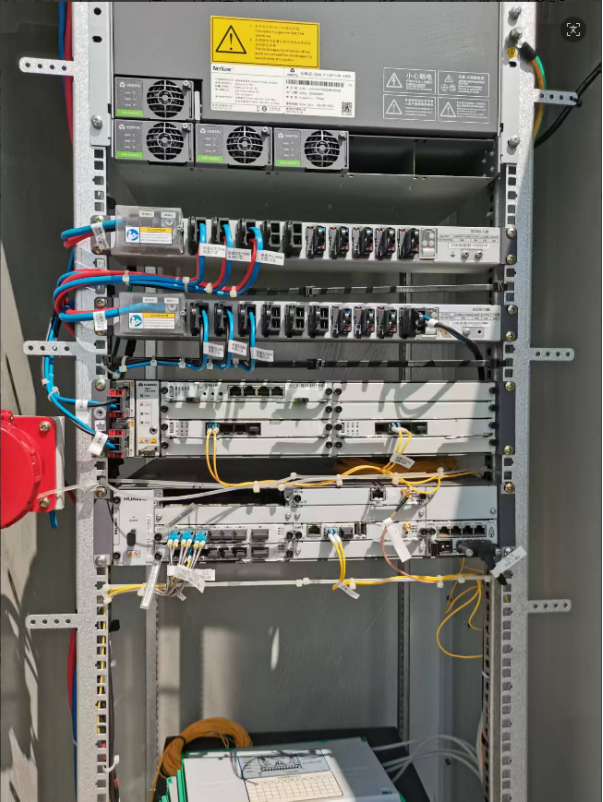



所属部门

系统计算普服金额比例

普服备注

删除原因

合同信息

合同编码

合同名称

关联资源信息

业务类型

资源类型

资源

基站电费共享起始日期

-

0%

[关联合同及固化记录](#)

供应商名称

供应商编码

产权单位

产权性质

铁塔站址编码

所属铁塔公司站点编码

铁塔空调总额定功率

产权单位

中国铁塔

位置点信息

位置点Cid

32128102022008587672

位置点名称

泰州兴化市陈堡花沈搬迁

地市

泰州

区县

兴化市

生命周期状态

在网

详情

位置点类型

全业务位置点

业务类型

基站

详细地址

江苏泰州兴化市昭阳街道

经度

119.885726

纬度

32.835429

主设备总额定功率

0.363

空调总额定功率

2.12

所属铁塔公司站点编码

321281500000000057

铁塔空调总额定功率

2.12

产权单位

中国铁塔

产权性质

租用

关闭

第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

基站

位置点

3212810

普通表

240

普通表

1549300369