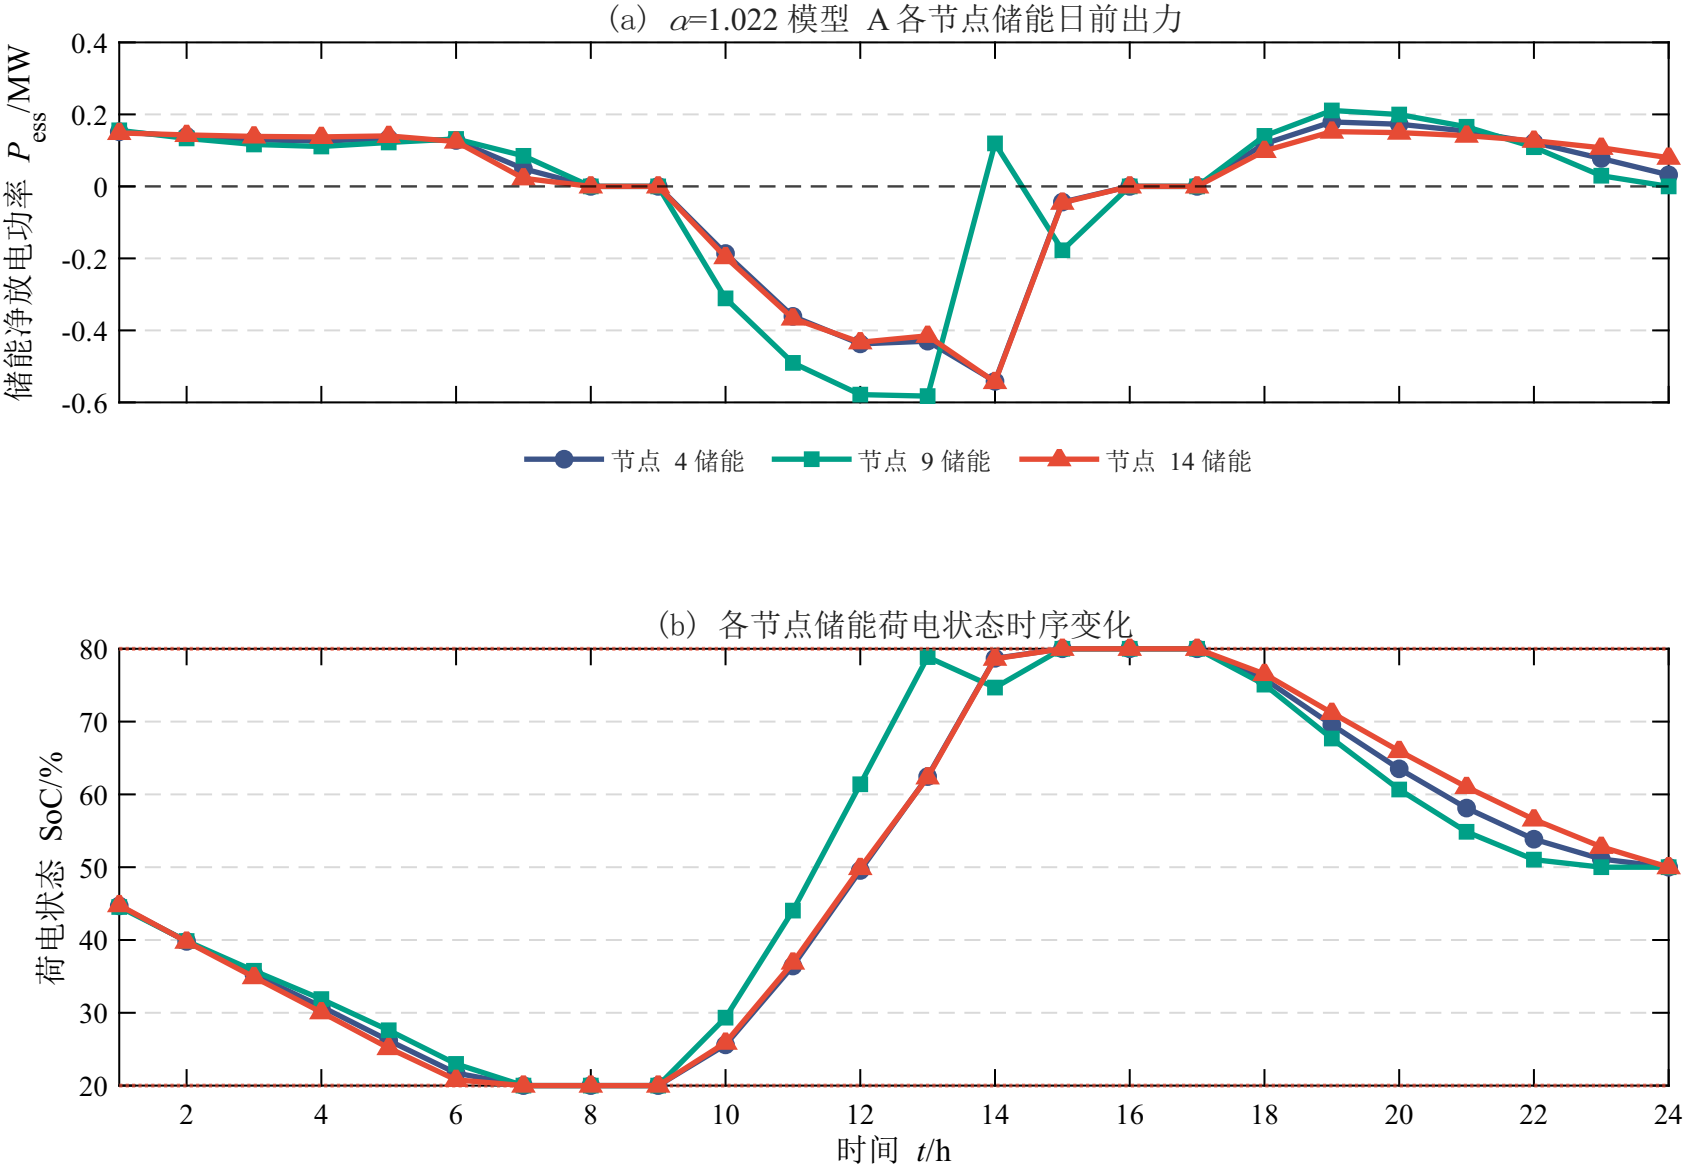

(a) α=1.022 模型 A 各节点储能日前出力
储能净放电功率 P_{ess}/MW
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
节点 4 储能
节点 9 储能
节点 14 储能
(b) 各节点储能荷电状态时序变化
荷电状态 SoC/%
80
70
60
50
40
30
20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
时间 t/h