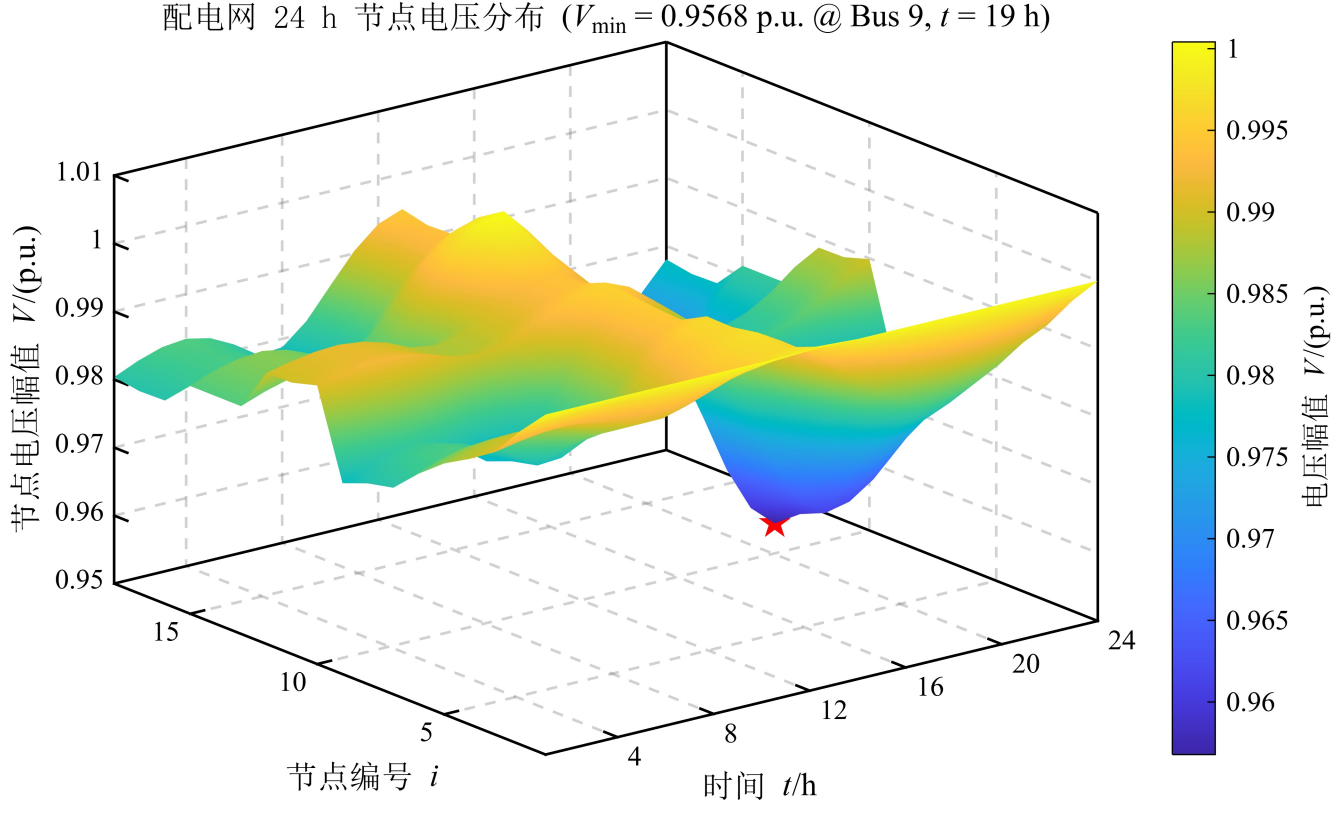

配电网 24 h 节点电压分布 (V_{min} = 0.9568 p.u. @ Bus 9, t = 19 h)
节点电压幅值 V/(p.u.)
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
节点编号 i
15
10
5
时间 t/h
4
8
12
16
20
24
电压幅值 V/(p.u.)
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96