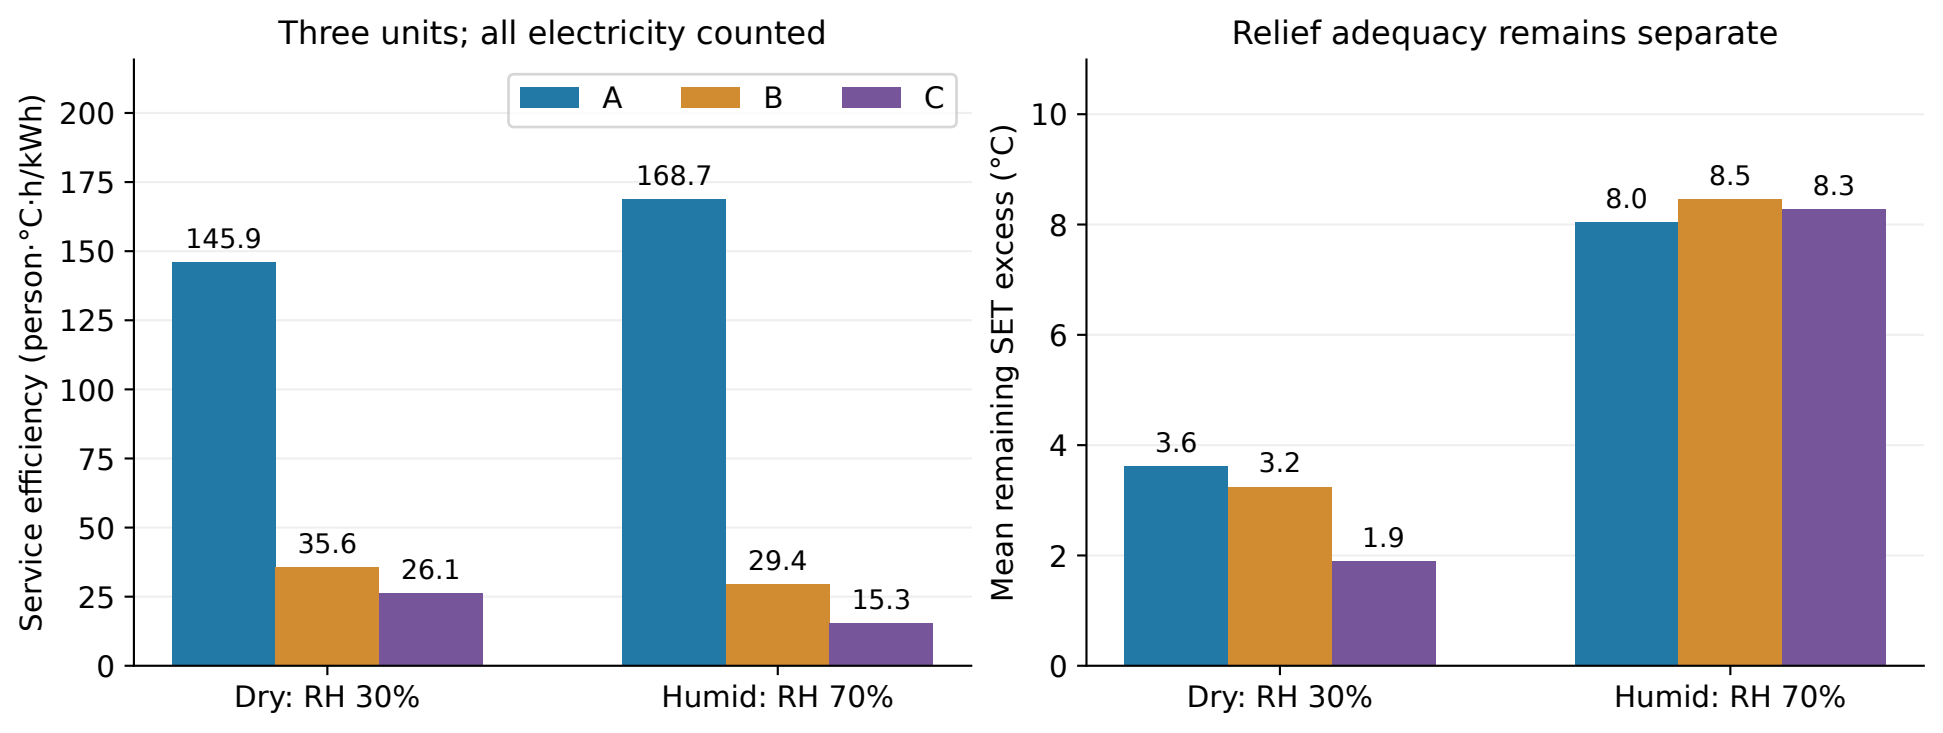
Three units; all electricity counted
A
B
C
Service efficiency (person·°C·h/kWh)
200
175
150
125
100
75
50
25
0
145.9
35.6
26.1
168.7
29.4
15.3
Dry: RH 30%
Humid: RH 70%
Relief adequacy remains separate
Mean remaining SET excess (°C)
10
8
6
4
2
0
3.6
3.2
1.9
8.0
8.5
8.3
Dry: RH 30%
Humid: RH 70%