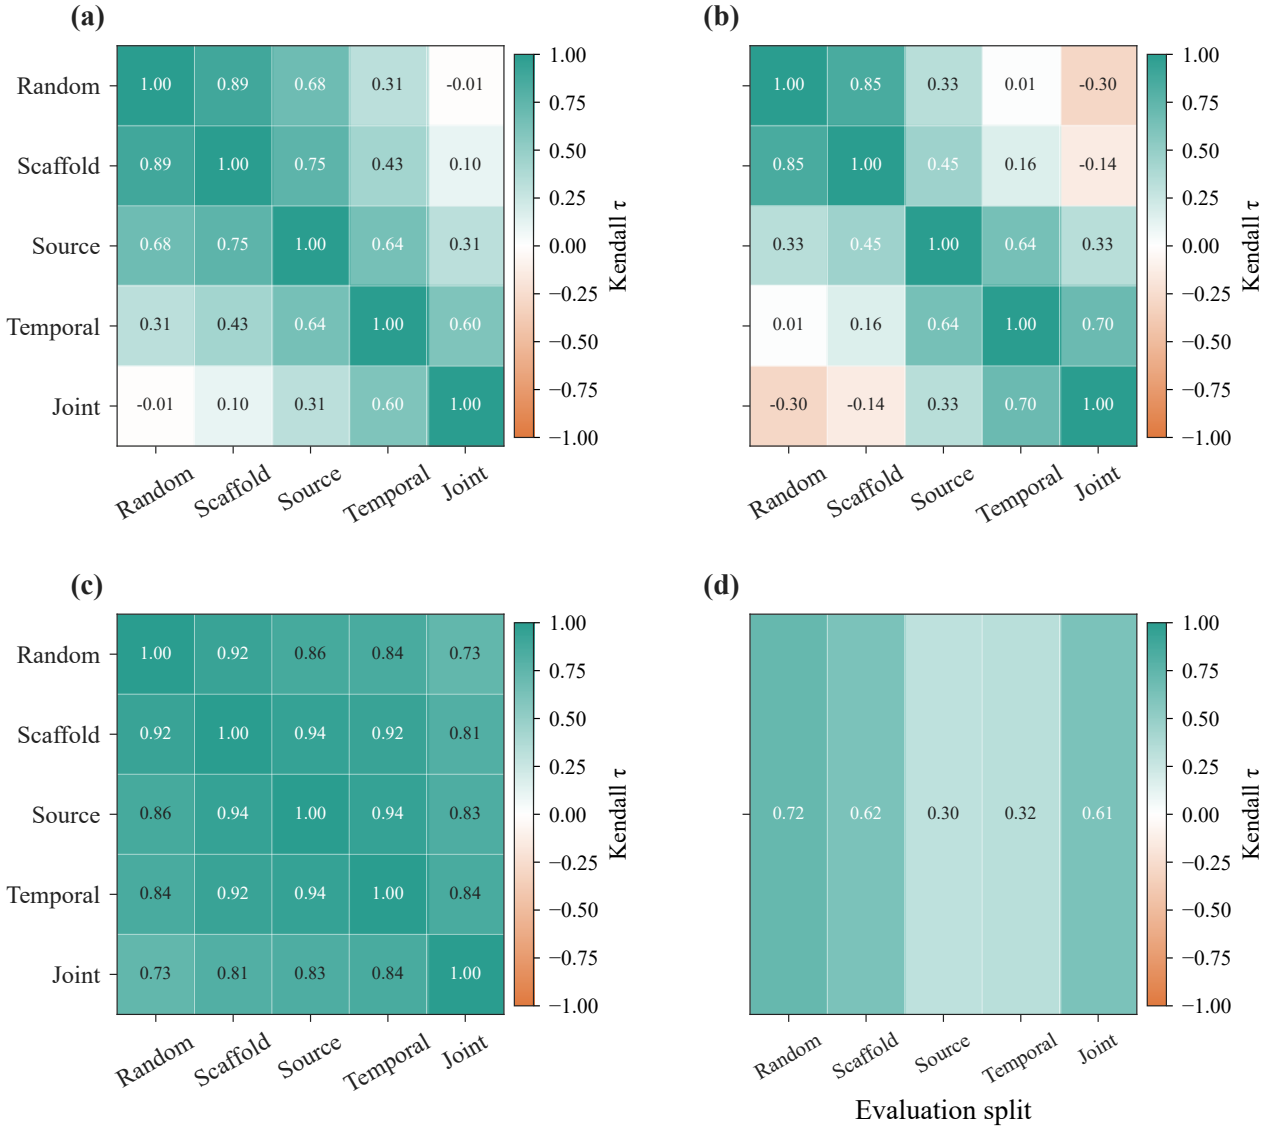
(a)
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
1.00 0.89 0.68 0.31 -0.01
0.89 1.00 0.75 0.43 0.10
0.68 0.75 1.00 0.64 0.31
0.31 0.43 0.64 1.00 0.60
-0.01 0.10 0.31 0.60 1.00
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Kendall τ
(b)
1.00 0.85 0.33 0.01 -0.30
0.85 1.00 0.45 0.16 -0.14
0.33 0.45 1.00 0.64 0.33
0.01 0.16 0.64 1.00 0.70
-0.30 -0.14 0.33 0.70 1.00
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Kendall τ
(c)
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
1.00 0.92 0.86 0.84 0.73
0.92 1.00 0.94 0.92 0.81
0.86 0.94 1.00 0.94 0.83
0.84 0.92 0.94 1.00 0.84
0.73 0.81 0.83 0.84 1.00
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Kendall τ
(d)
0.72 0.62 0.30 0.32 0.61
Random
Scaffold
Source
Temporal
Joint
Evaluation split
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Kendall τ