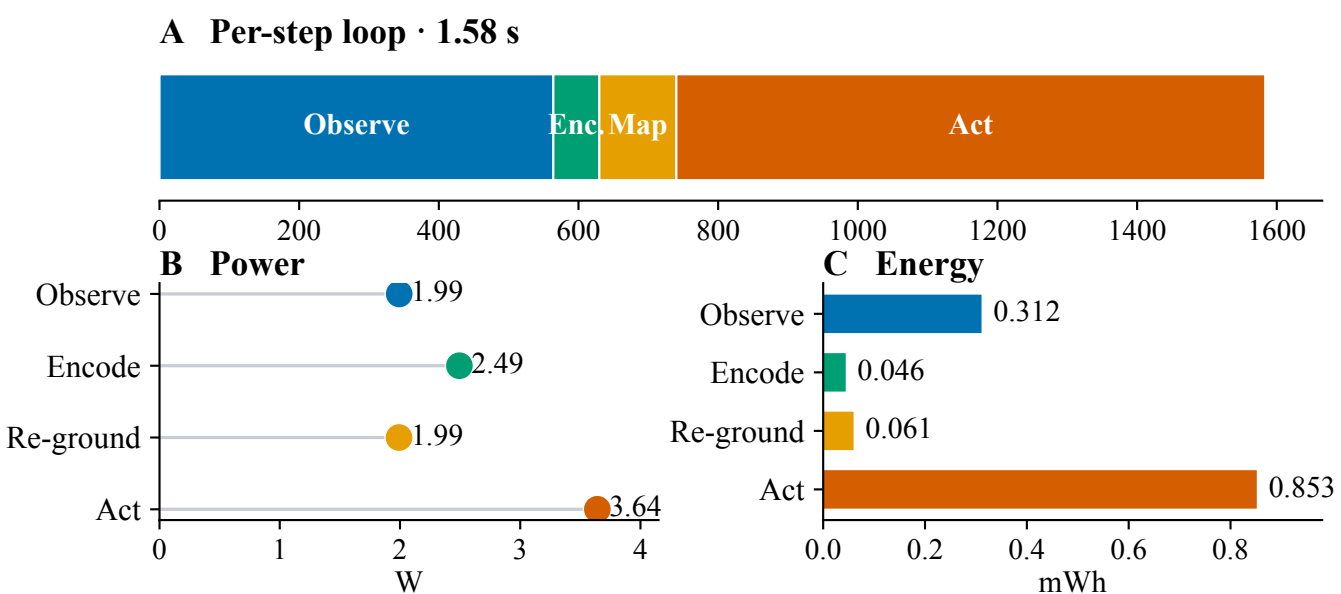
A Per-step loop · 1.58 s
Observe
Enc.
Map
Act
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
B Power
Observe
Encode
Re-ground
Act
1.99
2.49
1.99
3.64
0
1
2
3
4
W
C Energy
Observe
Encode
Re-ground
Act
0.312
0.046
0.061
0.853
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
mWh