2月份生产运行简报

一、基本概况

2月份，除5—8日强寒潮降温过程外，全月气温明显好于同期，主城区逐小时平均气温1.52℃，同比高2.19℃，属于近5年偏暖一期。其间有9天春节长假，工商业需求减少，加之受辽宁省电价交易政策调整、负电价以及机组限负荷影响，供热发电销售出现较大幅度下降。各单位在春节期间根据升温情况及时压减供暖负荷停炉停机，较好地控制了煤量，全月标煤耗量同比减少了1.7万吨，产销边际利润10795万元，同比增加2700万元，可比口径边际利润持平。

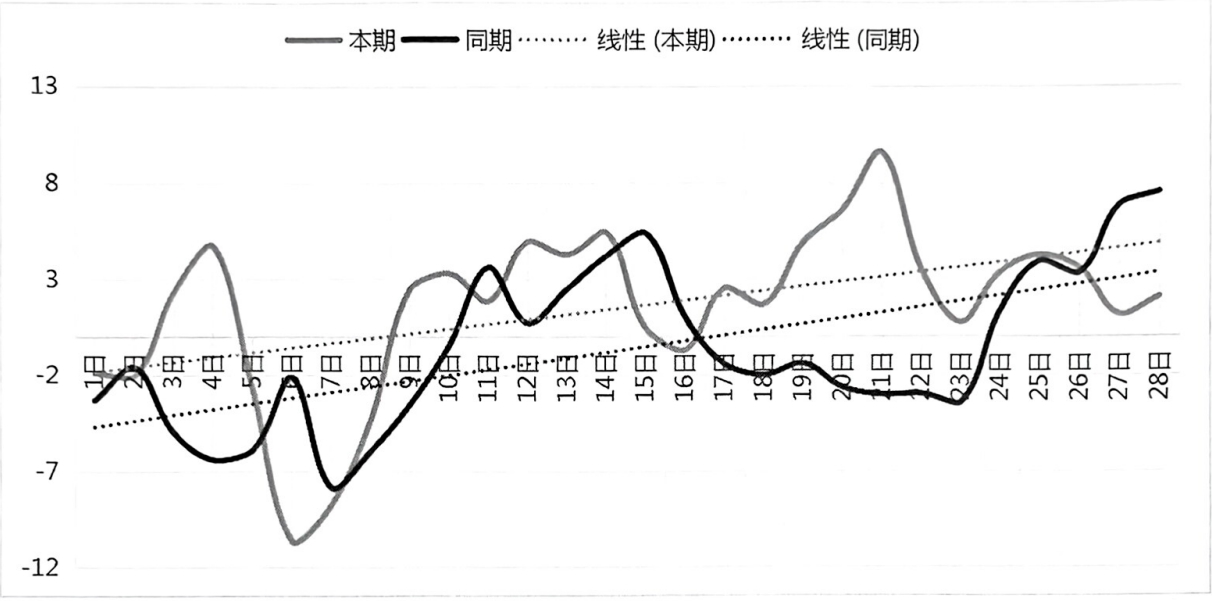

本期标煤耗量137889吨，同比减少17229吨，可比口径减少8746吨，因发电量和工商业销售减少影响6445吨，较计划减少了21116吨，主城区同比减少5593吨、比计划减少16495吨；金州热电同比减少1462吨、比计划减少2440吨；北方热电同比减少931吨、比计划减少1687吨；金普公司同比减少204吨、比计划减少498吨。庄河环海标煤耗量278吨，外购热量18万GJ比计划增加1.1万GJ。

标煤耗量情况

单位	单位	计划	本期	同期	同比	同比差异	计划比	计划比差异
集团汇总	吨	137889	116773	134002	-17229	-12.86%	-21116	-15.31%
主城区	吨	99232	82737	88330	-5593	-6.33%	-16495	-16.62%
金州热电	吨	21555	19115	20577	-1462	-7.11%	-2440	-11.32%
北方热电	吨	10919	9232	10164	-931	-9.16%	-1687	-15.45%
金普公司	吨	5909	5411	5615	-204	-3.63%	-498	-8.43%
庄河环海	吨	274	278	9317	-9039	-97.01%	4	1.64%
	GJ	169360	180272	0	180272		10912	6.44%

按生产日报数据（1—31 日周期），本月直接收入 22731 万元，同比减少 1126 万元，主要差异：

一是气温偏高，加之长假影响，供热需求下降，汽炉台次同比减少 25 台次、水炉减少 7 台次。受电网限电以及春节期间负电价影响，虽然机组运行台次同比仅相差 3 台次，但高减运行增加、机组压减负荷，全月发电量 1.06 亿 kwh，同比下降 13.13%，售电量 6822 万 kwh，同比下降 18.34%，上网电量减少了 1528 万 kwh（主城区减少 1092 万 kwh 下降 17.2%，金州减少 279 万 kwh 下降 21.4%，北方减少了 157 万 kwh 下降 22.4%），电收入 2703 万元减少 560 万元（本月电费未完成结算，预计结算电价（含容量电价）在 0.3 元/kwh 以下，收入较日报减少 650 万元以上）；

二是高温水销售量 32.5 万 GJ、同比减少 6.9 万 GJ，售汽量 3.9 万吨、同比减少 4833 吨，工商业热力销售减少了 8.4 万 GJ，收入减少 739 万元，下降集中在 2 月 17 日—2 月 24 日春节期间，降幅约 40%，

月末已恢复同期水平。

本期边际利润10795万元，同比增加2700万元，可比煤价边际利润9007万元，同比增加33万元，可比口径边际利润变动因素：

一是收入减少1126万元，标煤耗量减少1.7万吨，可比口径减少成本1723万元，外购热成本增加860万元，影响利润263万元；

二是水耗量同比减少15.3万吨，水费下降66万元，其中主城区水耗减少10.5万吨（厂内减少7万吨，北海减少5.8万吨，二三次网补水减少1万吨，一次网水耗减少2.6万吨），金州热电减少1.4万吨、北方热电减少1万吨、庄河减少2.2万吨、金普略多229吨、研究院减少673吨；

三是外购电减少136万kwh，电费减少84万元，其中庄河环海减少136万kwh，研究院减少15.4万kwh，主城区持平，金州增加4.5万kwh、北方增加8.6万kwh，金普公司增加2.7万kwh。

四是辅助材料成本145万元，同比减少92万元，氨水耗量下降22.1%、石灰石减少4.2%，酸、碱消耗减少18%。

本月主城区可比煤价边际利润减少167万元、金州热电减少29万元、北方热电增加68万元；金普公司增加4万元；环海热电边际利润15万元，同比增加154万元，环比上月增加了240万元；研究院边际利润-21万元，同比减亏2万元。

产销边际利润

项目	单位	本期	同期	同比	差异
直接收入	万元	22731	23857	-1126	-4.72%
其中：电收入	万元	2703	3263	-560	-17.16%
暖收入	万元	16109	15938	171	1.07%
高温水收入	万元	2754	3348	-594	-17.75%

蒸汽收入	万元	1165	1308	-143	-10.92%
直接成本	万元	11935	15762	-3826	-24.28%
其中：煤成本	万元	9848	14293	-4445	-31.10%
外购热成本	万元	860	0	860	
电成本	万元	840	923	-84	-9.06%
水成本	万元	242	308	-66	-21.50%
可计量辅材	万元	145	237	-92	-38.76%
边际利润	万元	10795	8095	2700	33.36%
可比煤价边际利润	万元	9007	8974	33	0.37%
其中：主城区	万元	7150	7317	-167	-2.28%
金州热电	万元	1216	1245	-29	-2.32%
北方热电	万元	527	458	68	14.92%
金普公司	万元	122	117	4	3.77%
庄河环海	万元	15	-140	154	110.59%
研究院	万元	-21	-23	2	8.66%

项目	供暖热单耗 GJ/万㎡			
	本期	同期	差异	同比
集团汇总	574	601	-27	-4.41%
主城区	524	543	-20	-3.64%
金州热电	597	625	-28	-4.43%
北方热电	696	674	22	3.31%
金普公司	627	658	-31	-4.64%
庄河环海	802	925	-124	-13.35%
研究院	930	923	8	0.81%

项目	供暖电单耗 kwh/万㎡			
	本期	同期	差异	同比
集团汇总	3531	3959	-428	-10.82%

主城区	2617	2709	-92	-3.38%
金州热电	2662	2508	154	6.13%
北方热电	3090	2791	299	10.73%
金普公司	8748	8639	109	1.26%
庄河环海	4666	10379	-5713	-55.05%
研究院	216672	215914	758	0.35%

项目	供暖水单耗吨/万㎡			
	本期	同期	差异	同比
集团汇总	83	108	-25	-22.96%
主城区	75	93	-19	-19.96%
金州热电	68	82	-14	-17.49%
北方热电	62	113	-51	-45.36%
金普公司	120	120	1	0.56%
庄河环海	210	301	-91	-30.36%
研究院	49	125	-76	-60.70%

热单耗方面，为做好春节供暖服务保障，各单位略提高了供暖标准，气温同比升高了 2.19℃，本月整体供暖单耗同比下降 4.41%，庄河环海同比降幅最大 13.35%，主城区、金州热电、金普公司分别为 3.64%、4.43%、4.64%，北方热电升高 3.31%。

电单耗方面，主城区下降 3.38%、金州升高 6.13%、北方升高 10.73%、金普升高 1.26%。节后主城区、金普已开始控制电耗量较前期有较明显下降；金州、北方电单耗近期仍维持在较高水平，应及时调整控制。庄河环海、研究院也应及时调整，切换到供暖末期运行水平。

水单耗方面，研究院最低 49 吨/万㎡，同比下降 60.7%，北方热电下降 45.36%，主城区下降 19.96%，金州热电下降 17.49%，庄河环海下降 30.36%。

供暖期标煤耗量完成情况

单位	单位	供暖期目标	计划	本期	同期	比计划	同比	剩余计划
集团汇总	吨	613724	530056	517211	526237	-12845	-9026	96513
主城区	吨	440995	378752	366029	347044	-12723	18984	74966
金州热电	吨	95598	82997	85705	79178	2708	6527	9893
北方热电	吨	49647	43280	41788	41209	-1492	580	7859
金普公司	吨	26355	24076	22673	22654	-1403	19	3682
庄河环海	吨	1130	951	1016	36153	65	-35137	113
	GJ	760236	657436	773333	0	115897	773333	-13097

2月份煤耗下降较多，追回了1月份多消耗的计划，本采暖期累计标煤耗量51.7万吨，同比减少9000吨，较采暖期计划减少1.3万吨。从现有预报来看，除本周四、周六有一波小幅的雨雪降温过程外，总体气温趋势非常好。

请大家抓住3月份经济运行最佳时期，加大调整力度，做好供热站调频、间停工作；做好劳务用工退坡管理；组织好供热稽查、公建面积核查等收尾工作，进一步做好查漏工作为夏季管网检修技改做出更好支撑；结合运行方式安排，做好全停操作和检修准备工作。

经济运行部

2026年3月2日