大连洁净能源集团生产日报

Daily Production Report & Dashboard

业务日期：2026-11-08　当前：2026-11-08

当日平均气温（及同比增量）	当日集团可比煤价边际利润	当日集团标煤消耗	当日集团投诉量/净投诉量
1.6℃ (-10.3)	251.48 万元 (-71.40)	3,645.0 吨标煤 (+977.9)	347 件 (+283) / 43 件 (+23)

供暖期平均气温	供暖期可比煤价边际利润	供暖期标煤耗量	供暖期投诉量/净投诉量
9.94℃ (-1.36)	2,837.77 万元 (+47.47)	18,524 吨 (+724)	1,730 件 (+759) / 132 件 (-61)

供暖期焦点指标详表(点击右侧按钮展开)


收起

指标	供暖期	本日	本月累计	供暖期累计
平均气温 (℃)	本期	1.6	9.9	9.9
	同期	11.9	11.3	11.3
标煤耗量 (吨)	本期	3,645.0	18,523.8	18,523.8
	同期	2,667.1	17,799.7	17,799.7
可比煤价边际利润 (万元)	本期	251.48	2,837.77	2,837.77
	同期	322.88	2,790.30	2,790.30
省市平台投诉量 (件)	本期	347	1730	1730
	同期	64	971	971
净投诉量 (件)	本期	43	132	132
	同期	20	193	193

平均气温

气温变化情况（向后预测3日，含同期）


单位：℃

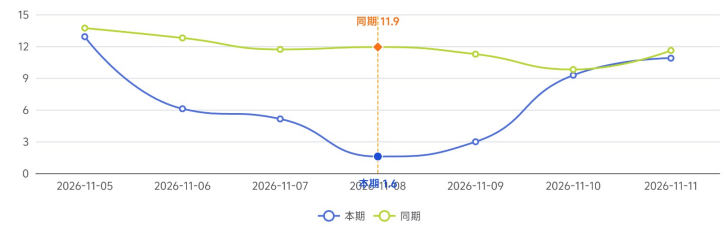

日期	本期(℃)	同期(℃)
2026-11-05	12.9	13.71
2026-11-06	6.09	12.78
2026-11-07	5.13	11.7
2026-11-08	1.58	11.92
2026-11-09	2.97	11.25
2026-11-10	9.26	9.8
2026-11-11	10.87	11.6

边际利润简报

单位：万元

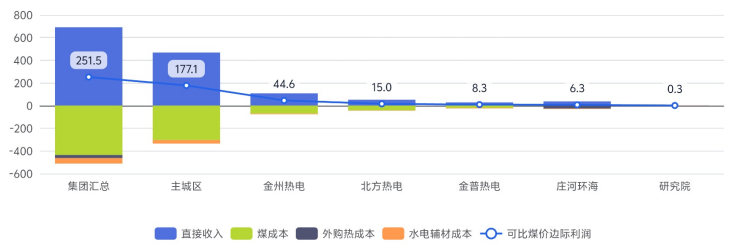

单位	直接收入	煤成本	外购热成本	水电辅材成本	边际利润	可比煤价边际利润
集团汇总	691.1	436.4	27.04	48.08	179.58	251.48
主城区	467.4	303.9	0	31.09	132.41	177.07
金州热电	107.4	70.29	0	6.04	31.07	44.56
北方热电	50.84	41.63	0	2.85	6.35	14.99
金普热电	27.76	20.57	0	4.01	3.18	8.3
庄河环海	36.45	0	27.04	3.09	6.31	6.31
研究院	1.25	0	0	1	0.25	0.25

收入分类对比（集团）

单位：万元




分类	本期	同期
暖收入	580.68	575.32
售电收入	52.20	48.48
售高温水收入	53.23	30.97
售汽收入	5.00	4.30

投诉量分项

单位：件

省市平台投诉量　　净投诉量

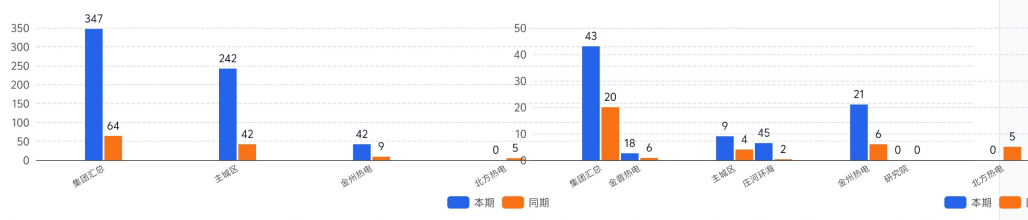


单位	当日省市平台投诉量 (本期)	当日省市平台投诉量 (同期)	当日净投诉量 (本期)	当日净投诉量 (同期)
集团汇总	347	64	43	20
主城区	242	42	9	4
金州热电	42	9	21	6
北方热电	0	5	0	5
金普热电	18	6	13	5
庄河环海	45	2	0	0
研究院	0	0	0	0

辽宁省统一结算点实时电价

单位：元/MWh

查看现货大盘 →

实时均价	最高实时价	最低实时价	负电价点数
257.97 元/MWh	360.00 元/MWh	-100.00 元/MWh	9/96点 (9.4%)

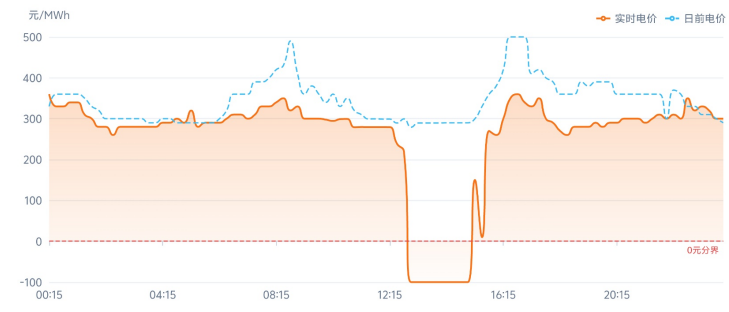

生产调度信息

查看调度大盘 →

北海电厂 #1首站		北海电厂 #2首站		北海电厂 水炉	
供/回水温	81.2 / 48.5 ℃	供/回水温	69.2 / 42.1 ℃	供/回水温	105.2 / 50.0 ℃
温差	32.7 ℃	温差	27.1 ℃	温差	55.2 ℃
循环流量	4,293 t/h	循环流量	3,099 t/h	循环流量	4,788 t/h

⚡ 生产运行调度事件　共 2 条记录

- 18:40 北海电厂 #1首站南环#2加热器投运。
- 19:00 北海电厂 #1水炉二次风机轴承故障处理好。

各单位热网耗水量对比情况

今年本期　去年同期 (标杆线)　节水/少补　增耗/多补　单位：吨

本日全口径热网耗水量 (2026-11-08)
18,683 吨　去年同期 14,026 吨 | ▲ 同比多补 4,657 吨 (+33.2%)

供暖期全口径热网耗水量 (2026-11-01 至 2026-11-08)
134,230 吨　去年同期 140,319 吨 | ▼ 同比少补 6,089 吨 (-4.3%)

本日




供暖期累计



展示范围：本期 / 同期　本月累计 / 同期月累计　供暖期累计


供暖热单耗对比

单位：GJ/万㎡

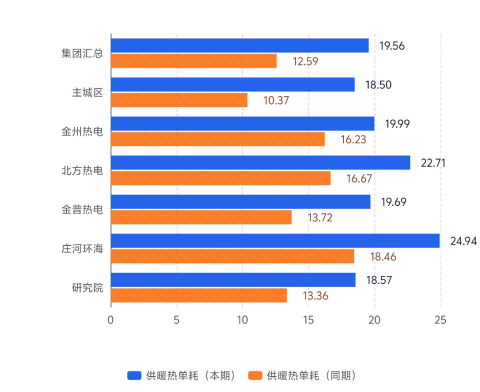


供暖电单耗对比

单位：kWh/万㎡

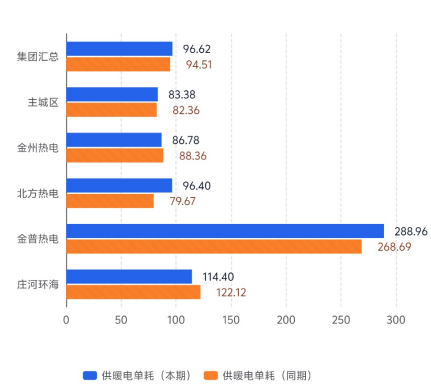

供暖水单耗对比

单位：吨/万㎡

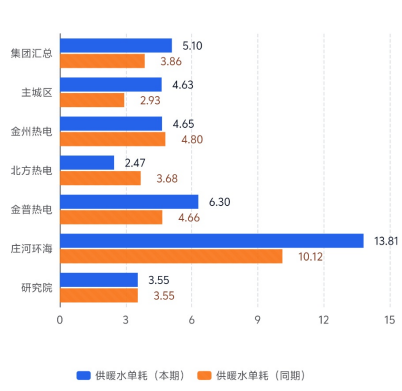


主城区供热服务中心单耗明细

单位：GJ/万㎡ · 本期

展示维度：本期　本月累计　供暖期累计

排序指标：供暖热单耗　供暖电单耗　供暖水单耗

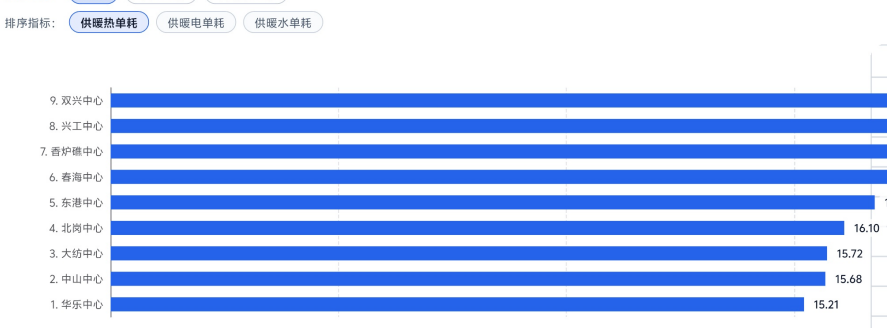

排名	中心	供暖热单耗 (GJ/万㎡)	供暖电单耗 (kWh/万㎡)
1	华乐中心	15.21	91.03
2	中山中心	15.68	114.15
3	大纺中心	15.72	69.32
4	北岗中心	16.10	88.11
5	东港中心	16.77	57.99
6	春海中心	17.96	98.34
7	香炉礁中心	18.78	46.13
8	兴工中心	25.32	93.64
9	双兴中心	26.94	107.20


标煤消耗量对比

单位：吨标煤 · 当日

展示维度：当日　本月累计　供暖期累计

月计划完成率　2026年11月 · 截至 2026-11-08 · 累计实际 / 计划（吨标煤）　刷新

集团汇总	主城区	金州热电	北方热电	金普热电	庄河环海
24%	25%	20%	27%	21%	—
18,524 / 76,036	13,412 / 53,056	2,743 / 13,430	1,623 / 5,990	745 / 3,560	0 / 0

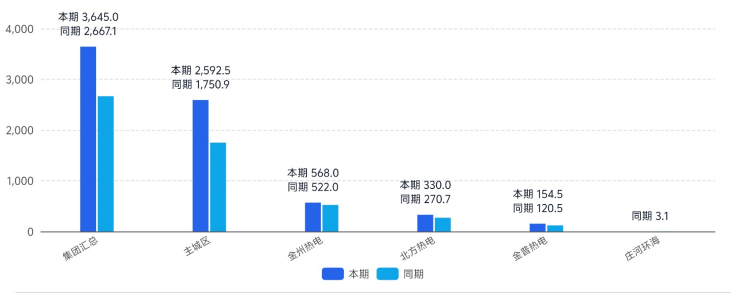


单位	本期	同期	差值
集团汇总	3,645	2,667.1	977.9
主城区	2,592.5	1,750.8	841.6
金州热电	568	522	46
北方热电	330	270.7	59.3
金普热电	154.5	120.5	34
庄河环海	0	3.1	-3.1

厂内/港口/在途（堆积）

煤炭库存

单位：吨

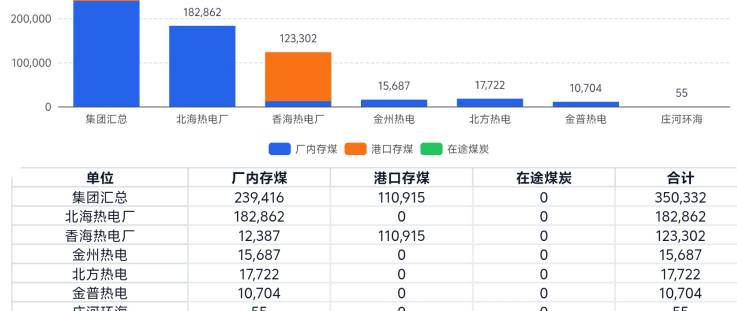

单位	厂内存煤	港口存煤	在途煤炭	合计
集团汇总	239,416	110,915	0	350,332
北海热电厂	182,862	0	0	182,862
香海热电厂	12,387	110,915	0	123,302
金州热电	15,687	0	0	15,687
北方热电	17,722	0	0	17,722
金普热电	10,704	0	0	10,704
庄河环海	55	0	0	55

各单位运行设备数量明细表

单位：台

单位	炉机组态	调峰水炉	燃煤锅炉	电锅炉
北海热电厂	炉 2/2 机 2/1	水 3/2	—	—
香海热电厂	炉 2/2 机 2/2	—	—	—
金州热电	炉 3/3 机 2/2	—	—	—
北方热电	炉 2/2 机 1/1	—	—	—
金普热电	—	—	煤 11/10	—
庄河环海	—	—	煤 0/1	—
研究院	—	—	—	电 4/4

标煤耗量与平均气温趋势图

标煤耗量（吨） | 平均气温（℃）

2026-11-01 ~ 2026-11-08　跳至最新

