


220/35/10kV一次系统 — 结构化数据驱动工程底图

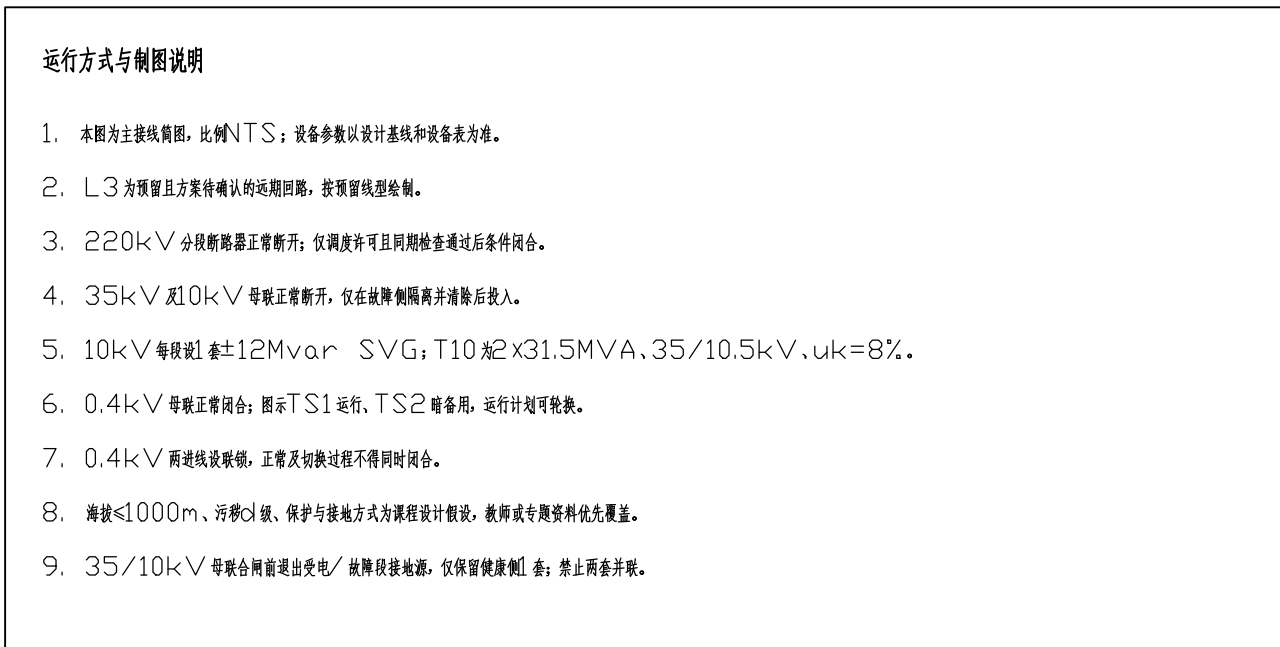

公开仓库工程底图;课程提交是否允许直接使用CAD输出须由指导教师确认。

比例 NTS