


220kV 户外AIS 配电装置平面布置图

220kV 户外单小间距 (间距按7-2.1mm)
A1=1800 A2=2000 B1=2550 B2=1900 C=4300 D=3800

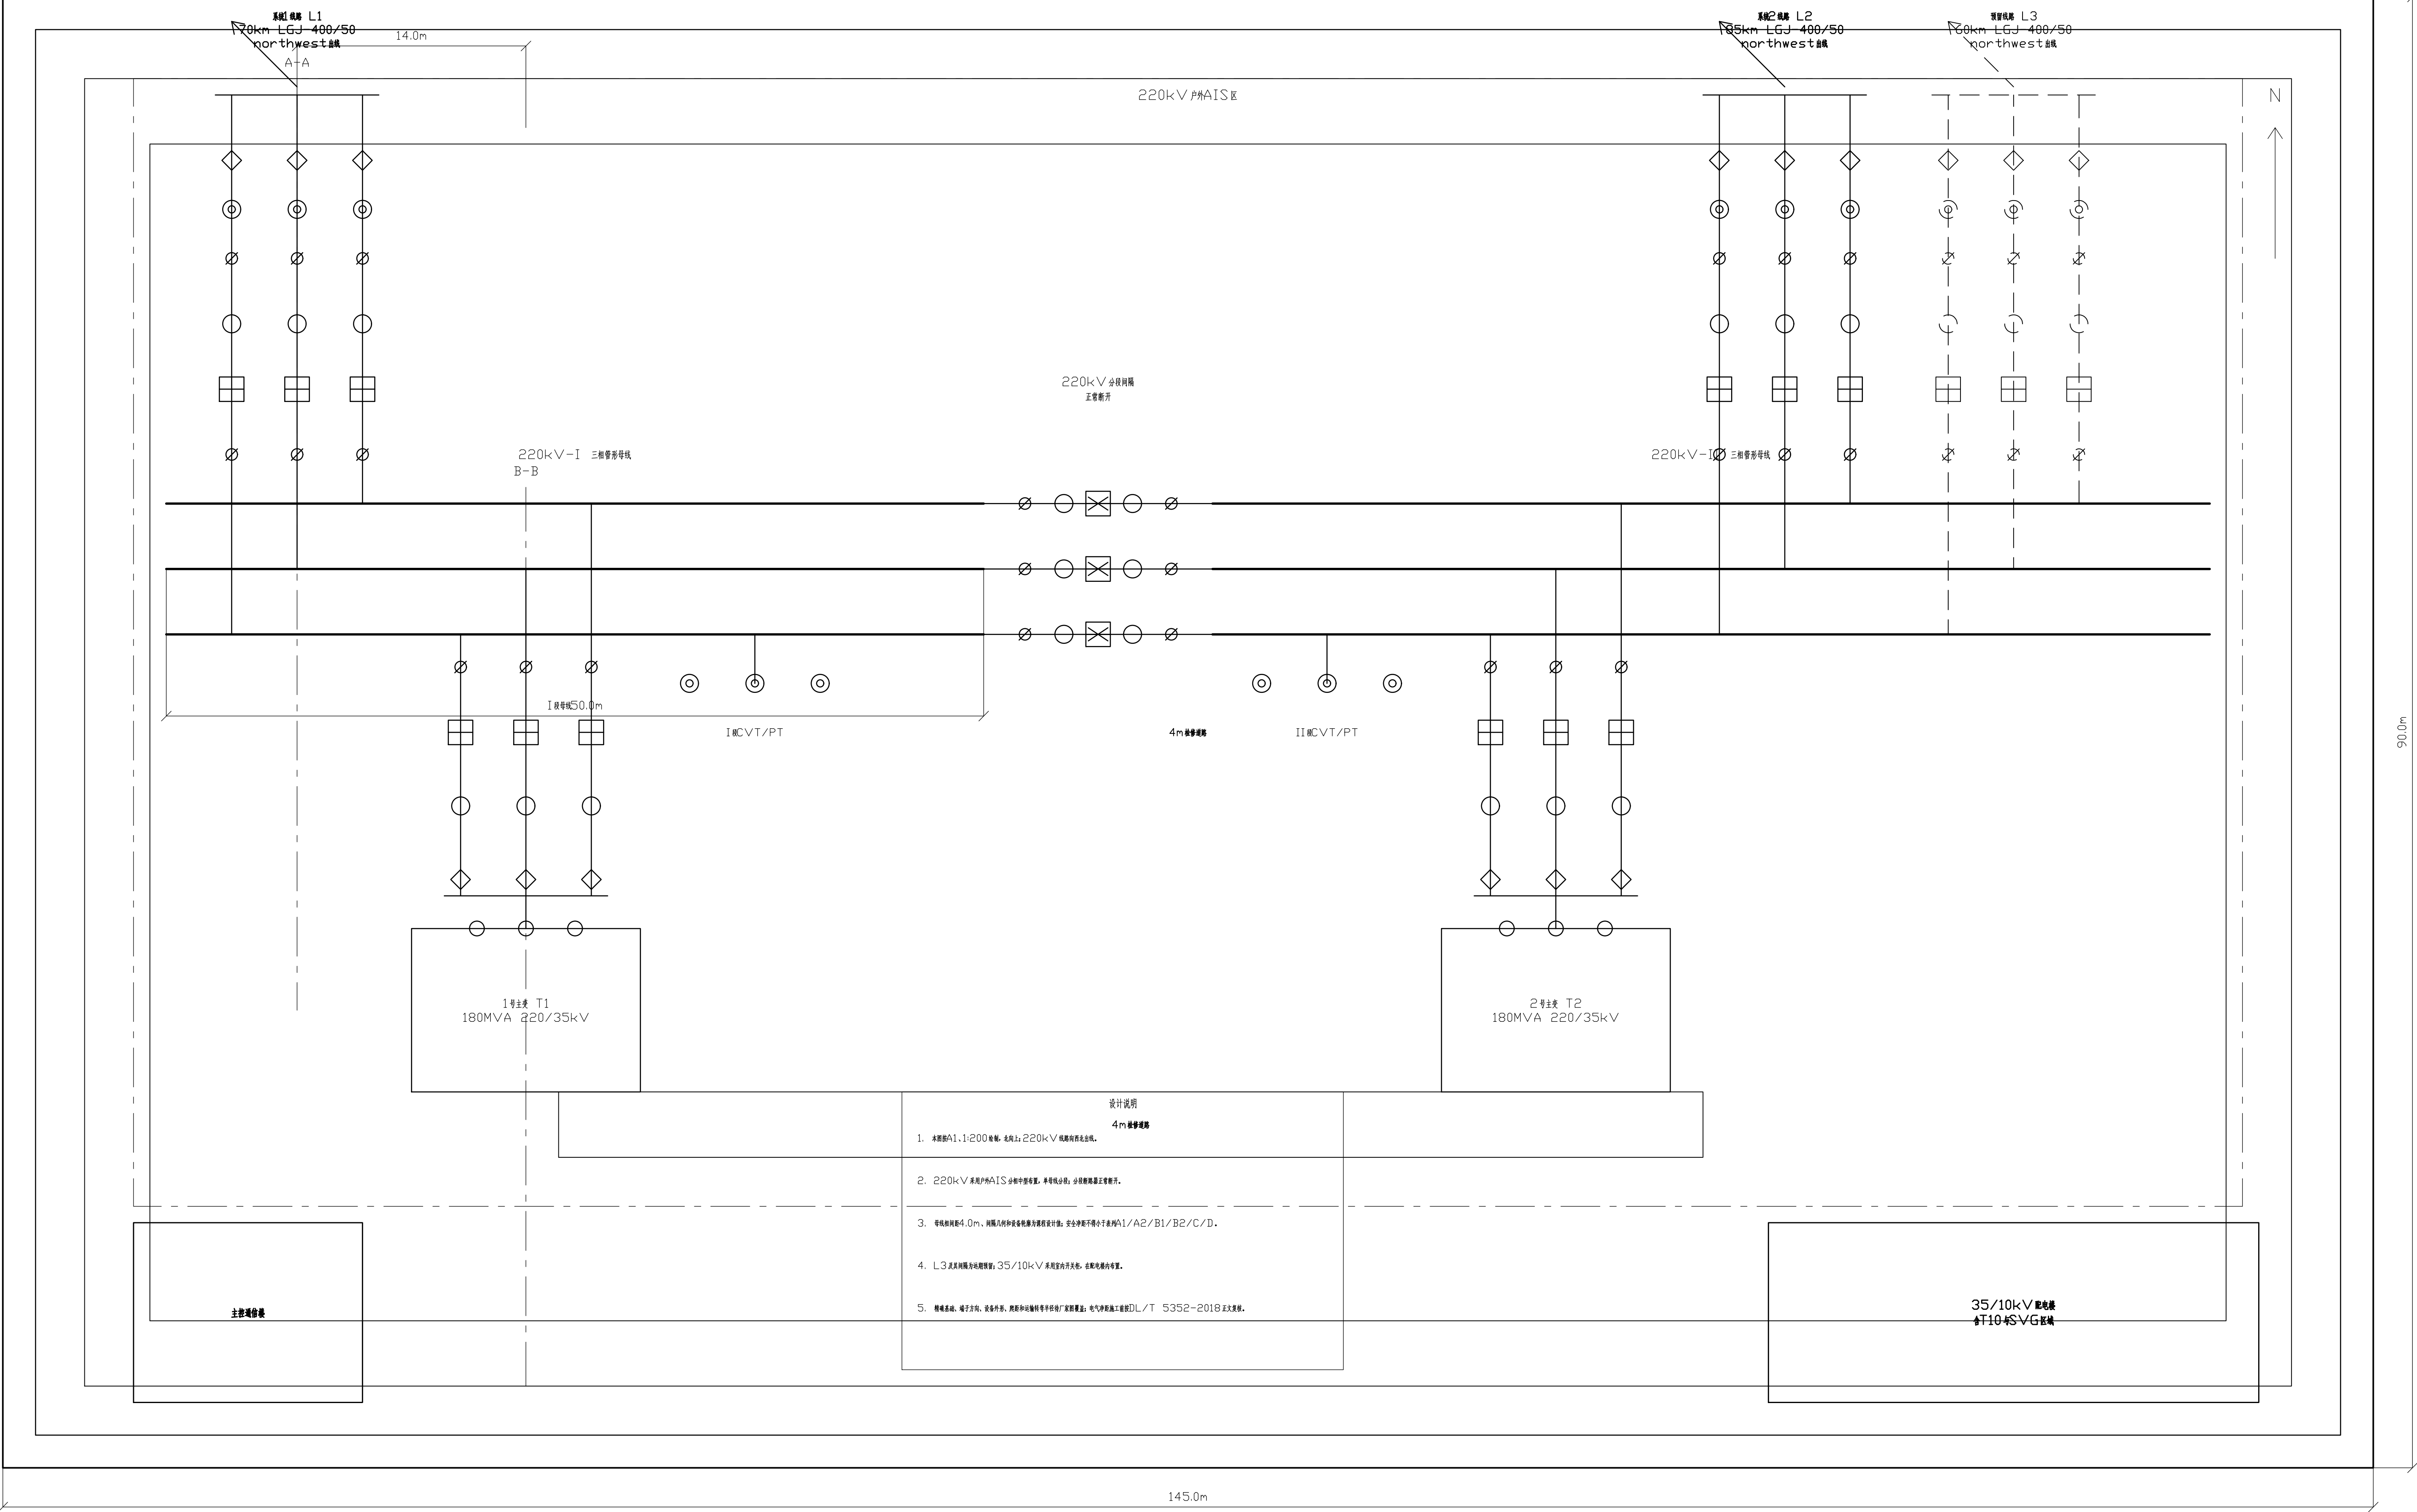

设计说明

4m 检修通道

1. 本图按A1、1:2000比例, 本图在220kV线路同侧布置。
2. 220kV采用户外AIS分相布置, 单母线分段, 分段断路器正置断开。
3. 导线间距4.0m, 绝缘子和设备布置按相关标准设计, 安全净距不小于表A1/A2/B1/B2/C/D。
4. L3及其间隔为运维通道, 35/10kV采用室内开关柜, 在柜体侧设置。
5. 检修通道、端子方向、设备名称、间距和绝缘子等应符合《国家电网公司》《国家电网公司》《国家电网公司》《国家电网公司》《国家电网公司》。

220kV 户外AIS 配电装置平面布置图

图号 LAY-220-01

第1张 共1张

220kV 新能源汇集发电所电气一次部分

设计

校核

审核

比例 1:200