

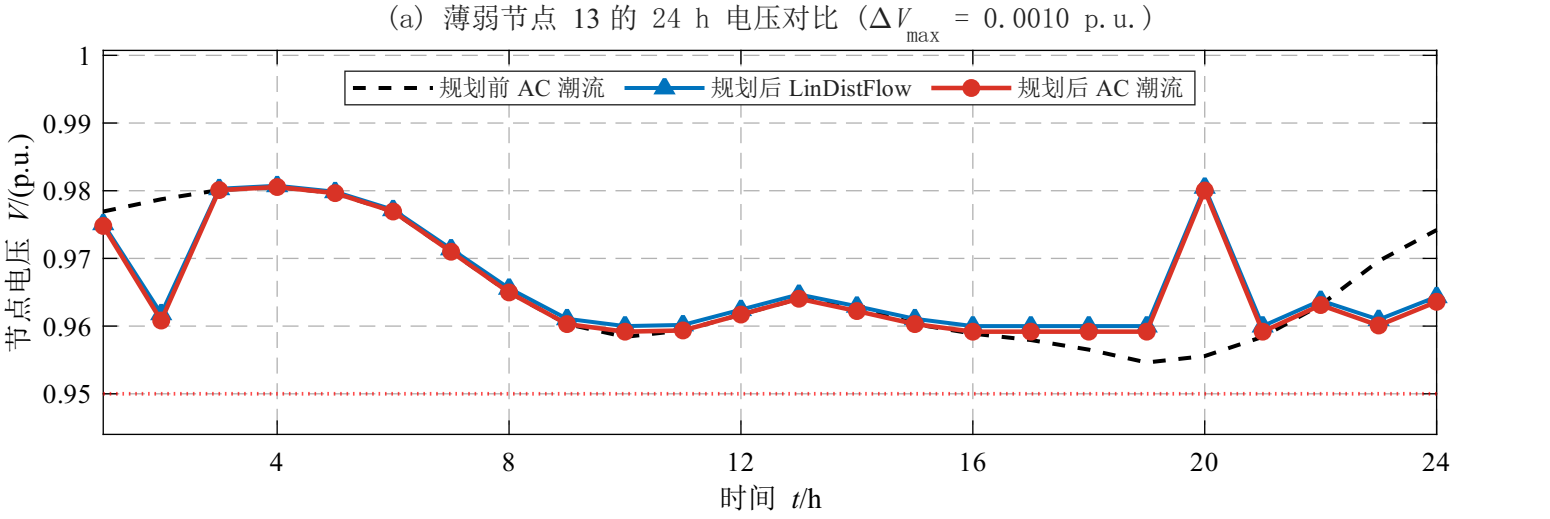


(a) 薄弱节点 13 的 24 h 电压对比（ΔV_{max} = 0.0010 p.u.）

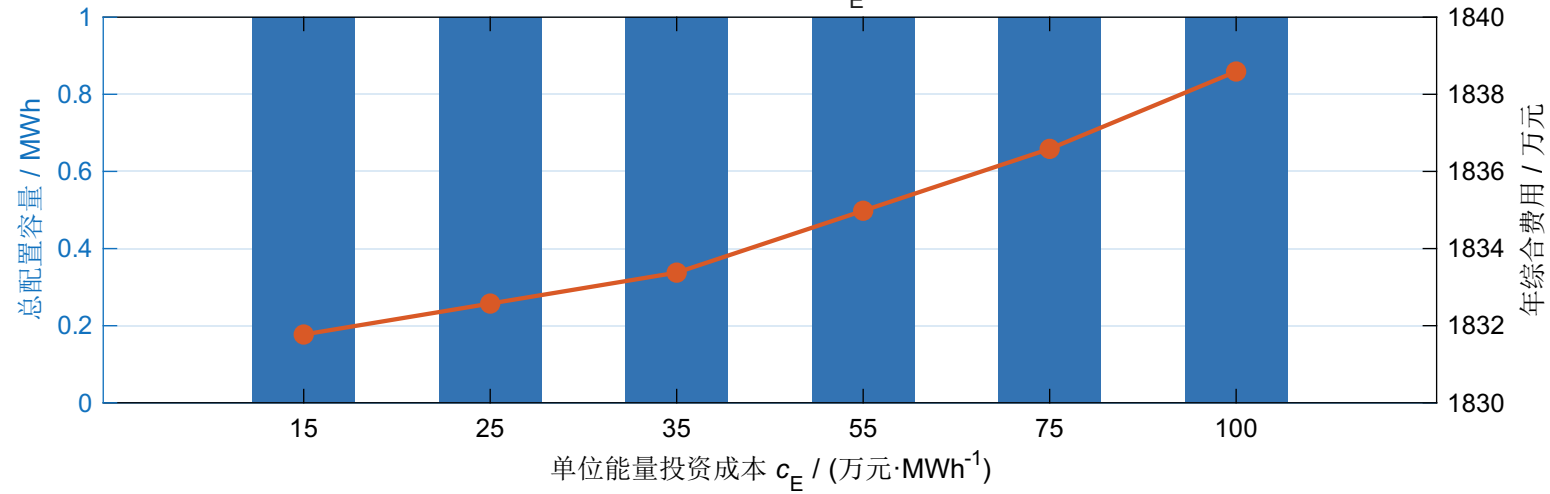

(b) 容量与年费用随 c_E 的变化

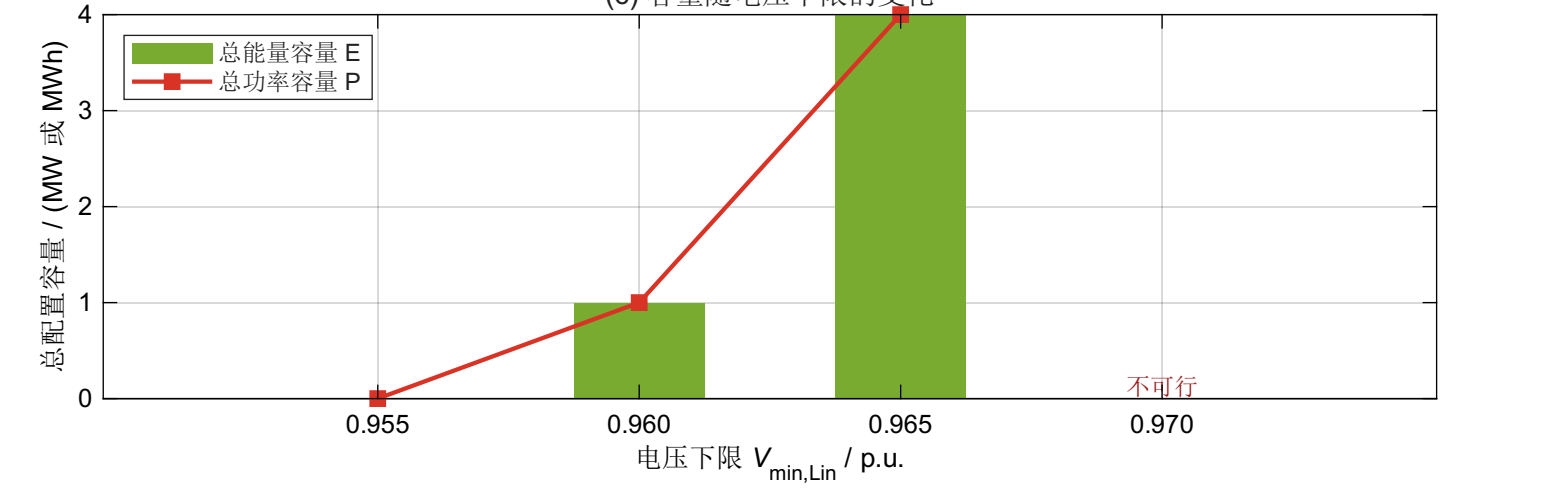

(c) 容量随电压下限的变化