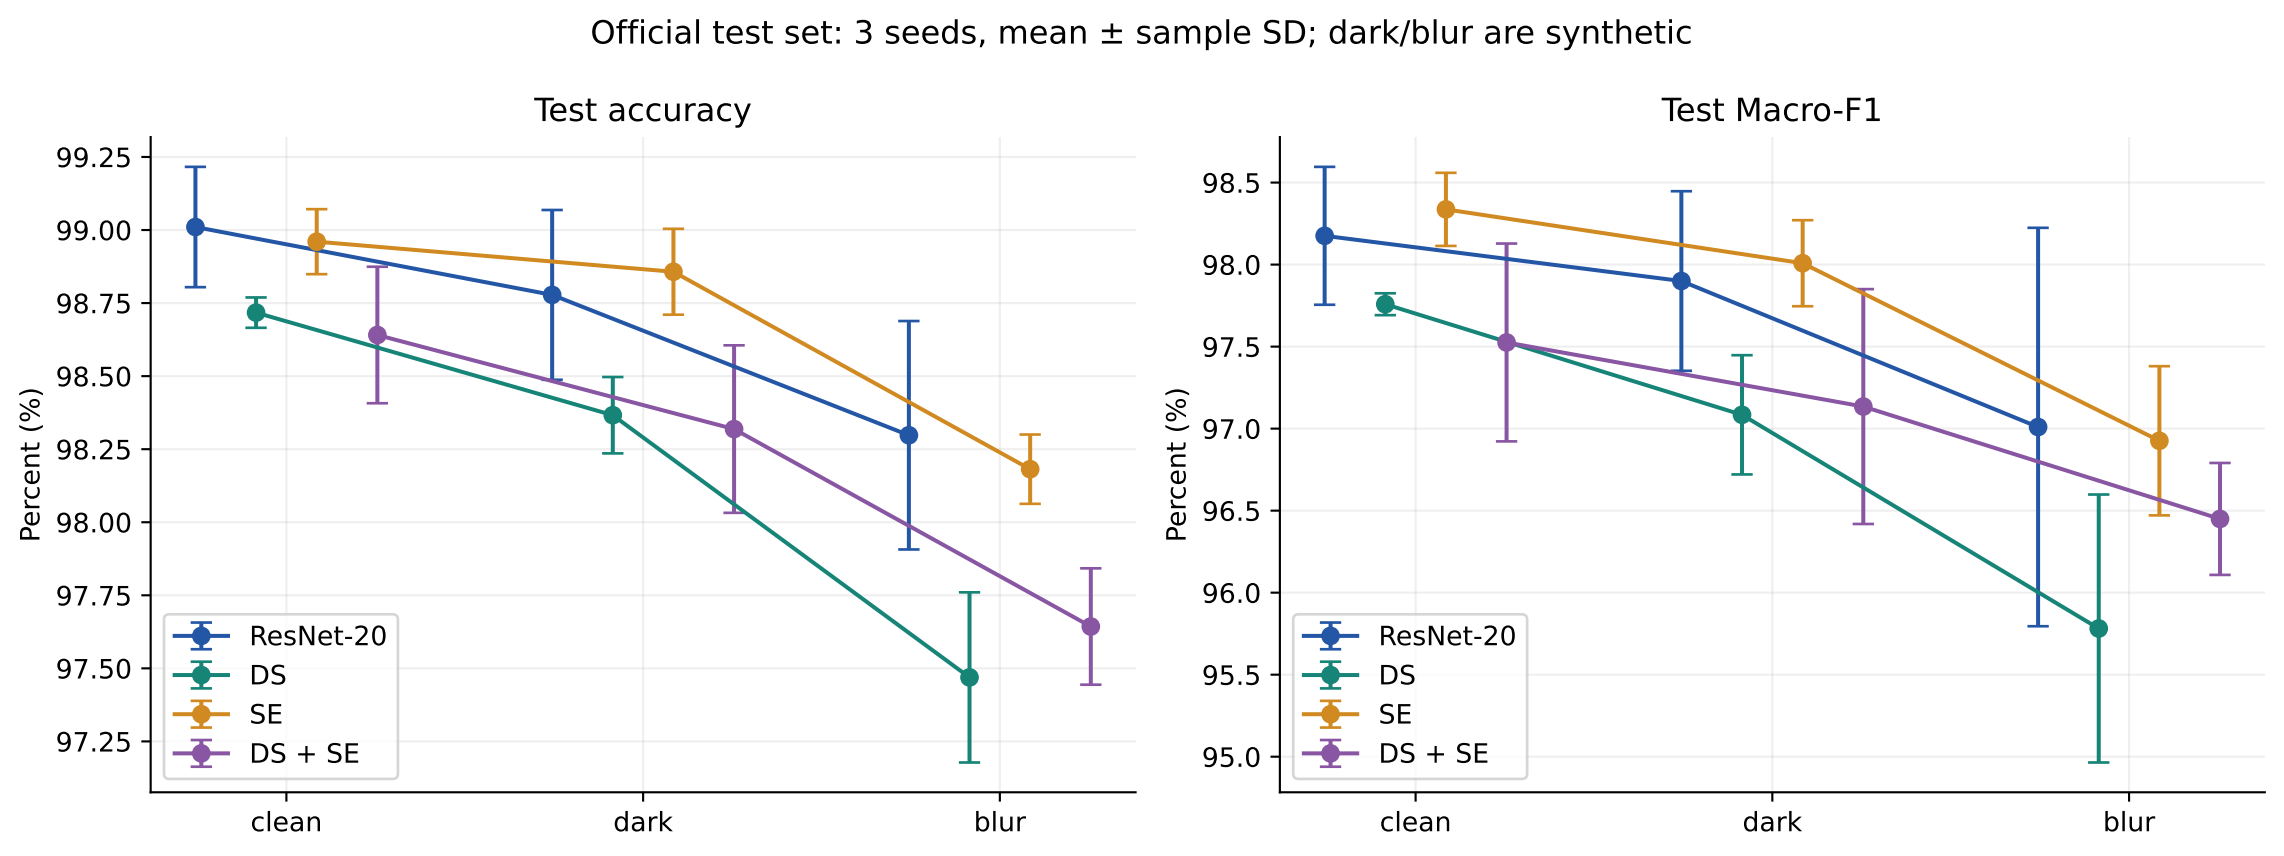
Official test set: 3 seeds, mean ± sample SD; dark/blur are synthetic
Test accuracy
Test Macro-F1
Percent (%)
99.25
99.00
98.75
98.50
98.25
98.00
97.75
97.50
97.25
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
ResNet-20
DS
SE
DS + SE
clean
dark
blur