


铜环分体、静态密封与独立气水路

HJ-007

铜环两半；接料盘朝上；气水互不相通；全部工具在装配进入内腔前清洗清点

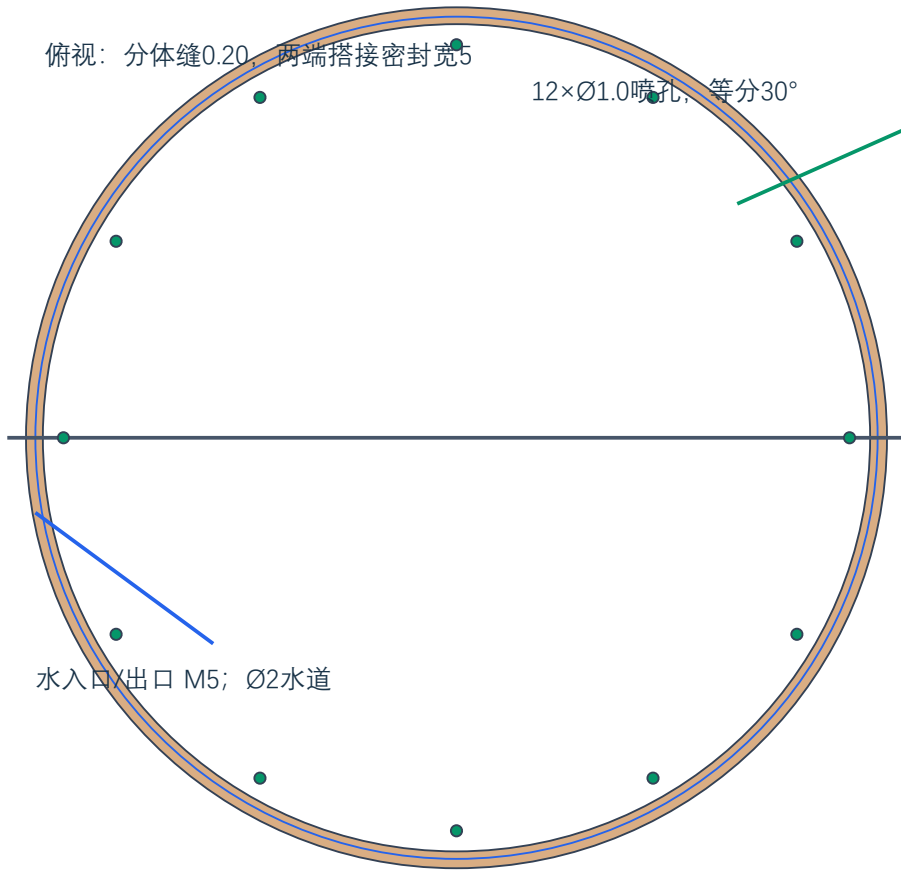

铜环 OD149.60±0.05 / ID143.60±0.05 / 高5.00±0.05

外缘可更换石英密封0.30厚；安装压缩0.10；最高100℃

铜环C11000；两半以定位销Ø3、M3螺栓连盘

分体缝0.20；上下错层搭接5宽，防直通落屑

铜环z94 ~ 99；离座底面1.00，禁止顶压翼片

气道3×2；出口向上并朝缝下缘偏15°

喷孔12×Ø1.0，分配公差±0.05；不吹熔池

环水道Ø2.0，轴心R73.3，z96.5；最小壁0.5

气/水接口分别标色；0.3 MPa水路保压无泄漏

水0.20 L/min；入口20±5℃；出口≤35℃

气幕10 ~ 15 L/min；保护气8 ~ 12 L/min

顶罩抽吸22 ~ 28 L/min；腔内压差0 ~ +20 Pa

取流量、压力、漏水、铜环回缩位信号入PLC

停弧冷却→密封径向回缩0.5→盘面朝上下撤

盘面与焊缝下方抽吸采样；不得在内腔清洗

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差±0.10；关键配合按标注执行
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行

比例 1:1.35（俯视投影）
其余视图示意（NTS）

材料：QT450-10 + Q235B
焊材：NiFe-55；隔离层Ni99

设计 / 审核 / 批准：_____
状态：设计封版待试制签审