


固定反向锥—上退六指胀套制造详图

HJ-006


反向锥实心、下大上小，与承力柱整体加工；胀套上退释放；上部止挡/门架见HJ-013

轴向剖面 B-B（局部，门架省略）

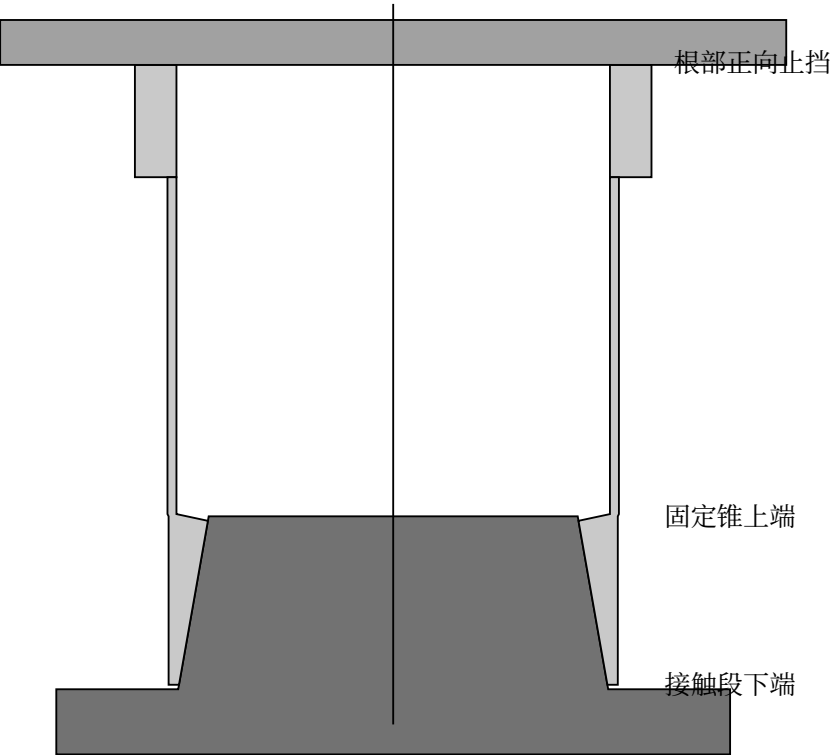

自由胀套上退1.00 → 收拢39.94 → 上提260

端视图：6指等分60°；固定锥位于中心



胀套17-4PH H900；外接触带Ra0.8

6槽宽0.80，末端R1；根部不切穿

弹性颈 $\varnothing 40.20$ 、 $t0.80\pm 0.03$ 、L30、宽 $\geq 19$

接触带 $z100.2\sim 114.8$ ，覆盖率90%

固定锥 $10^{\circ}\pm 0.1^{\circ}$ ；下R19.074、上R16.50

两端各延0.4，机加工 $z99.8\sim 115.2$

实心锥与 $\varnothing 60$ 承力颈、柱及法兰整体加工

锥/肩精研 $Ra\leq 0.2$ ；根过渡R0.2

胀套根环 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ， $z145.4\sim 155.4$

胀套向下设置；预载 $\leq 100\text{ N}$ ；止挡承热反力

M12径向浮动；独立三点压环500 N

开上止挡→胀套上退1→上提260

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 、长244.6，连接 $z400$ 门架

浮动及压环接口见HJ-023；不装随动轻击

固定锥局部压缩及门架柔度见53号核算

外圆同轴 $\leq 0.003$ ，回程/重复性按HJ-F-01

工艺设计图·单位mm·未注公差 $\pm 0.10$   
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）  
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH胀套 / 45钢整体芯柱设计图 / 修订5  
工序与零件见明细  
试制检验按说明书执行