

HJ-F-S03 受控退出、质量范围与刚度分配

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定


C-C 安装 → 完全退出 (名义位置)

安装/施焊

RF20无孔盖：在z116.7从+y200横插至轴心，再上升0.8

横插时锥顶净隙1.5、垫顶至托环0.8、盖至柱内缘15

产品上升140 + 上工具260

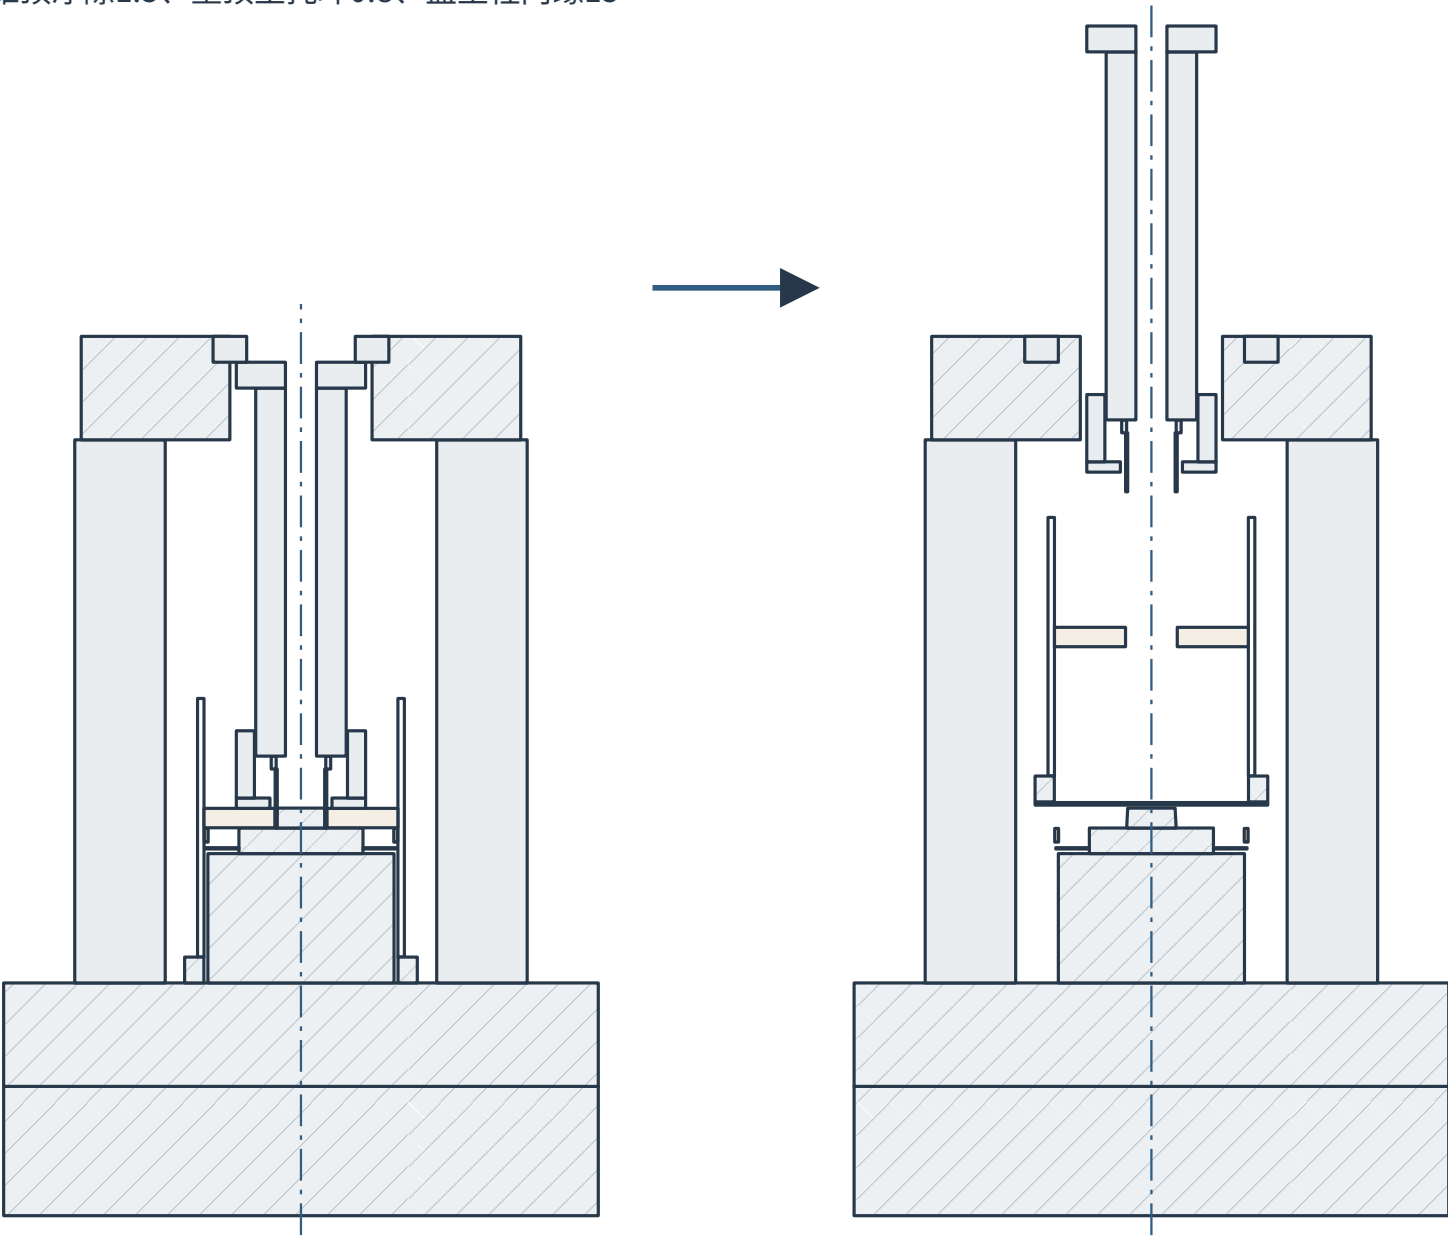

盘/铜/下反锥原位；产品从其外侧抬离，封底后沿+y横移

退出操作与净隙

- 1. 停弧≥120 s且最高温<55℃
- 2. 压环卸载；双止挡外退30
- 3. 胀套主动上退1.5，确认收拢
- 4. 铜瓣径退1.10；上工具升260
- 5. A托环接管；壳体+托环升140
- 6. 盖底z116.7，从+y200横插至轴心
盖+密封上升0.8，贴合锁定
- 7. 封底反馈后，产品+y横移360
壳上口z340 → 桥底z400: 60
上胀套底z359.8 → 壳上口: 19.8
托环底z120 → 反锥顶115.2: 4.8
底盖下表面117.5 → 反锥顶: 2.3

冷态径向解析分配 / μm

实际下柱/颈/锥（含气水孔）	4.356
基板与钢床座	0.162
预紧螺栓弹性转角	0.833
上筒/桥/柱/止挡轴压折算	0.289
接触坐实增量分配	0.250
合计（径向分配6.5）	5.889
机台摇摆剩余分配	0.611

制件 196.71 kg + 床座 139.59 kg

标准件包络质量另列；采购件非实心质量

热态、机台和坐实资格按工装卡执行