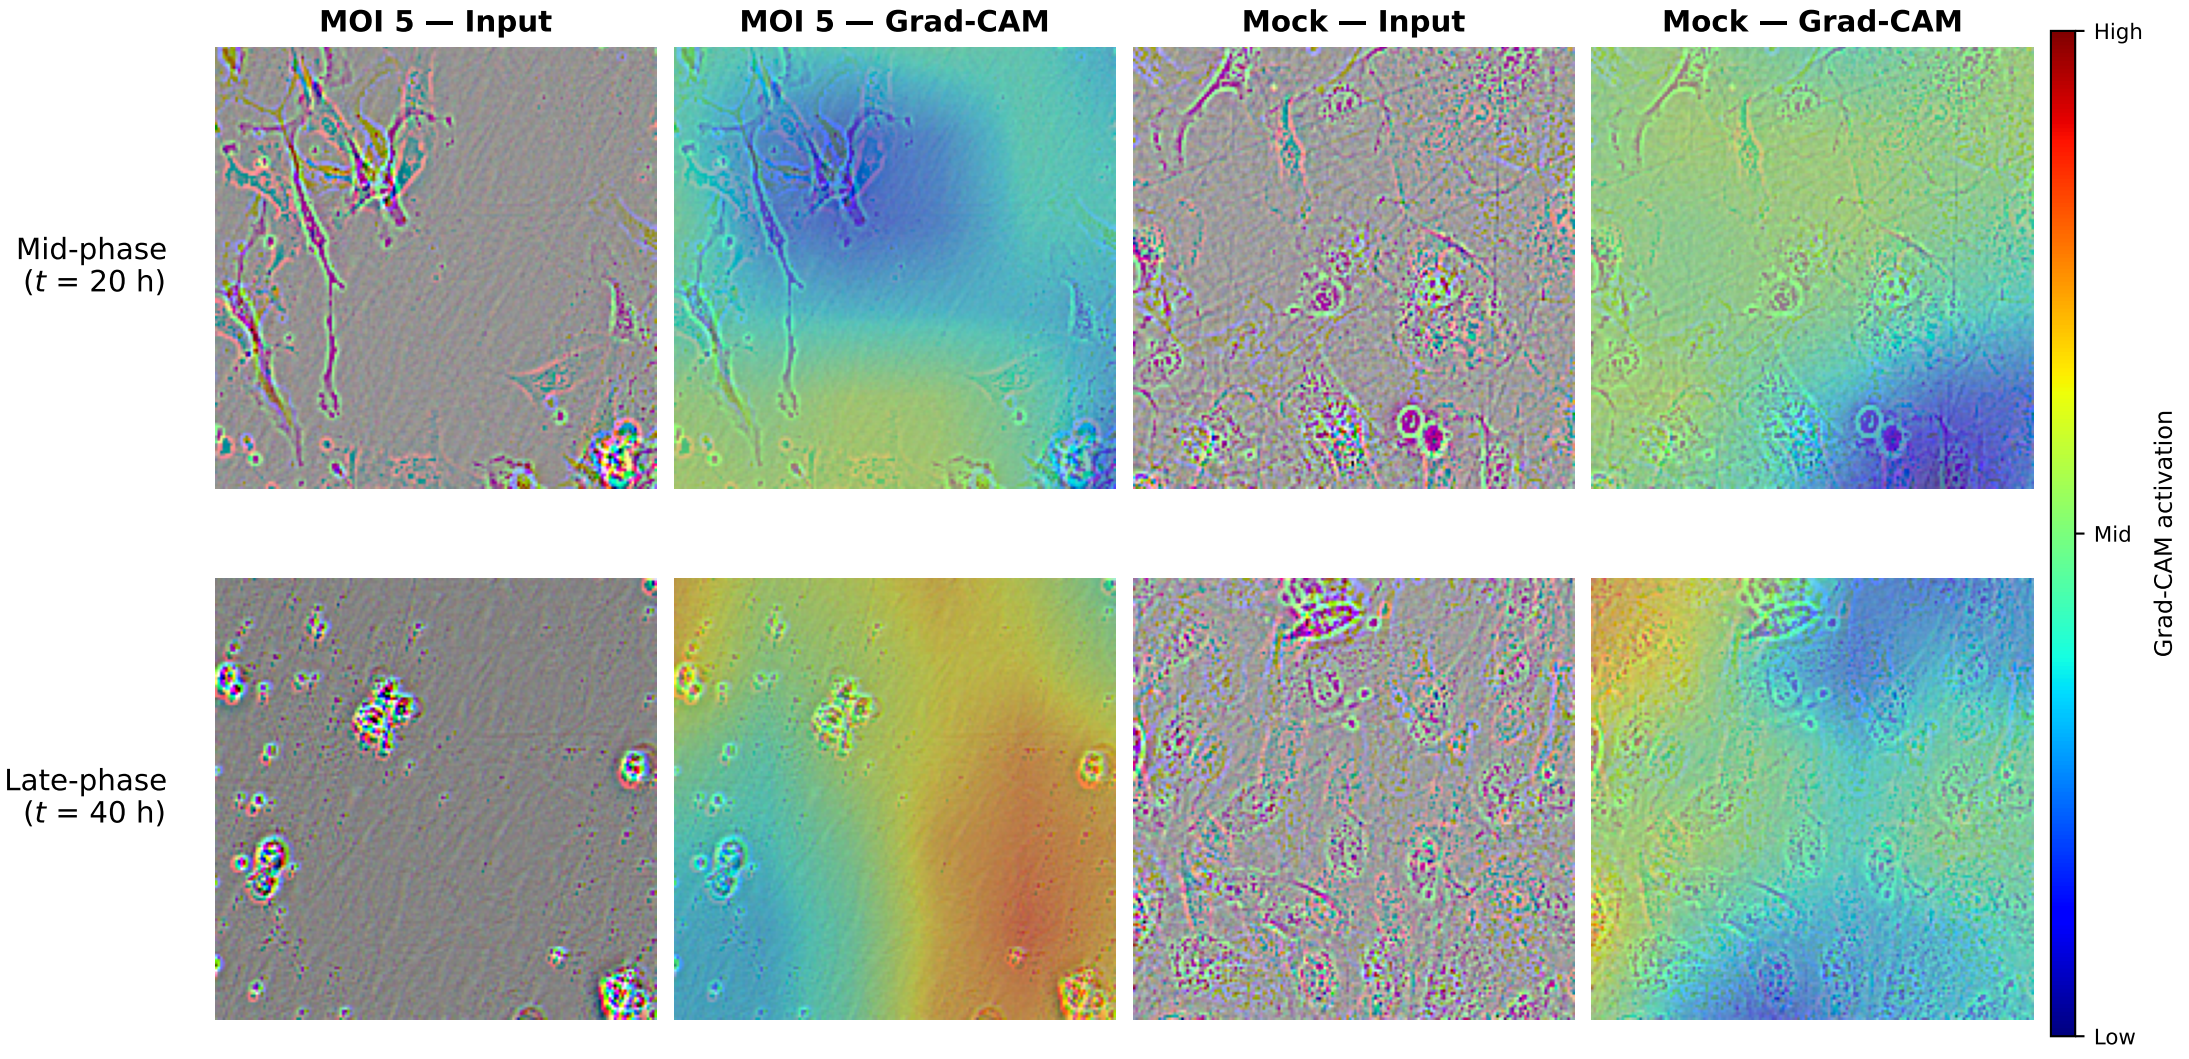
MOI 5 — Input
MOI 5 — Grad-CAM
Mock — Input
Mock — Grad-CAM
Mid-phase
(t = 20 h)
Late-phase
(t = 40 h)
High
Mid
Low
Grad-CAM activation