



哈尔滨中亚自动化仪表有限责任公司

电话. +49 (0)2173 - 39 64 - 0

项目描述

双鸭山龙跃换热站循环泵控制项目

双鸭山龙跃换热站45KW循环泵控制项目

图号


ZY_SYS20220501


编辑日期

2022/5/1


页数

10

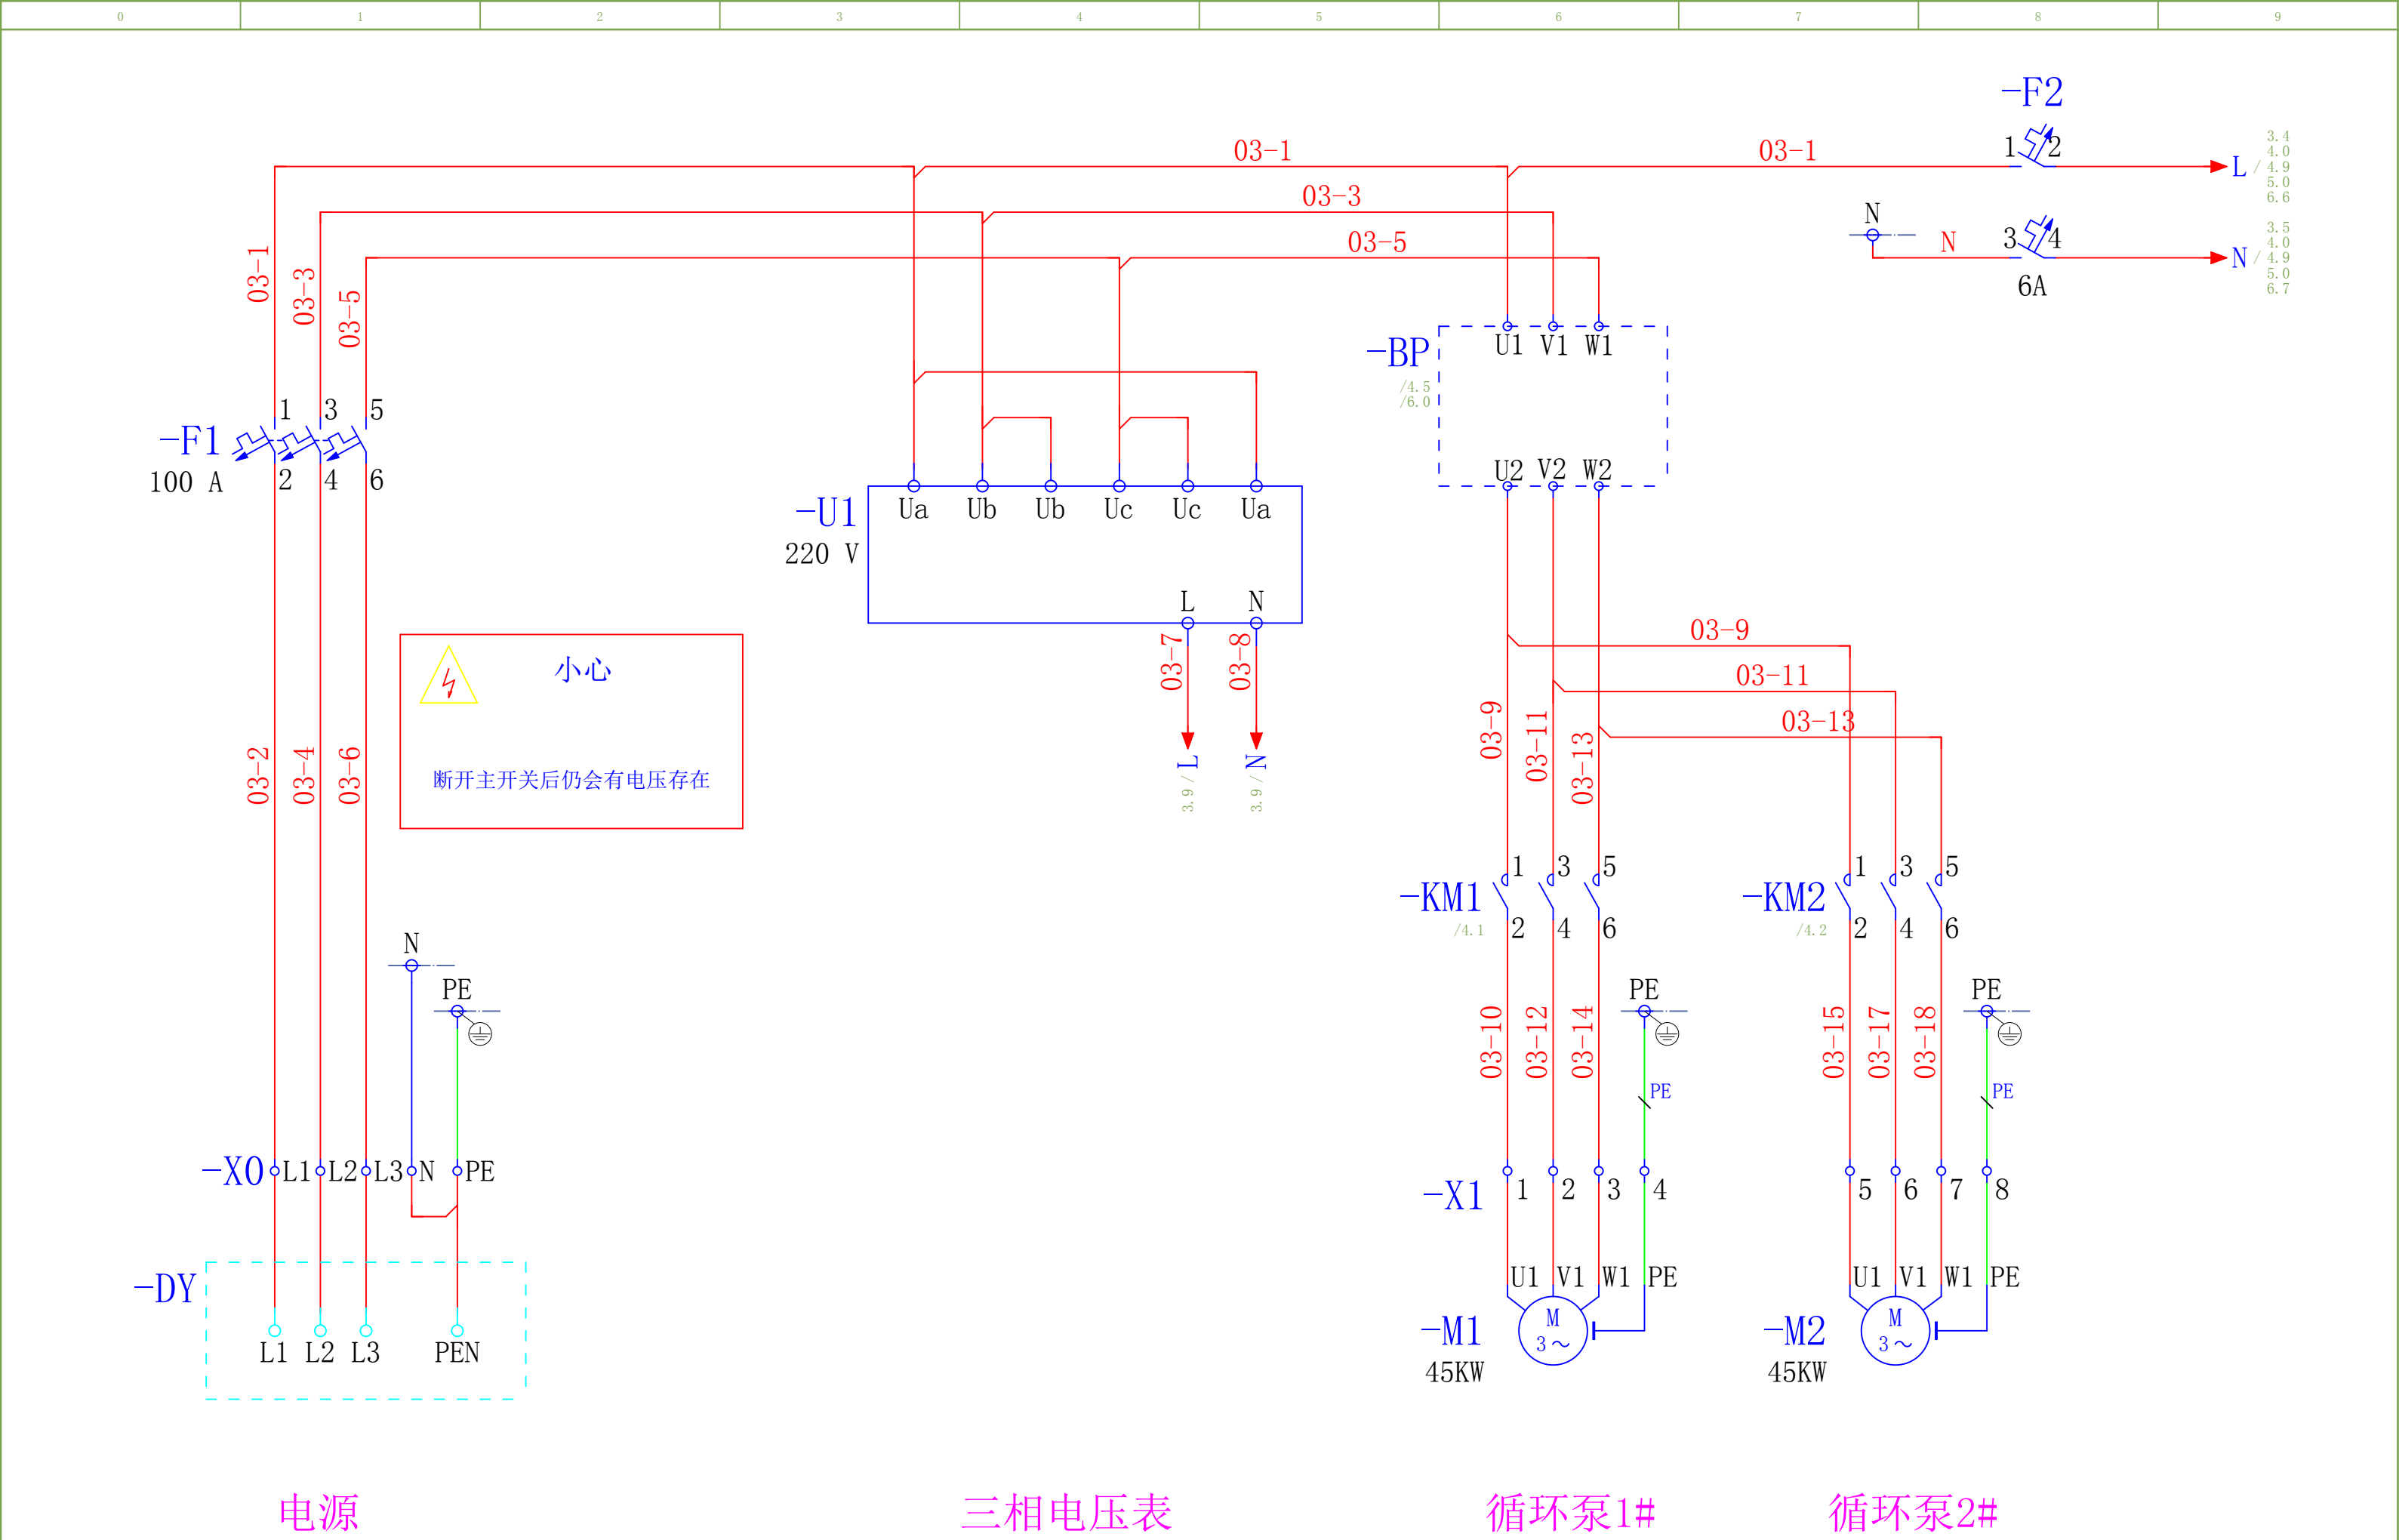



本地/远程

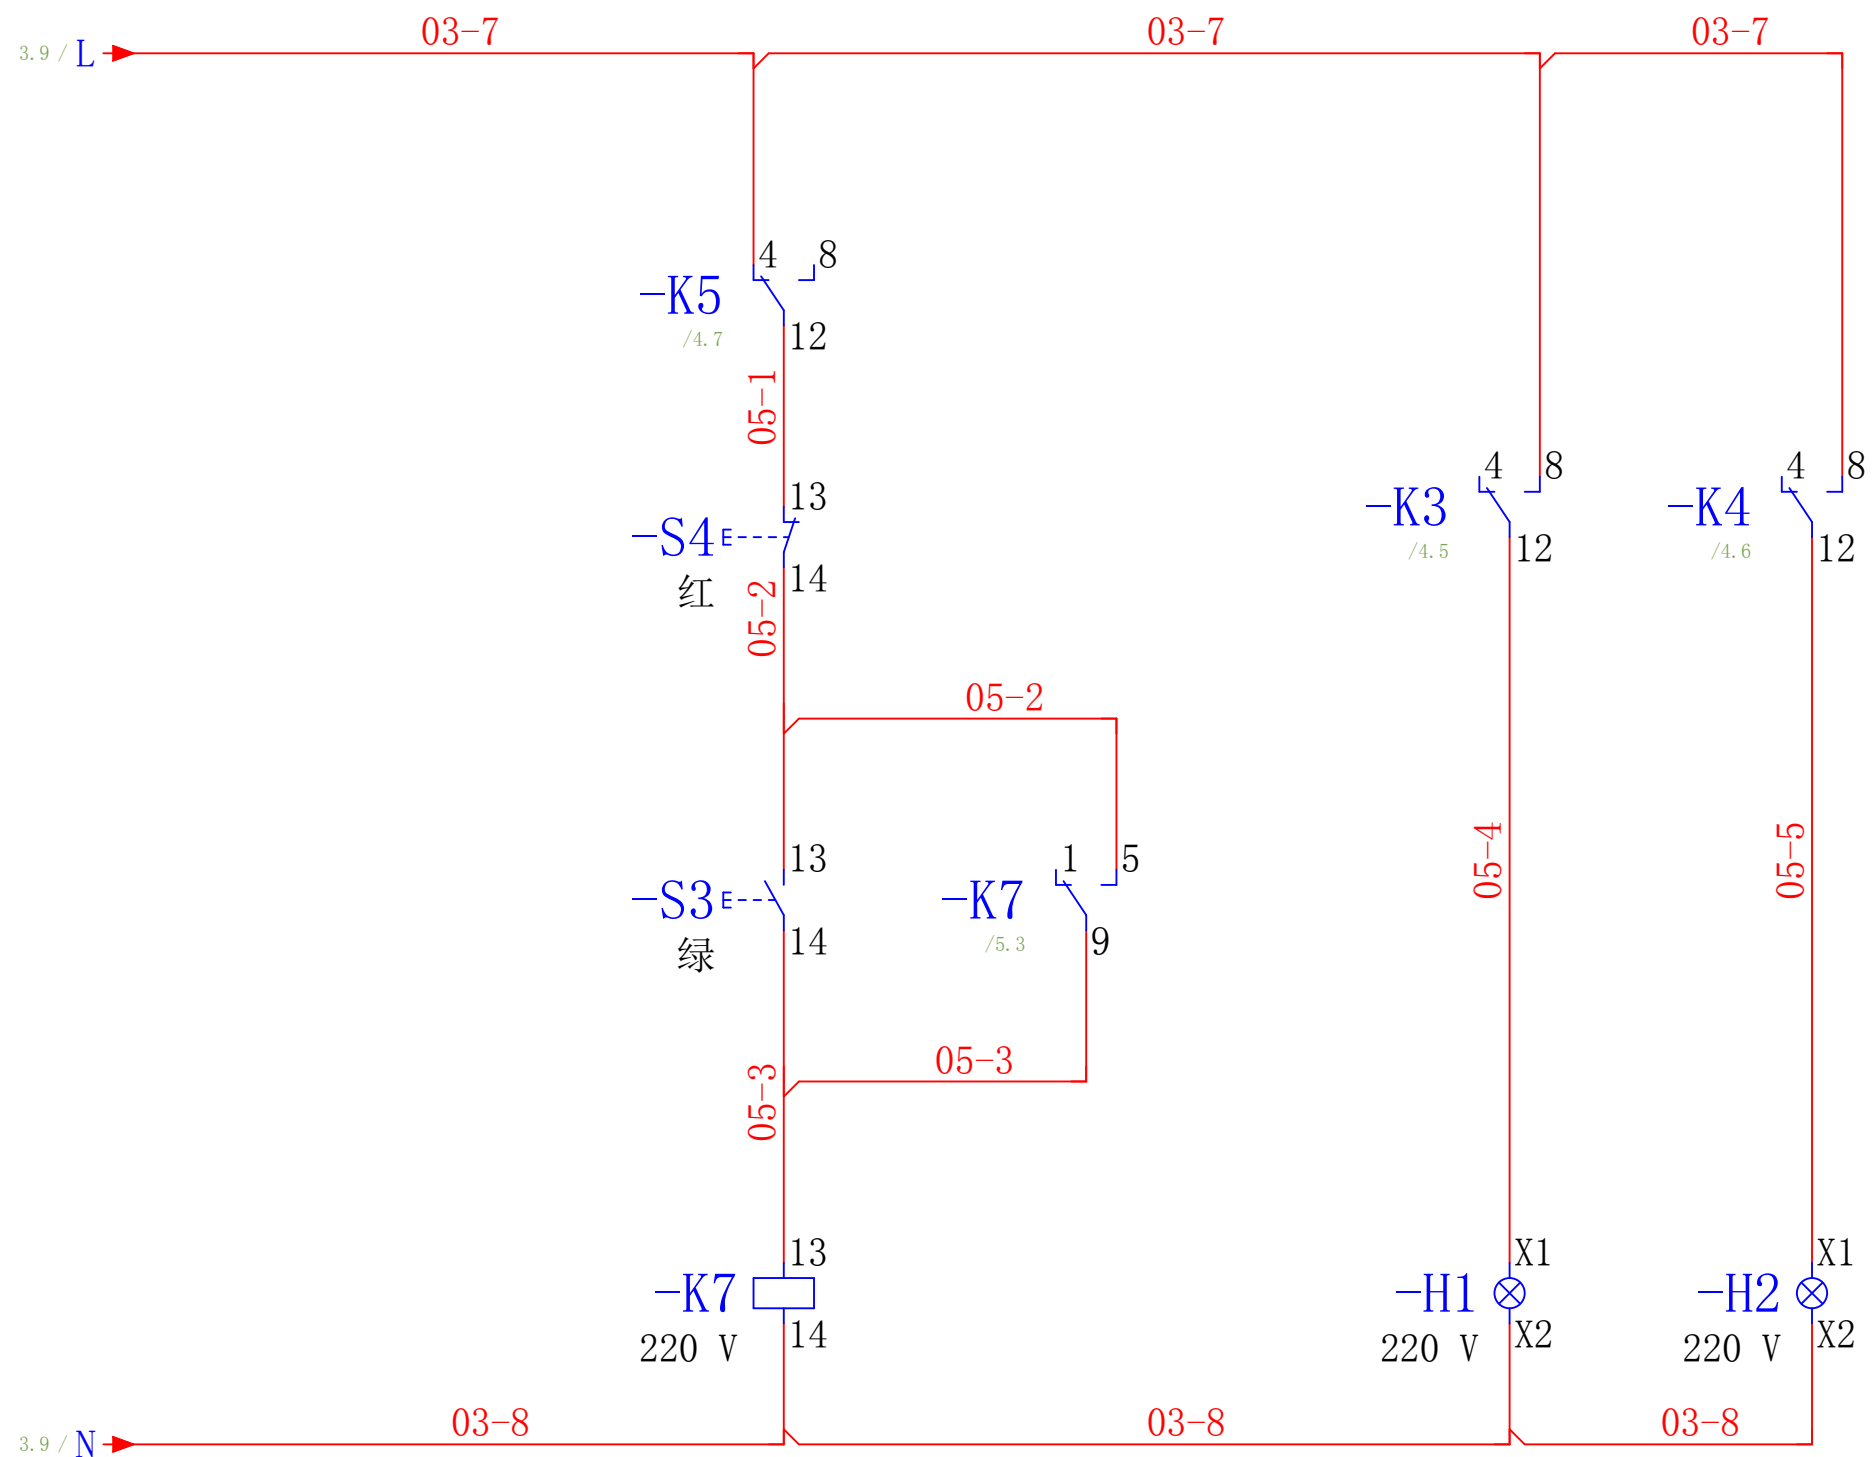

本地启停

运行

故障

端子图表

=+-X0				
功能文本	端子	线 号	上端目标	页/列
电源	L1	03-2	-F1:2	/3.1
=	L2	03-4	-F1:4	/3.1
=	L3	03-6	-F1:6	/3.1
=	N		-N	/3.1
=	PE		-PE	/3.1

端子图表

=+-X1				
功能文本	端子	线 号	上端目标	页/列
循环泵1#	1	03-10	-KM1:2	/3.6
=	2	03-12	-KM1:4	/3.6
=	3	03-14	-KM1:6	/3.6
=	4		-PE	/3.6
循环泵2#	5	03-15	-KM2:2	/3.7
=	6	03-17	-KM2:4	/3.7
=	7	03-18	-KM2:6	/3.8
=	8		-PE	/3.8

端子图表

=+-X2				
功能文本	端子	线 号	上端目标	页/列
本地/远程	1	07-2	-K5:5	/7.1
=	2	07-1	-K5:9	/7.1
循环泵1#	3	07-4	-K1:5	/7.2
=	4	07-3	-K1:9	/7.2
循环泵2#	5	07-6	-K2:5	/7.3
=	6	07-5	-K2:9	/7.3
运行	7	07-8	-K3:5	/7.5
=	8	07-7	-K3:9	/7.4
故障	9	07-10	-K4:5	/7.6
=	10	07-9	-K4:9	/7.6
PLC给定 +	12	06-10	-BP:5:5	/6.8
PLC给定 -	13	06-11	-BP:6:6	/6.8
远程启停	14	06-2	-K7:8	/6.1
=	15	06-3	-K6:7	/6.1

