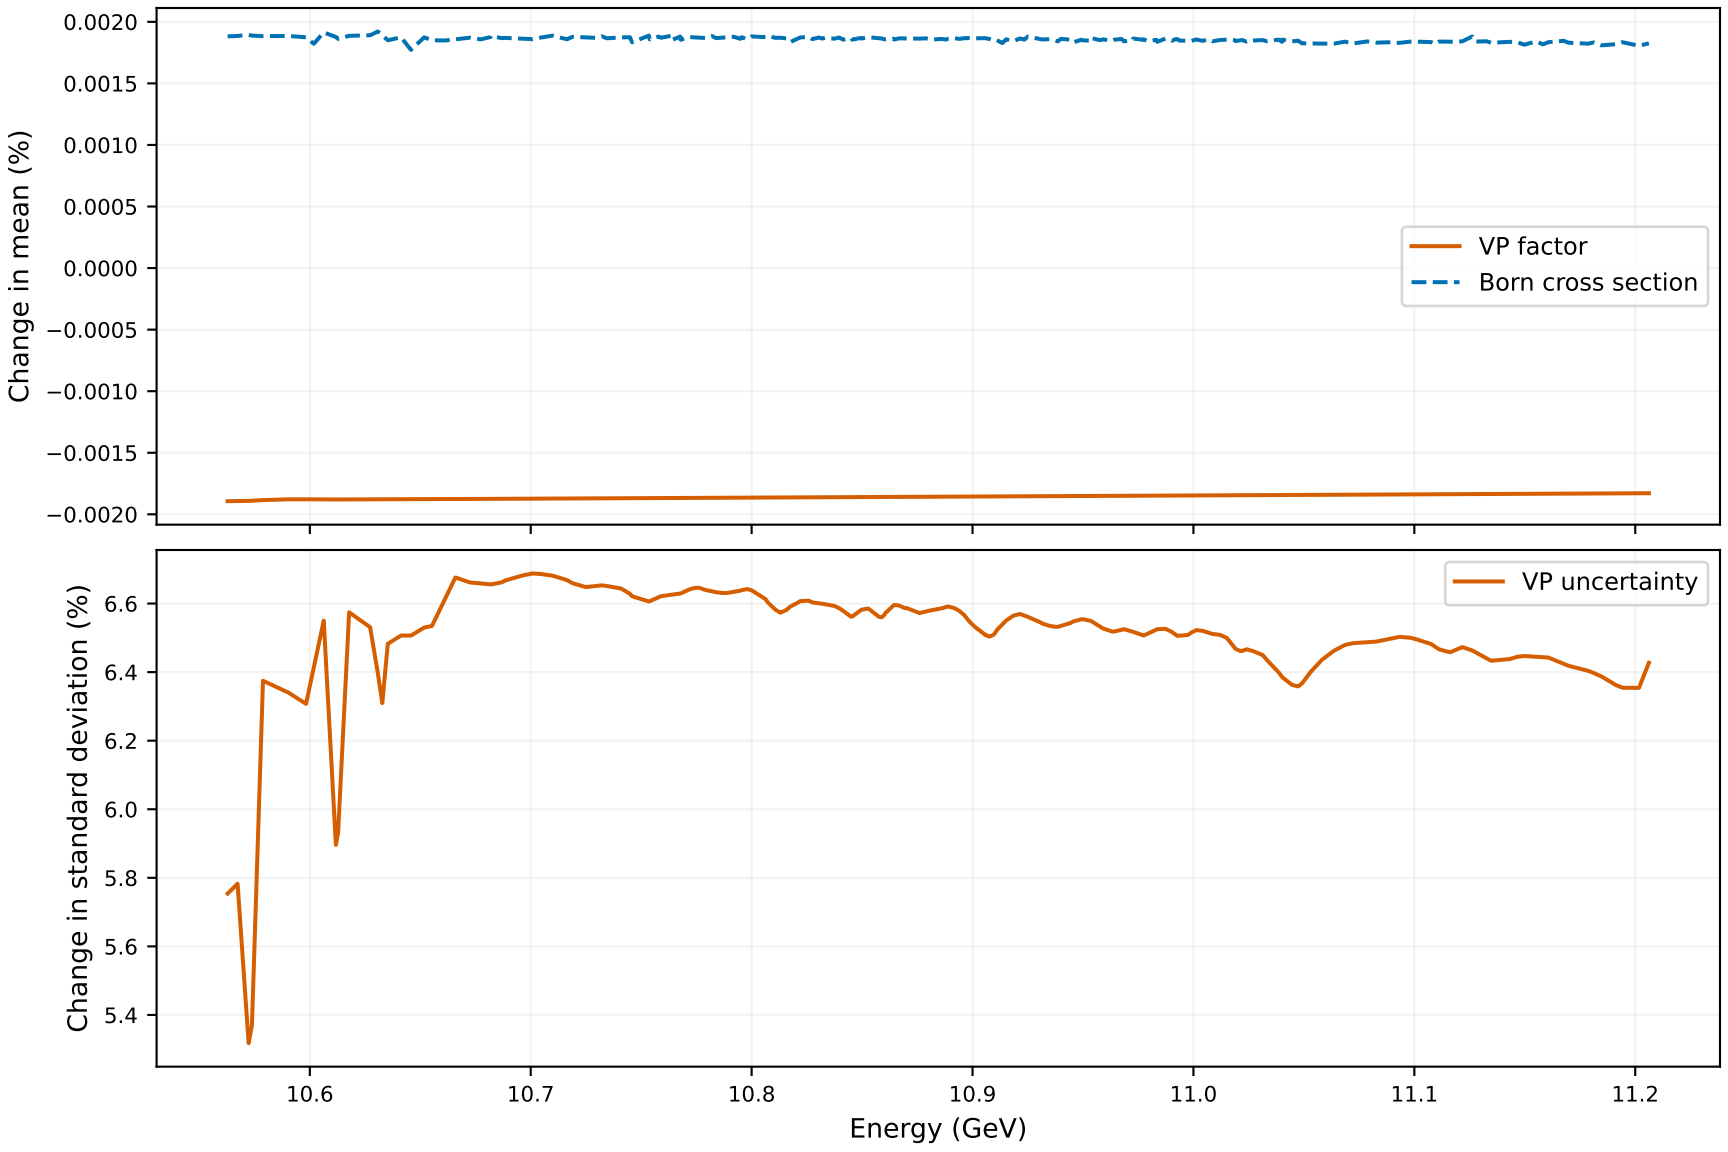
Change in mean (%)
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
VP factor
Born cross section
Change in standard deviation (%)
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
VP uncertainty
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
Energy (GeV)