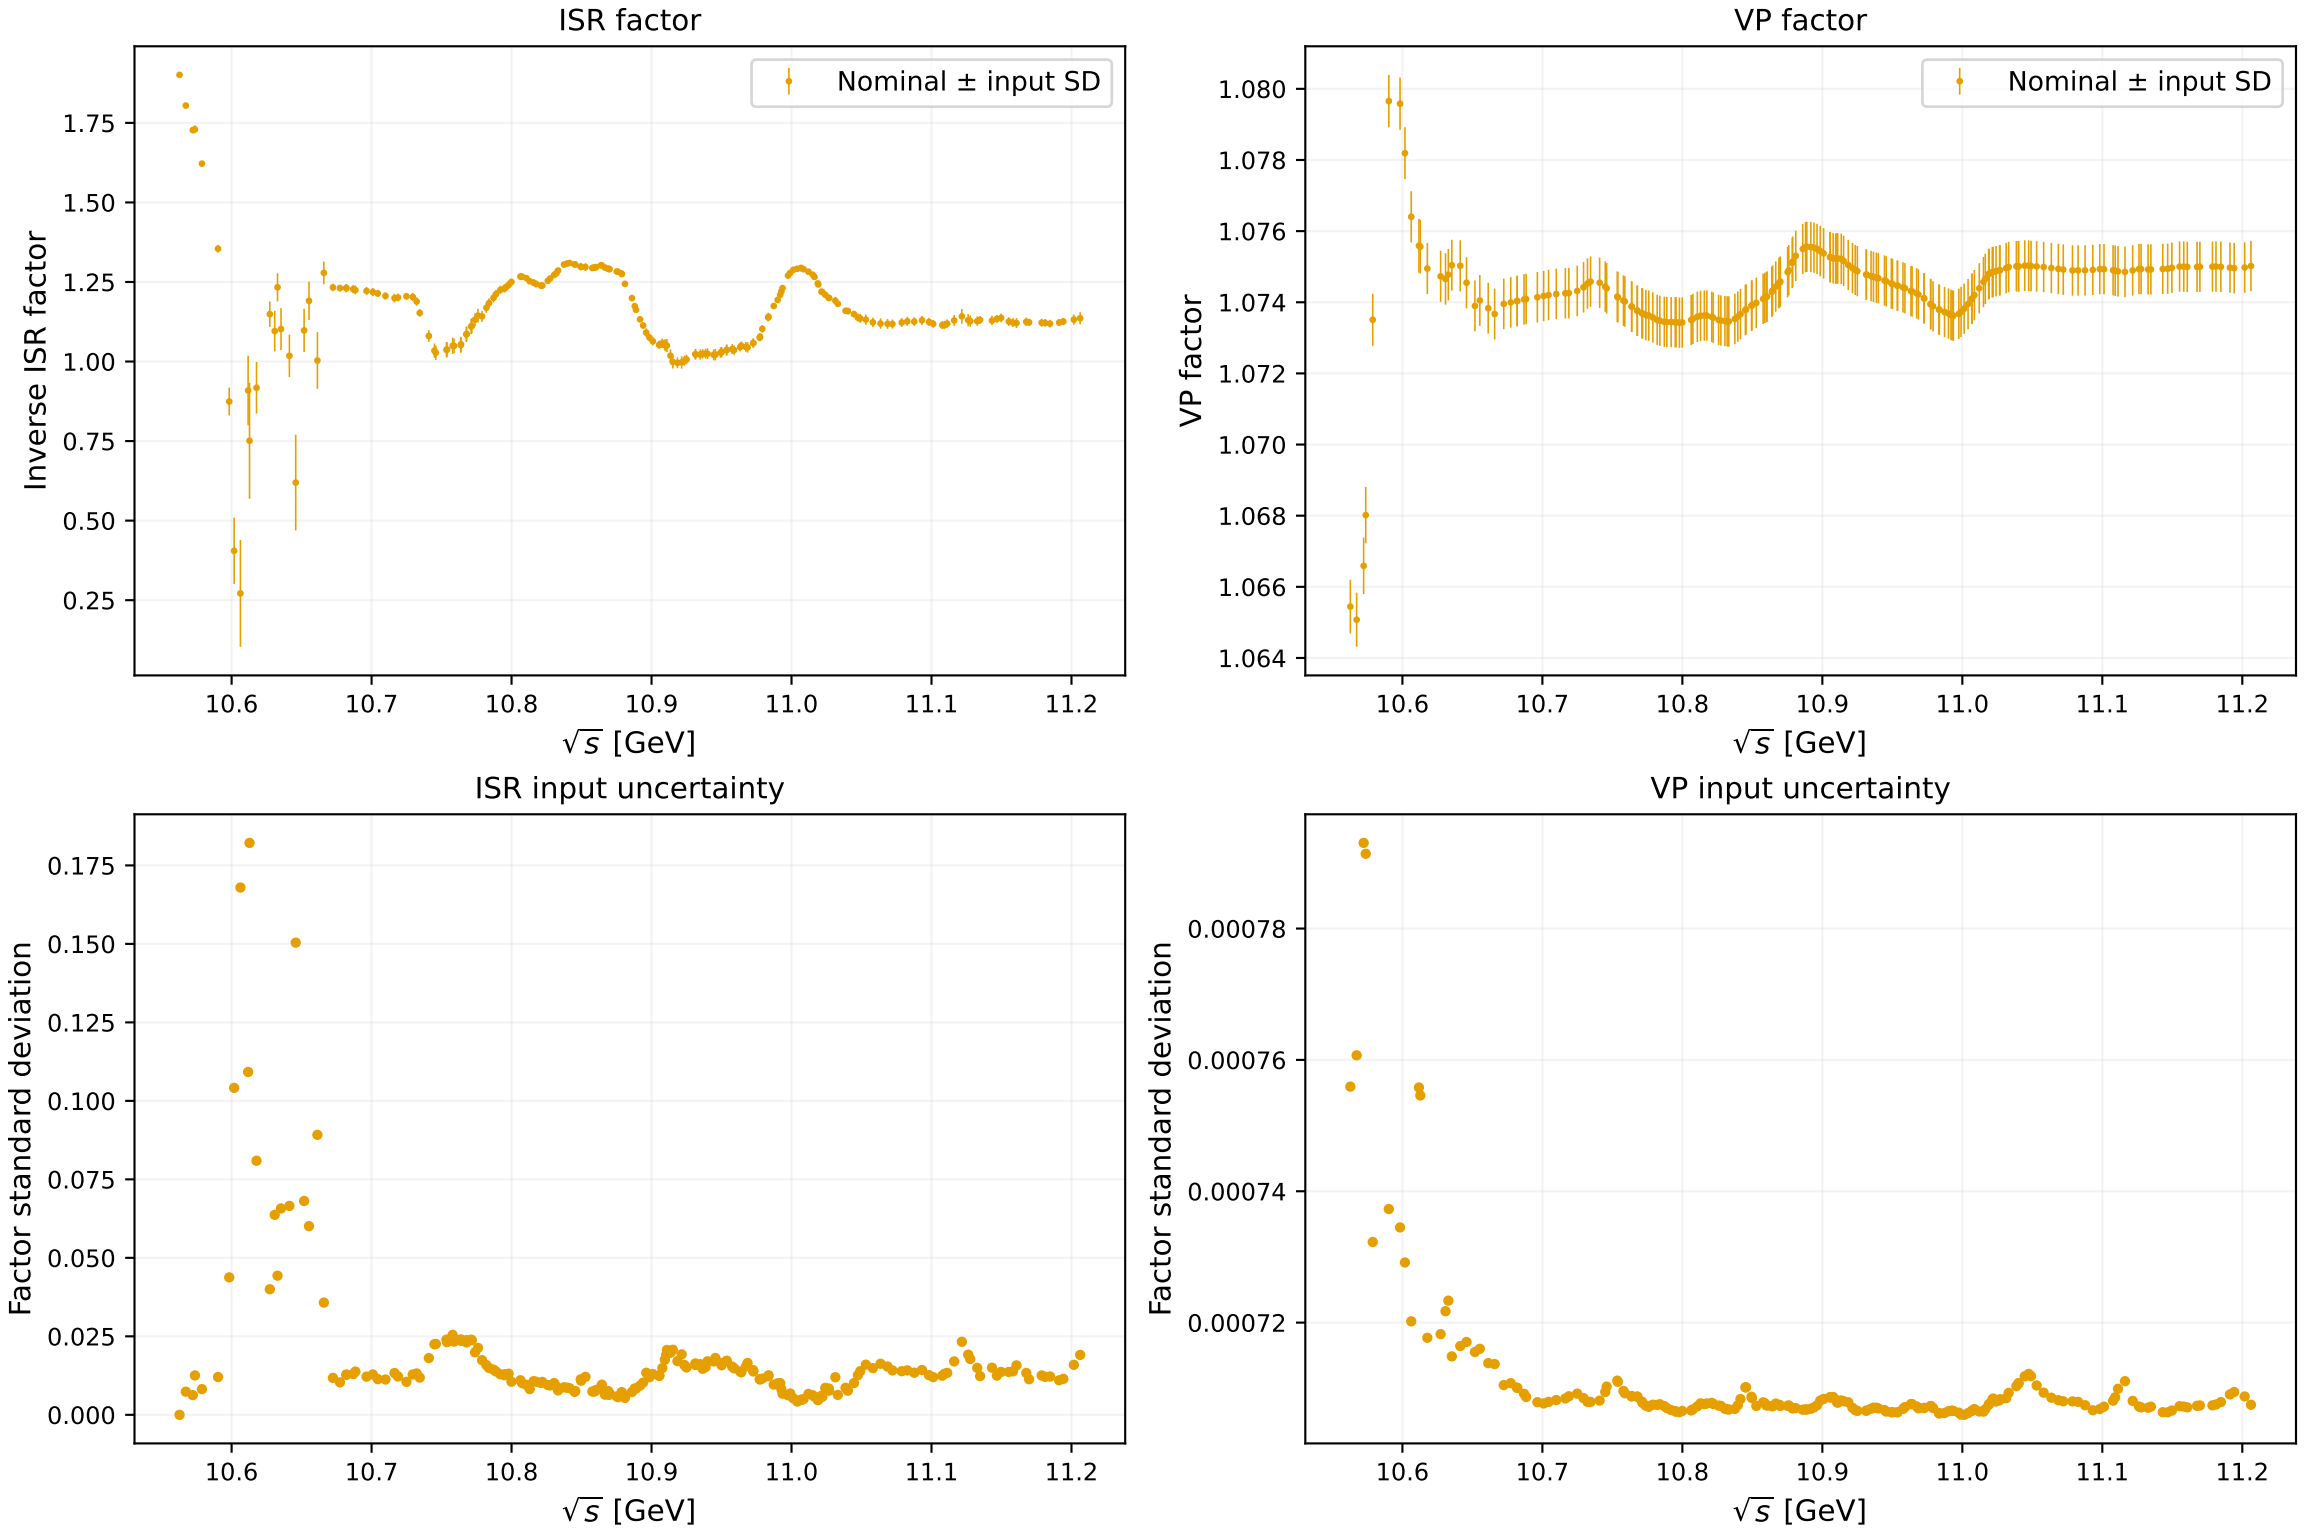
ISR factor
Nominal ± input SD
Inverse ISR factor
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
√s [GeV]
VP factor
Nominal ± input SD
VP factor
1.080
1.078
1.076
1.074
1.072
1.070
1.068
1.066
1.064
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
√s [GeV]
ISR input uncertainty
Factor standard deviation
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
√s [GeV]
VP input uncertainty
Factor standard deviation
0.00078
0.00076
0.00074
0.00072
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
√s [GeV]