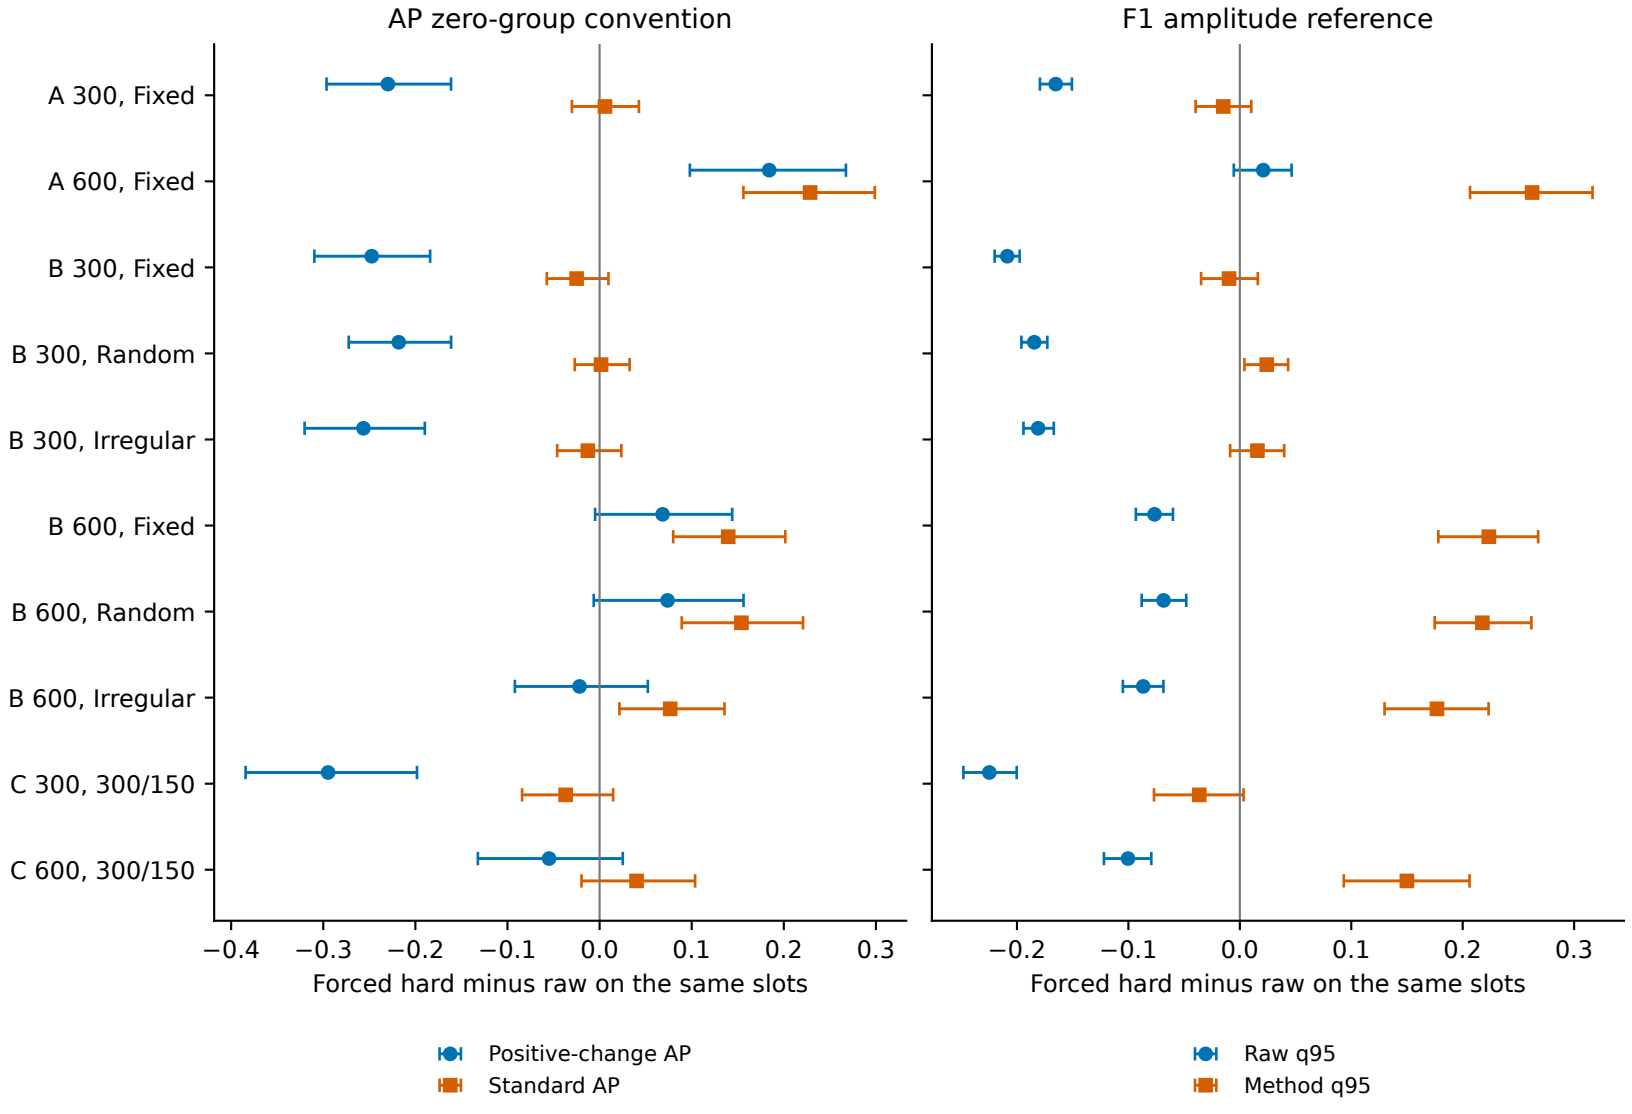
AP zero-group convention
F1 amplitude reference
A 300, Fixed
A 600, Fixed
B 300, Fixed
B 300, Random
B 300, Irregular
B 600, Fixed
B 600, Random
B 600, Irregular
C 300, 300/150
C 600, 300/150
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Forced hard minus raw on the same slots
Positive-change AP
Standard AP
Raw q95
Method q95