区域电网日前负荷预测

STL 与移动平均偏差校正

IESO Ontario Demand / 2025 年 10-12 月离线回放 / MW

2,208
92 天共同有效测试小时

723.98 MW
STL 基础版小时 MAE


+7.3%
加校正后的小时 MAE 变化

发报与数据可用性

D-1 日 16:00 发出 D 日 24 点。假设观测延迟 1 小时，历史只到 D-1 日 15:00。
首点 HE01 距末条观测 10 小时，末点 HE24 距 33 小时。全程固定 EST。
STL 用 56 天历史分解。校正版按 HE 平均最近 7 批已到齐的基础预测误差。

方法	小时 MAE	小时 RMSE	峰值 MAE	峰时 MAE / 小时
前两日同小时	842.31	1,083.20	787.75	0.61
上周同小时	818.39	1,069.60	809.96	0.62
MA24	1,307.99	1,561.26	2,054.21	16.98
STL＋外推	723.98	948.67	781.63	0.60
STL＋外推＋MA 校正	776.75	1,013.06	828.31	0.86

基础 STL 的小时 MAE 比上周同小时低 11.5%。周末则是上周同小时更准。
加校正后平均峰值低估从 414.33 降至 380.31 MW，峰值大小和时间的绝对误差上升。

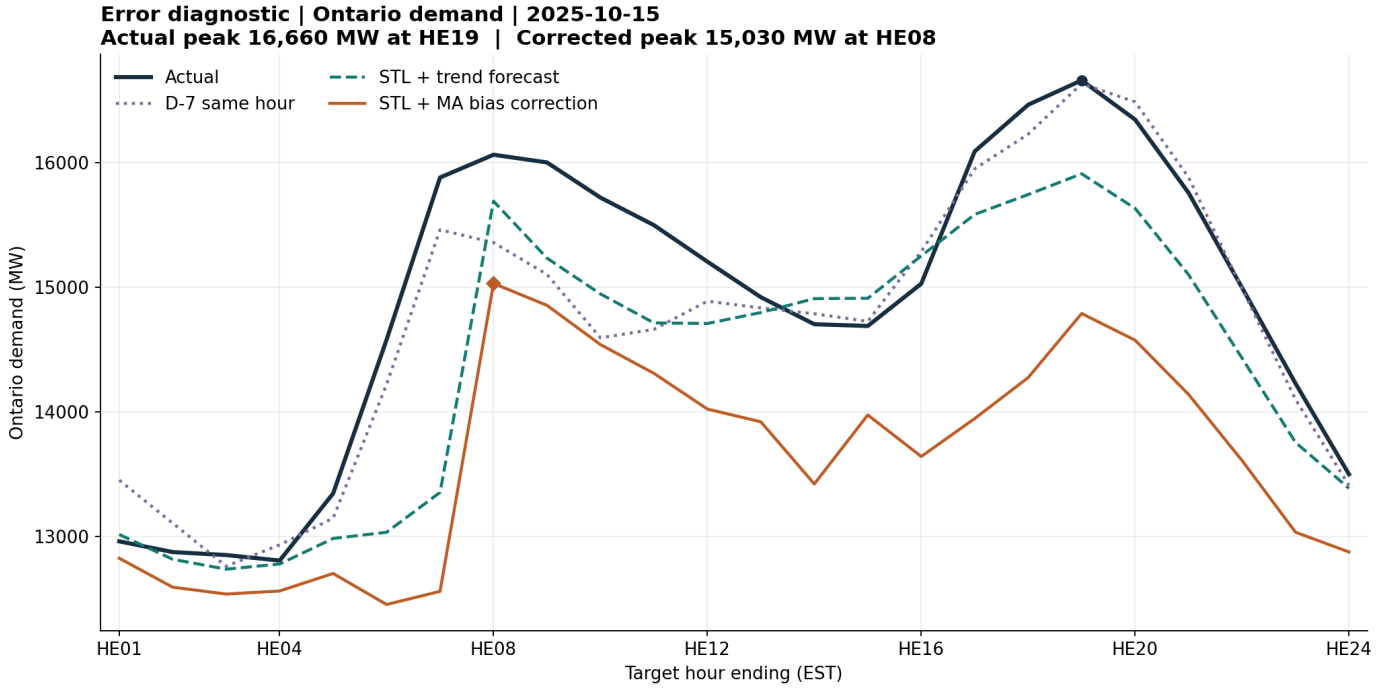

10 月 15 日，HE19 校正量为 -1,121 MW。预测峰值由 HE19 移至 HE08。
将发报时尚不可用的 2,217 个真实值改动后，首批预测保持一致。