


说明: 挂线板倾角 $\alpha$ 详见电气。







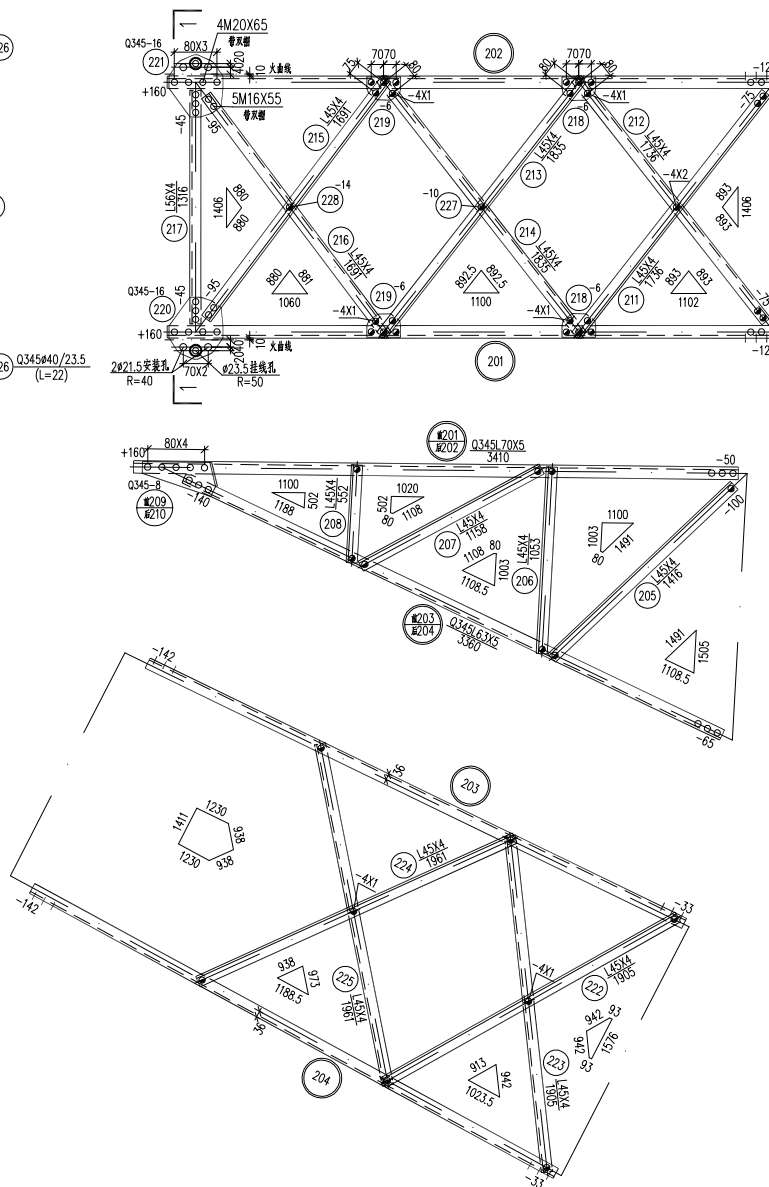


构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
201	Q345L70X5	3410	1	18.40	18.4
202	Q345L70X5	3410	1	18.40	18.4
203	Q345L63X5	3360	1	16.20	16.2 切角
204	Q345L63X5	3360	1	16.20	16.2 切角
205	L45X4	1416	2	3.87	7.7
206	L45X4	1053	2	2.88	5.8
207	L45X4	1158	2	3.17	6.3
208	L45X4	552	2	1.51	3.0
209	Q345-8X189	415	1	4.93	4.9 卷边60mm
210	Q345-8X189	415	1	4.93	4.9 卷边60mm
211	L45X4	1736	1	4.75	4.8
212	L45X4	1736	1	4.75	4.8 切角
213	L45X4	1835	1	5.02	5.0
214	L45X4	1835	1	5.02	5.0 切角
215	L45X4	1691	1	4.63	4.6
216	L45X4	1691	1	4.63	4.6 切角
217	L56X4	1316	1	4.53	4.5
218	-6X113	196	2	1.04	2.1
219	-6X114	196	2	1.05	2.1
220	Q345-16X285	304	1	10.88	10.9 火曲
221	Q345-16X285	304	1	10.88	10.9 火曲
222	L45X4	1905	1	5.21	5.2
223	L45X4	1905	1	5.21	5.2 切角
224	L45X4	1961	1	5.37	5.4
225	L45X4	1961	1	5.37	5.4 切角
226	Q345#40/#23.5	22	2	0.14	0.3 焊接
227	-10X50	50	1	0.20	0.2 垫块
228	-14X50	50	1	0.27	0.3 垫块

合 计 183.1 kg

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺 栓	6.8级	M16X40		26	3.7	
		M16X50		19	3.0	
		M16X55		10	2.0	带双帽
		M20X45		16	4.3	
		M20X65		8	2.9	带双帽
垫 圈						
脚 钉						
垫圈	Q235	-4(φ17.5)	 规格×个数	16	0.2	
合 计				16.1 kg		

国家电网公司		STATE GRID CORPORATION OF CHINA		110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准		校核		2B5-J1转角塔 外角地线支架结构图 ②			
审核		设计					
比例	1:20	CAD制图		图号	2B5-J1-03		