


铁塔根开、基础根开及底脚螺栓根开表					
塔高	铁塔根开 Lt		基础根开 Lj		底脚螺栓根开 Ld
	正面	侧面	正面	侧面	
21.0m	5070	5070	5080	5080	200
24.0m	5450	5450	5505	5505	
27.0m	5900	5900	5955	5955	
30.0m	6350	6350	6405	6405	
33.0m	6800	6800	6855	6855	200
36.0m	7240	7240	7300	7300	
39.0m	7690	7690	7750	7750	
42.0m	8140	8140	8200	8200	
45.0m	8590	8590	8650	8650	200

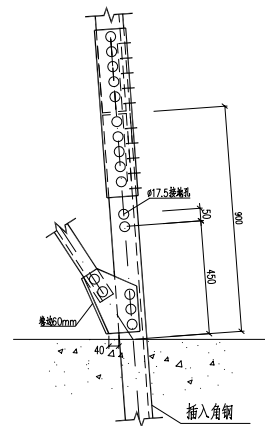

- 说明：1. 本塔所有物件（含螺栓、脚钉、垫圈）均采用热浸镀锌防腐；
2. 所有螺栓（含脚钉）强度等级M24为6.8级，其余全部均为6.8级；
3. 钢材材质等级要求：Q235、Q345钢均适用3级；
4. 图中塔身和塔腿开口尺寸已考虑了销心；
5. 所有焊缝都应封口；
6. 地脚螺栓材质Q235。

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准		2B3-ZM2直线塔 总图	
审核			
校核			
设计			
CAD制图		比例 1:100 图号 2B3-ZM2-01(1/2)	
专业	会签人	日期	