
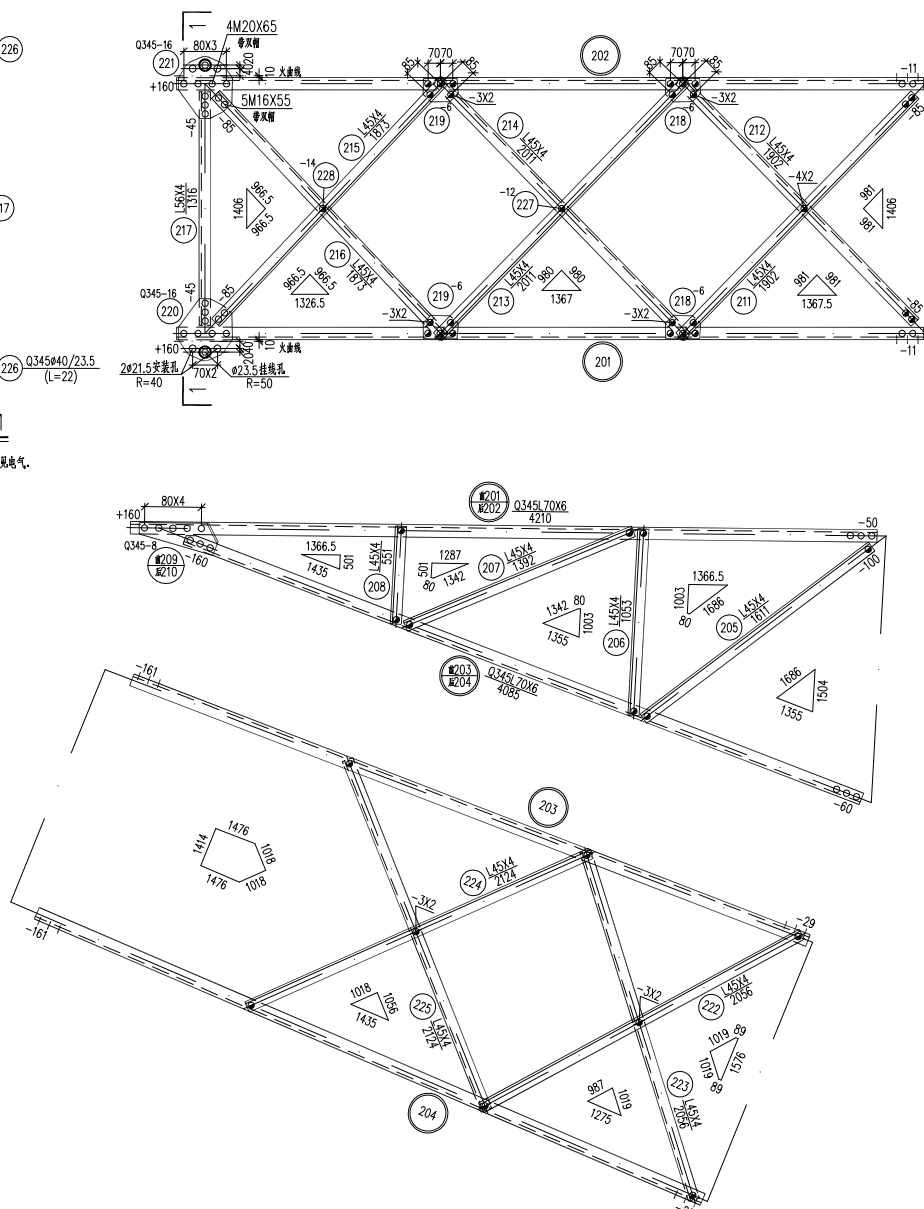



说明：挂线板倾角“详见电气”。









构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
			一 件	小 计	
201	Q345L70X6	4210	1	26.97	27.0
202	Q345L70X6	4210	1	26.97	27.0
203	Q345L70X6	4085	1	26.17	26.2 切角
204	Q345L70X6	4085	1	26.17	26.2 切角
205	L45X4	1611	2	4.41	8.8
206	L45X4	1053	2	2.88	5.8
207	L45X4	1392	2	3.81	7.6
208	L45X4	551	2	1.51	3.0
209	Q345-8X173	440	1	4.78	4.8 卷边60mm
210	Q345-8X173	440	1	4.78	4.8 卷边60mm
211	L45X4	1902	1	5.20	5.2
212	L45X4	1902	1	5.20	5.2 切角
213	L45X4	2011	1	5.50	5.5
214	L45X4	2011	1	5.50	5.5 切角
215	L45X4	1873	1	5.12	5.1
216	L45X4	1873	1	5.12	5.1 切角
217	L56X4	1316	1	4.53	4.5
218	-6X111	194	2	1.01	2.0
219	-6X112	194	2	1.02	2.0
220	Q345-16X286	300	1	10.78	10.8 火曲
221	Q345-16X286	300	1	10.78	10.8 火曲
222	L45X4	2056	1	5.63	5.6
223	L45X4	2056	1	5.63	5.6 切角
224	L45X4	2124	1	5.81	5.8
225	L45X4	2124	1	5.81	5.8 切角
226	Q345#40/23.5	22	2	0.14	0.3 焊接
227	-12X50	50	1	0.24	0.2 垫块
228	-14X50	50	1	0.27	0.3 垫块

合 计 226.5 kg

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺 栓	6.8级	M16X40		26	3.7	
		M16X50		19	3.0	
		M16X55		10	2.0	带双帽
		M20X45		16	4.3	
		M20X65		8	2.9	带双帽
垫 圈	Q235	-3(φ17.5)		12	0.1	
		-4(φ17.5)		2	0.1	
		合 计				16.1 kg

国家电网公司		STATE GRID CORPORATION OF CHINA		110~500kV输电线路通用设计		施工图	版次
批准		校核		2B5-J2转角塔 外角地线支架结构图 ②			
审核		设计					
比例	1:20	CAD制图					
				图号	2B5-J2-03		